

Działanie:

Termostaty Oventrop są regulatorami proporcjonalnymi pracującymi bez poboru energii zewnętrznej. Regulują temperaturę powietrza w pomieszczeniu poprzez zmianę wielkości przepływu czynnika grzewczego w instalacji grzewczej.

Opis:

Termostat „Uni XH” Oventrop z czujnikiem cieczowym M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, możliwość zaznaczania preferowanego ustawienia z pomocą tarczy pamięci, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały, 101 13 65
z pozycją zero 101 13 64
bez pozycji zero

jak wyżej, ale z czujnikiem
zdalnym

z kapilarą 2 m 101 15 65
z kapilarą 5 m 101 15 66

bez pozycji zero 101 15 82
z kapilarą 2 m

Termostat „Uni XHT” Oventrop z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia klipsami ograniczającymi, możliwość zaznaczania preferowanego ustawienia z pomocą tarczy pamięci, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 7-28 °C, max. temperatura czynnika grzewczego: 90 °C.

Wykonanie: tworzywo przezroczyste, z pozycją zero 101 13 00

Termostat „Uni XHM” z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia klipsami ograniczającymi, możliwość zaznaczania preferowanego ustawienia z pomocą tarczy pamięci, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 7-28 °C. Zwiększony (w porównaniu z innymi termostatami Oventrop) współczynnik wzmocnienia termostatu umożliwia podwyższenie kv zaworu dla danej różnicy regulacji.

Wykonanie: biały, z pozycją zero 101 13 60

Termostat „Uni LH” z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, możliwość zaznaczania preferowanego ustawienia z pomocą tarczy pamięci, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały, z pozycją zero 101 14 65

bez tarczy pamięci, na życzenie klienta
tarcza pamięci z dowolnym nadrukiem
z pozycją zero

101 14 66

bez pozycji zero 101 14 64

Wykonanie: szary (RAL 7004), z pierścieniem dekoracyjnym
z pozycją zero

101 14 61

Wykonanie: antracytowy (RAL 7016), z pierścieniem
dekoracyjnym, z pozycją zero

101 14 67

Wykonanie: pozlaczany, z pierścieniem dekoracyjnym
z pozycją zero

101 14 68

Wykonanie: pozlaczany, z pierścieniem dekoracyjnym
z pozycją zero

101 14 69

jak wyżej, ale z czujnikiem zdalnym

Wykonanie: biały, z pozycją zero

z kapilarą 2 m 101 16 65

z kapilarą 5 m 101 16 66

z kapilarą 10 m 101 16 67

bez pozycji zero 101 16 82

z kapilarą 2 m

Termostat „Uni LH” Oventrop, z czujnikiem cieczowym, przystosowany do hal basenowych i pomieszczeń szpitalnych, gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, możliwość zaznaczania preferowanego ustawienia z pomocą tarczy pamięci, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 8-38 °C


Wykonanie: biały, bez pozycji zero 101 14 88

jak wyżej, ale z czujnikiem zdalnym
kapilara 2 m

101 16 88



Termostat „Uni XH”

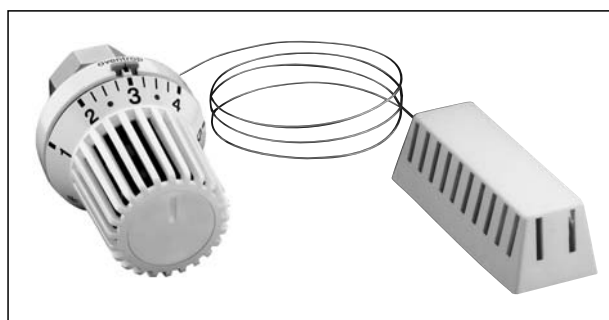


Termostat „Uni XH” z czujnikiem zdalnym



Termostat „Uni XHM”



Termostat „Uni LH”

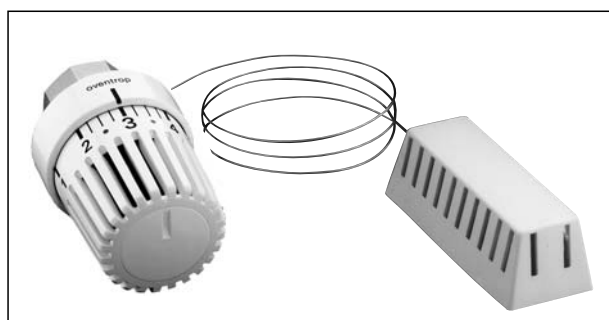

Termostat „Uni LH” z czujnikiem zdalnym

Termostat „Uni LHC“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym i z możliwością ustawienia umożliwiającego chłodzenie pomieszczenia (wydajność chłodzenia zależna od temperatury zasilania), gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, możliwość zaznaczania preferowanego ustawienia za pomocą tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały,

bez pozycji zero, tryb chłodzenia C

101 14 85

Termostat „Uni FH“ z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: biały,

z pozycją zero

kapilara 2 m

101 22 95

kapilara 5 m

101 22 96

kapilara 10 m

101 22 97

jak wyżej, ale z dodatkowym zdalnym czujnikiem

z pozycją zero

kapilara 2 m

101 23 95

kapilara 5 m

101 23 96

Termostat „Uni FHC“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym i z możliwością ustawienia umożliwiającego chłodzenie pomieszczenia (wydajność chłodzenia zależna od temperatury zasilania), gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały,

bez pozycji zero, tryb chłodzenia C

kapilara 5 m

101 24 94

Termostat „Uni LHB“ Oventrop, model instytucjonalny, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, ustawianie temperatury zadanej możliwe za pomocą specjalnego klucza nastawnego, ze zintegrowanym zabezpieczeniem antykradzieżowym i podwyższoną wytrzymałością na zginanie (obciążenie do 100 kg), zakres regulacji: 7-28°C.

Wykonanie: biały,

bez pozycji zero

101 14 10

Termostat „pinox H“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, z uchwytem do łatwego i precyzyjnego ustawiania temperatury zadanej, z chromowanym lub białym pierścieniem dekoracyjnym, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: chromowany,

bez pozycji zero

101 21 65

Wykonanie: biały,

bez pozycji zero

101 21 66

Termostat „Uni SH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji: 7-28 °C.

Wykonanie: biały/chromowany,

z pozycją zero

101 20 65

Wykonanie: biały,

z pozycją zero

101 20 66

Wykonanie: chromowany,

z pozycją zero

101 20 69

Wykonanie: inox,

z pozycją zero

101 20 85



Termostat „Uni LHC“



Termostat „Uni FH“ ze zdalnym nastawnikiem



Termostat „Uni FHC“ ze zdalnym nastawnikiem



Termostat „Uni LHB“



Termostat „pinox H“



Termostat „Uni SH“

Termostat „vindo TH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, możliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego położenia klipsami ograniczającymi, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: biały,
z pozycją zero 101 30 66

Termostat „Uni CH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym i z przesuwным pierścieniem dekoracyjnym do zamaskowania nakrętki, gwint nakrętki M 30 x 1,5, wzornictwo Colani, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały,
bez pozycji zero 101 12 65

Termostat „Uni XD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez adaptera do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową ze złączem zaciskowym i do zaworów firmy Danfoss – typoszereg RA, zakres nastawy z możliwością ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały, z pozycją zero 101 13 75
bez pozycji zero 101 13 74

jak wyżej, ale z czujnikiem zdalnym
wykonanie: biały, z pozycją zero

kapilara 2 m 101 15 75

Termostat „Uni XD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez adaptera do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową ze złączem zaciskowym i do zaworów firmy Danfoss – typoszereg RA, zakres nastawy z możliwością ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały, z pozycją zero 101 14 75

bez tarczy pamięci
na życzenie klienta tarcza pamięci z
dowolnym nadrukiem
z pozycją zero 101 14 76
bez pozycji zero 101 14 72

Wykonanie: szary (RAL 7004), z pierścieniem dekoracyjnym
z pozycją zero 101 14 70

Wykonanie: antracytowy (RAL 7016), z pierścieniem dekoracyjnym,
z pozycją zero 101 14 78

Wykonanie: połączony, z pierścieniem dekoracyjnym,
z pozycją zero 101 14 80

Wykonanie: chromowany, z pierścieniem dekoracyjnym,
z pozycją zero 101 14 79

jak wyżej, ale z czujnikiem zdalnym

wykonanie: biały, z pozycją zero
kapilara 2 m 101 16 85

jak wyżej, ale ze zdalnym nastawnikiem „Uni FD“

wykonanie: biały, z pozycją zero
bez pierścienia dekoracyjnego
kapilara 2 m 101 22 75



Termostat „vindo TH“



Termostat „Uni CH“



Termostat „Uni XD“



Termostat „Uni LD“



Termostat „Uni LD“ z czujnikiem zdalnym




Termostat ze zdalnym nastawnikiem „Uni FD“

Termostat „pinox D“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez adaptera do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową i do zaworów firmy Danfoss – typoszereg RA, z uchwytem do łatwego i precyzyjnego ustawiania temperatury zadanej, z chromowanym lub białym pierścieniem dekoracyjnym, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: chromowany,
bez pozycji zero

101 21 75

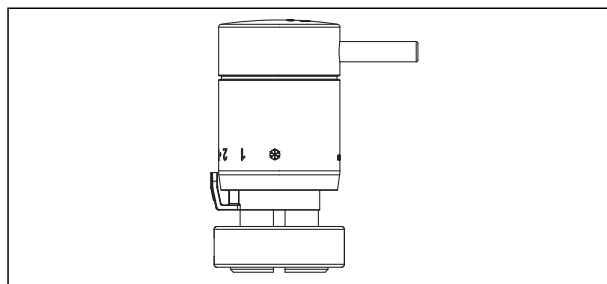


Termostat „pinox D“

Termostat „vindo TD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez adaptera do grzejników z wbudowaną wkładką zaworową i do zaworów firmy Danfoss – typoszereg RA, zakres nastawy z możliwością ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: biały,
z pozycją zero

101 30 76

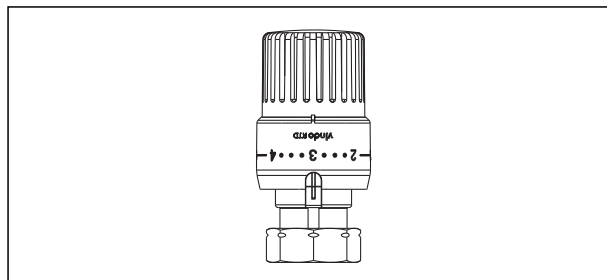


Termostat „vindo TD“

Termostat „vindo RTD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez adaptera do zaworów termostatycznych z nakrętką M 30 x 1,5 firmy Danfoss – typoszereg RTD, zakres nastawy z możliwością ograniczania i blokowania, zakres regulacji 7-28 °C.
Nie pasuje do zaworów termostatycznych firmy Oventrop z nakrętką M 30 x 1,5.

Wykonanie: biały,
z pozycją zero

161 30 66

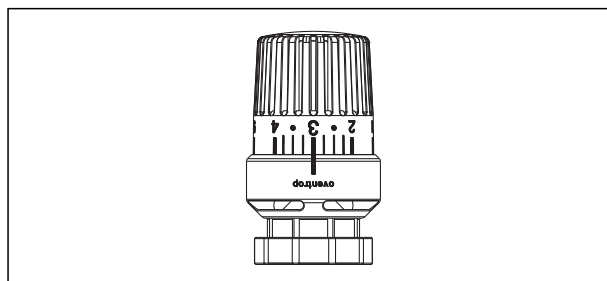


Termostat „vindo RTD“

Termostat „Uni LDV“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez dodatkowego adaptera do zaworów firmy Danfoss – typoszeregu RAV, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: biały,
z pozycją zero

161 65 75

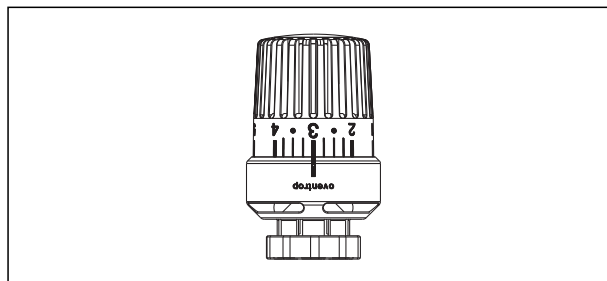


Termostat „Uni LDV“

Termostat „Uni LDVL“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez dodatkowego adaptera do zaworów firmy Danfoss – typoszeregu RAVL, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: biały,
z pozycją zero

161 66 75

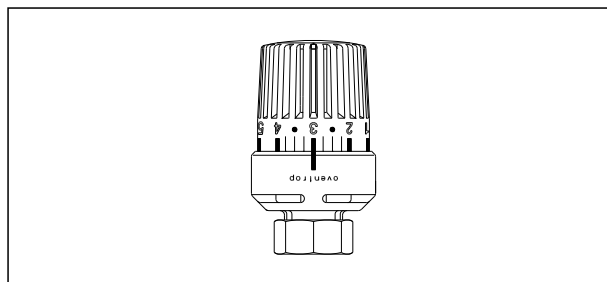


Termostat „Uni LDVL“

Termostaty M x 1,0

Termostat „Uni L“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,0, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: biały, z pozycją zero

101 14 01

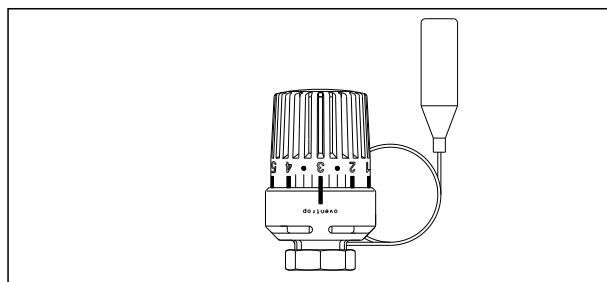

Termostat „Uni L“ z czujnikiem zdalnym


jak wyżej, ale z czujnikiem zdalnym
wykonanie: biały,
z pozycją zero
kapilara 2 m

101 16 51

Termostaty specjalne

Termostat „Uni LA“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 28 x 1,5, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C. Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Herz.


Wykonanie: biały, z pozycją zero 161 34 01
bez pozycji zero 161 34 65

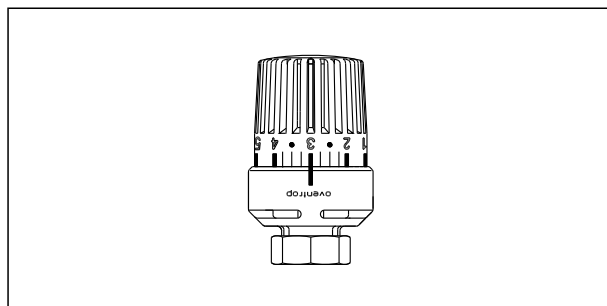

Termostat „Uni LA“ M 28 x 1,5

Termostat „Uni LI“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 32 x 1,0, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C. Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Ista.


Wykonanie: biały, z pozycją zero 161 62 00

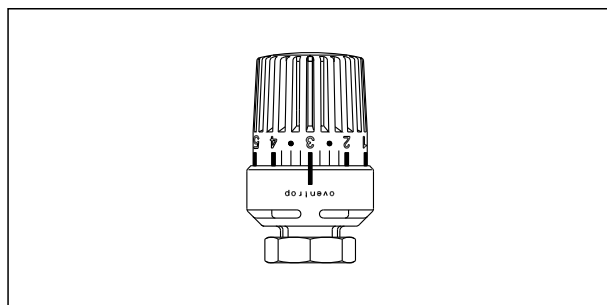

Termostat „Uni LI“ M 32 x 1,0

Termostat „Uni LR“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 33 x 2,0, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C. Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Rossweiner.


Wykonanie: biały, z pozycją zero 161 63 01

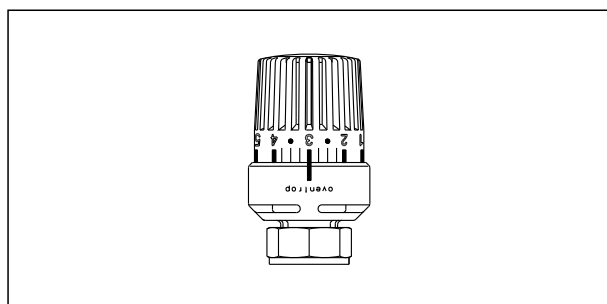

Termostat „Uni LR“ M 33 x 2,0

Termostat „Uni LK“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 28 x 1,0, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C. Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Kosmia.


Wykonanie: biały, z pozycją zero 161 35 01

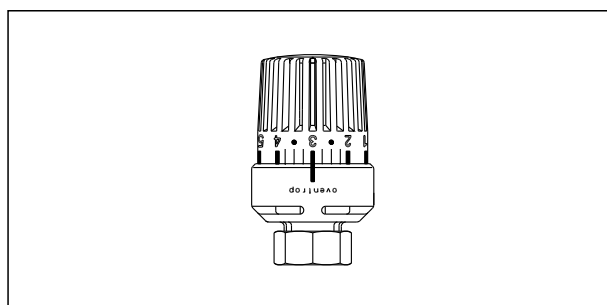

Termostat „Uni LK“ M 28 x 1,0

Termostat „Uni LV“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, złącze zaciskowe z nakrętką, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C. Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Vaillant produkowanych od roku 1987.

Wykonanie: biały, z pozycją zero 161 60 01

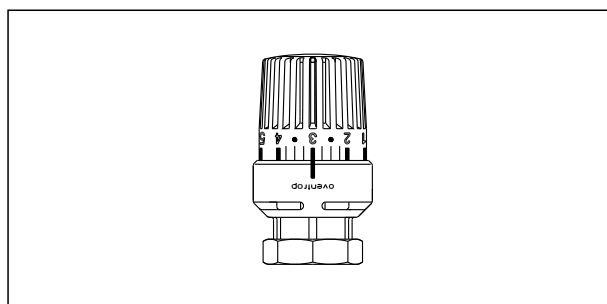


Termostat „Uni LV“ złącze zaciskowe

Termostat „Uni LM“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 38 x 1,5, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Meges.

Wykonanie: biały, z pozycją zero

161 61 00

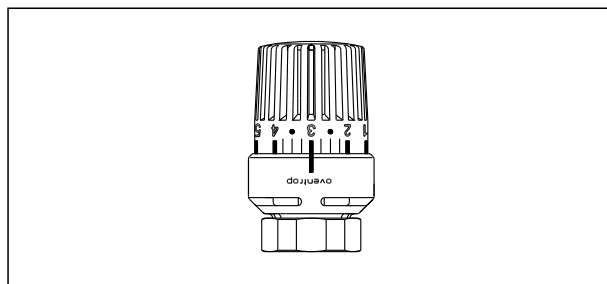


Termostat „Uni LM“ M 38 x 1,5

Termostat „Uni LO“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 38 x 1,5, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Oreg (Ondal).

Wykonanie: biały, z pozycją zero

161 65 00

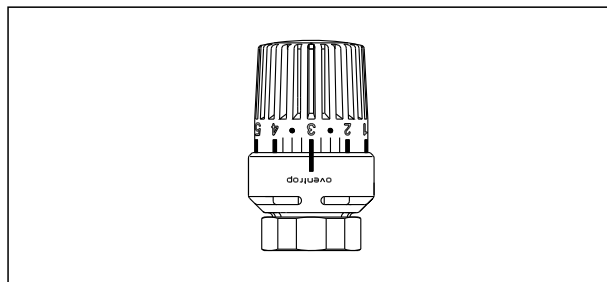


Termostat „Uni LO“ M 38 x 1,5

Termostat Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 40 x 1,5, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Tylko do zaworów termostatycznych Oventrop „maxi/mini“-rok produkcji do 1974. Zawory te zostały wycofane z programu produkcji.

Wykonanie: antracytowy/biały, z pozycją zero

101 55 00

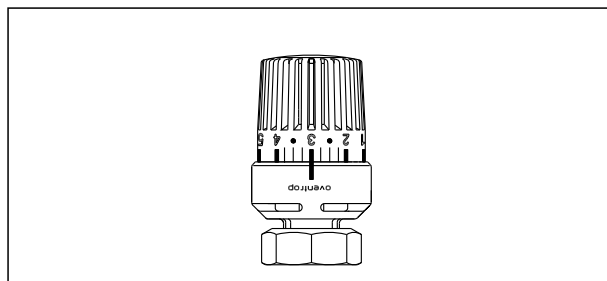

Termostat do zaworów „maxi/mini“ M 40 x 1,5

Termostat „Uni LHZ“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, z układem nocnego obniżania temperatury, gwint nakrętki M 30 x 1,5, zakres nastawy z możliwością ograniczania lub blokowania, znacznik dla niedowidzących, zaznaczanie preferowanego ustawienia z użyciem tarczy pamięci, zakres regulacji 7-28 °C.

Napięcie zasilania: 24V AC/DC


Pobór mocy: ok. 0,6 W

Oslabienie temperatury: do ok. 7 K

Kabel: 2 x 0,25 mm²
dł. 1 m

Wykonanie: biały, bez pozycji zero

115 03 00

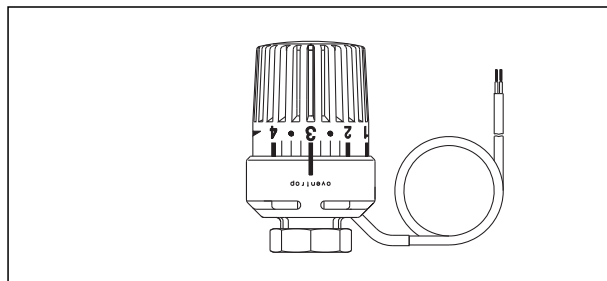

Termostat „Uni LHZ“ M 30 x 1,5


Osprzęt do termostatów

Adapter kątowy

Do mocowania termostatów pod kątem prostym do osi trzpienia zaworu, przystosowany szczególnie do grzejników ze zintegrowanym garniturem zaworowym, możliwość montażu z prawej lub lewej strony grzejnika.

obustronny gwint M 30 x 1,5,

biały	101 14 50
antracytowy	164 14 51




Adapter kątowy, obustronny gwint M 30 x 1,5

obustronne przyłącze zaciskowe, białe

101 14 52

adapter przystosowany do termostatu z przyłączem zaciskowym („Uni XD“, „Uni LD“ i „vindo TD“). Od strony zaworu grzejnikowego dopasowane do wkładek zaworowych firmy Danfoss, typoszeręg RA.



Adapter kątowy, obustronne złącze zaciskowe

Adapter

do przebrojenia zaworów termostatycznych z gwintem, niklowany

z M 30 x 1,0 na M 30 x 1,5

(do zaworów Oventrop produkowanych do roku 1998)

101 14 45

przyłącze do zaworu: M 30 x 1,0


przyłącze do termostatu: M 30 x 1,5

z M 32 x 1,0 na M 30 x 1,5 (do zaworów Ista)

166 14 45

przyłącze do zaworu: M 32 x 1,0

przyłącze do termostatu: M 30 x 1,5




Adapter

„Uni Clip“ pierścień skali „Uni XH“, „Uni XHM“ i „Uni XD“

Do zmiany ustawienia cyfr skali z kierunku podłużnego na pionowy w stosunku do osi termostatu (przy bocznym podłączeniu termostatu).

Wykonanie prawostronne 101 13 96

Wykonanie lewostronne 101 13 97



„Uni Clip“

Zabezpieczenie antykradzieżowe

wykonanie: białe

do termostatów „Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni LH“, „Uni LHC“,

„Uni LHZ“, „Uni SH“, „Uni L“,

„Uni LA“ i „vindo TH“

101 17 66

do termostatów „Uni XD“, „Uni LD“ i „vindo TD“

101 17 75



Zabezpieczenie antykradzieżowe

Kołpak instytucjonalny do zabezpieczenia termostatu przed kradzieżą i wandalizmem.

Wykonanie: biały

do termostatów „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni LHZ“, „Uni LA“

bez blokady 101 18 65

z blokadą 101 18 66


do termostatu „Uni L“,

bez blokady 101 18 01

z blokadą 101 18 11

do termostatu „Uni LD“

bez blokady 101 18 75



Kołpak instytucjonalny


„SH-Cap“

opaska dekoracyjna do termostatów „Uni SH“

antracytowa (RAL 7016) 101 20 80

chromowana 101 20 81


biała (RAL 9016) 101 20 82



„SH-Cap“

Pierścień dekoracyjny do maskowania nakrętek termostatów


„Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni LHZ“, „Uni SH“, „Uni LA“, „vindo TH“	101 13 93
Wykonanie: biały	
Wykonanie: antracytowy	101 13 80
Wykonanie: chromowany	101 13 81
Wykonanie: połączony	101 13 82
Wykonanie: inox	101 13 83
„Uni L“, wykonanie: biały	101 14 93

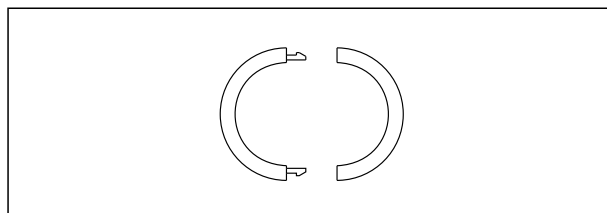

Pierścień dekoracyjny

Przyrząd do demontażu pokrętle i klipsów do termostatów „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni L“, „Uni LHZ“, „Uni LD“, „Uni LDV“, „Uni LDVL“ oraz do termostatów specjalnych


198 91 00

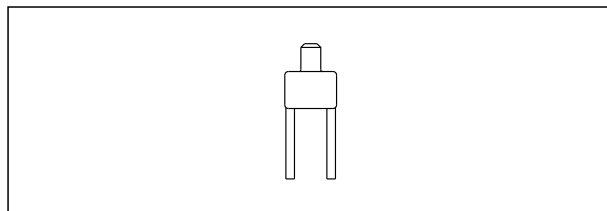

Przyrząd do demontażu pokrętle i klipsów termostatu

Maskownica czujnika zdalnego pasująca do wszystkich czujników zdalnych Oventrop
Wykonanie: biała


101 16 99

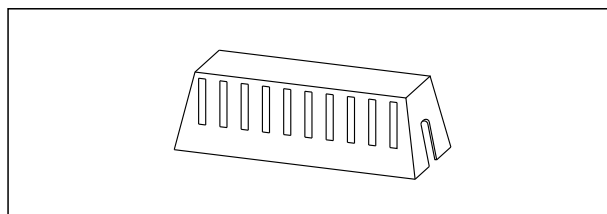

Maskownica czujnika zdalnego

Ręczna głowica regulacyjna


Wykonanie: biała	
z nakrętką M 30 x 1,5	101 25 65
z przyłączem zaciskowym	101 25 75

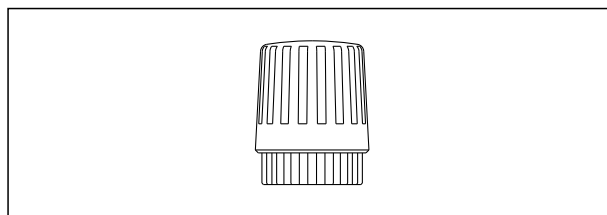

Ręczna głowica regulacyjna

Zestaw przyłączy do termostatu „Uni LHZ“ do osłony kabla termostatu wprowadzonego do puski podtynkowej.


Wykonanie: biały 115 03 90

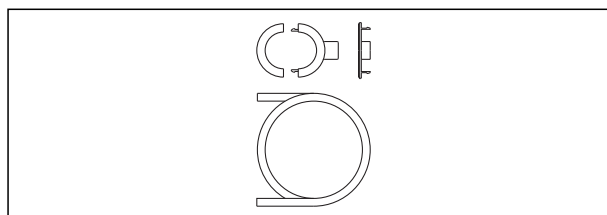

Zestaw przyłączy

Klucz nastawny do ustawiania temperatury zadanej na termostacie „Uni LHB“


101 14 97

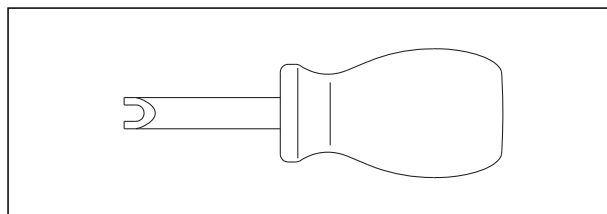


Klucz nastawny

Klucz uniwersalny do ustawiania temperatury zadanej na termostacie „Uni LHB“, nastawy wstępnej na zaworze typoszeregu „AV6“, demontażu pokrętle termostatów „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni LHZ“, „Uni L“, „Uni LD“, „Uni LDV“, „Uni LDVL“ oraz termostatów specjalnych. Dodatkowo klucz sześciokątny (2,5 mm) do zabezpieczania termostatu „Uni LHB“

101 14 96

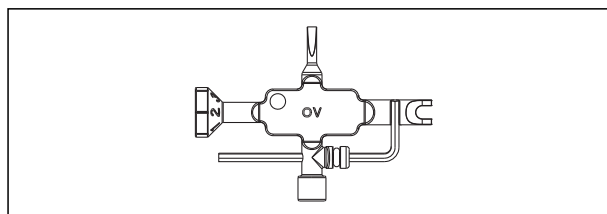


Klucz uniwersalny

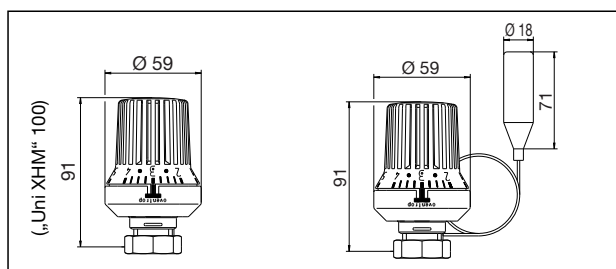


Termostaty „Uni XH“, „Uni XHT“, „Uni XHM“

Termostat „Uni XH“ z czujnikiem zdalnym

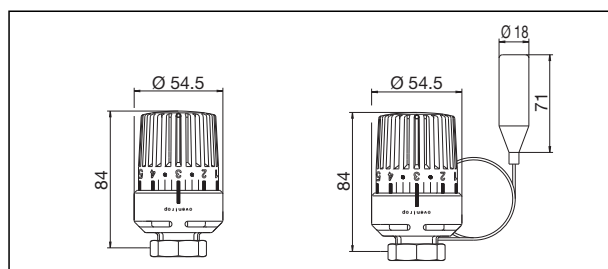


Termostat „Uni LH“

Termostat „Uni LH“ z czujnikiem zdalnym

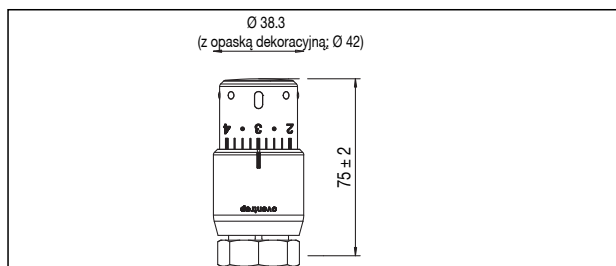


Termostat „Uni SH“

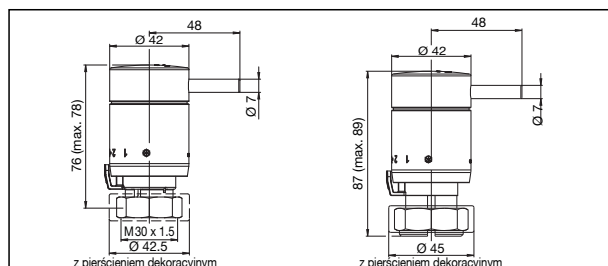


Termostat „pinox H“

Termostat „pinox D“

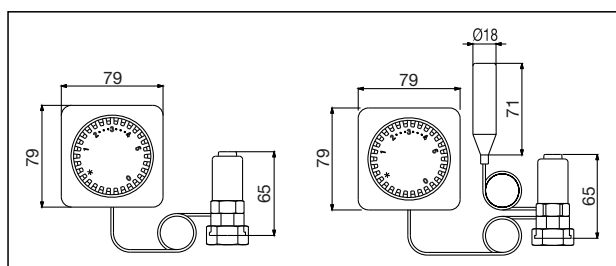

Zdalny nastawnik gł. 54 mm


Zdalny nastawnik z dodatkowym czujnikiem zdalnym gł. 54 mm

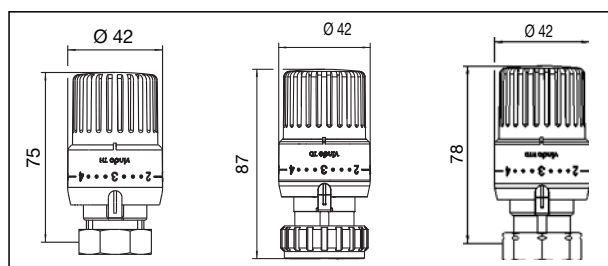

Termostat „vindo TH“


Termostat „vindo TD“

Termostat „vindo RTD“

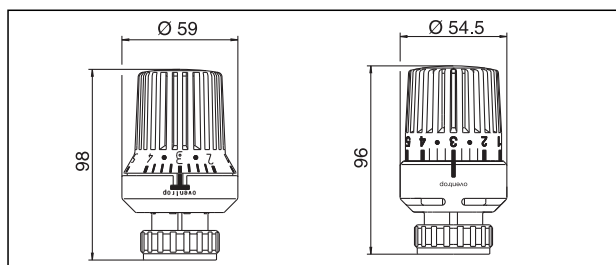

Termostat „Uni XD“


Termostat „Uni LD“

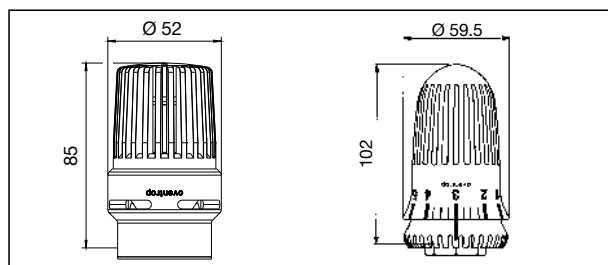

Termostat „Uni LHB“

Termostat „Uni CH“


Ręczna głowica regulacyjna

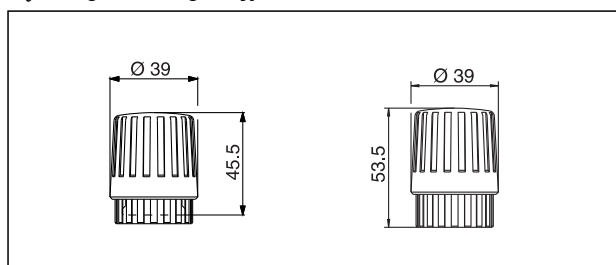


Nr kat. 101 25 65

Nr kat. 101 25 75

Osprzęt

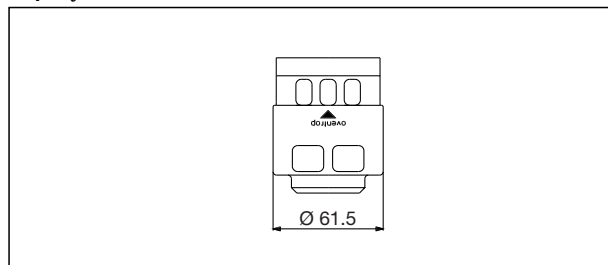

Kołpak instytucjonalny do termostatu „Uni LH“

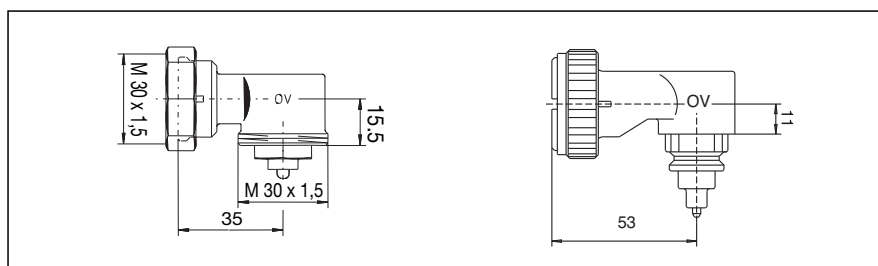

Adapter kątowy nr kat. 101 14 50

Adapter kątowy ze złączem zaciskowym nr kat. 101 14 52

Wymagania i dane techniczne dot. termostatów w połączeniu z zaworami termostaticznymi Oventrop





Normy:

Zawory termostaticzne spełniają wymagania norm EN 215

E KEYMARK-sprawdzone zostały zawory termostaticzne typoszeregu „A“, „RF“, „AV 6“ i „F“ (zawory kątowe i proste DN 10 - DN 20) z termostatami „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni SH“, „vindo TH“, „Uni LGH“, „Uni L“ i „Uni LH“, „Uni L“ z czujnikiem zdalnym jak również typoszeregu „VN“ z termostatem „Uni LD“. (nr rej. 011-6T0002)

Termostaty „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni SH“ i „vindo TH“ firmy Oventrop odpowiadają wymaganiom klasy energetycznej A „Thermostatic Efficiency Label“ (TELL).

Pozostałe informacje w instrukcji montażu i obsługi.

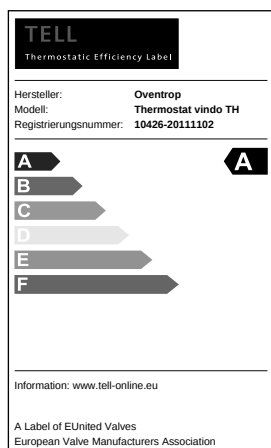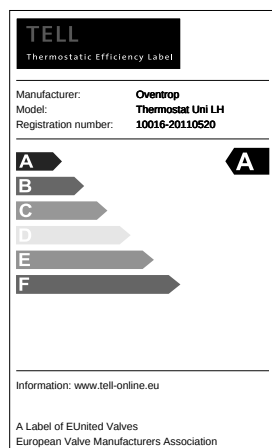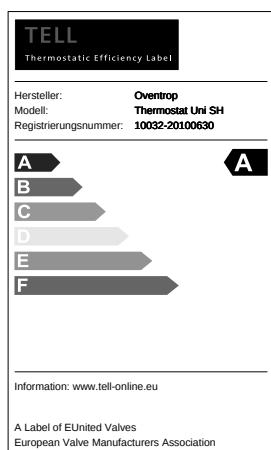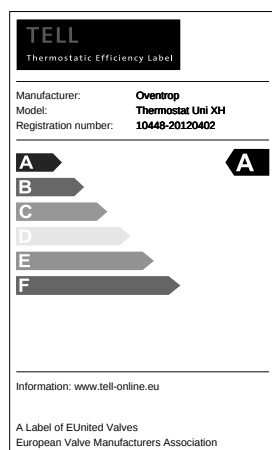

Dane techniczne:

- przepływ nominalny: (patrz diagram w arkuszach danych technicznych „Zawory termostaticzne“)
- przepływ maksymalny: (patrz diagram w arkuszach danych technicznych „Zawory termostaticzne“)
- zakres regulacji: 7-28 °C
- nastawa 3: Δ ok. 20 °C
- ciśnienie maksymalne, przy którym zawór zamyka:
 - 1 bar: typoszereg „A, AV9, AV 6, E, ADV 6, RF, RFV 6“
 - 3 bary: typoszereg „F“
- materiał korpusu: brąz/mosiądz
- histereza:
 - „Uni XH“: 0,2 K
 - „Uni LH“, „Uni LD“, „Uni L“: 0,2 K
 - „Uni SH“: 0,2 K
 - „vindo TH“: 0,2 K
 - „Uni CH“: 0,2 K
- wpływ temperatury czynnika:
 - „Uni XH“: 0,37/30 K
 - „Uni LH“, „Uni LD“, „Uni L“: 0,65 K/30 K
 - „Uni SH“: 0,9 K/30 K
 - „vindo TH“: 0,9 K/30 K
 - „Uni CH“: 0,65 K/30 K
 - „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni L“, „Uni DH“ z czujnikiem zdalnym: 0,2 K/30 K
- wpływ różnicy ciśnienia:
 - „Uni XH“: 0,4 K/0,5 bar
 - „Uni LH“, „Uni LD“, „Uni L“: 0,4 K/0,5 bar
 - „Uni SH“: 0,4 K/0,5 bar
 - „vindo TH“: 0,4 K/0,5 bar
 - „Uni CH“: 0,4 K/0,5 bar
- czas zamykania:
 - „Uni XH“: 22 minuty
 - „Uni LH“, „Uni LD“, „Uni L“: 23 minuty
 - „Uni SH“: 16 minut
 - „vindo TH“: 18 minut
 - „Uni CH“: 23 minuty
- wytrzymałość termiczna: 0 °C - 50 °C
- max. temperatura czynnika grzewczego:
 - 120 °C (90 °C dla termostatu „Uni XHT“)
- temperatura składowania: -10 °C - +50 °C

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.

Grupa produktów 1
ti 112-0/10/MW
Wydanie 2014