


Przykład podłączenia czujnika SDMQ2 do wentylatora lub żarówki

Zasilanie wspólne:

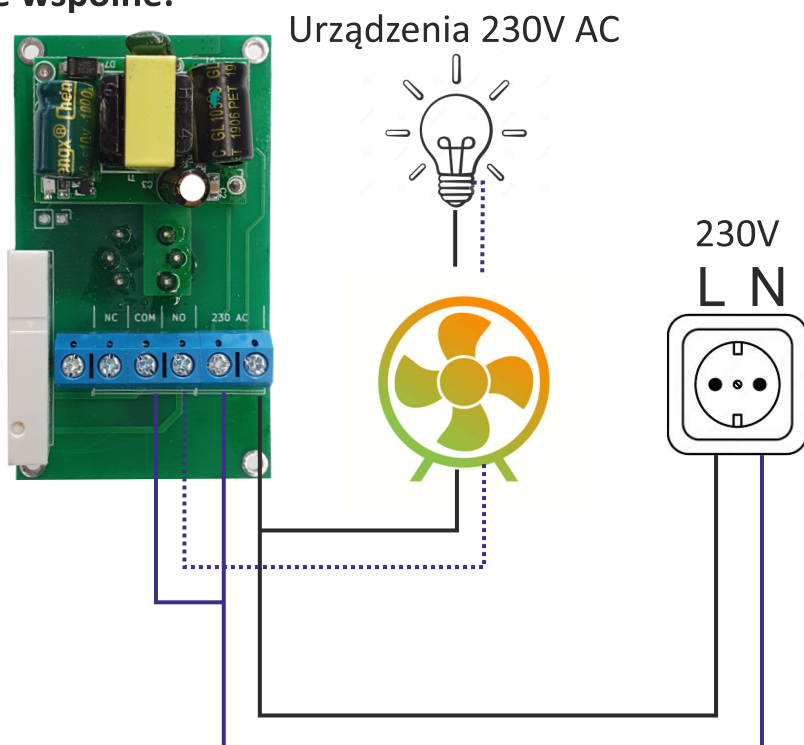


NO - wentylator lub inne urządzenie działa po wyzwoleniu alarmu

NC - wentylator lub inne urządzenie działa do momentu wyzwolenia alarmu

Przykład podłączenia czujnika SDMQ2 do wentylatora lub żarówki

Zasilanie z innego źródła:

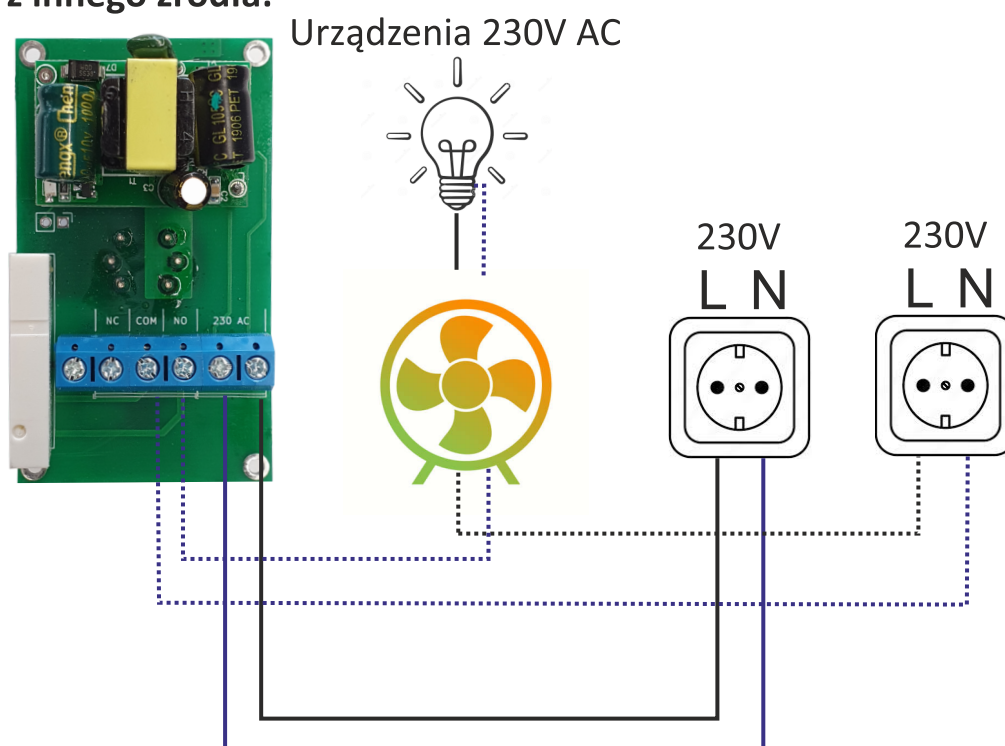

NO - wentylator lub inne urządzenie działa po wyzwoleniu alarmu

NC - wentylator lub inne urządzenie działa do momentu wyzwolenia alarmu