


# **VEVOR<sup>®</sup>**


**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

## **REFRIGERANT RECOVERY TANK USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

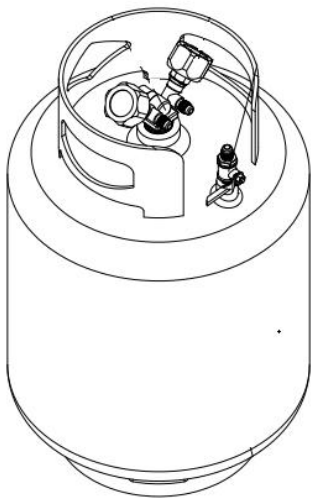

LX-33629A/LX-33629B

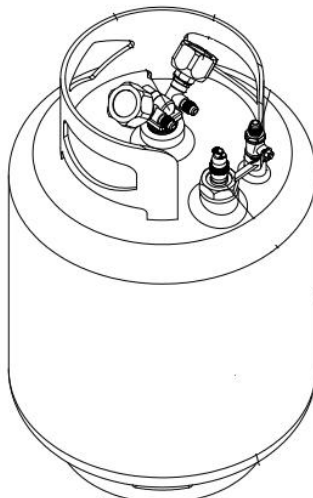

LX33629A-1

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

✉ [CustomerService@vevor.com](mailto:CustomerService@vevor.com)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



## Technical Parameters

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Brand                    | VEVOR         | VEVOR         | VEVOR         |
| Model                    | LX-33629A     | LX33629A-1    | LX-33629B     |
| Maximum Working Pressure | 400psi/2.7MPa | 400psi/2.7MPa | 400psi/2.7MPa |
| Poundage (lb)            | 30            | 30            | 50            |
| Package Size (mm)        | 255*255*455   | 255*255*455   | 285*285*490   |
| Gross Weight (kg)        | 7.2           | 7.6           | 9.6           |

## Safety Precautions

1. The equipment should be used by professionals, and the users should read the instruction manual carefully.
2. Before use, check that all valves and switches are closed.
3. Keep the device away from inflammable, explosive items to prevent fire.
4. It is prohibited for children under 12 years old and persons with mobility disabilities.
5. The equipment should not be confused with different refrigerants.
6. After use, close the valve and switch.

## Product Structure Diagram

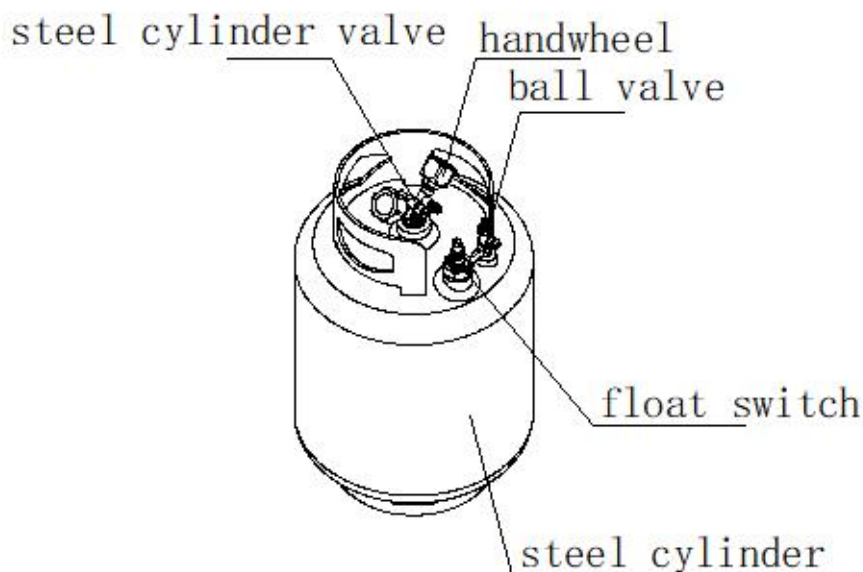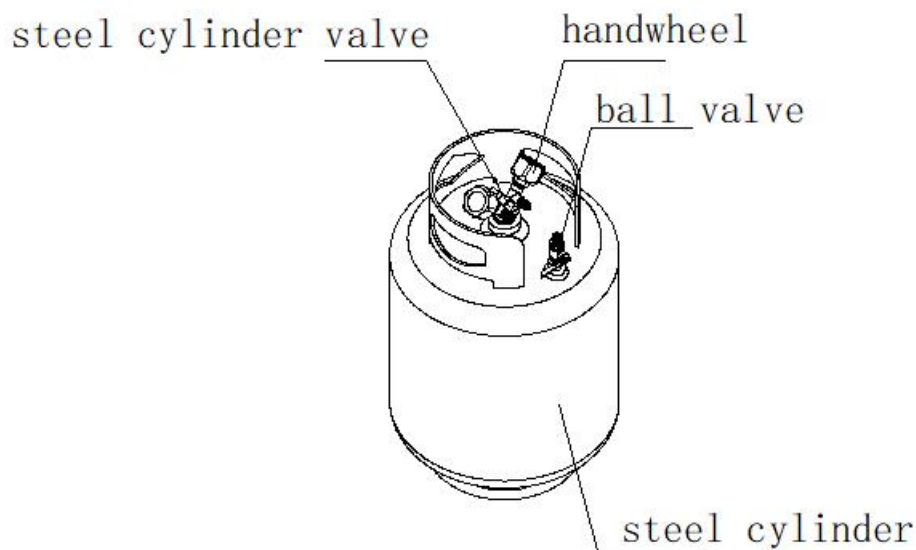

**Note:** The picture above is for reference only. The appearance and color of the products shall be subject to the actual !

## Instructions For Use

- a. Place the bottle on the electronic scale and connect the pipe to the bottle interface
- b. Set the electronic scale to zero
- c. Close the bottle valve when reaches the maximum allowable recovery weight. If it is a bottle with liquid level protection, the recovery equipment will automatically stop, when the recovery level reaches the set requirements

## Scope Of Application

Applicable to all refrigerants

## Common Fault Analysis

| Troubles           | Failure Cause                       | solution           |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Leak at the handle | The O-ring in the handle is damaged | Replace the O-ring |

**Manufacturer:** Taizhou Langxun Tools Co.,Ltd

**Address:** Yuhuan Valve Industrial Estate, Zhejiang, China

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**  
Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**


### **RESERVOIR DE RECUPERATION DE REFRIGERANT**

### **MANUEL D'UTILISATION**


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

RÉFRIGÉRANT  
RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION  
MANUEL D'UTILISATION

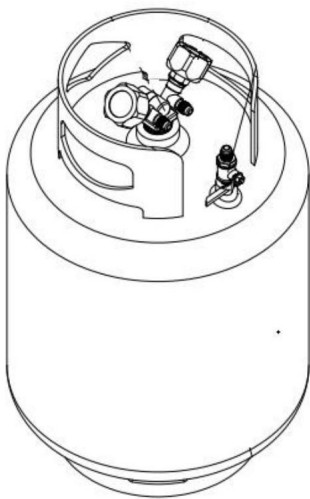

LX-33629A/LX-33629B

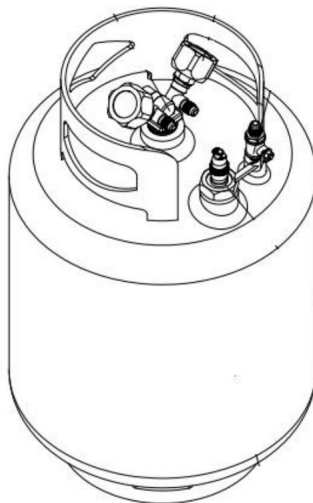

LX33629A-1

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 [ServiceClient@vevor.com](mailto:ServiceClient@vevor.com)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.



## Paramètres techniques

|                                          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marque                                   | VEVOR           | VEVOR           | VEVOR           |
| Modèle                                   | LX-33629A       | LX33629A-1      | LX-33629B       |
| Capacité de travail maximale<br>Pression | 400 psi/2,7 MPa | 400 psi/2,7 MPa | 400 psi/2,7 MPa |
| Livre (lb)                               | 30              | 30              | 50              |
| Taille du colis (mm)                     | 255*255*455     | 255*255*455     | 285*285*490     |
| Poids brut (kg)                          | 7.2             | 7.6             | 9.6             |

## Précautions de sécurité

1. L'équipement doit être utilisé par des professionnels et les utilisateurs doivent lire les

Lisez attentivement le manuel d'instructions.

2. Avant utilisation, vérifiez que toutes les vannes et tous les interrupteurs sont fermés.



3. Gardez l'appareil loin des objets inflammables et explosifs pour éviter tout incendie.

4. Il est interdit aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes à mobilité réduite handicaps.

5. L'équipement ne doit pas être confondu avec différents réfrigérants.

6. Après utilisation, fermez la vanne et l'interrupteur.

## Diagramme de structure du produit

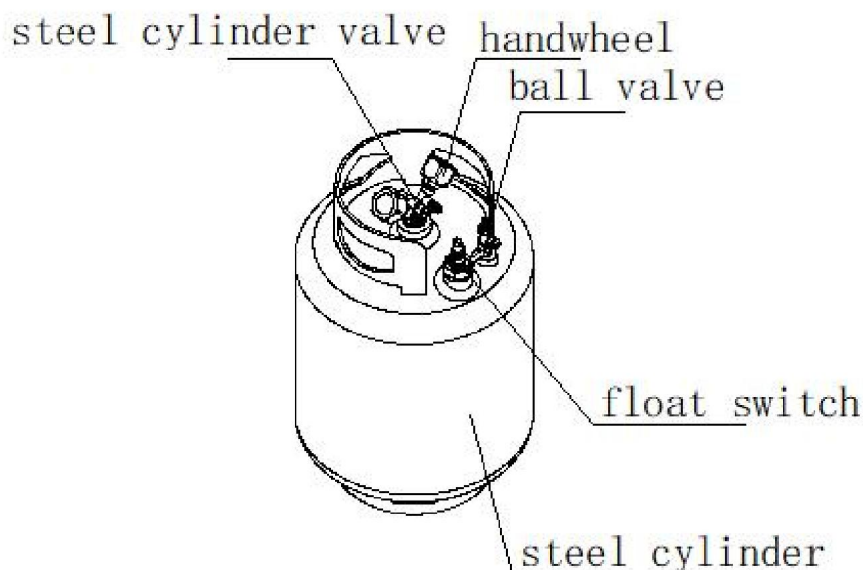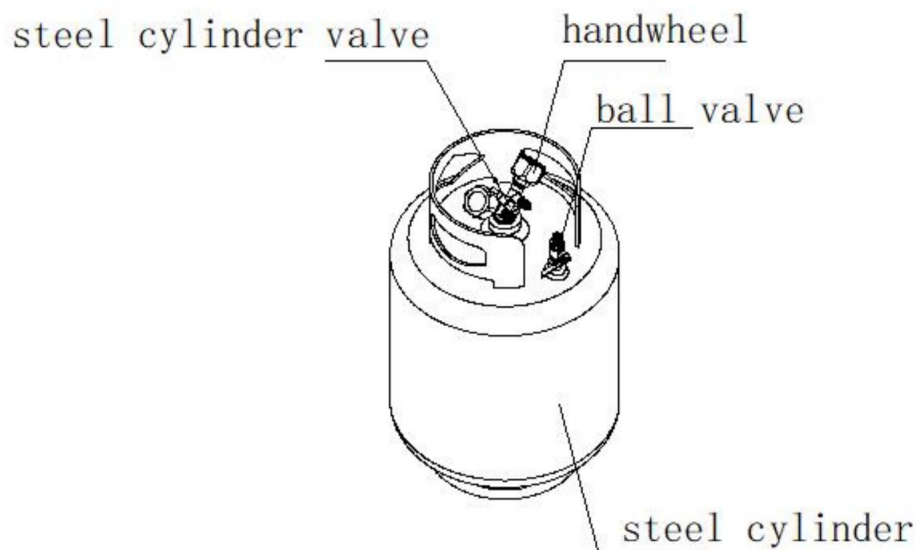

Remarque : l'image ci-dessus est fournie à titre de référence uniquement. L'apparence et la couleur des produits sont sujettes à la réalité !

## Mode d'emploi

- a. Placez la bouteille sur la balance électronique et raccordez le tuyau à la bouteille interface
- b. Réglez la balance électronique à zéro
- c. Fermez la vanne de la bouteille lorsque le poids de récupération maximal autorisé est atteint. Si c'est une bouteille avec protection de niveau de liquide, l'équipement de récupération se mettra automatiquement arrêter lorsque le niveau de récupération atteint les exigences définies

## Champ d'application

Applicable à tous les réfrigérants

## Analyse des défauts courants

| Troubles                      | Cause de l'échec                             | solution                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Fuite au niveau de la poignée | Le joint torique de la poignée est endommagé | Remplacez le joint torique |

Fabricant : Taizhou Langxun Tools Co., Ltd

Adresse : Zone industrielle de Yuhuan Valve, Zhejiang, Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW  
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

|              |                |
|--------------|----------------|
| REPRÉSENTANT | DU ROYAUME-UNI |
|--------------|----------------|

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18  
4AX

|              |          |
|--------------|----------|
| REPRÉSENTANT | DE LA CE |
|--------------|----------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)




## KÄLTEMITTEL-RÜCKGEWINNUNGSBEHÄLTER BENUTZERHANDBUCH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

## KÄLTEMITTEL SCHMUTZWASSERTANK BENUTZERHANDBUCH

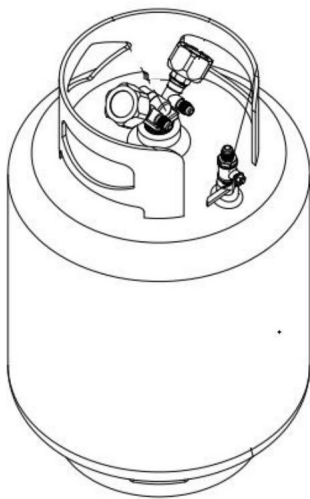

LX-33629A/LX-33629B

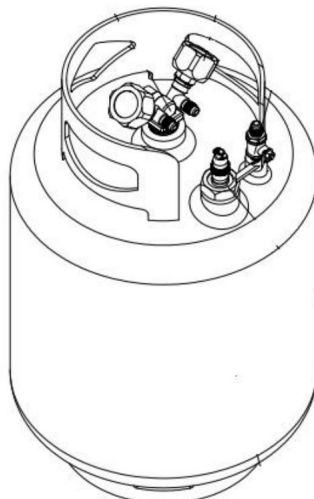

LX33629A-1

### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 [Kundenservice@vevor.com](mailto:Kundenservice@vevor.com)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

## Technische Parameter

|                           |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marke                     | VEVOR           | VEVOR           | VEVOR           |
| Modell                    | LX-33629A       | LX33629A-1      | LX-33629B       |
| Maximale Arbeits<br>Druck | 400 psi/2,7 MPa | 400 psi/2,7 MPa | 400 psi/2,7 MPa |
| Pfund (lb)                | 30              | 30              | 50              |
| Paketgröße (mm)           | 255*255*455     | 255*255*455     | 285*285*490     |
| Bruttogewicht (kg)        | 7.2             | 7.6             | 9.6             |



## Sicherheitsvorkehrungen

1. Das Gerät sollte von Fachleuten verwendet werden, und die Benutzer sollten die

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass alle Ventile und Schalter geschlossen sind.
3. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern, um Feuer zu vermeiden.
4. Es ist verboten für Kinder unter 12 Jahren und Personen mit Mobilität Behinderungen.
5. Die Geräte dürfen nicht mit unterschiedlichen Kältemitteln verwechselt werden.
6. Nach Gebrauch Ventil und Schalter schließen.

## Produktstrukturdiagramm

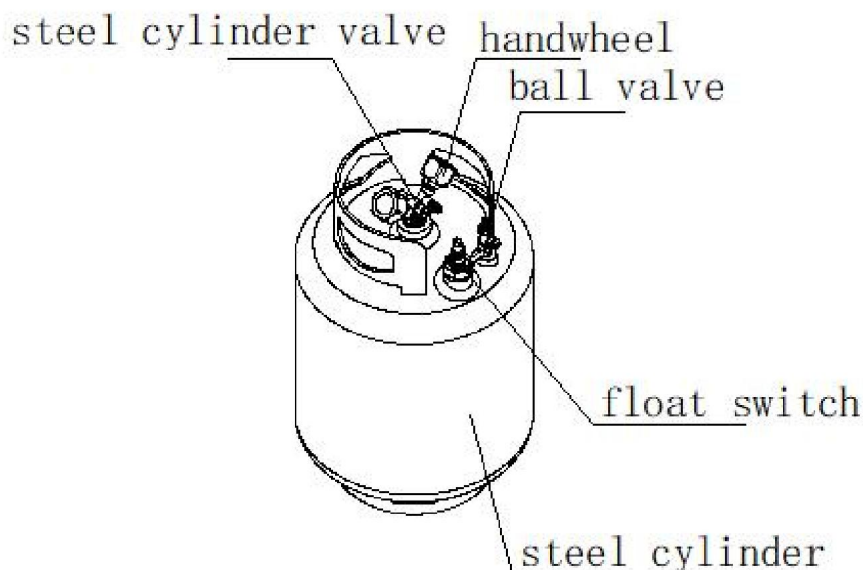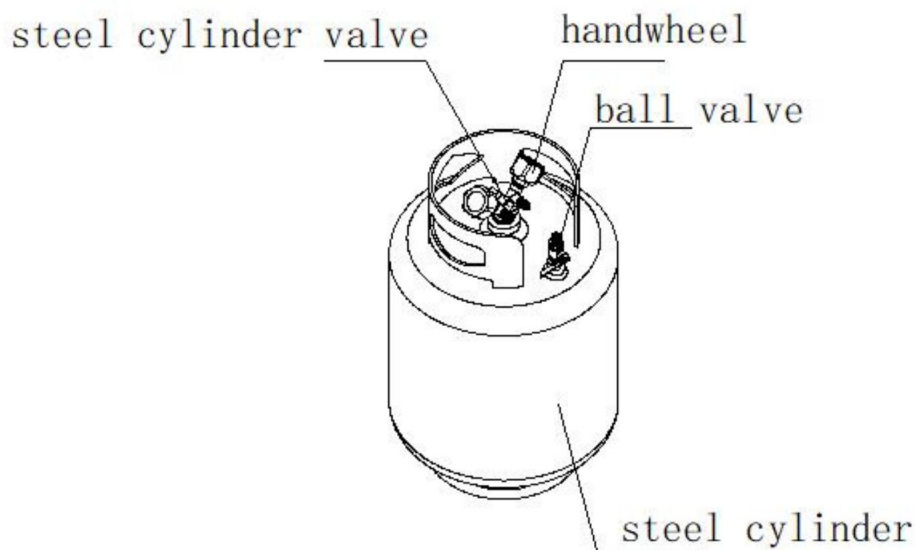

**Hinweis:** Das obige Bild dient nur als Referenz. Das Aussehen und die Farbe der Produkte unterliegen dem tatsächlichen!



## Gebrauchsanweisung

- a. Stellen Sie die Flasche auf die elektronische Waage und verbinden Sie das Rohr mit der Flasche Schnittstelle
- b. Stellen Sie die elektronische Waage auf Null
- c. Schließen Sie das Flaschenventil, wenn das maximal zulässige Rückgewinnungsgewicht erreicht ist. Wenn Es handelt sich um eine Flasche mit Füllstandssicherung, die Rückgewinnungseinrichtung wird automatisch Stoppen Sie, wenn der Wiederherstellungsgrad die eingestellten Anforderungen erreicht.

## Geltungsbereich

Anwendbar auf alle Kältemittel

## Häufige Fehleranalyse

| Probleme                                                                    | Fehlerursache | Lösung |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Leckage am Griff Der O-Ring im Griff ist beschädigt Ersetzen Sie den O-Ring |               |        |

**Hersteller:** Taizhou Langxun Tools Co., Ltd.

**Adresse:** Yuhuan Valve Industrial Estate, Zhejiang, China

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18  
4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329  
Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>


## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

### SERBATOIO DI RECUPERO DEL REFRIGERANTE MANUALE D'USO


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

# VEVOR<sup>®</sup>

## REFRIGERANTE SERBATOIO DI RECUPERO MANUALE D'USO

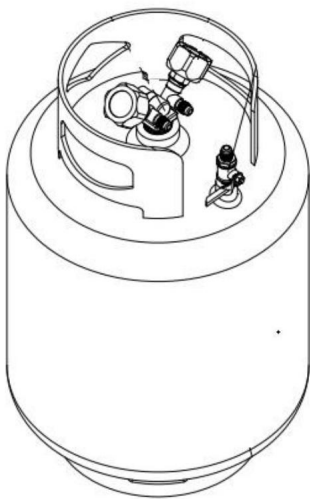

LX-33629A/LX-33629B

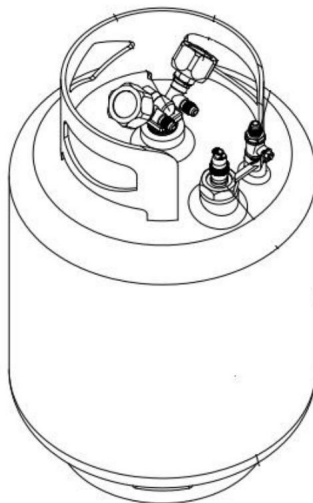

LX33629A-1

### HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

 **Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



## Parametri tecnici

|                                  |                     |                             |             |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| Marca                            | VEVORE              | VEVORE                      | VEVORE      |
| Modello                          | LX-33629A           | LX33629A-1                  | LX-33629B   |
| Lavoro massimo<br>Pressione      | 400 psi/2,7 MPa 400 | psi/2,7 MPa 400 psi/2,7 MPa |             |
| Peso (lb)                        | 30                  | 30                          | 50          |
| Dimensioni della confezione (mm) | 255*255*455         | 255*255*455                 | 285*285*490 |
| Peso lordo (kg)                  | 7.2                 | 7.6                         | 9.6         |

## Precauzioni di sicurezza

1. L'attrezzatura deve essere utilizzata da professionisti e gli utenti devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
2. Prima dell'uso, verificare che tutte le valvole e gli interruttori siano chiusi.
3. Tenere il dispositivo lontano da oggetti infiammabili o esplosivi per evitare incendi.
4. È vietato ai bambini di età inferiore ai 12 anni e alle persone con mobilità ridotta disabilità.
5. L'apparecchiatura non deve essere confusa con refrigeranti diversi.
6. Dopo l'uso, chiudere la valvola e l'interruttore.

## Diagramma della struttura del prodotto

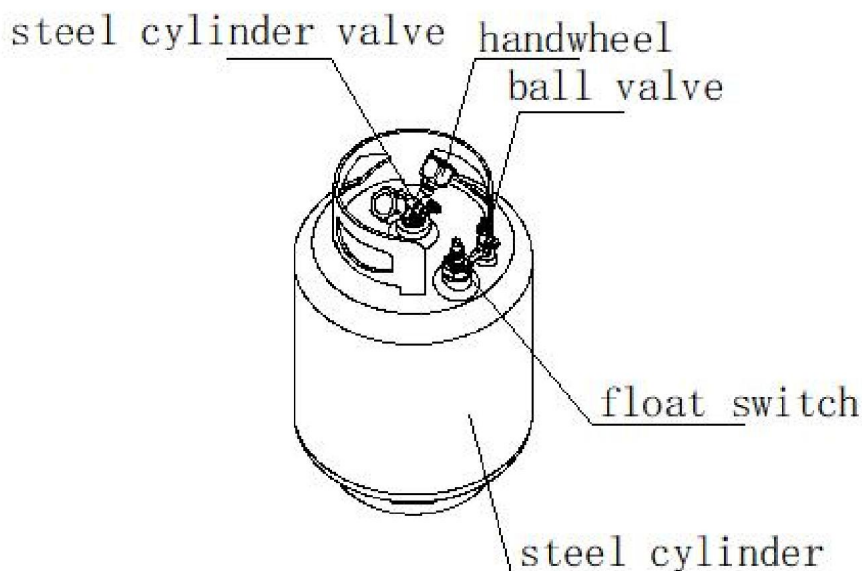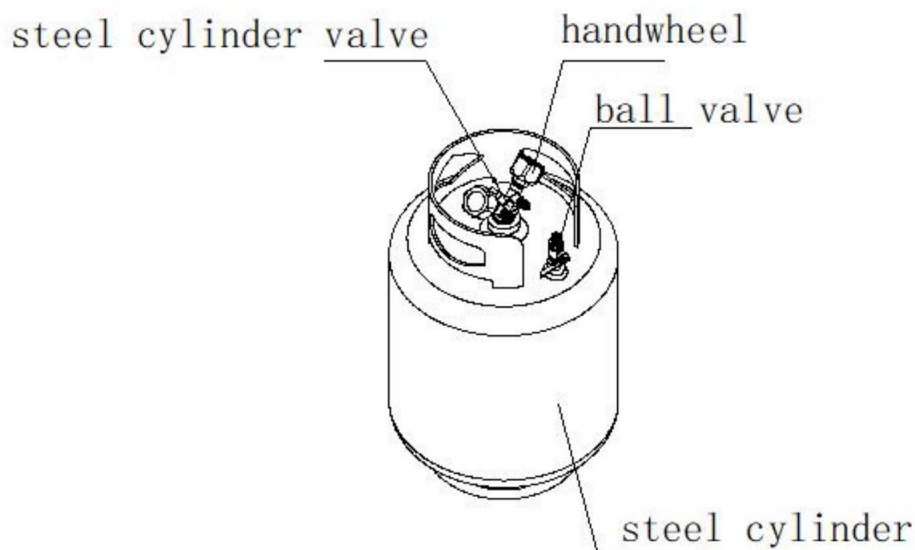

**Nota:** l'immagine sopra è solo di riferimento. L'aspetto e il colore dei prodotti saranno soggetti all'effettivo !

## Istruzioni per l'uso

- a. Posizionare la bottiglia sulla bilancia elettronica e collegare il tubo alla bottiglia interfaccia
- b. Impostare la bilancia elettronica su zero
- c. Chiudere la valvola della bombola quando si raggiunge il peso massimo di recupero consentito. Se è una bottiglia con protezione del livello del liquido, l'attrezzatura di recupero lo farà automaticamente fermarsi, quando il livello di recupero raggiunge i requisiti impostati

## Ambito di applicazione

Applicabile a tutti i refrigeranti

## Analisi dei guasti comuni

| Problemi                | Causa del fallimento                                        | soluzione |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Perdita all'impugnatura | L'O-ring nell'impugnatura è danneggiato Sostituire l'O-ring |           |

**Produttore:** Taizhou Langxun Tools Co.,Ltd

**Indirizzo:** Yuhuan Valve Industrial Estate, Zhejiang, Cina

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18  
4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE


### TANQUE DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE

### MANUAL DEL USUARIO


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR<sup>®</sup>

REFRIGERANTE  
TANQUE DE RECUPERACIÓN  
MANUAL DEL USUARIO

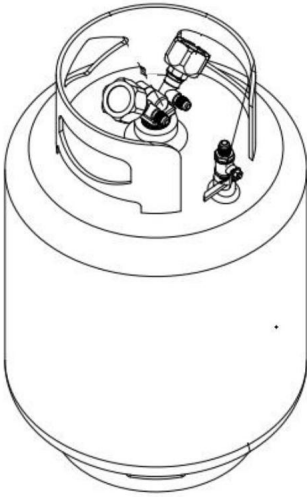

LX-33629A/LX-33629B

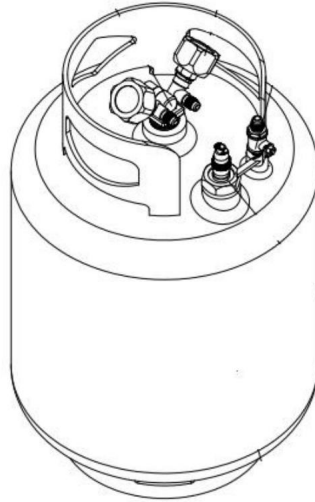

LX33629A-1

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



## Parámetros técnicos

|                           |                                                 |             |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Marca                     | VEVOR                                           | VEVOR       | VEVOR       |
| Modelo                    | LX-33629A                                       | LX33629A-1  | LX-33629B   |
| Trabajo máximo<br>Presión | 400 psi/2,7 MPa 400 psi/2,7 MPa 400 psi/2,7 MPa |             |             |
| Libras (libras)           | 30                                              | 30          | 50          |
| Tamaño del paquete (mm)   | 255*255*455                                     | 255*255*455 | 285*285*490 |
| Peso bruto (kg)           | 7.2                                             | 7.6         | 9.6         |

## Precauciones de seguridad

1. El equipo debe ser utilizado por profesionales y los usuarios deben leer las instrucciones.  
manual de instrucciones cuidadosamente.
2. Antes de usar, compruebe que todas las válvulas e interruptores estén cerrados.
3. Mantenga el dispositivo alejado de elementos inflamables y explosivos para evitar incendios.
4. Está prohibido para niños menores de 12 años y personas con movilidad reducida.  
discapacidades.
5. No se debe confundir el equipo con diferentes refrigerantes.
6. Después del uso, cierre la válvula y el interruptor.

## Diagrama de estructura del producto

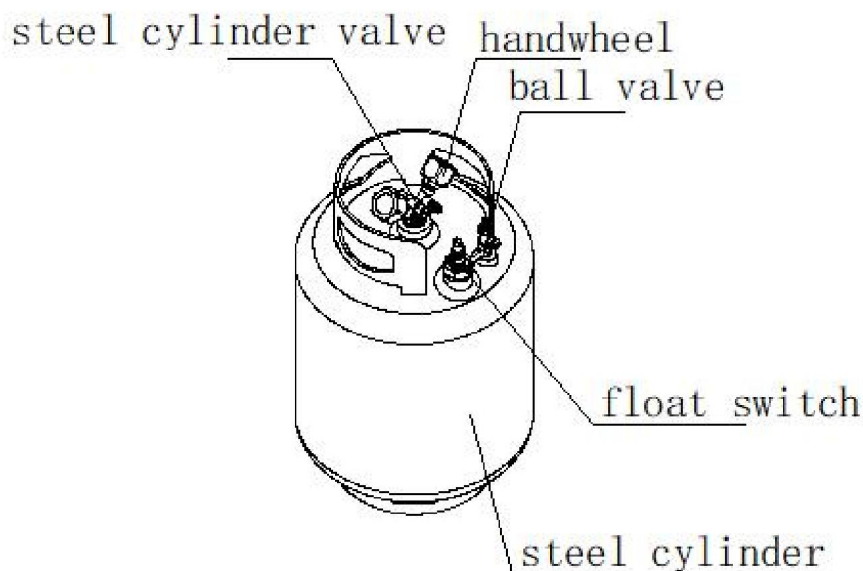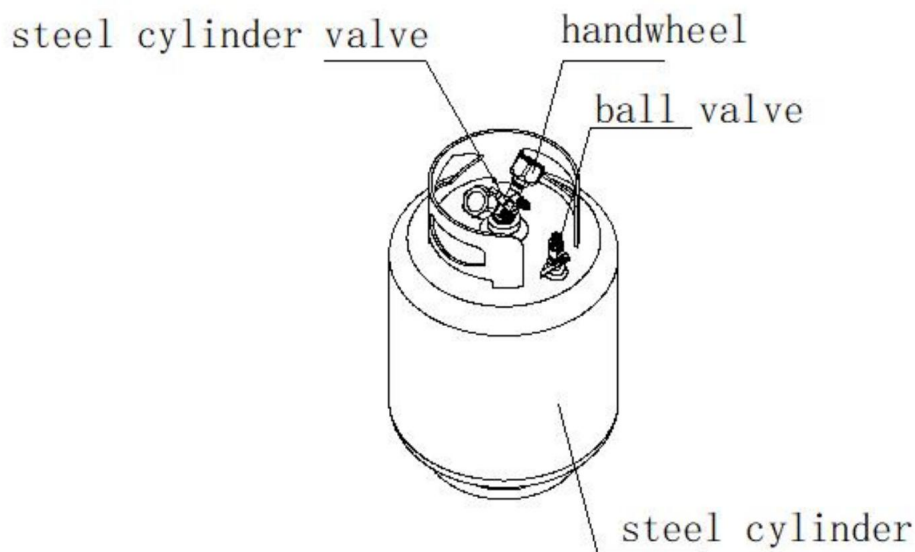

Nota: La imagen de arriba es solo de referencia. La apariencia y el color de los productos estarán sujetos a los reales.

## Instrucciones de uso

- a. Coloque la botella sobre la balanza electrónica y conecte el tubo a la botella. interfaz
  - b. Ponga la báscula electrónica a cero.
  - c. Cierre la válvula de la botella cuando alcance el peso máximo de recuperación permitido.
- Es una botella con protección de nivel de líquido, el equipo de recuperación se encargará automáticamente Detenerse cuando el nivel de recuperación alcance los requisitos establecidos

## Ámbito de aplicación

Aplicable a todos los refrigerantes.

## Análisis de fallas comunes

| Nubes            | Causa de la falla                     | solución                  |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Fuga en el mango | La junta tórica del mango está dañada | Reemplace la junta tórica |

Fabricante: Taizhou Langxun Tools Co., Ltd.

Dirección: Polígono industrial Yuhuan Valve, Zhejiang, China

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO |  |
|-------------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITADA.  
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX

|                  |  |
|------------------|--|
| REPRESENTANTE CE |  |
|------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>


## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

### ZBIORNIK ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR®

CHŁODZIWO  
ZBIORNIK ODZYSKOWY  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

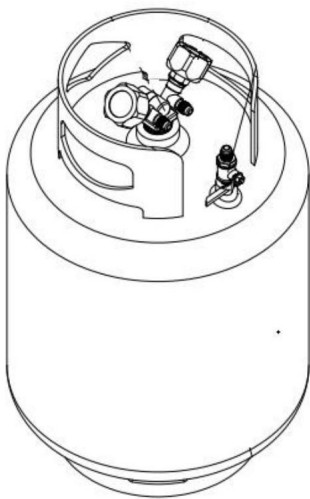

LX-33629A/LX-33629B

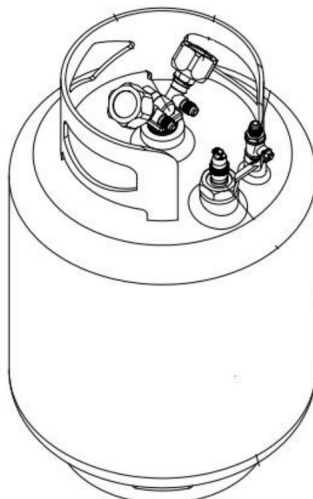

LX33629A-1

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

✉ [Obsługa Klienta@vevor.com](mailto:Obsługa Klienta@vevor.com)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.





## Parametry techniczne

|                               |                                                 |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Marka                         | VEVOR                                           | VEVOR       | VEVOR       |
| Model                         | LX-33629A                                       | LX33629A-1  | LX-33629B   |
| Maksymalna praca<br>Ciśnienie | 400 psi/2,7 MPa 400 psi/2,7 MPa 400 psi/2,7 MPa |             |             |
| Funt (funt)                   | 30                                              | 30          | 50          |
| Rozmiar opakowania (mm)       | 255*255*455                                     | 255*255*455 | 285*285*490 |
| Masa brutto (kg)              | 7.2                                             | 7.6         | 9.6         |

## Środki ostrożności

1. Sprzęt powinien być używany przez profesjonalistów, a użytkownicy powinni zapoznać się z instrukcją. uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie zawory i przełączniki są zamknięte.
3. Aby zapobiec pożarowi, trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
4. Zabrania się wstępu dzieciom do lat 12 oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.  
niepełnosprawności.
5. Urządzenia nie należy mylić z innymi czynnikami chłodniczymi.
6. Po użyciu zamknij zawór i włącz.

## Schemat struktury produktu

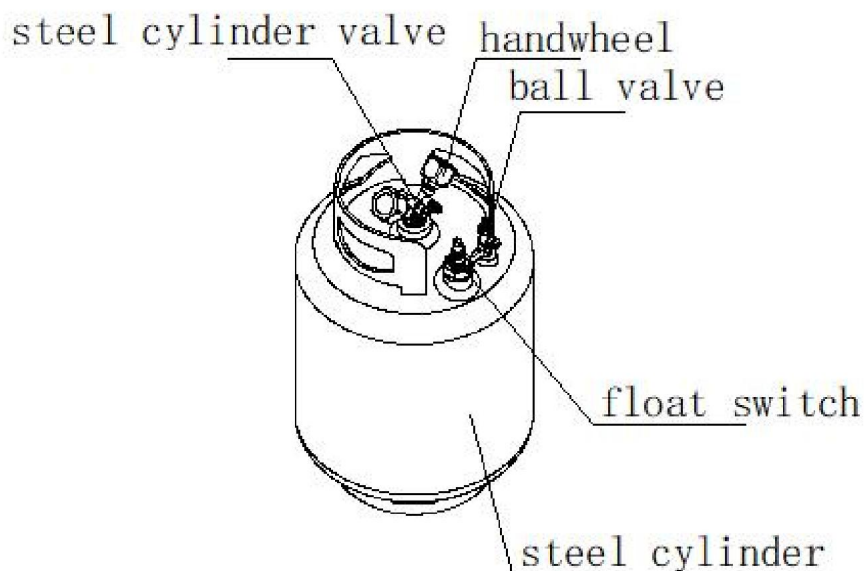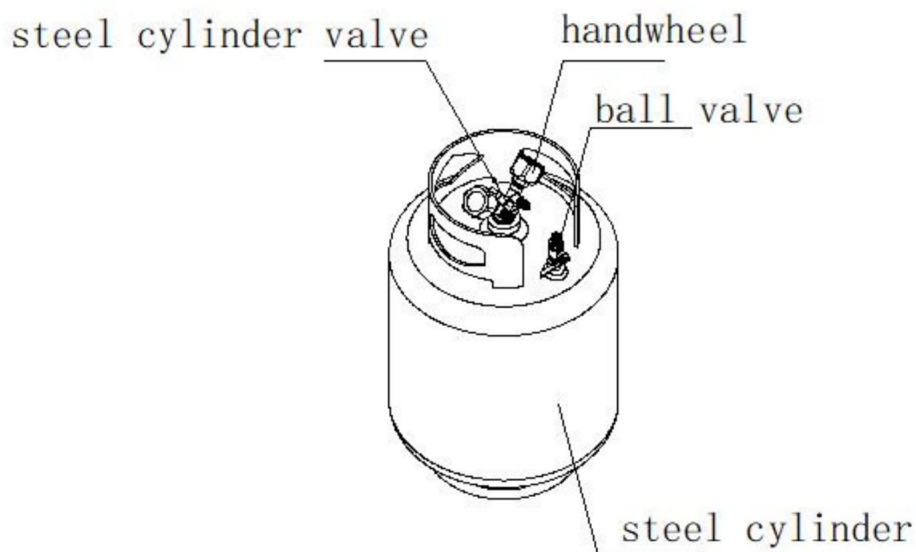

Uwaga: Zdjęcie powyżej jest tylko poglądowe. Wygląd i kolor produktów podlegają rzeczywistości !

## Instrukcja użytkowania

- a. Umieść butelkę na wadze elektronicznej i podłącz rurkę do butelki interfejs
- b. Ustaw wagę elektroniczną na zero
- c. Zamknij zawór butli, gdy osiągnie maksymalną dopuszczalną wagę odzysku. Jeśli jest to butelka z zabezpieczeniem poziomu cieczy, sprzęt do odzyskiwania automatycznie zatrzyma się, gdy poziom odzyskiwania osiągnie ustalone wymagania

## Zakres zastosowania

Dotyczy wszystkich czynników chłodniczych

## Analiza typowych błędów

| Kłopoty                  | Przyczyna awarii                         | rozwiązanie |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Wyciek w uchwycie O-ring | w uchwycie jest uszkodzony Wymień o-ring |             |

Producent: Taizhou Langxun Tools Co.,Ltd

Adres: Osiedle przemysłowe Yuhuan Valve, Zhejiang, Chiny

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII |  |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18  
4AX

|                   |  |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE |  |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

### KOELMIDDELEN TERUGWINNINGSTANK


#### GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

## KOELMIDDEL TERUGWINNINGSTANK GEBRUIKERSHANDLEIDING

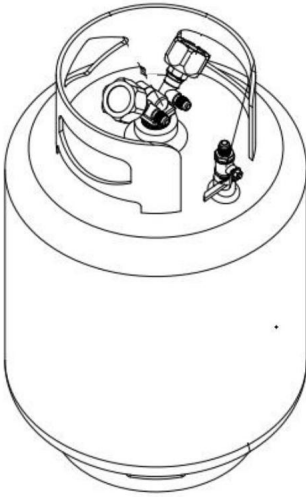

LX-33629A/LX-33629B

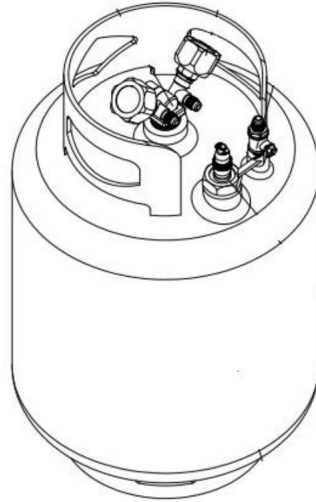

LX33629A-1

### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 [Klantenservice@vevor.com](mailto:Klantenservice@vevor.com)

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische of software-updates voor ons product zijn.

## Technische parameters

|                           |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Merk                      | VEVOR           | VEVOR           | VEVOR           |
| Model                     | LX-33629A       | LX33629A-1      | LX-33629B       |
| Maximale werkdruk<br>Druk | 400 psi/2,7 MPa | 400 psi/2,7 MPa | 400 psi/2,7 MPa |
| Pond (lb)                 | 30              | 30              | 50              |
| Pakketgrootte (mm)        | 255*255*455     | 255*255*455     | 285*285*490     |
| Brutogewicht (kg)         | 7.2             | 7.6             | 9.6             |

## Veiligheidsmaatregelen

1. De apparatuur moet door professionals worden gebruikt en de gebruikers moeten de gebruiksaanwijzing lezen.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

2. Controleer voor gebruik of alle kleppen en schakelaars gesloten zijn.



3. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare, explosieve voorwerpen om brand te voorkomen.

4. Het is verboden voor kinderen jonger dan 12 jaar en personen met een beperkte mobiliteit.  
beperkingen.

5. De apparatuur mag niet worden verward met verschillende koelmiddelen.

6. Sluit na gebruik de klep en schakel over.

## Productstructuurdiagram

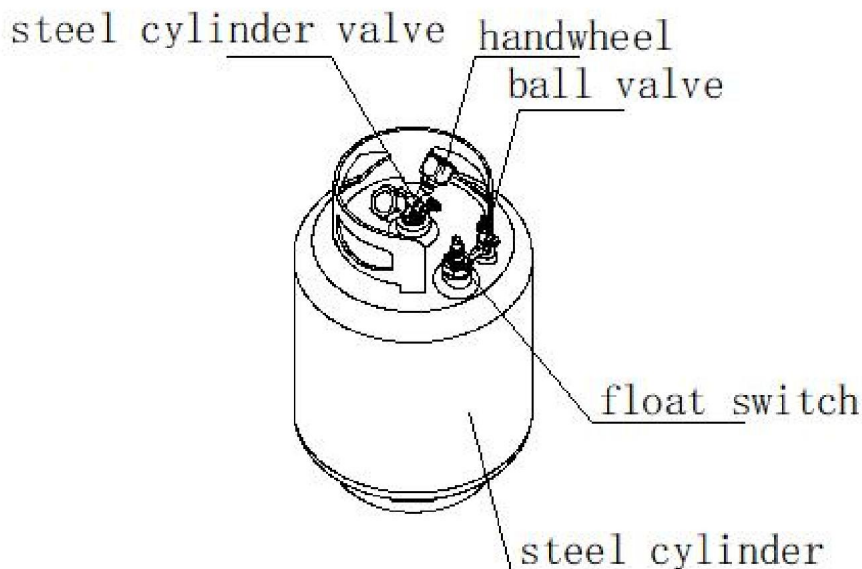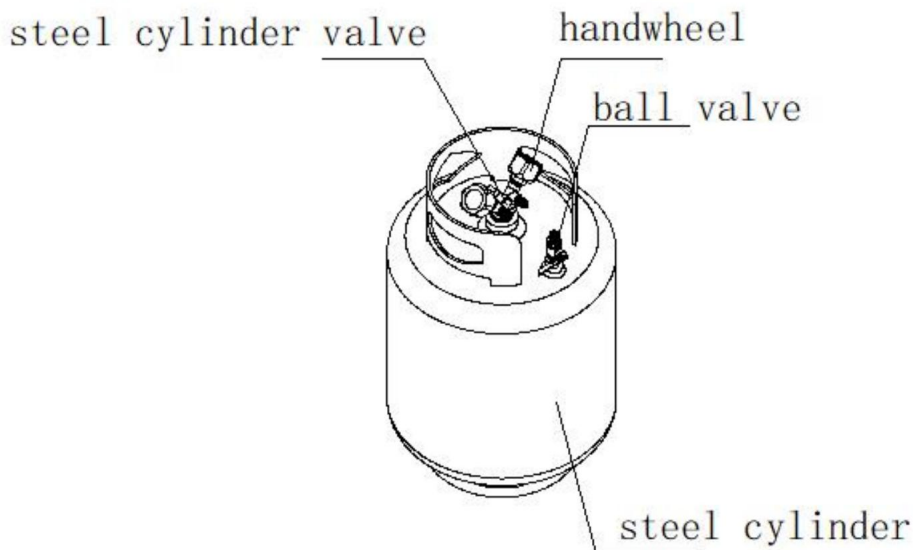

**Let op:** De afbeelding hierboven is alleen ter referentie. Het uiterlijk en de kleur van de producten zijn onderhevig aan de werkelijke !



## Gebruiksaanwijzing

- a. Plaats de fles op de elektronische weegschaal en sluit de pijp aan op de fles interface
- b. Zet de elektronische weegschaal op nul
- c. Sluit de flesklep wanneer het maximaal toegestane herstelgewicht is bereikt. Als het is een fles met vloeistofniveaubeveiliging, de herstelapparatuur zal automatisch stoppen wanneer het herstellniveau de gestelde eisen bereikt

## Toepassingsgebied

Toepasbaar op alle koelmiddelen

## Veelvoorkomende foutanalyse

| Problemen                | Oorzaak van het falen                   | oplossing         |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Lekkage bij de handgreep | De O-ring in de handgreep is beschadigd | Vervang de O-ring |

**Fabrikant:** Taizhou Langxun Tools Co.,Ltd

**Adres:** Yuhuan Valve Industrial Estate, Zhejiang, China

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>


## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

### ÅTERVINNINGSTANK FÖR KYLDMEDEL ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

## KYLMEDEL ÅTERVINNINGSTANK ANVÄNDARMANUAL

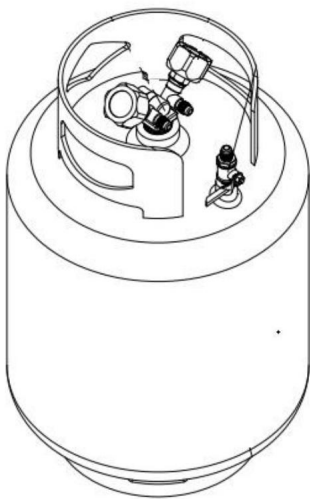

LX-33629A/LX-33629B

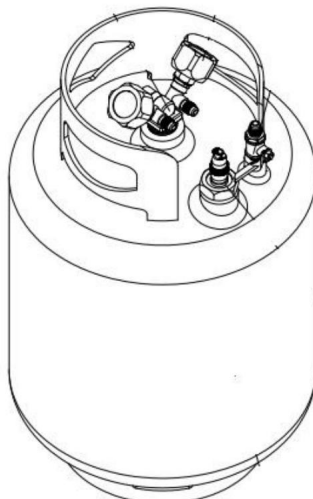

LX33629A-1

### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



**CustomerService@vevor.com**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



## Tekniska parametrar

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stämpla                  | VEVOR         | VEVOR         | VEVOR         |
| Modell                   | LX-33629A     | LX33629A-1    | LX-33629B     |
| Maximalt arbete<br>Tryck | 400psi/2.7MPa | 400psi/2.7MPa | 400psi/2.7MPa |
| Poundage (lb)            | 30            | 30            | 50            |
| Paketstorlek ymmy        | 255*255*455   | 255*255*455   | 285*285*490   |
| Bruttovikt (kg)          | 7.2           | 7.6           | 9.6           |

## Säkerhetsföreskrifter

1. Utrustningen ska användas av proffs och användarna ska läsa bruksanvisningen noggrant.
2. Kontrollera före användning att alla ventiler och brytare är stängda.
3. Håll enheten borta från lättantändliga, explosiva föremål för att förhindra brand.
4. Det är förbjudet för barn under 12 år och personer med rörlighet funktionshinder.
5. Utrustningen ska inte förväxlas med olika köldmedier.
6. Efter användning, stäng ventilen och växla.

## Produktstrukturdiagram

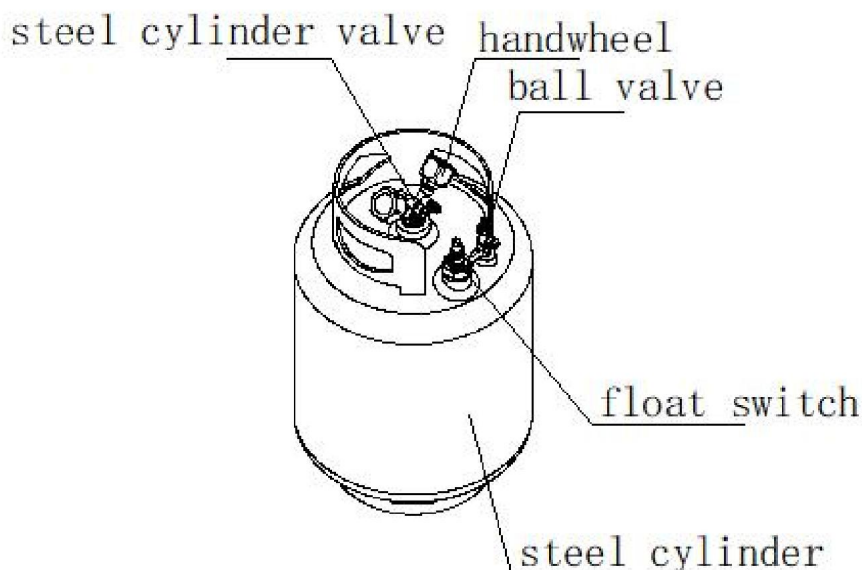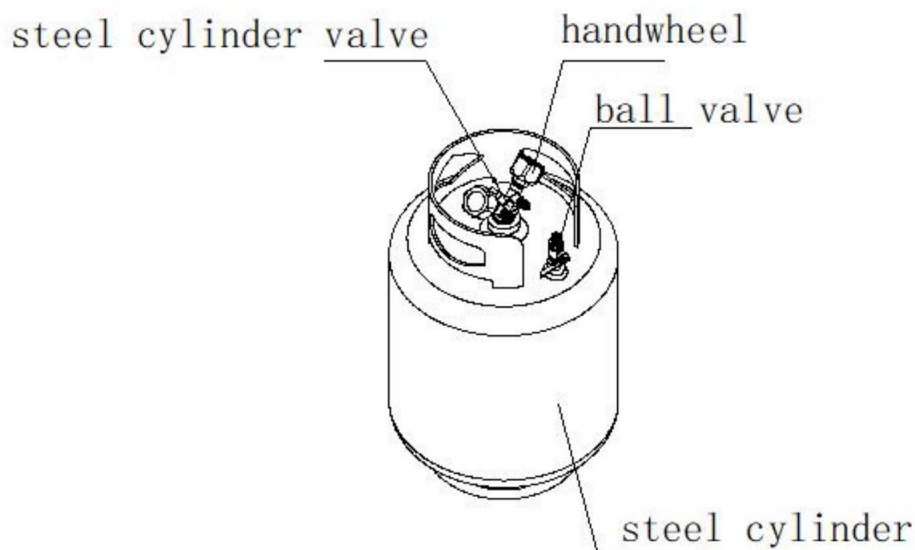

**Obs:** Bilden ovan är endast för referens. Utseendet och färgen på produkterna ska vara föremål för den faktiska !

## Bruksanvisning

- a. Placera flaskan på den elektroniska vågen och anslut röret till flaskan gränssnitt
- b. Ställ in den elektroniska vågen på noll
- c. Stäng flaskventilen när den maximalt tillåtna återvinningsvikten uppnås. Om det är en flaska med vätskenivåskydd, återvinningsutrustningen kommer automatiskt stoppa, när återhämtningsnivån når de uppställda kraven

## Tillämpningsomfång

### Gäller alla köldmedier

### Vanlig felanalys

| Problem                                            | Felorsak        | lösning |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Läcka vid handtaget O-ringen i handtaget är skadad | Byt ut O-ringen |         |

**Tillverkare:** Taizhou Langxun Tools Co.,Ltd

**Adress:** Yuhuan Valve Industrial Estate, Zhejiang, Kina

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW  
2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon- Thames, Surrey, TW18  
4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)