




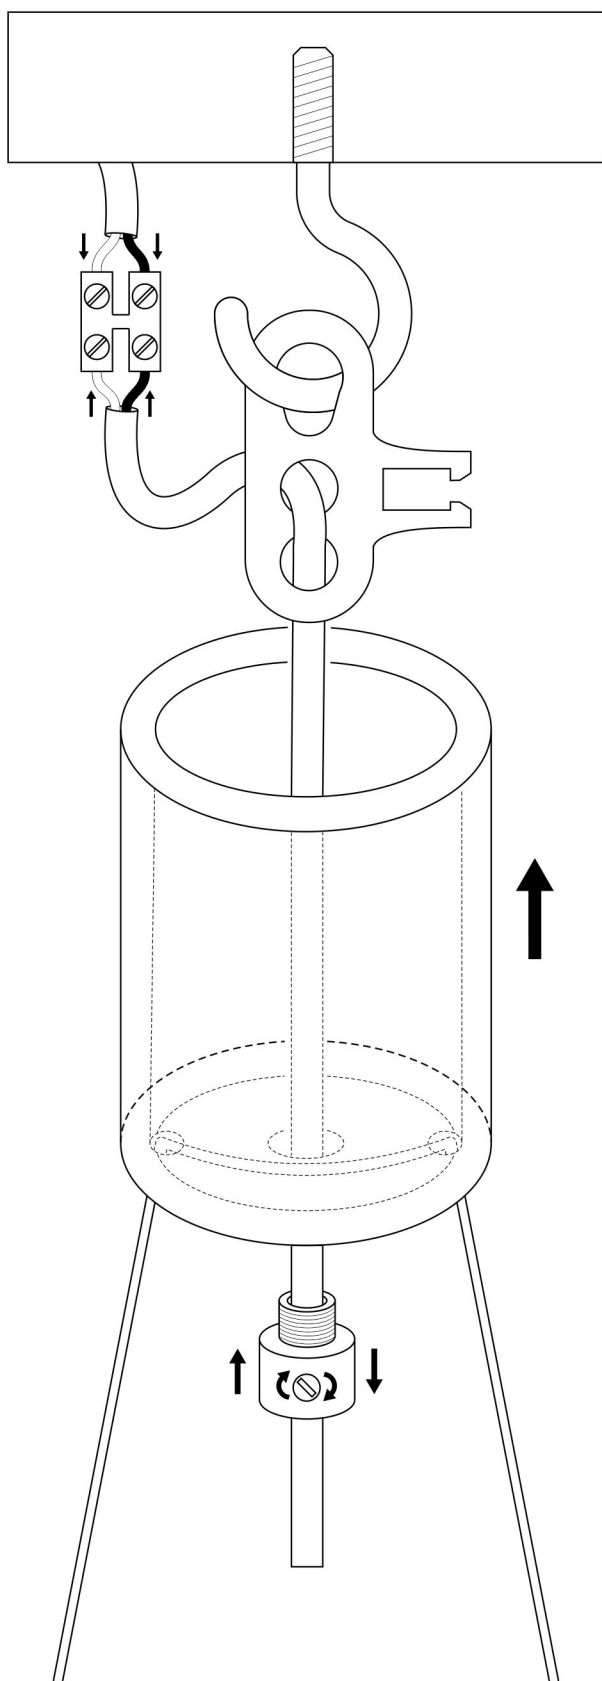

Wskazówki zachowania bezpieczeństwa

- › Połączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez fachowców.
- › Podczas instalowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm (niemiecka VDE0100).
- › Uwaga! Przed rozpoczęciem prac montażowych wyłączyć napięcie w sieci – wykręcić bezpiecznik.
- › Lampy przeznaczone są tylko do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych.
- › Lampy, które posiadają znak  można zabudowywać na podłożach łatwopalnych. Lampy, które znaku  nie posiadają, nie mogą być na tego typu podłożach zabudowywane.
- › Nie montować lamp na podłożu wilgotnym lub o dobrej przewodności.
- › Lampa klasy ochronnej I  musi być podłączona do zacisku uziemienia  przewodem ochronnym (zielono-żółty przewód).
- › Lampa klasy ochronnej II  jest specjalnie zaizolowana i nie może być podłączona do przewodu ochronnego.
- › Proszę się upewnić, czy przewody podczas montowania nie zostały uszkodzone. Oznaczenia zacisków przyłączeniowych.

L – Faza

N – Zero

 - Uziemienie

- ›  Minimalna odległość od brzegu obudowy żarówki do powierzchni oświetleniowej $\geq 0,5$ m
- › Uszkodzone lampy zastępować tylko lampami o tej samej budowie, mocy i napięciu.
- › Czyścić tylko obudowę lampy. Nie dopuścić do tego aby woda lub wilgoć dostała się do styków oraz do części doprowadzających prąd.
- › Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania lampy.



Sicherheitshinweise

- › Elektrische Anschlüsse dürfen von fachkundigen Personal ausgeführt werden.
- › Es sind die Installationsvorschriften nach VDE-0100 zu beachten.
- › Achtung! Vor Beginnen der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus bzw. Schalter auf „AUS“.
- › Die Leuchte ist nur zur Verwendung im Wohnbereich geeignet.
- › Mit  gekennzeichnete Leuchten sind zum Anbau an normal entflammbare Materialien geeignet. Bei fehlender  Kennzeichnung ist die Leuchte auf nicht brennbaren Materialien zu montieren.
- › Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren.
- › Schutzklasse I  Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün – gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden.
- › Schutzklasse II  . Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einer Schutzleiter angeschlossen werden.
- › Stellen Sie sicher, dass Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- › Bezeichnung der Anschlussklemmen.

L – Phase

N – Neutraleiter

 - Schutzleiter

- ›  Mindestabstand von Strahler kante zur angestrahlten Fläche $\geq 0,5$ m
- › Defekte Lampen nur durch Lampen gleicher Bauart, Leistung und Spannung ersetzen.
- › Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Stromführende Teile gelangen.
- › Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schaden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.



Safety instructions

- › Electrical connections may only be carried out by expert staff.
- › Observe the installation instructions of VDE – 0100.
- › Attention! Prior to starting installation work, de-energise the power line – remove the fuse and / or Set the switch to “OFF”.
- › Use the luminaire in living areas only.
- › Luminaires marked with  are suited to be mounted on normally inflammable materials. If this  Mark is missing, do not mount the luminaire on non – inflammable materials.
- › Do not mount the luminaire on wet or conducting background.
- › Protection class I  This luminaire be connected with its protective conductor (green – yellow) to the protective earth – terminal.
- › Protection class II  . This luminaire is particularly isolated and must not be connected to a protective earth – terminal.
- › Pay attention to the fact that electric lines are not damaged during installation.
- › Designation of connecting terminals.

L – phase

N – neutral conductor

 - protective conductor

- ›  Minimum clearance between emitter edge and floodlighted surface $\geq 0,5$ m
- › Only replace defective lamps by lamps of the same design, wattage and voltage.
- › The care of luminaires is restricted to their surfaces. Wetness must not get into wiring spaces or to current – carrying parts.
- › The manufacturers do not accept responsibility for injuries or defects by improper use of a luminaire.