

## DIII DZ/gF 35A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 002313101                      |
| Opis                                  | Wkładka topikowa               |
| Prąd znamionowy (A)                   | 35                             |
| Typ                                   | D                              |
| Wielkość                              | DIII                           |
| Charakterystyka                       | DZ                             |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                            |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 250                            |
| Wymiary                               | E33                            |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                 |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                             |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 8                              |
| Straty mocy Pd (W)                    | 8,3                            |
| Normy                                 | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 |
| efuse                                 | 1                              |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Klasyfikacja               | EC000099                 |
| Opis                       | Wkładka bezpiecznikowa D |
| Rozmiar                    | DIII                     |
| Prąd znamionowy            | 35A                      |
| Napięcie znamionowe        | 500V                     |
| Kod koloru                 | Czarny                   |
| Charakterystyka            | Inne                     |
| Charakterystyka wyzwalania | Szybka                   |

# Charakterystyka prądu ograniczonego

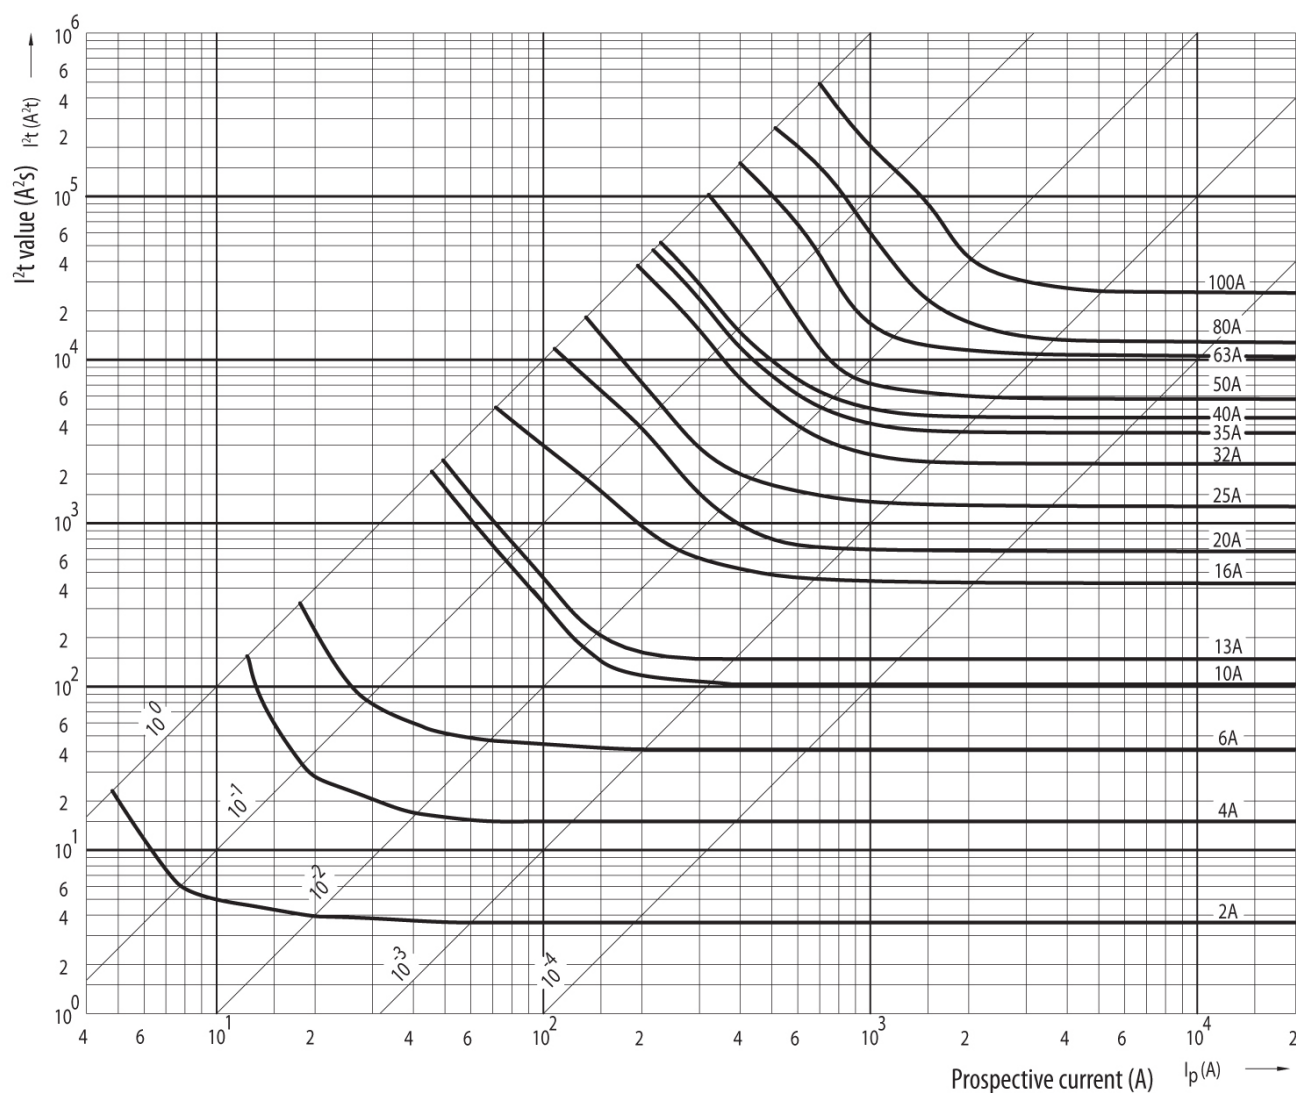

Rysunek wymiarowy

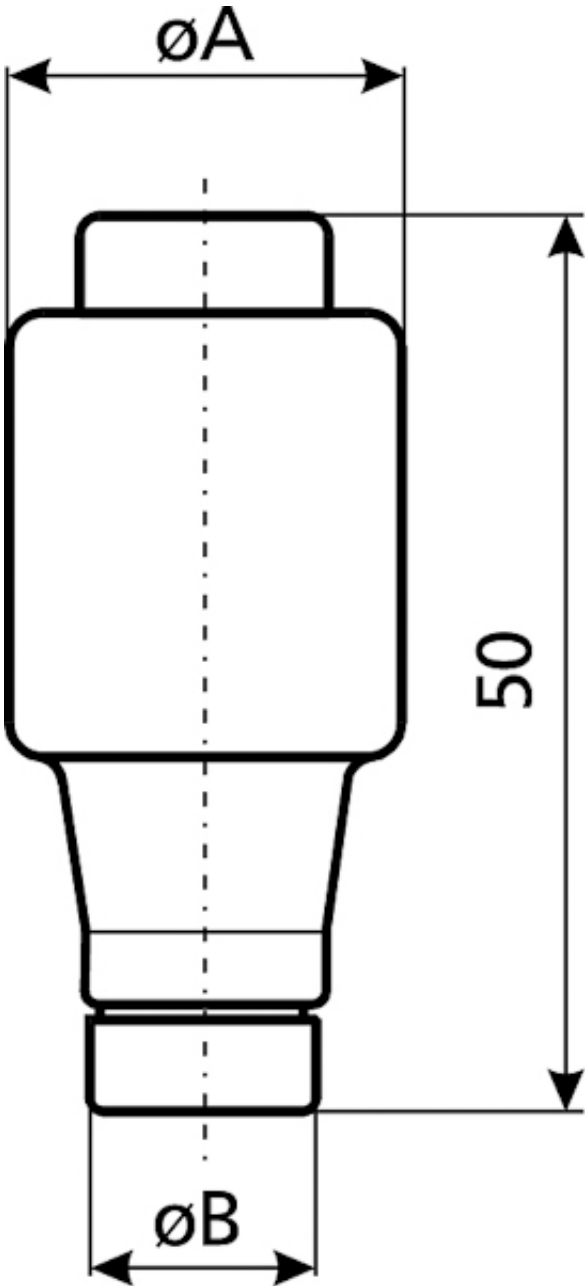

| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 32  | 27              | 16              |
| 35  | 27              | 16              |
| 40  | 27              | 16              |
| 50  | 27              | 18              |
| 63  | 27              | 20              |

# Certyfikat

Stadtwerke München GmbH, Technischer Service, 80802 München, Franzstr. 9

GESCHÄFTSBEREICH TECHNISCHER SERVICE  
Geschäftsgebiet/Fachbereich Prüfwesen  
Sachbearbeiter: Hr. Richter

Unser Zeichen: VE - T - ZP  
Telefon: (0 89) 23 61/ 8030  
Telefax: (0 89) 23 61/ 8033

## Prüfbericht

(Test report)

Nr. 760150-2

Antragsteller:  
(Applicant)

ETI d.d.  
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slowenien  
Antrag vom 05.04.2000  
Aktenzeichen Franc Piki

Gegenstand:  
(Object)

D-Sicherungseinsätze DIII  
Prüflinge erhalten am 11.04.2000 und 23.10.2000

Hersteller:  
(Manufacturer)

Antragsteller

Art der Prüfung:  
(Art of test)

Informationsprüfung  
nach CEE 16:02/1970 deutsche Übersetzung

Prüfergebnis:  
(Test resultat)

Forderungen erfüllt (ok)

Inhalt:  
(List)

Eingereichte Prüflinge  
Aufbau-Übersicht  
Prüfprogramm  
Prüftabellen mit Ergebnissen  
Schmelzleiterzeichnung  
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung  
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel  
Oszillogramme

Seite 1  
Seite 1 (2 englisch)  
Seite 3 (4 englisch)  
Nr 1 bis 7  
Seite 5  
Seite 6 und 7  
Seite 8  
Anhang

Abschluß:  
München, den 10.11.2000

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.



# Charakterystyka czasowo-prądowa

