

# Inwerter hybrydowy

SUN-5K-SG04LP3-EU


SUN-6K-SG04LP3-EU

SUN-8K-SG04LP3-EU

SUN-10K-SG04LP3-EU

SUN-12K-SG04LP3-EU

## Instrukcja użytkowania

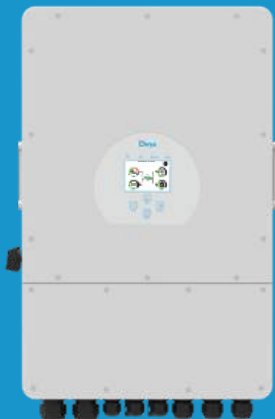

# Spis treści

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa .....                     | 01-02 |
| 2. Wprowadzenie produktu .....                              | 02-05 |
| 2.1 Przegląd produktu                                       |       |
| 2.2 Rozmiar produktu                                        |       |
| 2.3 Cechy produktu                                          |       |
| 2.4 Podstawowa architektura systemu                         |       |
| 3. Instalacja .....                                         | 06-29 |
| 3.1 Lista części                                            |       |
| 3.2 Wymagania dotyczące obsługi produktu                    |       |
| 3.3 Instrukcja montażu                                      |       |
| 3.4 Podłączenie akumulatora                                 |       |
| Podłączenie PV do sieci i podłączenie obciążenia zapasowego |       |
| 3.7                                                         |       |
| 3.7.4 Połączenie przekładnika prądowego                     |       |
| 3.8 Połączenie z licznikiem                                 |       |
| 3.9 Uziemienie (obowiązkowe)                                |       |
| 3.10 WIFI Połączenie                                        |       |
| 3.11 System okablowania dla falownika                       |       |
| 3.12 Schemat połączeń                                       |       |
| 3.13 Typowy schemat zastosowania generatora diesla          |       |
| Schemat podłączenia równoległego fazy                       |       |
| 4. Działanie .....                                          | 30    |
| 4.1 Zasilanie włącz / wyłącz                                |       |
| 4.2 Panel obsługi i wyświetlacza                            |       |
| 5. Ikony wyświetlacza LCD .....                             | 31-43 |
| 5.1 Główny ekran                                            |       |
| 5.1.1 Obsługa LCD (wykres przepływu)                        |       |
| 5.2 Krzywa energii PV                                       |       |
| 5.3 Wykres PV & Obciążenie & Sieć                           |       |
| 5.4 Menu konfiguracji systemu                               |       |
| 5.5 Podstawowe menu ustawień                                |       |
| 5.6 Menu ustawień baterii                                   |       |
| 5.7 Menu konfiguracji trybu pracy systemu                   |       |
| 5.8 Menu ustawień sieci                                     |       |
| 5.9 Port generatora menu ustawień                           |       |
| 5.10 Zaawansowane menu konfiguracji funkcji                 |       |
| 5.11 Menu konfiguracji informacji o urządzeniu              |       |
| 6. Tryb .....                                               | 43-   |
| 7. Ograniczenie odpowiedzialności .....                     | 44    |
| 8. Karta katalogowa .....                                   | 44-   |
| 9. Dodatek I .....                                          | 48    |
| 10. Dodatek II .....                                        | 49-50 |
| 11. Deklaracja zgodności UE .....                           | 51-53 |
|                                                             | 54    |
|                                                             | 54-55 |

## O instrukcji obsługi

Instrukcja opisuje głównie informacje o produkcie, wytyczne dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji. Instrukcja nie może zawierać pełnych informacji o systemie fotowoltaicznym (PV).

### Jak korzystać z tej instrukcji

Przeczytać instrukcję i inne powiązane dokumenty przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na falowniku. Dokumenty muszą być starannie przechowywane i zawsze dostępne. **Treść może być okresowo aktualizowana lub poprawiana w związku z rozwojem produktu. Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.** Najnowszą instrukcję można uzyskać pod adresem [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)

## 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa

### Opis etykiet


| <i>Etykieta</i>                                                                     | <i>Opis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Symbol uwagi, ryzyko porażenia prądem oznacza ważne instrukcje bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Zaciski wejściowe DC inwertera nie mogą być uziemione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Wysoka temperatura powierzchni, proszę nie dotykać obudowy inwertera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Obwody AC i DC muszą być odłączone oddzielnie, a personel konserwacyjny musi odczekać 5 minut przed całkowitym wyłączeniem zasilania, zanim będzie mógł rozpocząć pracę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Znak zgodności CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Symbol oznaczania urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU/WE. Wskazuje, że urządzenie, akcesoria i opakowanie nie mogą być utylizowane jako niesegregowane odpady komunalne i muszą być zbierane oddzielnie po zakończeniu użytkowania. Proszę postępować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami lub przepisami dotyczącymi utylizacji lub skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących wycofania sprzętu z eksploatacji. |

- Ten rozdział zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Przed użyciem falownika należy zapoznać się z instrukcjami i znakami ostrzegawczymi baterii oraz odpowiednimi rozdziałami w instrukcji obsługi.
- Nie demontuj falownika. Jeśli potrzebujesz konserwacji lub naprawy, zanieś go do profesjonalnego centrum serwisowego.
- Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć wszystkie przewody. Wyłączenie urządzenia nie zmniejszy tego ryzyka.
- Uwaga: Tylko wykwalifikowany personel może instalować to urządzenie z baterią.
- Nigdy nie ładuj zamrożonej baterii.
- W celu optymalnego działania tego falownika należy postępować zgodnie z wymaganą specyfikacją, aby wybrać odpowiedni rozmiar kabla. Bardzo ważna jest prawidłowa obsługa tego falownika.
- Bądź bardzo ostrożny podczas pracy z metalowymi narzędziami na bateriach lub w ich pobliżu. Upuszczenie narzędzia może spowodować iskrę lub zwarcie w bateriach lub innych częściach elektrycznych, a nawet spowodować wybuch.
- Proszę ściśle przestrzegać procedury instalacji, jeśli chcesz odłączyć zaciski AC lub DC. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Instalacja” niniejszej instrukcji.
- Instrukcje uziemienia — falownik powinien być podłączony do systemu okablowania z uziemieniem na stałe. Podczas instalacji falownika należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów.
- Nie wolno powodować zwarcia wyjścia AC i wejścia DC. Nie podłączać do sieci w przypadku zwarcia wejścia DC.

## 2. Wprowadzenie produktu

Jest to wielofunkcyjny falownik, łączący funkcje falownika, ładowarki słonecznej i ładowarki baterii, aby zapewnić bezprzerwową obsługę zasilania przy przenośnych rozmiarach. Wszechstronny wyświetlacz LCD zapewnia użytkownikowi konfigurowalną i łatwo dostępną obsługę przycisków, taką jak ładowanie baterii, ładowanie AC/solar oraz dopuszczalne napięcie wejściowe w różnych zastosowaniach.

## 2.1 Przegląd produktu

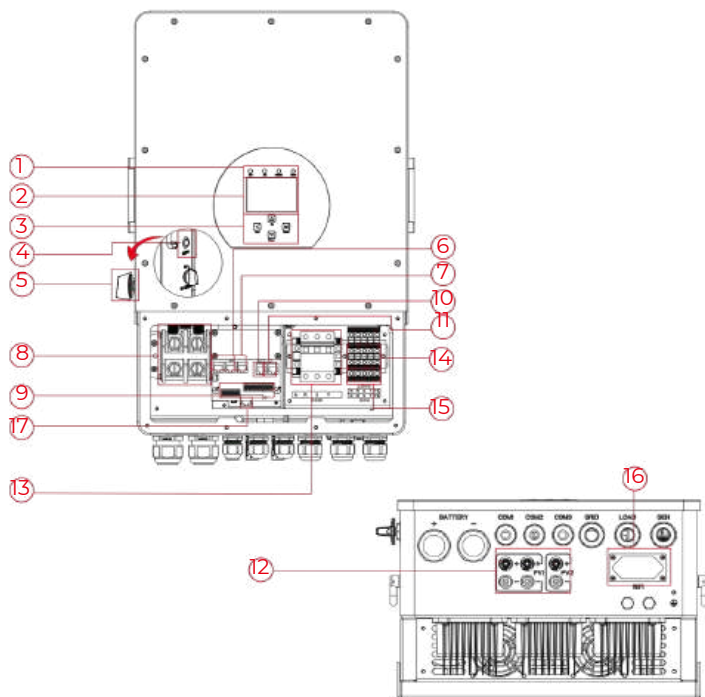

1: Wskaźniki falownika

2: Wyświetlacz LCD

3: Przyciski funkcyjne

4: Przycisk włączania/  
wyłączania zasilania

5: Przełącznik prądu  
stałego

6: Port równoległy

7: RS-485 port

8: Złącza wejściowe akumulatora

9: Funkcja portu

10: Modbus port

11: BMS port

12: Wejście PV z dwoma MPPT

13: Sieć


14: Obciążenie

15: Wejście generatora


16: WiFi Interfejs

17: DRM port

## 2.2 Rozmiar produktu

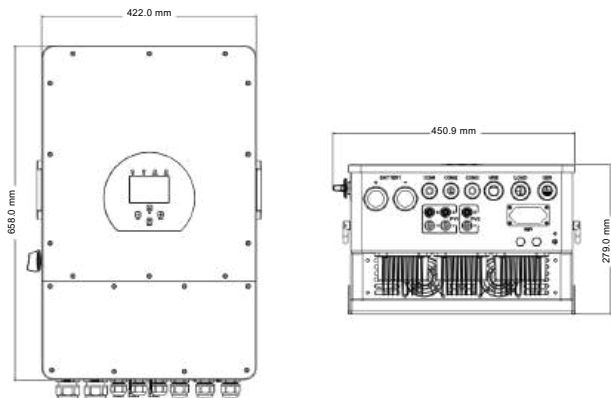

Rozmiar inwertera

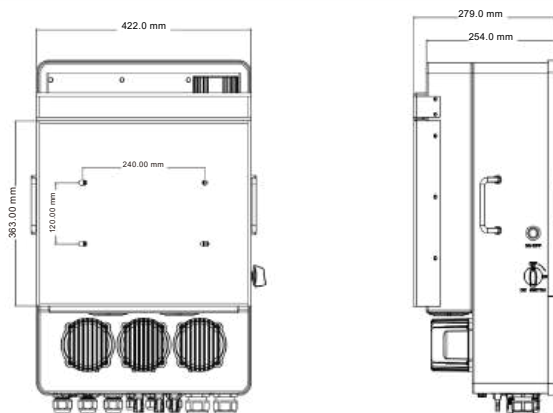

## 2.3 Cechy produktu

- 230V/400V Trójfazowy falownik czystej fali sinusoidalnej.
- Zużycie własne i zasilanie sieci.
- Automatyczne ponowne uruchomienie podczas odzyskiwania AC.
- Programowalny priorytet zasilania dla baterii lub sieci.
- Programowalne wiele trybów pracy: W sieci, poza siecią i UPS.
- Konfigurowalny prąd/napięcie ładowania akumulatora na podstawie aplikacji za pomocą wyświetlacza LCD.
- Konfigurowalny priorytet AC/Solarny/Ładowarki generatora za pomocą ustawień LCD.
- Kompatybilny z napięciem sieciowym lub mocą generatora.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem/przegrzaniem/zwarciem.
- Inteligentna konstrukcja ładowarki baterii zapewniająca zoptymalizowaną wydajność baterii
- Z funkcją limitu, zapobiegają nadmiernemu przepływowi mocy do sieci.
- Obsługa monitorowania WIFI i wbudowane 2 struny dla 1 trackera MPP, 1 struna dla 1 trackera MPP.
- Inteligentne, konfigurowalne trzyetapowe ładowanie MPPT w celu zoptymalizowania wydajności baterii.
- Czas użytkowania funkcji.
- Inteligentna funkcja ładowania.


## 2.4 Podstawowa architektura systemu

Poniższa ilustracja przedstawia podstawowe zastosowanie tego falownika. Obejmuje również następujące urządzenia, aby mieć kompletny system działający.

- Generator
- moduły fotowoltaiczne

Skonsultuj się z integratorem systemów, aby uzyskać informacje na temat innych możliwych architektur systemu w zależności od wymagań.


Ten falownik może zasilать wszelkiego rodzaju urządzenia w domu lub biurze, w tym urządzenia silnikowe, takie jak lodówka i klimatyzator.

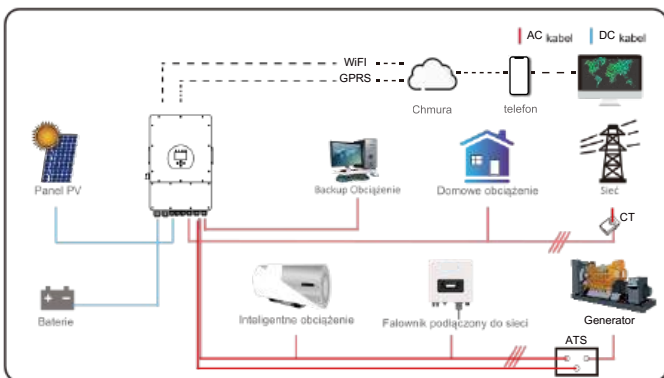

## 3. Instalacja


### 3.1 Lista części

Sprawdź sprzęt przed instalacją. Upewnij się, że w paczce nic nie jest uszkodzone. Powinienesz otrzymać przedmioty w paczce:



## 3.2 Wymagania dotyczące obsługi produktu

Proszę wyjąć inwerter z opakowania i przetransportować go do wyznaczonego miejsca instalacji.

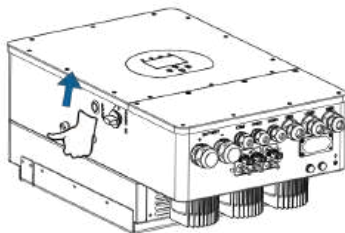

transport



### **POUCZENIE:**

Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała!

- Do przenoszenia inwertera należy wyznaczyć odpowiednią liczbę osób w zależności od jego wagi, a personel instalacyjny powinien nosić sprzęt ochronny, taki jak obuwie i rękawice chroniące przed uderzeniami.
- Umieszczenie inwertera bezpośrednio na twardym podłożu może spowodować uszkodzenie jego metalowej obudowy. Pod inwerterem należy umieścić materiały ochronne, takie jak podkładka z gąbki lub pianki.
- Inwerter może być przenoszony przez jedną lub dwie osoby lub za pomocą odpowiedniego narzędzia transportowego.
- Proszę przesunąć inwerter, trzymając go za uchwyty. Nie przesuwaj inwertera trzymając za zaciski.


## 3.3 Instrukcja montażu

### **Środki ostrożności podczas instalacji**

Ten falownik hybrydowy jest przeznaczony do użytku na zewnątrz (IP65). Upewnij się, że miejsce instalacji spełnia poniższe warunki:

- Nie w bezpośrednim świetle słonecznym
- Nie w miejscach, w których składowane są materiały łatwopalne.
- Nie w obszarach zagrożonych wybuchem.
- Nie bezpośrednio w chłodnym powietrzu.
- Nie w pobliżu anteny telewizyjnej lub kabla antenowego.
- Nie wyżej niż około 2000 m n.p.m.
- Nie w środowisku opadów lub wilgotności (>95%)

UNIKAJ bezpośredniego działania promieni słonecznych, deszczu, zalegającego śniegu podczas instalacji i eksploatacji. Przed podłączeniem wszystkich przewodów zdejmij metalową osłonę, odkręcając śruby, jak pokazano poniżej:

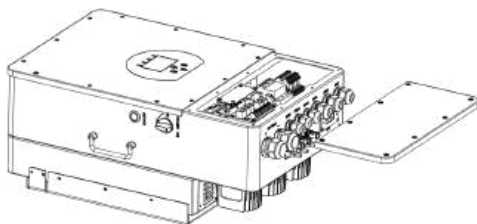


## Narzędzia instalacyjne

Narzędzia instalacyjne odnoszą się do następujących zalecanych narzędzi. Proszę również używać innych narzędzi pomocniczych.

|                                                          |                                               |                     |                       |              |                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                               |                     |                       |              |                                                         |                           |
| Okulary ochronne                                         | Zatyczki do uszu                              | Maska przeciwpyłowa | Rękawice robocze      | Buty robocze | Nóż uniwersalny                                         | Śrubokręt szczelinowy     |
|                                                          |                                               |                     |                       |              |                                                         |                           |
| Śrubokręt krzyżowy                                       | Wiertarka udarowa                             | Szczypce            | Marker                | Poziomica    | Młotek gumowy                                           | Zestaw kluczy nasadowych  |
|                                                          |                                               |                     |                       |              |                                                         |                           |
| Antystatyczny pasek na nadgarstek                        | Obcinak do drutu                              | Ściągacz izolacji   | Szczypce hydrauliczne | Opalarka     | Narzędzie do zaciskania $\diamond \diamond \text{mm}^2$ | Klucz do złączy solarnych |
|                                                          |                                               |                     |                       |              |                                                         |                           |
| Multimetr $\geq \diamond \diamond \diamond \diamond$ Vdc | Szczypce do zaciskania RJ $\diamond \diamond$ | Środek czyszczący   |                       |              |                                                         |                           |

## Biorąc pod uwagę następujące punkty przed wyborem miejsca instalacji:

- Proszę wybrać ścianę pionową o nośności do montażu, odpowiednią do montażu na betonie lub innych niepalnych powierzchniach, montaż pokazano poniżej.
- Inwerter należy zainstalować na wysokości oczu, aby umożliwić czytelny odczyt na wyświetlaczu LCD przez cały czas.
- Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie  $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$ , aby zapewnić optymalne działanie.
- Upewnij się, że trzymasz inne przedmioty i powierzchnie, jak pokazano na schemacie, aby zapewnić wystarczające odprowadzanie ciepła i mieć wystarczająco dużo miejsca na odłączenie przewodów.

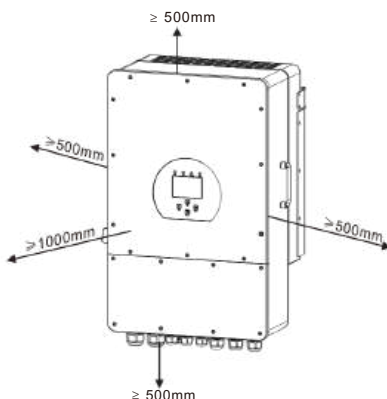


Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w celu rozproszenia ciepła, należy pozostawić luz ok. 50cm w bok i ok. 50cm nad i pod urządzeniem, 100cm z przodu.


### Montaż falownika

Pamiętaj, że ten falownik jest ciężki! Zachowaj ostrożność przy wyciąganiu z paczki. Wybierz zalecaną głowicę wiertarską (jak pokazano na poniższym zdjęciu), aby wywiercić 4 otwory na ścianie, Głębokość 82-90 mm.

1. Za pomocą odpowiedniego młotka wkręć kołek rozporowy w otwory.
2. Przenieś falownik i trzymając go, upewnij się, że wieszak jest skierowany na kołek rozporowy, zamocuj falownik na ścianie.
3. Dokręć łeb śruby rozporowej, aby zakończyć mocowanie.

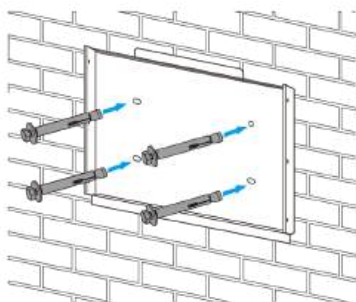

Montaż płyty wiszącej falownika

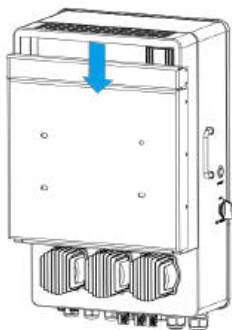

### 3.4 Podłączenie akumulatora

Aby zapewnić bezpieczną pracę i zgodność, wymagane jest oddzielne zabezpieczenie nadprądowe DC lub urządzenie odłączające między baterią a falownikiem. W niektórych zastosowaniach urządzenia przełączające mogą nie być wymagane, ale wymagane są zabezpieczenia nadprądowe. Aby uzyskać informacje o wymaganym rozmiarze bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego, zapoznaj się z typowym natężeniem prądu w poniższej tabeli.

| <i>Model</i> | <i>Rozmiar przewodu</i> | <i>Kabel(mm<sup>2</sup>)</i> | <i>Wartość momentu obrotowego (maks.)</i> |
|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 5kW          | 1AWG                    | 35                           | 24.5Nm                                    |
| 6kW          | 0AWG                    | 50                           | 24.5Nm                                    |
| 8kW          | 3/0AWG                  | 70                           | 24.5Nm                                    |
| 10kW         | 4/0AWG                  | 95                           | 24.5Nm                                    |
| 12kW         | 250kcmil                | 120                          | 24.5Nm                                    |

Tabela 3-2 Rozmiar kabla





Całe okablowanie musi być wykonane przez profesjonalistę.




Połączenie baterii odpowiednim kablem jest ważne dla bezpiecznej i efektywnej pracy systemu. Aby uniknąć ryzyko obrażeń, zapoznaj się z Tabelą 3-2 z zalecanymi kablami.

**Wykonaj poniższe czynności, aby wykonać podłączenie baterii:**

1. Wybierz odpowiedni kabel baterii z odpowiednim złączem, który będzie dobrze pasował do zacisków baterii.
2. Za pomocą odpowiedniego śrubokręta odkręć śruby i zamocuj złącza baterii, a następnie dokręć śrubę śrubokrętem, upewniając się, że śruby są dokręcone momentem 24,5 Nm w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Upewnij się, że polaryzacja baterii i falownika jest prawidłowa.

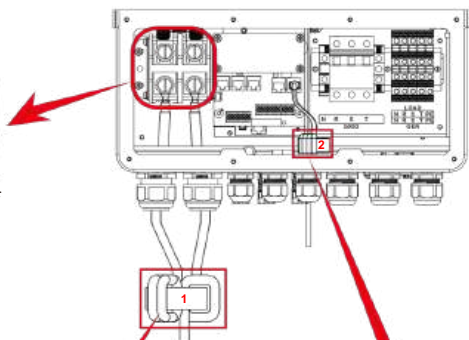


W przypadku modelu 5-12 kW  
rozmiar śruby złącza akumulatora: M10



DC Wejścia baterii



1  
Przełóż kabel zasilający baterii przez pierścień magnetyczny i owiń go dwa razy wokół pierścienia magnetycznego



2  
Przełóż kabel komunikacyjny BMS przez pierścień magnetyczny i owiń go cztery razy wokół pierścienia magnetycznego

3. Upewnij się, że złącze falownika jest zamocowane w pozycji wodoodpornej, przekraczając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.





Montaż należy przeprowadzić ostrożnie.



Przed ostatecznym podłączeniem DC lub zamknięciem wyłącznika/odłączenia DC upewnij się, że dodatni (+) musi być połączony z dodatnim (+), a ujemny (-) musi być połączony z ujemnym (-). Odwrotna polaryzacja podłączenia do baterii spowoduje uszkodzenie falownika.


### 3.4.1 Definicja portu funkcji

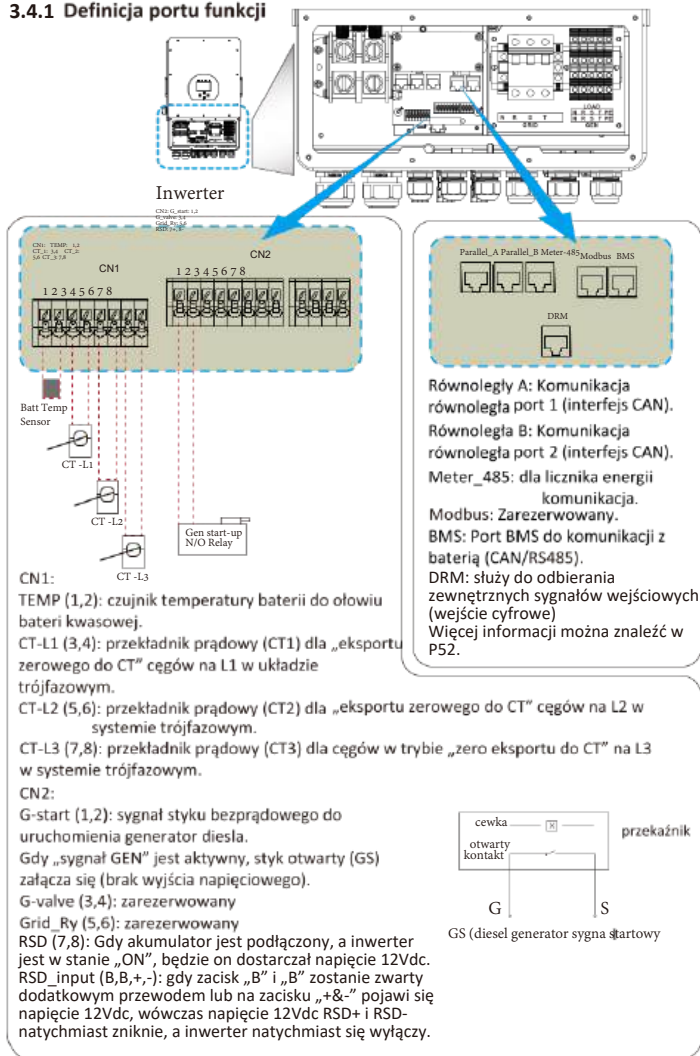

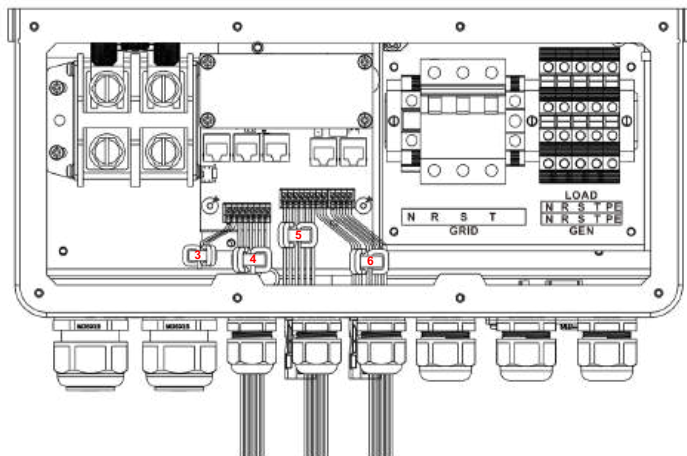

| Nr | Funkcja Port                                    | Instrukcje instalacji                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | TEMP (1,2)                                      | Proszę owinać przewody wokół pierścienia magnetycznego, a następnie przewlec końcówki przewodów przez pierścień magnetyczny. |
| 4  | CT_1 (3,4)<br>CT_2 (5,6)<br>CT_3 (7,8)          | Proszę owinać przewody wokół pierścienia magnetycznego, a następnie przewlec końcówki przewodów przez pierścień magnetyczny. |
| 5  | G_start (1,2)<br>G_valve (3,4)<br>Grid_Ry (5,6) | Proszę owinać przewody wokół pierścienia magnetycznego, a następnie przewlec końcówki przewodów przez pierścień magnetyczny. |
| 6  | RSD (7,8)<br>RSD_input (B,B,+,-)                | Proszę owinać przewody wokół pierścienia magnetycznego, a następnie przewlec końcówki przewodów przez pierścień magnetyczny. |

### 3.4.2 Podłączenie czujnika temperatury (dla baterii kwasowo-ołowiowej)

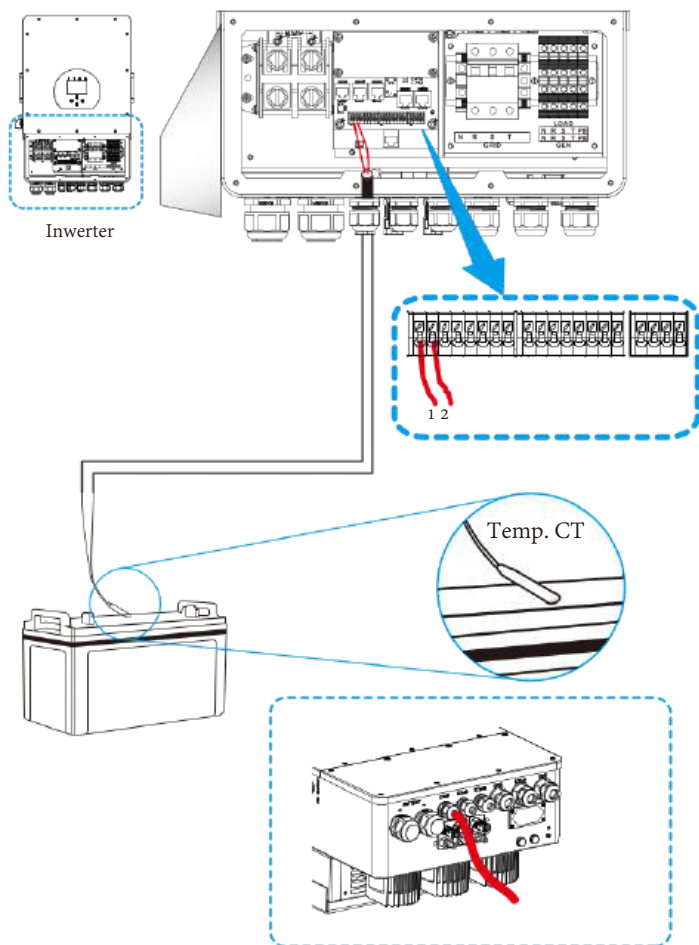

### 3.5 Podłączenie do sieci i podłączenie obciążenia zapasowego

· Przed podłączeniem do sieci należy zainstalować oddzielny wyłącznik AC pomiędzy falownikiem a siecią. Ponadto zaleca się zainstalowanie wyłącznika AC między obciążeniem rezerwowym a falownikiem. Zapewni to bezpieczne odłączenie falownika podczas konserwacji i pełną ochronę przed przetężeniem. Zalecany wyłącznik AC dla portu obciążenia to 63 A dla 8 kW, 63 A dla 10kW i 63A dla 12kW. Zalecany wyłącznik prądu przemiennego dla portu sieciowego to 63 A dla 8 kW, 63 A dla 10 kW i 63 A dla 12 kW.

· Istnieją trzy bloki zacisków z oznaczeniami „Grid”, „Load” i „GEN”. Proszę nie błędnie podłączać złączy wejściowych i wyjściowych.



Całe okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel. Dla bezpieczeństwa systemu i efektywnego działania jest bardzo ważne, aby użyć odpowiedniego kabla do podłączenia wejścia AC. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użyj odpowiedniego zalecanego kabla, jak poniżej.

Podłączenie do sieci i podłączenie obciążenia zapasowego (Druty miedziane)

| Model  | Rozmiar przewodu | Kabel(mm) | Wartość momentu obrotowego (maks.) |
|--------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 5kW    | 16AWG            | 1.25      | 1.2Nm                              |
| 6kW    | 14AWG            | 1.5       | 1.2Nm                              |
| 8/10kW | 12AWG            | 2.5       | 1.2Nm                              |
| 12kW   | 10AWG            | 4         | 1.2Nm                              |





Podłączenie do sieci i podłączenie obciążenia zapasowego (Druty miedziane) (obejście)

| Model         | Rozmiar przewodu | Kabel(mm) | Wartość momentu obrotowego (maks.) |
|---------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 5/6/8/10/12kW | 6AWG             | 10        | 1.2Nm                              |

Tabela 3-3 Zalecany rozmiar dla przewodów AC

Aby zaimplementować połączenie z siecią, obciążeniem i portem Gen, wykonaj poniższe czynności:

1. Przed wykonaniem połączenia z siecią(Grid), obciążeniem Load i portem Gen (generator) należy wyłączyć wyłącznik prądu przemiennego lub rozłączyć.
2. Zdjąć tuleję izolacyjną o długości 10 mm, odkręcić śruby. W przypadku portu SIEC wystarczy włożyć przewody do zacisków zgodnie z polaryzacją wskazaną na liście zaciskowej. W przypadku portów GEN i Obciążenia należy najpierw przewlec przewody przez pierścień magnetyczny, a następnie włożyć je do zacisków zgodnie z polaryzacją wskazaną na bloku zacisków. Proszę dokręcić śruby zacisków i upewnić się, że przewody są całkowicie i bezpiecznie podłączone.

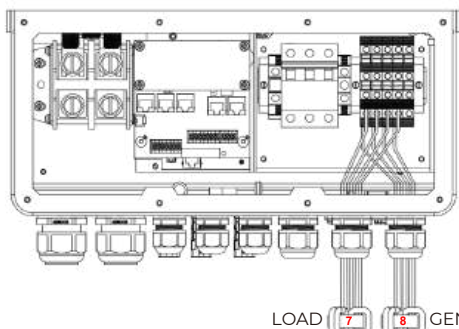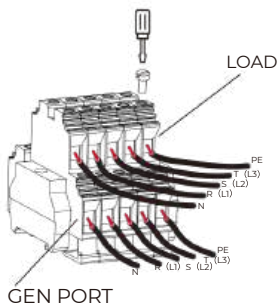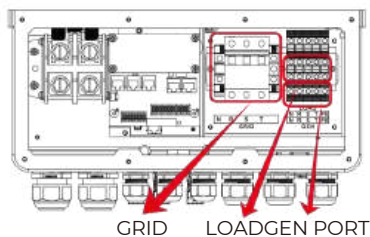

**7**

Proszę owinać przewody wokół pierścienia magnetycznego, a następnie przewlec końcówki przewodów przez pierścień magnetyczny.

**8**

Proszę owinać przewody wokół pierścienia magnetycznego, a następnie przewlec końcówki przewodów przez pierścień magnetyczny.



Upewnij się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest odłączone przed podłączeniem go do urządzenia.

3. Następnie włóż przewody wyjściowe AC zgodnie z polaryzacją wskazaną na listwie zaciskowej i dokręć zaciski. Pamiętaj, aby podłączyć odpowiednie przewody N i przewody PE również do odpowiednich zacisków.
4. Upewnij się, że przewody są dobrze podłączone.
5. Urządzenia takie jak klimatyzator wymagają co najmniej 2-3 minut na ponowne uruchomienie, ponieważ wymagany jest czas wystarczający do zrównoważenia czynnika chłodniczego wewnątrz obwodu. Jeśli wystąpi awaria zasilania, która w krótkim czasie ustąpi, spowoduje to uszkodzenie podłączonych urządzeń. Aby zapobiec tego rodzaju uszkodzeniom, przed montażem należy sprawdzić u producenta klimatyzatora, czy jest on wyposażony w funkcję opóźnienia czasowego. W przeciwnym razie falownik wywoła błąd przeciążenia i odetnie moc wyjściową, aby chronić urządzenie, ale czasami może spowodować wewnętrzne uszkodzenie klimatyzatora

### 3.6 Połączenie PV

Przed podłączeniem do modułów fotowoltaicznych należy zainstalować oddzielny wyłącznik obwodu DC między falownikiem a modułami fotowoltaicznymi. Dla bezpieczeństwa systemu i efektywnej pracy bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego kabla do podłączenia modułu PV. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użyj odpowiedniego zalecanego rozmiaru kabla, jak poniżej.

| <i>Model</i>   | <i>Rozmiar przewodu</i> | <i>Kabel(mm<sup>2</sup>)</i> |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 5/6/8/10/12 kW | 12AWG                   | 2.5                          |

Tabela 3-4 Rozmiar kabla



Aby uniknąć awarii, nie należy podłączać do falownika modułów fotowoltaicznych z możliwym upływem prądu. Na przykład uziemione moduły fotowoltaiczne spowodują upływ prądu do falownika. W przypadku korzystania z modułów fotowoltaicznych należy upewnić się, że NIE MA uziemienia.



Wymagane jest zastosowanie skrzynki przyłączeniowej PV z ochroną przeciwprzepięciową. W przeciwnym razie wyładowanie pioruna na modułach fotowoltaicznych spowoduje uszkodzenie falownika.

### 3.6.1 Wybór modułu fotowoltaicznego:

Wybierając odpowiednie moduły fotowoltaiczne, należy wziąć pod uwagę poniższe parametry:

- 1) Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów fotowoltaicznych nie przekracza max. napięcia otwartego obwodu panelu fotowoltaicznego falownika.
- 2) Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) modułów fotowoltaicznych powinno być wyższe niż min. napięcie początkowe.
- 3) Moduły fotowoltaiczne stosowane do podłączenia do tego falownika posiadają certyfikat klasy A zgodnie z IEC 61730.

| Model inwerteru                              | 5kW              | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
|----------------------------------------------|------------------|-----|-----|------|------|
| PV Napięcie wejściowe                        | 550V (160V~800V) |     |     |      |      |
| Zakres napięcia MPPT panelu fotowoltaicznego | 200V-650V        |     |     |      |      |
| Liczba trackerów MPP                         | 2                |     |     |      |      |
| Liczba stringów na MPPT Tracker              | 1+1              | 1+1 | 1+1 | 2+1  | 2+1  |

Tabela 3-5

### 3.6.2 Połączenie przewodowe modułu fotowoltaicznego:

1. Wyłącz główny wyłącznik zasilania sieci (AC).
2. Wyłącz izolator DC.
3. Zamontuj złącze wejściowe PV do falownika.



**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Nie podłączaj dodatniego lub ujemnego bieguna panelu fotowoltaicznego do ziemi, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie falownika.



**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Przed podłączeniem upewnij się, że polaryzacja napięcia wyjściowego panelu fotowoltaicznego odpowiada symbolom „DC+” i „DC-”.



**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Przed podłączeniem falownika upewnij się, że napięcie otwartego obwodu panelu fotowoltaicznego mieści się w zakresie 800V falownika.



Rys. 5.1 Złącze męskie DC+



Rys. 5.2 DC – złącze żeńskie

**Wskazówka bezpieczeństwa:**


Proszę używać zatwierdzonego kabla DC do systemu PV.

| Rodzaj kabla                                    | Przekrój (mm) <sup>2</sup> |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                                 | Zasięg                     | Zalecana wartość |
| Przemysłowy kabel fotowoltaiczny (model: PV1-F) | 2.5-4.0<br>(12-10AWG)      | 2.5(12AWG)       |

Tabela 3-6


Kroki montażu złączy DC są wymienione w następujący sposób:

a) Zdejmij z przewodu DC około 7mm, zdemontuj nakrętkę nasadki złącza (patrz rysunek 5.3).

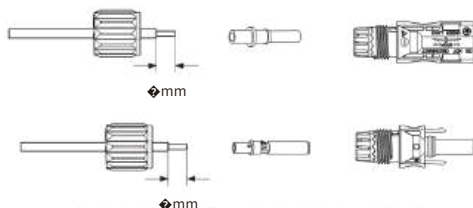

Rys. 3.3 Zdemontuj nakrętkę kołpaka złącza

b) Zaczepianie końcówek metalowych szczypcami zaciskowymi jak na rysunku 5.4.




Rys. 3.4 Zaczepić pin stykowy na przewodzie

c) Włożyć kolek stykowy do górnej części złącza i przykręcić nakrętkę kołpakową do górnej części złącza. (jak pokazano na rysunku 5.5).



Złącze Rys. 3.5 z przykręconą nakrętką kołpakową

d) Na koniec włóż wtyczkę DC do dodatniego i ujemnego wejścia falownika, jak pokazano na rysunku 5.6

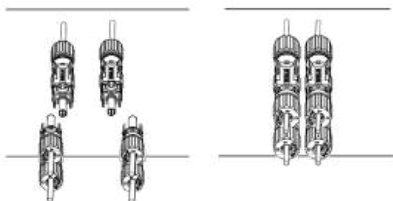

Rys. 3.6 Podłączenie wejścia DC



**Ostrzeżenie:**


Światło słoneczne padające na panel będzie generować napięcie, wysokie napięcie w szeregu może spowodować zagrożenie życia. Dlatego przed podłączeniem linii wejściowej DC panel słoneczny musi być zablokowany przez nieprzezroczysty materiał, a wyłącznik DC powinien być w pozycji „OFF”, w przeciwnym razie wysokie napięcie falownika może doprowadzić do sytuacji zagrażających życiu.



**Ostrzeżenie:**



Użyj złącza zasilania DC akcesoriów. Nie łącz złączy różnych producentów.

### 3.7 Połączenie przekładnika prądowego

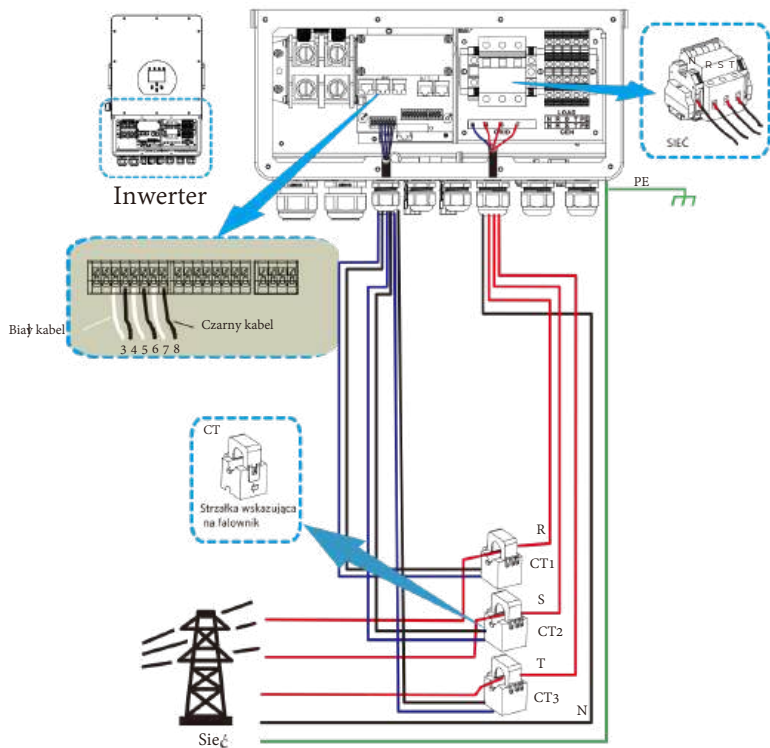

**\*Uwaga:** jeśli odczyt mocy obciążenia na wyświetlaczu LCD nie jest prawidłowy, należy odwrócić strzałkę CT.


### 3.7.1 Połączenie z licznikiem

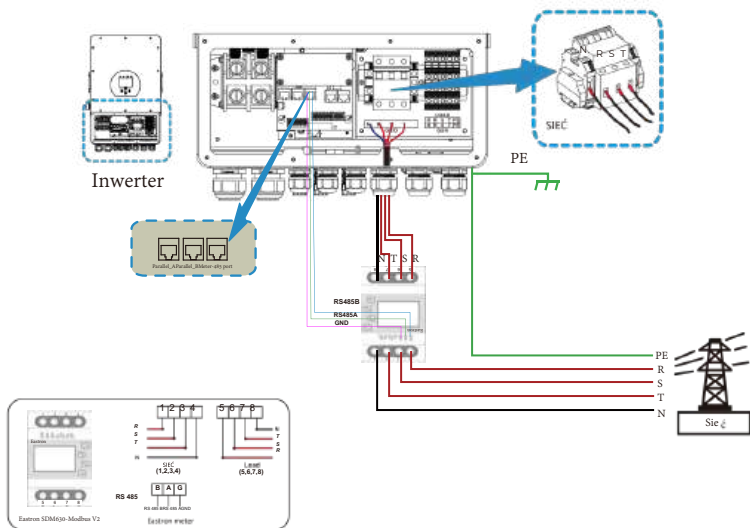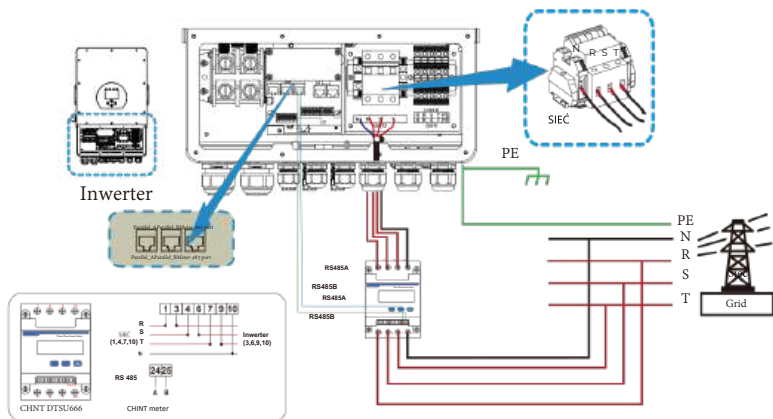




**Uwaga:**

Gdy falownik znajduje się w stanie poza siecią, linia N musi być podłączona do uziemienia

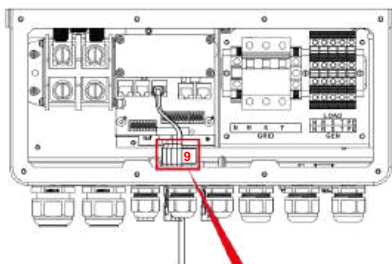


9



Przełożyć kabel komunikacyjny miernika przez pierścień magnetyczny i owinąć go wokół pierścienia magnetycznego cztery razy.

### 3.8 Uziemienie (obowiązkowe)

Kabel uziemiający powinien być podłączony do płyty uziemiającej po stronie sieci, aby zapobiec porażeniu prądem w przypadku uszkodzenia oryginalnego przewodu ochronnego.

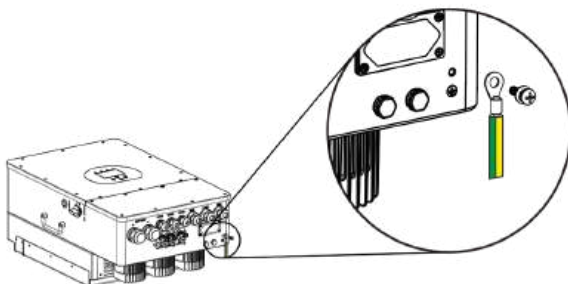

Uziemienie (Druty miedziane)

| Model  | Rozmiar przewodu | Kabel(mm <sup>2</sup> ) | Wartość momentu obrotowego (maks.) |
|--------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 5kW    | 16AWG            | 1.25                    | 1.2Nm                              |
| 6kW    | 14AWG            | 1.5                     | 1.2Nm                              |
| 8/10kW | 12AWG            | 2.5                     | 1.2Nm                              |
| 12kW   | 10AWG            | 4                       | 1.2Nm                              |

Uziemienie (Druty miedziane) (obejście)

| Model         | Rozmiar przewodu | Kabel(mm <sup>2</sup> ) | Wartość momentu obrotowego (maks.) |
|---------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 5/6/8/10/12kW | 6AWG             | 10                      | 1.2Nm                              |




**Warning:**

Inwerter ma wbudowany obwód wykrywania prądu upływowego, wyłącznik różnicowoprądowy typu A można podłączyć do inwertera w celu ochrony zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli podłączone jest zewnętrzne urządzenie zabezpieczające przed prądem upływowym, jego prąd roboczy musi wynosić 300 mA lub więcej, w przeciwnym razie inwerter może nie działać prawidłowo.

### 3.9 WIFI Połączenie

Aby zapoznać się z konfiguracją wtyczki Wi-Fi, zapoznaj się z ilustracją jednej wtyczki Wi-Fi.

### 3.10 System okablowania dla falownika

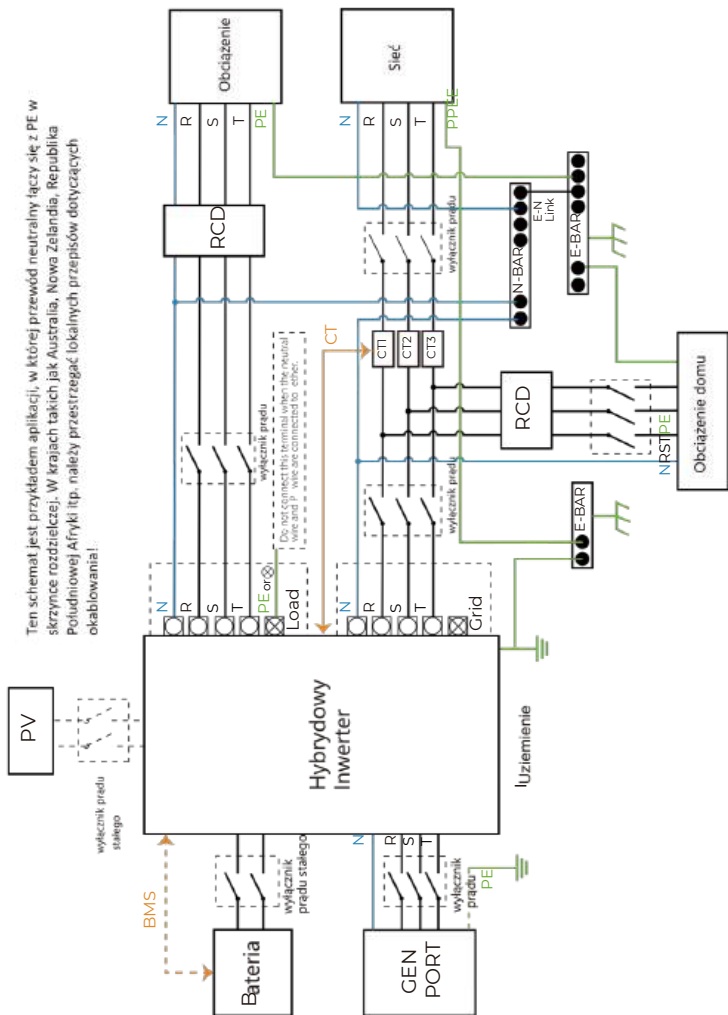


## 3.11 Schemat połączeń


Ten schemat jest przykładem aplikacji, w której neutralny jest oddzielony od PE w skrzynce rozdzielczej. W krajach takich jak Chiny, Niemcy, Czechy, Włochy itp. należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących okablowania!

Uwaga: Funkcja kopii zapasowej jest opcjonalna na rynku niemieckim. Przeciągając stronę kopii zapasowej pustą, jeśli funkcja kopii zapasowej nie jest dostępna w falowniku.

Gdy falownik pracuje w trybie rezerwowym, przewód neutralny i PE po stronie rezerwowej są połączone przez wewnętrzny przełącznik. Ponadto ten wewnętrzny przełącznik będzie otwarty, gdy falownik pracuje w trybie zasilania sieciowego.

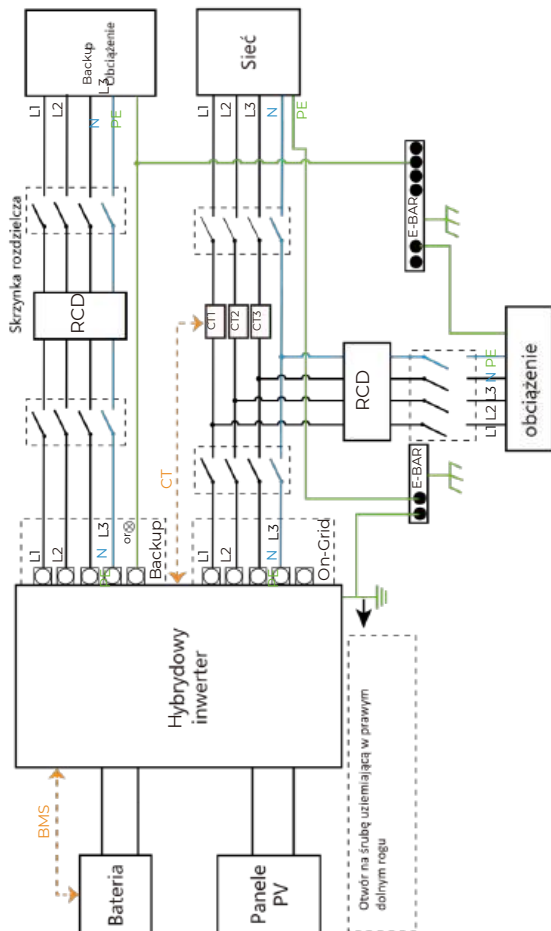

Otwór na śrubę uzmiędlającą w prawym dolnym rogu

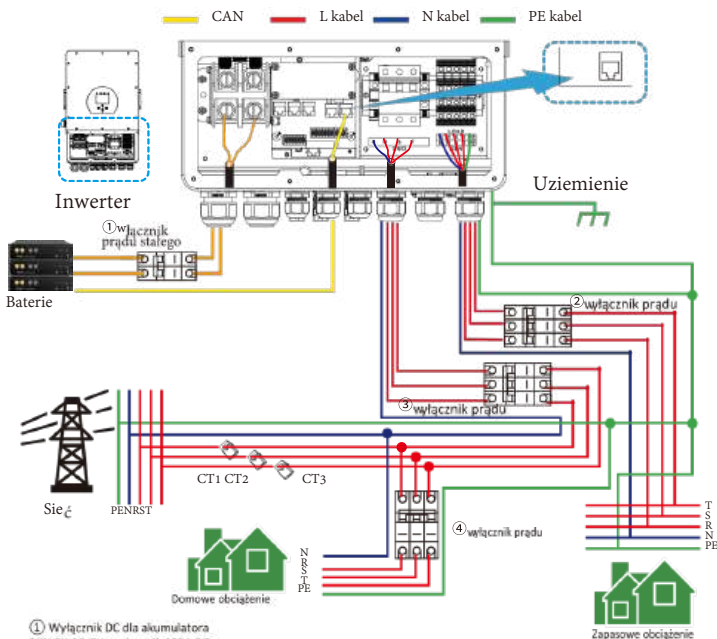

① Wł. 1 dla akumulatora  
 SUN 5K-SG-EU: wyl. 150A DC  
 SUN 6K-SG-EU: wyl. 200A DC  
 SUN 8K-SG-EU: wyl. 250A DC  
 SUN 10K-SG-EU: wyl. 300A DC  
 SUN 12K-SG-EU: wyl. 300A DC


② Wł. 2 dla zasilania rezerwowego  
 SUN 5K-SG-EU: wyl. AC 63A  
 SUN 6K-SG-EU: wyl. AC 63A  
 SUN 8K-SG-EU: wyl. AC 63A  
 SUN 10K-SG-EU: wyl. AC 63A  
 SUN 12K-SG-EU: wyl. AC 63A

③ Wł. 3 dla sieci  
 SUN 5K-SG-EU: Wyl. AC 63A  
 SUN 6K-SG-EU: Wyl. AC 63A  
 SUN 8K-SG-EU: Wyl. AC 63A  
 SUN 10K-SG-EU: Wyl. AC 63A  
 SUN 12K-SG-EU: Wyl. AC 63A

④ Wł. 4 dla obciążenia domowego Zależy od obciążenia domowych

### 3.12 Typowy schemat zastosowania generatora diesla

— CAN — L kabel — N kabel — PE kabel

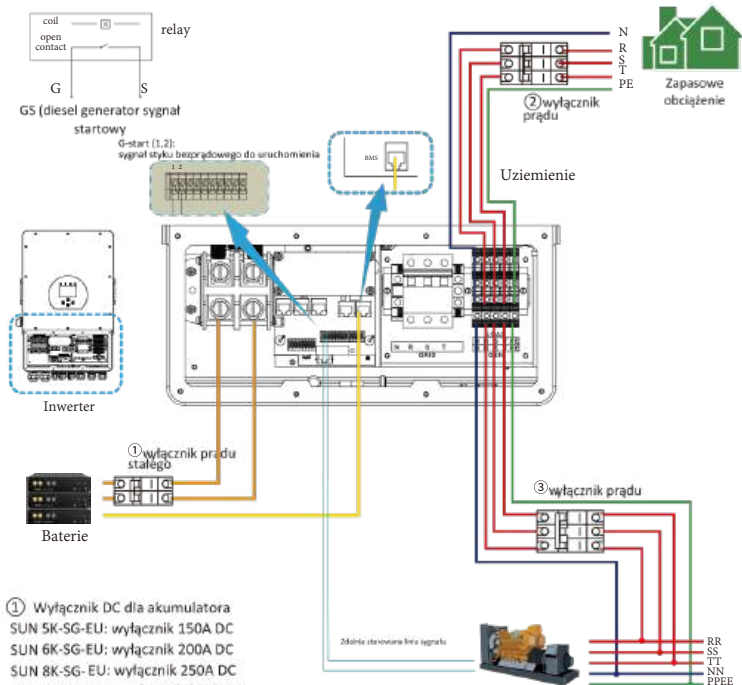

- ① Wyłącznik DC dla akumulatora  
 SUN 5K-SG-EU: wyłącznik 150A DC  
 SUN 6K-SG-EU: wyłącznik 200A DC  
 SUN 8K-SG-EU: wyłącznik 250A DC  
 SUN 10K-SG-EU: wyłącznik 300A DC  
 SUN 12K-SG-EU: wyłącznik 300A DC
- ② Wyłącznik AC do zasilania rezerwowego  
 SUN 5K-SG-EU: wyłącznik AC 63A  
 SUN 6K-SG-EU: wyłącznik AC 63A  
 SUN 8K-SG-EU: wyłącznik AC 63A  
 SUN 10K-SG-EU: wyłącznik AC 63A  
 SUN 12K-SG-EU: wyłącznik AC 63A
- ③ Wyłącznik AC dla portu generatora  
 SUN 5K-SG-EU: Wyłącznik AC 63A  
 SUN 6K-SG-EU: Wyłącznik AC 63A  
 SUN 8K-SG-EU: Wyłącznik AC 63A  
 SUN 10K-SG-EU: Wyłącznik AC 63A  
 SUN 12K-SG-EU: Wyłącznik AC 63A


### 3.12 Schemat połączenia równoległego trójfazowego

Max. 10szt równoległy do pracy na sieci i poza siecią.

■ CAN ■ L kabel ■ N kabel ■ PE kabel

- ① ② ③ DC Breaker for battery ④ ⑤ ⑥ AC Breaker for grid port SUN 8K-SG-EU: 150A DC breakersUN 3K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 6K-SG-EU: 200A DC breaker SUN 6K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 8K-SG-EU: 300A DC breakersUN 8K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 10K-SG-EU: 300A DC breakersUN 10K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 12K-SG-EU: 300A DC breakersUN 12K-SG-EU: 63A AC breaker
- ⑦ AC Breaker for home load⑧ ⑨ AC Breaker for backup load
- Depends on household loadsSUN 8K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 8K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 10K-SG-EU: 63A AC breaker SUN 12K-SG-EU: 63A AC breaker

Baterie

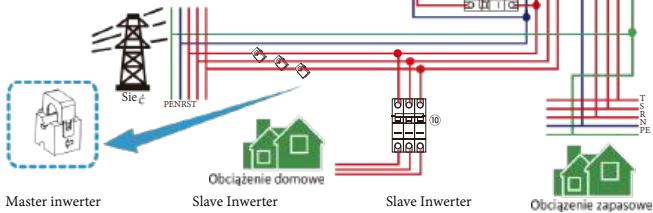

Master inverter

Slave Inverter

Slave Inverter

Obciążenie zapasowe



## 4. Działanie

### 4.1 Zasilanie włącz / wyłącz

Po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i prawidłowym podłączeniu baterii wystarczy nacisnąć przycisk On/Off (znajdujący się po lewej stronie obudowy), aby włączyć urządzenie. Gdy system jest podłączony bez baterii, ale podłączony do PV lub sieci, a przycisk ON/OFF jest wyłączony, LCD zaświeci się (na wyświetlaczu pojawi się OFF), w tym przypadku po włączeniu Przycisk ON/OFF i wybierz BRAK baterii, system może nadal działać.

### 4.2 Panel obsługi i wyświetlacza

Panel obsługi i wyświetlacza, pokazany w poniższej tabeli, znajduje się na przednim panelu falownika. Zawiera cztery wskaźniki, cztery klawisze funkcyjne i wyświetlacz LCD, wskazujący stan pracy oraz informacje o mocy wejściowej/wyjściowej.

| <i>LED Wskaźnik</i> |                | <i>Wiadomości</i>                       |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|
| DC                  | Zielone diody  | PV Połączenie normalne                  |
| AC                  | Zielone diody  | Połączenie sieciowe normalne            |
| Normal              | Zielone diody  | Falownik działa normalnie               |
| Alarm               | Czerwone diody | Nieprawidłowe działanie lub ostrzeżenie |

Tabela 4-1 LED wskaźniki


| <i>Klawisz funkcyjny</i> | <i>Opis</i>                    |
|--------------------------|--------------------------------|
| Wyjście                  | Wyjście z trybu przeglądania   |
| w górę                   | Przejdź do poprzedniego wyboru |
| w dół                    | Przejdź do następnego wyboru   |
| Wejście                  | Potwierdzenie wyboru           |

Tabela 4-2 Przyciski funkcyjne

## 5. Ikony wyświetlacza LCD

### 5.1 Główny ekran


Wyświetlacz LCD jest ekranem dotykowym, poniżej ekran pokazuje ogólne informacje o falowniku.

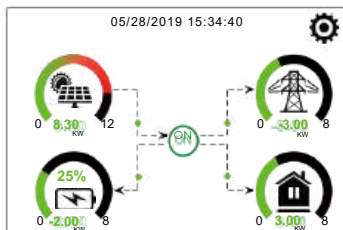


1. Ikona na środku ekranu głównego wskazuje, że system działa normalnie. Jeśli zmieni się w „comm./F01~F64”, oznacza to, że falownik ma błędy komunikacyjne lub inne błędy, pod tą ikoną zostanie wyświetlony komunikat o błędzie (błędy F01-F64, szczegółowe informacje o błędach można wyświetlić w Alarmach systemowych menu).
2. W górnej części ekranu znajduje się ikona me.
3. Ikona konfiguracji systemu, naciśnij ten przycisk ustawień, aby przejść do ekranu konfiguracji systemu, który zawiera ustawienia podstawowe, ustawienia baterii, ustawienia sieci, tryb pracy systemu, użycie portu generatora, funkcje zaawansowane i Li-Ba informacje.
4. Główny ekran pokazujący informacje, w tym Solar, Grid, Load i Baterię. Wyświetla również kierunek przepływu energii za pomocą strzałki. Gdy moc jest zbliżona do wysokiego poziomu, kolor na panelach zmieni się z zielonego na czerwony, dzięki czemu informacje o systemie będą wyświetlane w żywy sposób na głównym ekranie.

- Moc PV i moc obciążenia zawsze są dodatnie.
- Ujemna moc sieci oznacza sprzedaż do sieci, dodatnia oznacza pozyskiwanie z sieci.
- Moc baterii ujemna oznacza ładowanie, dodatnia oznacza rozładowanie.

### 5.1.1 Obsługa LCD (wykres przepływu)

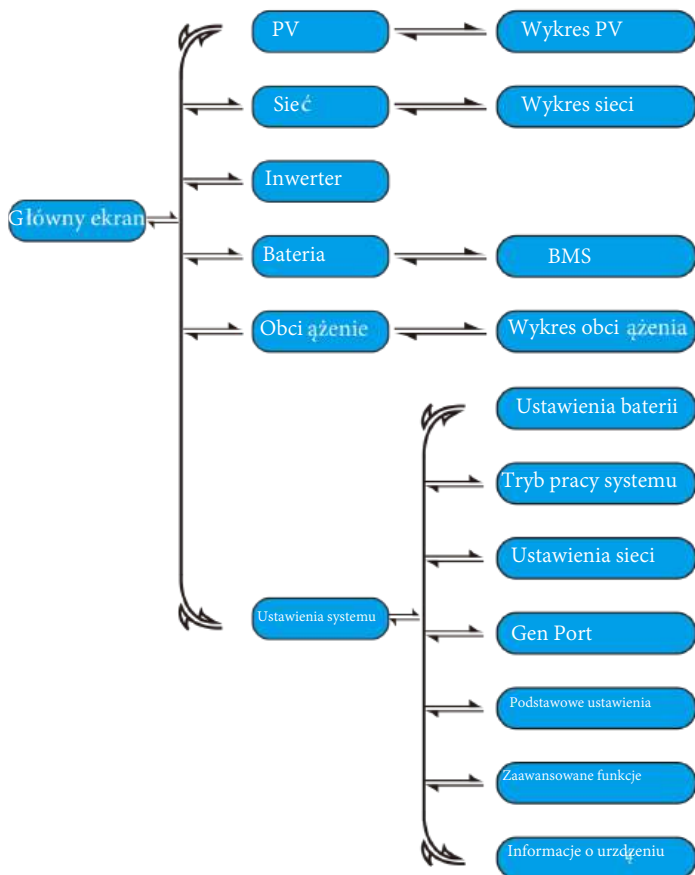


## 5.2 Krzywa energii PV

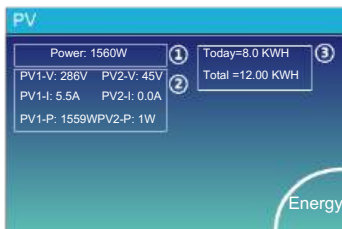

To jest strona odnośnie szczegółów panelu


- ① Generowanie energii z paneli słonecznych.
- ② Napięcie, prąd, moc dla każdego MPPT.
- ③ Energia z paneli na dzień i łączna suma

Naciśnięcie przycisku „Energia” spowoduje przejście do strony krzywej mocy.

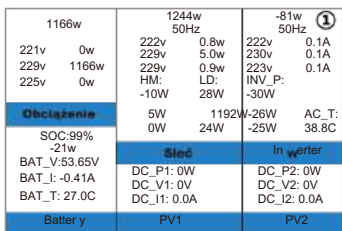

To jest strona odnośnie szczegółów falownika.

- ① Inverter Generation.
- Napięcie, prąd, moc dla każdej fazy. AC-T: średnia temperatura radiatora.

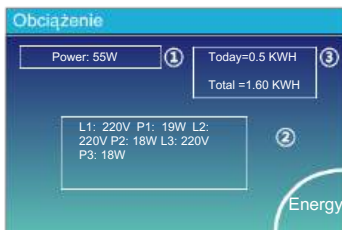

To jest strona odnośnie szczegółów ładowania zapasowego.

- ① Zasilanie awaryjne.
- ② Napięcie, moc dla każdej fazy.
- ③ Zużycie rezerwowe dla dnia i sumy.

Wciśnięcie przycisku „Energia” spowoduje przejście do strony krzywej mocy.




To jest strona odnośnie sieci

- ① Status, moc, częstotliwość.
- ② L: napięcie dla każdej fazy
- ③ CT: Moc wykryta przez prąd zewnętrzny czujniki
- LD: Moc wykryta za pomocą wewnętrznych czujników na wyłączniku wejścia/wyjścia sieci AC
- KUP: Energia z sieci do falownika, SPRZEDAŻ: Energia z falownika do sieci.
- Naciśnięcie przycisku „Energia” spowoduje przejście do strony krzywej mocy.



## 5.4 Menu konfiguracji systemu

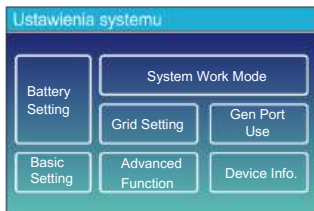

To jest strona konfiguracji systemu.

## 5.5 Podstawowe menu ustawień



Reset do ustawień fabrycznych: Zresetuj wszystkie parametry falownika. Blokuj wszystkie zmiany: Włącz to menu, aby ustawić parametry, które wymagają zablokowania i nie można ich skonfigurować. Przed pomyślnym przywróceniem ustawień fabrycznych i zablokowaniem systemów, aby zachować wszystkie zmiany, należy wpisać hasło, aby umożliwić ustawienie.

Hasło dla ustawień fabrycznych to 9999, a dla blokady to 7777.



Reset do ustawień fabrycznych Hasło: 9999

Zablokuj wszystkie zmiany Hasło: 7777

## 5.6 Menu ustawień baterii

**Battery Setting**

Batt Mode

☒ Lithium    Batt Capacity    400Ah

☐ Use Batt V    Max A Charge    40A

☐ Use Batt %    Max A Discharge    40A

☐ No Batt    ☐ Activate Battery

Batt Mode

↑

↓

✕

✓

Pojemność baterii: informuje inwerter hybrydowy Deye, aby znał rozmiar twojego banku baterii.

Użyj Batt V: Użyj napięcia akumulatora dla wszystkich ustawień (V).

Użyj Batt %: Użyj baterii SOC dla wszystkich ustawień (%). Maks. Ładowanie/rozładowanie: Maksymalny prąd ładowania/rozładowania akumulatora (0-115A dla modelu 5KW, 0-90A dla modelu 3,6KW). Do AGM i Flooded zalecamy akumulator Ah rozmiar x 20% = ampery ładowania/rozładowania.

W przypadku baterii litowych zalecamy rozmiar baterii Ah x 50% = ampery ładowania/rozładowania.

W przypadku żelu postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Brak baterii: Zaznacz tę pozycję, jeśli do systemu nie jest podłączona żadna bateria.

Aktywna bateria: Ta funkcja pomoże odzyskać baterię, która jest nadmiernie rozładowana poprzez powolne ładowanie z panelu słonecznego lub sieci.

**Battery Setting**

Start 30%    30% ②

A 40A ①    40A

☐ Gen Charge    ☐ Grid Charge

☐ Gen Signal    ☐ Grid Signal

Gen Max Run Time    0.0 hours ③

Gen Down Time    0.5 hours

Batt Set2

↑

↓

✕

✓

**To jest ładowanie sieci, musisz wybrać. ②**

Start = 30%: bezużyteczne. Tylko do dostosowywania.

A = 40A: Wskazuje prąd, którym sieć ładuje akumulator.

Ładowanie sieci: Wskazuje, że sieć ładuje akumulator.

Sygnal sieci: Wylączy.

**To jest strona konfiguracji baterii. ① ③**

Start = 30%: Procent S.O.C przy 30% System automatycznie uruchomi podłączony generator w celu naładowania zestawu akumulatorów.


A = 40A: Szybkość ładowania 40A z podłączonego generatora w amperach.

Gen Charge: wykorzystuje wejście gen systemu do ładowania baterii akumulatorów z podłączonego generatora.

Sygnal Gen: normalnie otwarty przekaźnik, który zamyka się, gdy stan sygnału Gen Start jest aktywny.

Gen Max Run Time: Wskazuje najdłuższy czas działania generatora w ciągu jednego dnia, po upływie tego czasu generator zostanie wyłączony. 24H oznacza, że nie wyłącza się cały czas.

Czas przestoju generatora: Wskazuje czas opóźnienia wyłączenia generatora po osiągnięciu czasu pracy.

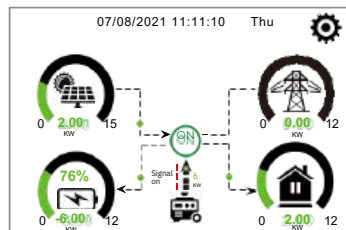

Ta strona informuje, że generator fotowoltaiczny i dieslowy zasilają obciążenie i akumulator.

### Generator

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Power: 6000W | Today=10 KWH<br>Total =10 KWH |
| V_L1: 230V   | P_L1: 2KW                     |
| V_L2: 230V   | P_L2: 2KW                     |
| V_L3: 230V   | P_L3: 2KW                     |

Ta strona informuje o napięciu wyjściowym generatora, częstotliwości i mocy oraz ile energii zużywa generator.

### Battery Setting

|              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Mode | 00  |  Batt Set3<br><br><br> |
| Shutdown     | 10% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Low Batt     | 20% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Restart      | 40% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tryb litowy: To jest protokół BMS. Proszę odnieść się do dokumentu (zatwierdzona bateria).  
 Wyłączenie 10%: Wskazuje, że falownik zostanie wyłączony, jeśli SOC spadnie poniżej tej wartości.  
 Niski poziom naładowania baterii 20%: Wskazuje, że falownik będzie alarmował, jeśli SOC spadnie poniżej tej wartości.  
 Restart 40%: napięcie akumulatora na wyjściu 40% AC zostanie wznowione.

### Battery Setting

|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Float V ①          | 53.6V     |  Batt Set3<br><br><br> |
| Absorption V       | 57.6V     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equalization V     | 57.6V     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equalization Days  | 30 days   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equalization Hours | 3.0 hours | Shutdown ③<br>Batt 35% Restart 50%<br>TEMPCO(mV/C) 0<br>② -5<br>Batt Resistance<br>25mOhms                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Istnieją 3 etapy ładowania baterii.  
 To jest dla profesjonalnych instalatorów, możesz je zachować, jeśli nie wiesz.

Shutdown 20%: Falownik wyłączy się, jeśli SOC spadnie poniżej tej wartości.  
 Niski poziom baterii 35%: Falownik zaalarmuje, jeśli SOC spadnie poniżej tej wartości.  
 Restart 50%: SOC akumulatora przy 50% prądu przemiennego zostanie wznowiony.

①

②

③

## Zalecane ustawienia baterii

| Typ baterii  | Etap absorpcji                                   | Float Stage   | Torque value<br>(every 30 days 3hr) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| AGM (or PCC) | 14.2v (57.6v)                                    | 13.4v (53.6v) | 14.2v(57.6v)                        |
| Gel          | 14.1v (56.4v)                                    | 13.5v (54.0v) |                                     |
| Wet          | 14.7v (59.0v)                                    | 13.7v (55.0v) | 14.7v(59.0v)                        |
| Lithium      | Postępuj zgodnie z jego parametrami napięcia BMS |               |                                     |

## 5.7 Menu konfiguracji trybu pracy systemu

### System Work Mode

☒ Selling First    12000 Max Solar Power

☐ Zero Export To Load    ☒ Solar Sell

☐ Zero Export To CT    ☒ Solar Sell

Max Sell Power 12000    Zero-export Power 20

Energy pattern    ☒ BattFirst    ☐ LoadFirst

☒ Grid Peak Shaving    8000 Power


Work Mode1  
 ↓  
 ×  
 ✓

Tryb pracy


Najpierw sprzedaż: ten tryb umożliwia falownikowi hybrydowemu sprzedaż nadwyżki energii wytwarzanej przez panele słoneczne do sieci. Jeśli czas użytkowania jest aktywny, energia z baterii może być również sprzedawana do sieci. Energia z PV zostanie wykorzystana do zasilania obciążenia i ładowania baterii, a następnie nadwyżka energii popłynie do sieci. Priorytet źródła zasilania dla obciążenia jest następujący:

1. Panele słoneczne.
2. Sieć
3. Baterie (aż do osiągnięcia programowalnego % rozładowania).

**Zero Export To Load:** Hybrydowy inwerter zapewni zasilanie tylko do podłączonego obciążenia zapasowego. Inwerter hybrydowy nie będzie ani dostarczał energii do obciążenia domowego, ani nie sprzedawał energii do sieci. Wbudowany przekładnik prądowy wykryje moc płynącą z powrotem do sieci i zmniejszy moc falownika tylko w celu zasilania lokalnego obciążenia i naładowania baterii.

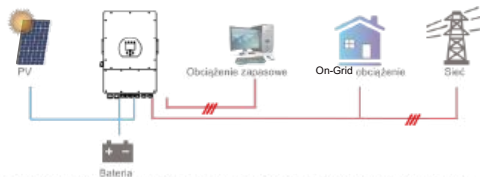

**Zero Export To CT:** Hybrydowy falownik nie tylko zapewni zasilanie podłączonego obciążenia zapasowego, ale także zapewni zasilanie podłączonego obciążenia domowego. Jeśli moc z fotowoltaiki i baterii jest niewystarczająca, energia z sieci zostanie wykorzystana jako uzupełnienie. Inwerter hybrydowy nie będzie sprzedawał energii do sieci. W tym trybie potrzebny jest CT. Sposób instalacji przekładnika prądowego omówiono w rozdziale 3.6 Podłączanie przekładnika prądowego. Zewnętrzny przekładnik prądowy wykryje moc płynącą z powrotem do sieci i zmniejszy moc falownika tylko w celu zasilania lokalnego obciążenia, ładowania baterii i obciążenia domowego.

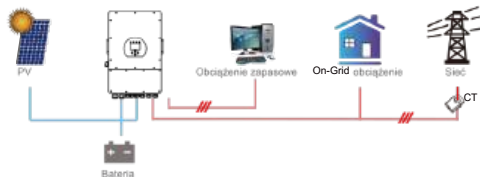

**Sprzedaż słoneczna:** „Sprzedaż słoneczna” oznacza zerowy eksport do załadowania lub zerowy eksport do CT: gdy ta pozycja jest aktywna, nadwyżka energii może zostać sprzedana z powrotem do sieci. Gdy jest aktywny, priorytet wykorzystania źródła zasilania PV jest następujący: zużycie obciążenia i ładowanie akumulatora oraz zasilanie sieci.

**Maks. moc sprzedaży:** Dozwolona maksymalna moc wyjściowa dopływu do sieci.

**Moc przy zerowym eksporcie:** w trybie zerowego eksportu informuje o mocy wyjściowej sieci. Zalecamy ustawienie go na 20-100 W, aby upewnić się, że falownik hybrydowy nie będzie zasilat sieci.

**Schemat energetyczny:** Priorytet źródła zasilania fotowoltaicznego.

**Batt Po pierwsze:** energia z PV jest najpierw wykorzystywana do ładowania akumulatora, a następnie do zasilania obciążenia. Jeśli energia z PV jest niewystarczająca, sieć uzupełni jednocześnie akumulator i obciążenie.

**Najpierw obciążenie:** Energia z PV jest najpierw wykorzystywana do zasilania obciążenia, a następnie do ładowania akumulatora. Jeśli moc PV jest niewystarczająca, sieć zapewni moc do obciążenia.

**Max Solar Power:** dozwolona maksymalna moc wejściowa DC.

**Grid Peak-shaving:** gdy jest aktywny, moc wyjściowa sieci będzie ograniczona do ustawionej wartości.

Jeśli moc obciążenia przekroczy dozwoloną wartość, wykorzysta energię PV i baterię jako uzupełnienie.

Jeśli nadal nie można spełnić wymagań dotyczących obciążenia, moc sieci wzrośnie, aby sprostać potrzebom obciążenia.

### System Work Mode

| Grid Charge Gen                     |                          | <input checked="" type="checkbox"/> Time Of Use |       |       |       | Work Mode2                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                          | Time                                            |       | Power | Batt  |                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 01:00                                           | 5:00  | 12000 | 49.0V | <div><input type="button" value="↑"/></div> <div><input type="button" value="↓"/></div> <div><input type="button" value="✕"/></div> <div><input type="button" value="✓"/></div> |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 05:00                                           | 9:00  | 12000 | 50.2V |                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 09:00                                           | 13:00 | 12000 | 50.9V |                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13:00                                           | 17:00 | 12000 | 51.4V |                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17:00                                           | 21:00 | 12000 | 47.1V |                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 21:00                                           | 01:00 | 12000 | 49.0V |                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                 |       |       |       |                                                                                                                                                                                 |



**Czas użytkowania:** służy do programowania, kiedy używać sieci lub generatora do ładowania baterii, a kiedy rozładowywać baterię, aby zasilić obciążenie. Zaznacz tylko „Czas użytkowania”, a następujące elementy (Sieć, ładowanie, czas, zasilanie itp.) zaczną działać.

**Uwaga:** w trybie sprzedaży w pierwszym trybie i kliknięciu czasu użytkowania energia z baterii może zostać sprzedana do sieci.

**Ładowanie sieci:** użyj sieci do ładowania baterii w określonym czasie.

**Ładowanie ogólne:** użyj generatora diesla do ładowania baterii w określonym czasie.

**Czas: rzeczywisty czas, zakres 01:00-24:00.**

**Uwaga:** gdy siatka jest obecna, tylko „czas użytkowania” jest zaznaczony, a następnie bateria zostanie rozładowana. W przeciwnym razie bateria nie rozładowuje się, nawet gdy SOC baterii jest pełny. Ale w trybie poza siecią (gdy sieć nie jest dostępna, falownik automatycznie będzie pracował w trybie poza siecią).

**Moc: Max.** dopuszczalna moc rozładowania baterii.  
**Batt(V lub SOC %):** akumulator SOC % lub napięcie przy jakim ma nastąpić akcja.

**Na przykład**  
w godzinach 01:00-05:00,  
jeśli SOC baterii jest niższy niż 80%, użyj siatki do ładowania baterii do SOC 80%.

**W godzinach 05:00-08:00,**  
jeśli SOC baterii jest wyższy niż 40%, falownik hybrydowy rozładowuje baterię, dopóki SOC nie osiągnie 40%. W tym samym czasie  
jeśli SOC baterii jest niższy niż 40%, sieć ładuje SOC baterii do 40%.

**W godzinach 08:00-10:00,**  
jeśli SOC baterii jest wyższy niż 40%, falownik hybrydowy rozładowuje baterię, dopóki SOC nie osiągnie 40%.

**w godzinach 10:00-15:00,**  
gdy SOC baterii jest wyższy niż 80%, inwerter hybrydowy rozładowuje baterię, dopóki SOC nie osiągnie 80%.

**w godzinach 15:00-18:00,**  
gdy SOC baterii jest wyższy niż 40%, falownik hybrydowy rozładowuje baterię, dopóki SOC nie osiągnie 40%.

**W godzinach 18:00-01:00,**  
gdy SOC baterii jest wyższy niż 35%, inwerter hybrydowy rozładowuje baterię, dopóki SOC nie osiągnie 35%.

### Battery Setting

Start 30%

A40A

☐ Gen Charge ☒ Grid Charge

☐ Gen Signal ☒ Grid Signal

Gen Max Run Time

Gen Down Time



### System Work Mode

| Grid Charge Gen                     |                          | <input checked="" type="checkbox"/> Time Of Use |       |       |      |  |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|------|--|
|                                     |                          | Time                                            | Power | Batt  |      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01:00                                           | 5:00  | 12000 | 80%  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 05:00                                           | 8:00  | 12000 | 40%  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 08:00                                           | 10:00 | 12000 | 40%  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10:00                                           | 15:00 | 12000 | 100% |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15:00                                           | 18:00 | 12000 | 40%  |  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 18:00                                           | 01:00 | 12000 | 35%  |  |

↑

Work Mode2

↓

✕

✓



## 5.8 Menu ustawień sieci

**Grid Mode**

General Standard 0/11

Grid Frequency 50HZ Phase Type 0/120/240  
60HZ 0/240/120

Grid Level LN:220VAC LL:380VAC

☐ IT system-neutral is not grounded

Grid Set1


**Tryb sieciowy:** General Standard, UL1741 & IEEE1547, CPUC RULE21, SRD-UL-1741, CEI 0-21, Australia A, Australia B, Australia C, EN50549\_CZ-PPDS(>16A),

New Zealand, VDE4105, VDE-Direktive B25, Proszę następnie wybrać odpowiedni standard sieciowy,

**Poziom sieci:** istnieje kilka poziomów napięcia wyjściowego inwertera, gdy pracuje on w trybie poza-siec.  
LN:230VAC LL:400VAC, LN:240VAC LL:420VAC,  
LN:120VAC LL:208VAC, LN:133VAC LL:230VAC.

**System IT:** Jeśli system sieciowy jest systemem IT, proszę

włączyć tę opcję. Na przykład, napięcie systemu IT wynosi 230Vac (napięcie linii między dowolnymi dwiema liniami pod napięciem w obwodzie trójfazowym wynosi 230Vac, a schemat jest następujący), proszę włączyć „System IT” i zaznaczyć „Poziom sieci” jako LN:133VAC LL: 230VAC, jak pokazano na poniższym rysunku.



Rz: Rezystor uziemienia o dużej rezystancji. Lub system nie ma linii neutralnej

**Grid Setting/Grid code selection**

Grid Mode General Standard 0/11

Grid Frequency 50HZ Phase Type 0/120/240  
60HZ 0/240/120

Grid Level LN:133VAC LL:230VAC

☒ IT system-neutral is not grounded

Grid Set1

**Grid Setting/Connect**

Normal connect Normal Ramp rate 10s

Low frequency 48.00Hz High frequency 51.50Hz

Low voltage 185.0V High voltage 265.0V

Reconnect after trip Reconnect Ramp rate 36s

Low frequency 48.20Hz High frequency 51.30Hz

Low voltage 187.0V High voltage 263.0V

Reconnection Time 60s PF 1.000

Grid Set2

**Normalne połączenie:** Dozwolony zakres napięcia/częstotliwości sieci przy pierwszym podłączeniu inwertera do sieci. **Normalna szybkość wzrostu:** Jest to tempo wzrostu mocy podczas uruchamiania. **Ponowne podłączenie po wyłączeniu:** Dozwolony zakres napięcia/częstotliwości sieci, w którym inwerter łączy się z siecią po odłączeniu inwertera od sieci. **Szybkość wzrostu podczas ponownego podłączenia:** Jest to tempo wzrostu mocy podczas ponownego podłączenia. **Czas ponownego podłączenia:** Okres oczekiwania na ponowne podłączenie inwertera do sieci. **PF:** Współczynnik mocy, który służy do regulacji mocy biernej inwertera.

**Grid Setting/IP Protection**

Over voltage U>(10 min. running mean) 260.0V

HV3 265.0V HF3 51.50Hz

HV2 265.0V 0.10s HF2 51.50Hz 0.10s

HV1 265.0V 0.10s HF1 51.50Hz 0.10s

LV1 185.0V 0.10s LF1 48.00Hz 0.10s

LV2 185.0V 0.10s LF2 48.00Hz 0.10s

LV3 185.0V LF3 48.00Hz

Grid Set3

**HV1:** Punkt zabezpieczenia przeciwprzepięciowego poziomu 1;

**HV2:** Punkt zabezpieczenia przeciwprzepięciowego poziomu 2; **HV3:** Punkt zabezpieczenia przeciwprzepięciowego poziomu 3.

**LV1:** Punkt zabezpieczenia podnapięciowego poziomu 1; **LV2:** Punkt zabezpieczenia podnapięciowego poziomu 2; **LV3:** Punkt zabezpieczenia podnapięciowego poziomu 3.

**HF1:** Punkt zabezpieczenia przed nadmierną częstotliwością poziomu 1; **HF2:** Punkt zabezpieczenia przed nadmierną częstotliwością poziomu 2; **HF3:** Punkt zabezpieczenia przed nadmierną częstotliwością poziomu 3.

**LF1:** Punkt zabezpieczenia przed zbyt niską częstotliwością poziomu 1; **LF2:** Punkt zabezpieczenia przed zbyt niską częstotliwością poziomu 2; **LF3:** Punkt zabezpieczenia przed zbyt niską częstotliwością poziomu 3.

## Grid Setting/F(W)

☐ F(W)

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| Over frequency  | Drift F      | 40%PE/Hz |
| Start freq F    | Stop freq F  | 51.5Hz   |
| Start delay F   | Stop delay F | 0.00s    |
| Under frequency | Drift F      | 40%PE/Hz |
| Start freq F    | Stop freq F  | 49.80Hz  |
| Start delay F   | Stop delay F | 0.00s    |

Grid Set4

**FW:** inwerter tej serii jest w stanie dostosować moc wyjściową do częstotliwości sieci.

**Drift F (spadek częstotliwości):** procent mocy znamionowej na Hz; na przykład „Częst. start F > 50,2Hz, Częst. stop F < 51,5, Spadek=40% PE/Hz”, gdy częstotliwość sieci osiągnie 50,2Hz, inwerter zmniejszy swoją moc czynną przy spadku równym 40%. A następnie, gdy częstotliwość sieci jest niższa niż 50,1 Hz, inwerter przestanie zmniejszać moc wyjściową.

Aby uzyskać szczegółowe wartości ustawień, proszę postępować zgodnie z lokalnym kodem sieci.

## Grid Setting/V(W) V(Q)

☐ V(W)

☐ V(Q)

|    |        |    |      |
|----|--------|----|------|
| V1 | 108.0% | P1 | 100% |
| V2 | 110.0% | P2 | 80%  |
| V3 | 112.0% | P3 | 60%  |
| V4 | 114.0% | P4 | 40%  |

Grid Set5

**V(W):** Służy do regulacji mocy czynnej inwertera zgodnie z ustawionym napięciem sieci.

**V(Q):** Służy do regulacji mocy bierniej inwertera zgodnie z ustawionym napięciem sieci. Funkcja ta służy do regulacji mocy wyjściowej inwertera (mocy czynnej i bierniej) przy zmianach napięcia sieci.

**Blockada włączania/Pn 5%:** Gdy moc czynna inwertera jest mniejsza niż 5% mocy znamionowej, tryb VQ nie zadziała.

**Blockada wyłączania/Pn 20%:** Jeśli moc czynna inwertera wzrośnie z 5% do 20% mocy znamionowej, tryb VQ zacznie ponownie działać.

Na przykład: V2=110%, P2=80%. Gdy napięcie sieci osiągnie 110% znamionowego napięcia, moc wyjściowa inwertera zmniejszy swoją aktywną moc do 80% mocy znamionowej.

Na przykład: V1=94%, Q1=44%. Gdy napięcie sieci osiągnie 94% znamionowego napięcia, moc wyjściowa inwertera wyniesie 44% bierniej mocy wyjściowej.

Aby uzyskać szczegółowe wartości ustawień, proszę postępować zgodnie z lokalnym kodem sieci.

## Grid Setting/P(Q) P(PF)

☐ P(Q)

☐ P(PF)

|    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|
| P1 | 0%  | Q1 | 2%  |
| P2 | 2%  | Q2 | 0%  |
| P3 | 0%  | Q3 | 21% |
| P4 | 22% | Q4 | 25% |

Grid Set6

**P(Q):** Służy do regulacji mocy bierniej inwertera zgodnie z ustawioną mocą czynną. **P(PF):** Służy do regulacji współczynnika mocy inwertera zgodnie z ustawioną mocą czynną. Aby uzyskać szczegółowe wartości ustawień, proszę postępować zgodnie z lokalnym kodem sieci.

**Blockada włączania/Pn 50%:** Gdy wyjściowa moc czynna inwertera jest mniejsza niż 50% mocy znamionowej, nie przejdzie on w tryb P(PF).

**Blockada wyłączania/Pn 50%:** Gdy wyjściowa moc czynna inwertera jest wyższa niż 50% mocy znamionowej, przejdzie on w tryb P(PF).

Uwaga: tylko wtedy, gdy napięcie sieci jest równe lub wyższe niż 1,05-krotność znamionowego napięcia sieci, tryb P(PF) zacznie działać.

## Grid Setting/LVRT


☐ L/HVRT

|     |    |       |        |
|-----|----|-------|--------|
| HV3 | 0% | HV3_T | 30.24s |
| HV2 | 0% | HV2_T | 0.04s  |
| HV1 | 0% | HV1_T | 22.11s |
| LV1 | 0% | LV1_T | 22.02s |
| LV2 | 0% | LV2_T | 0.04s  |

Grid Set7

**Zarezerwowane:** Ta funkcja jest zastrzeżona. Nie jest to zalecane.

## 5.9 Port generatora menu ustawień

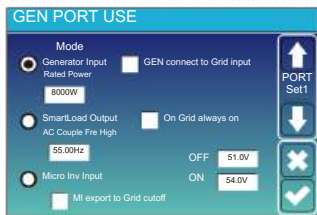

Znamionowa moc wejściowa generatora: dozwolona Max. moc z generatora diesla.

GEN podłącz do wejścia sieci: podłącz generator diesla do portu wejścia sieci.

Smart Load Output: Ten tryb wykorzystuje połączenie wejściowe Gen jako wyjście, które otrzymuje zasilanie tylko wtedy, gdy moc baterii SOC i PV przekracza zaprogramowany przez użytkownika próg.

np. Wt: 100%, WtL=95%: Gdy moc PV przekroczy 500W, a SOC banku baterii osiągnie 100%, Smart Load Port włączy się automatycznie i zasilí podłączone obciążenie. Gdy SOC banku baterii < 95%, Smart Load Port wyłączy się automatycznie.

### Inteligentne ładowanie wyłączone z baterii

Bateria SOC, przy której Smart Load się wyłączy.

Smart Load ON Batt

• Akumulator SOC, przy którym Smart Load się włączy, jednocześnie, a następnie włączy się Smart Load.


On Grid zawsze włączony: Po kliknięciu „On Grid always on” inteligentne obciążenie włącza się, gdy sieć jest obecna. Wejście Micro Inv: Aby użyć portu wejściowego generatora jako mikroinwertera na wejściu falownika sieciowego (sprzężenie AC), ta funkcja będzie działać również z falownikami „Grid-Tied”.

\* Micro Inv Input OFF: gdy SOC baterii przekroczy ustawioną wartość, mikroinwerter lub inwerter sieciowy wyłączy się. lub inwerter sieciowy zacznie działać

AC Couple Fre High: Jeśli wybierzesz „Micro Inv input”, ponieważ SOC baterii stopniowo osiąga zadaną wartość (OFF), podczas procesu moc wyjściowa mikroinwertera zmniejszy się liniowo. Gdy SOC baterii jest równe ustawionej wartości (OFF), częstotliwość systemu stanie się ustawioną wartością (wysoka para AC Fre), a mikroinwerter przestanie działać. MI export to grid cutoff: Zatrzymaj eksportowanie energii wytwarzanej przez mikroinwerter do sieci.

\* Uwaga: Wyłączanie i włączanie wejścia Micro Inv jest dostępne tylko dla niektórych wersji oprogramowania.

## 5.10 Menu ustawień funkcji zaawansowanych

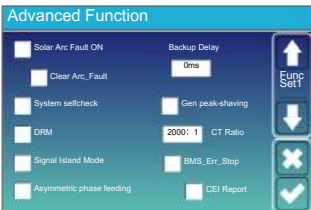

**Wykrywacz łuku słonecznego Wt:** Włącz funkcję ochrony przed łukiem słonecznym.

**Wyczyść błąd łuku elektrycznego:** Usuń błąd łuku elektrycznego i zresetuj.

**Autokontrola systemu:** Wyłącz, dotyczy tylko ustawień fabrycznych.

**Oszczędzanie szczytowego obciążenia:** Włącz, gdy moc generatora przekroczy jego wartość znamionową, inwerter zapewni część znamionową, aby zapewnić, że generator nie zostanie przeciążony.

DRM: Dla standardu AS4777.

**Opóźnienie rezerwowe:** Gdy sieć zostanie odcięta, inwerter przekaże moc wyjściową po upływie ustawionego czasu.

Na przykład, opóźnienie rezerwowe: 3 ms. Inwerter będzie dostarczał moc wyjściową po 3 ms, gdy sieć zostanie odcięta.

Uwaga: w niektórych starszych wersjach FW funkcja ta nie jest dostępna.

**BMS\_Błąd\_Stop:** Gdy aktywne, jeśli system BMS akumulatora nie będzie w stanie komunikować się z inwerterem, inwerter przestanie działać i zgłosi błąd.


**Tryb wyspy sygnałowej:** Jeśli zaznaczona jest opcja „Tryb wyspy sygnałowej” i gdy inwerter jest w trybie poza-sieciowym, przełącznik na linii neutralnej (linia N portu obciążenia) zostanie włączony, a następnie linia N (linia N portu obciążenia) zostanie połączona z masą inwertera.




**Asymetryczne zasilanie fazowe:** Jeśli zaznaczono, inwerter będzie pobierał energię z balansu sieci na każdej fazie (L1/L2/L3) w razie potrzeby.




## Tryb II: z generatorem

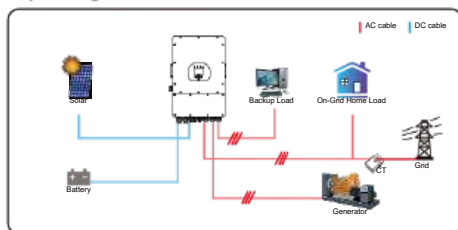

## Tryb III: z inteligentnym obciążeniem

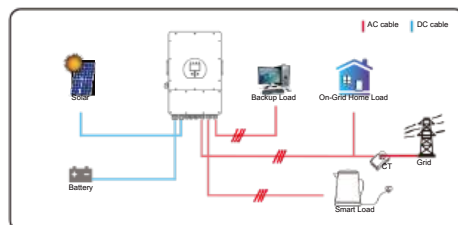

## Tryb IV: Para AC

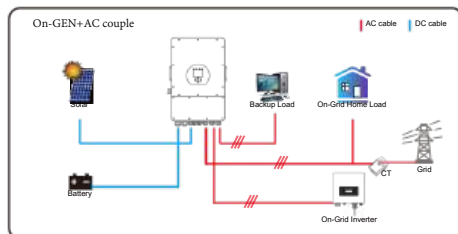

Mocą o pierwszym priorytecie systemu jest zawsze moc PV, następnie mocą o priorytecie 2 i 3 będzie bateria lub sieć zgodnie z ustawieniami. Ostatnim zapasowym zasilaniem będzie Generator, jeśli jest dostępny.

## 7. Ograniczenie odpowiedzialności

Oprócz gwarancji na produkt opisanej powyżej, stanowe i lokalne przepisy i regulacje zapewniają rekompensatę finansową za podłączenie zasilania produktu (w tym naruszenie dorożumianych warunków i gwarancji). Firma niniejszym oświadcza, że warunki produktu i polisy nie mogą i mogą jedynie zgodnie z prawem wyłączać wszelką odpowiedzialność w ograniczonym zakresie.

| <b>Błąd</b> | <b>Opis</b>                                 | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01         | Błąd odwrócenia polaryzacji wejścia DC      | 1. Sprawdź polaryzację wejścia PV<br>2. Poszukaj u nas pomocy, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F07         | DC_START_Niepowodzenie                      | 1. Napięcie BUS nie może być zbudowane z PV lub baterii.<br>2. Uruchom ponownie falownik, jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F13         | Zmiana trybu pracy                          | 1. Gdy zmieni się typ i częstotliwość sieci, zgłoś F13;<br>2. Gdy tryb baterii zostanie zmieniony na tryb „Brak baterii”, zgłoś F13;<br>3. W przypadku niektórych starych wersji FW zgłoś F13 po zmianie trybu pracy systemu;<br>4. ogólnie rzecz biorąc, zniknie automatycznie, gdy pokaże się F13;<br>5. Jeśli nadal to samo, wyłącz przełącznik DC i przełącznik AC i odczekaj minutę, a następnie włącz przełącznik DC/AC;<br>6. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu. |
| F15         | AC nadprądowy błąd oprogramowania;          | Strona AC nadprądowa usterka<br>1. Sprawdź, czy moc obciążenia zapasowego i moc wspólnego obciążenia mieszczą się w zakresie;<br>2. Uruchom ponownie i sprawdź, czy jest w normie;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                                                                                                                                             |
| F16         | Błąd prądu upływu AC                        | Błąd prądu upływu<br>1. Sprawdź połączenie uziemienia kabla po stronie PV<br>2. uruchom ponownie system 2-3 razy<br>3. jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F18         | AC nadprądowa awaria sprzętu                | Strona AC nadprądowa usterka<br>1. Sprawdź, czy moc obciążenia zapasowego i moc ommonload mieszczą się w zakresie;<br>2. Uruchom ponownie i sprawdź, czy jest w normie;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F20         | Błąd prądu stałego DC sprzętu               | Błąd nadprądowy po stronie DC<br>1. Sprawdź podłączenie modułu PV i podłączenie akumulatora;<br>2. W trybie off-grid uruchomienie falownika z dużym obciążeniem mocy, może zgłosić F20. Zmniejsz podłączoną moc obciążenia;<br>3. Wyłącz przełącznik DC i przełącznik AC, a następnie odczekaj minutę, a następnie ponownie włącz przełącznik DC/AC;<br>4. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                           |
| F21         | Tz_HV_Overcurr_b łąd                        | Przeciążenie magistrali.<br>1. sprawdź prąd wejściowy PV i ustawienie prądu akumulatora;<br>2. Uruchom ponownie system 2~3 razy.<br>3. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F22         | Tz_EmergStop_b łąd                          | Zdalne wyłączenie<br>1. informuje, że falownik jest zdalnie sterowany;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F23         | Tz_GFCI_OC_prąd jest przejściowy nad prądem | Błąd prądu upływu<br>1. Sprawdź połączenie uziemienia kabla po stronie PV.<br>2. Uruchom ponownie system 2~3 razy.<br>3. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Identyfikator</b> | <b>Opis</b>                            | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F24                  | Awaria izolacji DC                     | Rezystancja izolacji PV jest zbyt niska<br>1. Sprawdź, czy połączenie paneli fotowoltaicznych i falownika jest solidnie i prawidłowe;<br>2. Sprawdź, czy kabel PE falownika jest podłączony do ziemi;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                     |
| F26                  | Szyba zbiorcza DC jest niezrównoważona | 1. Poczekaj chwilę i sprawdź, czy jest to normalne;<br>2. Gdy moc obciążenia 3 faz jest bardzo różna, zgłoś F26.<br>3. Gdy wystąpi prąd upływu DC, zgłoś F26<br>4. Uruchom ponownie system 2-3 razy.<br>5. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                      |
| F48                  | AC nie ma częstotliwości               | Częstotliwość sieci poza zakresem<br>1. Sprawdź, czy częstotliwość mieści się w zakresie specyfikacji, czy nie;<br>2. Sprawdź, czy kable AC są solidnie i prawidłowo podłączone;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                          |
| F29                  | Usterka równoległej magistrali CAN     | 1. W trybie równoległym sprawdź połączenie kabla komunikacji równoległej i ustawienie adresu komunikacji hybrydowego falownika;<br>2. Podczas okresu uruchamiania systemu równoległego, falowniki będą zgłaszać F29. Ale gdy wszystkie falowniki będą w stanie ON, zniknie on automatycznie;<br>3. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. |
| F34                  | Błąd przeciążenia AC                   | 1. sprawdź podłączone obciążenie zapasowe, upewnij się, że znajduje się w dozwolonym zakresie mocy;<br>2. jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy;                                                                                                                                                                                          |
| F41                  | Zatrzymanie systemu równoległego       | 1. sprawdź stan pracy falownika hybrydowego. Jeśli jest 1 szt. s wyłączone falowniki hybrydowego, wszystkie falowniki hybrydowe zgłoszą błąd F41.<br>2. jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy;                                                                                                                                            |
| F42                  | Niskie napięcie linii AC               | Błąd napięcia sieci<br>1. Sprawdź, czy napięcie AC mieści się w zakresie standardowej specyfikacji napięcia;<br>2. Sprawdź, czy kable sieciowe AC są solidnie i prawidłowo podłączone;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                    |
| F46                  | awaria baterii zapasowej               | 1. Sprawdź każdy stan baterii, taki jak napięcie/SOC i parametry itp. i upewnij się, że wszystkie parametry są takie same.<br>2. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy<br>Częstotliwość sieci poza zakresem                                                                                                                               |
| F47                  | AC nadczęstotliwość                    | 1. Sprawdź, czy częstotliwość mieści się w zakresie specyfikacji, czy nie;<br>2. Sprawdź, czy kable AC są solidnie i prawidłowo podłączone;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                                                               |
| F48                  | AC nie ma częstotliwości               | Częstotliwość sieci poza zakresem<br>1. Sprawdź, czy częstotliwość mieści się w zakresie specyfikacji, czy nie;<br>2. Sprawdź, czy kable AC są solidnie i prawidłowo podłączone;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                                          |
| F55                  | Napięcie szyny DC jest zbyt wysokie    | BUS voltage is too high<br>Napięcie BUS jest za wysokie<br>1. Sprawdź, czy napięcie baterii nie jest zbyt wysokie;<br>2. sprawdź napięcie wejściowe PV, upewnij się, że mieści się w dozwolonym zakresie;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                                                 |

| <b>Błąd</b> | <b>Opis</b>                      | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F56         | Napięcie szyny DC jest za niskie | Niskie napięcie baterii<br>1. Sprawdź, czy napięcie baterii nie jest zbyt niskie;<br>2. Jeśli napięcie akumulatora jest zbyt niskie, użyj PV lub sieci do naładowania akumulatora;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu                                                    |
| F58         | Błąd komunikacji BMS             | 1. informuje o komunikacji między falownikiem hybrydowym a baterią;<br>BMS odłączony, gdy „BMS_Err-Stop” jest aktywny”<br>2. jeśli nie chcesz, aby tak się stało, możesz wyłączyć Pozycję „BMS_Err-Stop” na wyświetlaczu LCD.<br>3. jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc |
| F62         | DRMso_stop                       | 1. funkcja DRM jest przeznaczona tylko na rynek australijski.<br>2. sprawdź, czy funkcja DRM jest aktywna, czy nie<br>3. poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu po ponownym uruchomieniu systemu;                                                                                  |
| F34         | Błąd przetężnienia AC            | 1. sprawdź podłączone obciążenie zapasowe, upewnij się, że znajduje się w dozwolonym zakresie mocy;<br>2. jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy;                                                                                                                     |
| F63         | Usterka łuku                     | 1. Wykrywanie awarii ARC jest dostępne tylko na rynku amerykańskim;<br>2. Sprawdź podłączenie kabla modułu fotowoltaicznego i usuń usterkę;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu                                                                                           |
| F64         | Wysoka temperatura radiatora     | Temperatura radiatora jest zbyt wysoka<br>1. Sprawdź, czy temperatura środowiska pracy nie jest zbyt wysoka;<br>2. Wyłącz falownik na 10 minut i uruchom ponownie;<br>3. Poproś nas o pomoc, jeśli nie możesz wrócić do normalnego stanu.                                                                   |

Tabela 7-1 Informacje o usterekach

---

Pod kierunkiem naszej firmy klienci zwracają nasze produkty, dzięki czemu nasza firma może świadczyć usługi konserwacji lub wymiany produktów o tej samej wartości. Klienci muszą zapłacić niezbędny fracht i inne powiązane koszty. Każda wymiana lub naprawa produktu obejmuje pozostały okres gwarancji produktu. Jeśli jakkolwiek część produktu lub produktu zostanie wymieniona przez samą firmę w okresie gwarancyjnym, wszelkie prawa i interesy produktu lub części zamiennej należą do firmy. Gwarancja fabryczna nie obejmuje uszkodzeń z następujących powodów:

- Uszkodzenia podczas transportu sprzętu;
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją lub uruchomieniem;
- Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, instrukcji instalacji lub instrukcji konserwacji;
- Uszkodzenia spowodowane przez próby modyfikacji, zmiany lub naprawy produktów
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub obsługą;
- Uszkodzenia spowodowane niedostateczną wentylacją sprzętu
- Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących norm lub przepisów bezpieczeństwa;
- Szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lub siłę wyższą (np. powodzie, pioruny, przepięcia, burze, pożary itp.)

Ponadto normalne zużycie lub inna awaria nie ma wpływu na podstawową pracę produktu. Wszelkie zewnętrzne zarysowania, plamy lub naturalne mechaniczne zużycie nie stanowią wady produktu.

## 8. Karta katalogowa

| Model                                                             | SUN-5K-SG04LP3-EU                       | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Dane wejściowe akumulatora                                        |                                         |                   |                   |                    |                    |
| Typ akumulatora                                                   | Akumulator ołowiowy lub litowo-jonowy   |                   |                   |                    |                    |
| Zakres napięcia akumulatora(V)                                    | 40-60                                   |                   |                   |                    |                    |
| Maks. prąd ładowania(A)                                           | 120                                     | 150               | 190               | 210                | 240                |
| Maks. prąd rozładowania(A)                                        | 120                                     | 150               | 190               | 210                | 240                |
| Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego                   | Samodzielne dostosowanie do systemu BMS |                   |                   |                    |                    |
| Liczba wejść akumulatora                                          | 1                                       |                   |                   |                    |                    |
| Dane wejściowe ciągu PV                                           |                                         |                   |                   |                    |                    |
| Maks. moc wejściowa PV(W)                                         | 6500                                    | 7800              | 10400             | 13000              | 15600              |
| Maks. napięcie wejściowe PV(V)                                    | 800                                     |                   |                   |                    |                    |
| Napięcie rozruchowe(V)                                            | 160                                     |                   |                   |                    |                    |
| Zakres napięcia wejściowego PV(V)                                 | 160-800                                 |                   |                   |                    |                    |
| Zakres napięcia MPPT(V)                                           | 200-650                                 |                   |                   |                    |                    |
| Zakres napięcia MPPT przy pełnym obciążeniu(V)                    | 350-650                                 |                   |                   |                    |                    |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV(V)                               | 550                                     |                   |                   |                    |                    |
| Maks. prąd wejściowy PV(A)                                        | 13+13                                   |                   |                   | 26+13              |                    |
| Maks. wejściowy prąd zwarcia(A)                                   | 17+17                                   |                   |                   | 34+17              |                    |
| Liczba uśledzających MPP/liczba ciągów uśledzające MPP            | 2/1+1                                   |                   |                   | 2/2+1              |                    |
| Maks. prąd wsteczny inwertera                                     | 0                                       |                   |                   |                    |                    |
| Dane wyjściowe/wyjściowe AC                                       |                                         |                   |                   |                    |                    |
| Znamionowa moc czynna wejścia/wyjścia AC(W)                       | 5000                                    | 6000              | 8000              | 10000              | 12000              |
| Maks. moc pozorna na wejściu/wyjściu AC(VA)                       | 5500                                    | 6600              | 8800              | 11000              | 13200              |
| Moc szczytowa (poza siecią)(W)                                    | 5500                                    | 6600              | 8800              | 11000              | 13200              |
| Znamionowy prąd wejściowy/wyjściowy AC(A)                         | 2-krotność mocy znamionowej, 10s        |                   |                   |                    |                    |
| Maks. prąd wejściowy/wyjściowy AC(A)                              | 7.6/7.2                                 | 9.1/8.7           | 12.1/11.6         | 15.2/14.5          | 18.2/17.4          |
| Maks. trójfazowy niezrównoważony prąd wyjściowy(A)                | 8.4/8.1                                 | 10/9.6            | 13.4/12.8         | 16.7/15.9          | 20/19.1            |
| Maks. ciągłe przejście prądu przemiennego (100% do obciążenia)(A) | 8.1/7.9                                 | 10.9/10.9         | 13.6/13           | 18.2/17.4          | 22.7/21.7          |
| Maks. prąd błędny wyjścia(A)                                      | 45                                      |                   |                   |                    |                    |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe wyjścia(A)                        | 16.8                                    | 20                | 26.8              | 33.4               | 40                 |
| Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe/zakres(V)                 | 70                                      |                   |                   |                    |                    |
| Formularz Połączenia z Siecią                                     | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un          |                   |                   |                    |                    |
| Zakres/częstotliwość znamionowa sieci wejściowej/wyjściowej       | 3L+N+PE                                 |                   |                   |                    |                    |
| Zakres regulacji współczynnika mocy                               | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz           |                   |                   |                    |                    |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu THDi                  | 0,8 wiodące-0,8 opóźnione               |                   |                   |                    |                    |
| Prąd wtryskiwania DC                                              | <3% (mocy nominalnej)                   |                   |                   |                    |                    |
|                                                                   | <0.5%In                                 |                   |                   |                    |                    |
| Wydajność                                                         |                                         |                   |                   |                    |                    |
| Maks. wydajność                                                   | 97.60%                                  |                   |                   |                    |                    |
| Euro wydajność                                                    | 97.00%                                  |                   |                   |                    |                    |
| Wydajność MPPT                                                    | >99%                                    |                   |                   |                    |                    |
| Zabezpieczenie sprzętu                                            |                                         |                   |                   |                    |                    |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC                      | Tak                                     |                   |                   |                    |                    |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC                              | Tak                                     |                   |                   |                    |                    |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia AC                     | Tak                                     |                   |                   |                    |                    |
| Zabezpieczenie przeciwzwarcia wyjścia AC                          | Tak                                     |                   |                   |                    |                    |
| Zabezpieczenie termiczne                                          | Tak                                     |                   |                   |                    |                    |
| Monitorowanie impedancji izolacji zacisków DC                     | Tak                                     |                   |                   |                    |                    |


|                                                             |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorowanie komponentów DC                                | Tak                                                                                                                                          |
| Monitorowanie prądu zwarcia doziemnego                      | Tak                                                                                                                                          |
| Monitorowanie sieci energetycznej                           | Tak                                                                                                                                          |
| Monitorowanie zabezpieczenia przeciw-wyspowego              | Tak                                                                                                                                          |
| wykrywanie zwarcia doziemnego                               | Tak                                                                                                                                          |
| Przełącznik wejścia DC                                      | Tak                                                                                                                                          |
| Ochrona przed spadkiem napięcia                             | Tak                                                                                                                                          |
| Wykrywanie prądu szczytkowego (RCD)                         | Tak                                                                                                                                          |
| Poziom ochrony przeciwprzepięciowej                         | TYPE II(DC), TYPE II(AC)                                                                                                                     |
| <b>Interfejs</b>                                            |                                                                                                                                              |
| Wyświetlacz Interfejs komunikacyjny                         | LCD+LED                                                                                                                                      |
| Tryb monitoringu                                            | RS232, RS485, CAN                                                                                                                            |
| <b>Dane ogólne</b>                                          | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opcjonal)                                                                                                         |
| Zakres temperatury pracy                                    |                                                                                                                                              |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia                           | -40 to +60°C, >45°C Obniżenie wartości znamionowej                                                                                           |
| Dopuszczalna wysokość Głośność                              | 0-100%                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IP Topologia                                | 2000m                                                                                                                                        |
| inwertera Kategoria przepięcia Rozmiar                      | ≤ 55 dB                                                                                                                                      |
| obudowy (szer. * wys. * gł.) [mm]                           | IP 65                                                                                                                                        |
| Waga(kg)                                                    | Non-Isolated                                                                                                                                 |
|                                                             | OVC II(DC), OVC III(AC)                                                                                                                      |
|                                                             | 422W×658H×254D ((bez złączy i wsporników)                                                                                                    |
|                                                             | 38                                                                                                                                           |
| Gwarancja                                                   | 5 lat/10 lat<br>Okres gwarancji zależy od ostatecznego miejsca instalacji inwertera, więcej informacji można znaleźć w polityce gwarancyjnej |
| Rodzaj chłodzenia                                           | Inteligentne chłodzenie powietrzem                                                                                                           |
| Regulacje dotyczące sieci                                   | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105                                |
| Bezpieczeństwo kompatybilności elektromagnetycznej/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                       |

## 9. Dodatek I

### Definicja pinu portu RJ45 dla BMS

| Numer | RS485 Pin |
|-------|-----------|
| 1     | 485_B     |
| 2     | 485_A     |
| 3     | --        |
| 4     | CAN-H     |
| 5     | CAN-L     |
| 6     | GND_485   |
| 7     | 485_A     |
| 8     | 485_B     |


### BMS Port



### Definicja pinu portu RJ45 dla RS-485

| Numer | Meter-485 Pin |
|-------|---------------|
| 1     | METER-485_B   |
| 2     | METER-485_A   |
| 3     | COM-GND       |
| 4     | METER-485_B   |
| 5     | METER-485_A   |
| 6     | COM-GND       |
| 7     | METER-485_A   |
| 8     | METER-485_B   |


### Meter-485 Port



### Definicja portu RJ45 Pin „portu Modbus” do zdalnego monitorowania


| Numer | Modbus port |
|-------|-------------|
| 1     | 485_B       |
| 2     | 485_A       |
| 3     | GND_485     |
| 4     | -- --       |
| 5     | GND_485     |
| 6     |             |
| 7     | 485_A       |
| 8     | 485_B       |

### Modbus port



## RS232

| Numer | WIFI/RS232 |
|-------|------------|
| 1     |            |
| 2     | TX         |
| 3     | RX         |
| 4     |            |
| 5     | D-GND      |
| 6     |            |
| 7     |            |
| 8     |            |
| 9     | 12Vdc      |

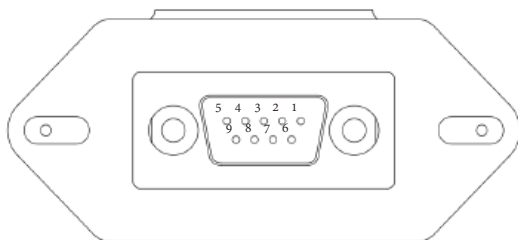



## WIFI/RS232

Ten port RS232 służy do podłączenia rejestratora danych wifi

DRM: służy do przyjmowania poleceń sterowania zewnętrznego.


Definicja pinu portu RJ45 dla **DRM**

| Numer | DRM      |
|-------|----------|
| 1     | DI 1     |
| 2     | DI 2     |
| 3     | DI 3     |
| 4     | DI 4     |
| 5     | REF      |
| 6     | GND      |
| 7     | Reserved |
| 8     | Reserved |

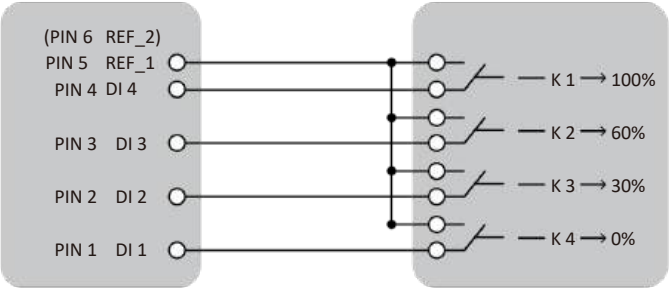


Inwerter

RCR

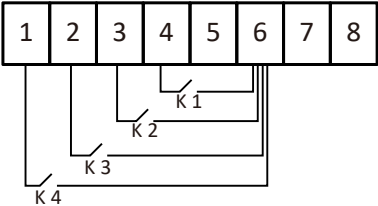

## 10. Dodatek II

1. Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem (CT) wymiar: (mm)
2. Długość kabla wyjścia wtórnego wynosi 4m.

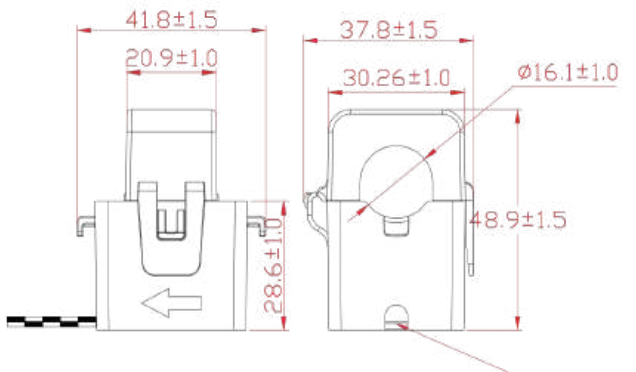

## 11. Deklaracja zgodności UE

W zakresie dyrektyw:

. Kompatybilność elektromagnetyczna /EU(EMC)

. Niskonapięciowa /EU(LVD)

. W sprawie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji /EU (ROHS)

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO, LTD potwierdza niniejszym, że produkty opisane w tym dokumencie są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowienia mi wyżej wymienionych dyrektyw. Całą Deklarację zgodności UE i certyfikat można znaleźć pod adresem <https://www.deyeinverter.com/download/#hybrid-inverter->.



## EU Declaration of Conformity

Product: **Hybrid Inverter**

Models: SUN-5K-SG04LP3-EU; SUN-6K-SG04LP3-EU; SUN-8K-SG04LP3-EU; SUN-10K-SG04LP3-EU;  
SUN-12K-SG04LP3-EU;

Name and address of the manufacturer: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Also this product is under manufacturer's warranty.

This declaration of conformity is not valid any longer: if the product is modified, supplemented or changed in any other way, as well as in case the product is used or installed improperly.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU; the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU; the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU.

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>LVD:</b>                         |   |
| EN 62109-1:2010                     | ● |
| EN 62109-2:2011                     | ● |
| <b>EMC:</b>                         |   |
| EN IEC 61000-3-2:2014               | ● |
| EN IEC 61000-3-3:2013               | ● |
| EN IEC 61000-3-3:2013               | ● |
| EN IEC 61000-3-2:2014               | ● |
| EN IEC 61000-3-2:2014               | ● |
| EN IEC 61000-3-2:2014/A1:2021       | ● |
| EN 61000-3-2:2013/A2:2021/AC:2022-1 | ● |
| EN IEC 61000-3-11:2014              | ● |
| EN IEC 61000-3-12:2011              | ● |
| EN 60011:2016/A2:2021               | ● |

**Nom et Titre / Name and Title:**

Bard Dai  
Senior Standard and Certification Engineer  
NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

**Au nom de / On behalf of:**

**Date / Date (yyyy-mm-dd):**

**A / Place:**

EU DoC -v1

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
2023-09-26  
Ningbo, China

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

## NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add.: No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China  
Tel.: +86 (0) 574 8622 8957 Fax.: +86 (0) 574 8622 8852 E-mail:  
service@deye.com.cn Web: [www.deyeinverter.com](http://www.deyeinverter.com)



30240301003080