



OPIS WYPROWADZEŃ

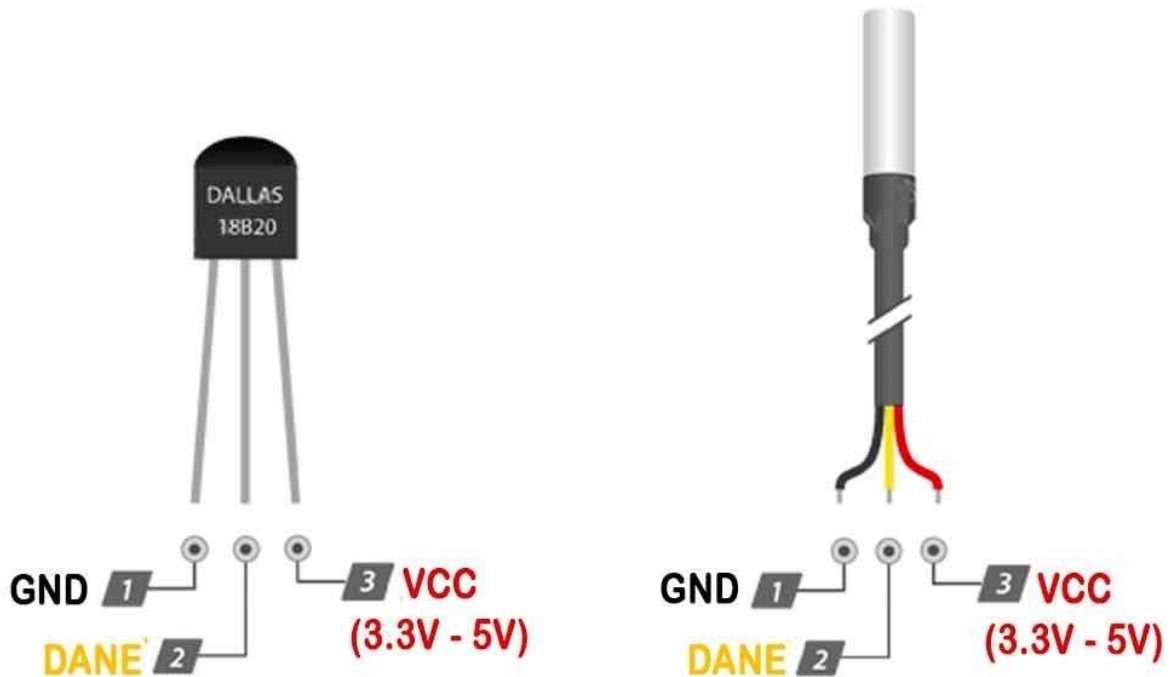

do prawidłowego działania czujnika należy wykorzystać rezystor podciągający 4.7k Ω , którym łączymy nóżkę **danych z nóżką **zasilania**.*

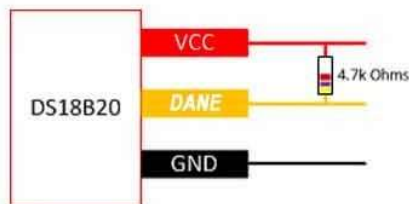

PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW W TRYBIE PASOŻYTNICZYM



SCHEMAT PODŁĄCZENIA KILKU CZUJNIKÓW DS18B20

