


Karta Katalogowa

KOD:	ART.17
NAZWA:	KUREK KULOWY Z FILTREM SKOŚNYM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Gwint typu G, wewnętrzny - Materiały: korpus - mosiądz, uszczelnienia kuli - PTFE - Wyposażone w filtr skośny, dławik i stalową rączkę w kolorze czerwonym, - Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości powyżej 0,75 mm. Rozmiar oczka we wkładzie filtracyjnym: 0,8mm +/- 0,05 (liczba oczek na 1cm – 9). Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 17 z filtrem skośnym do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji z aluminiową rączką w kolorze czerwonym. Kurki zarówno bez powłoki ochronnej jak również po operacji niklowania. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej. Dzięki obecności filtra, kurki służą także do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych z wody.

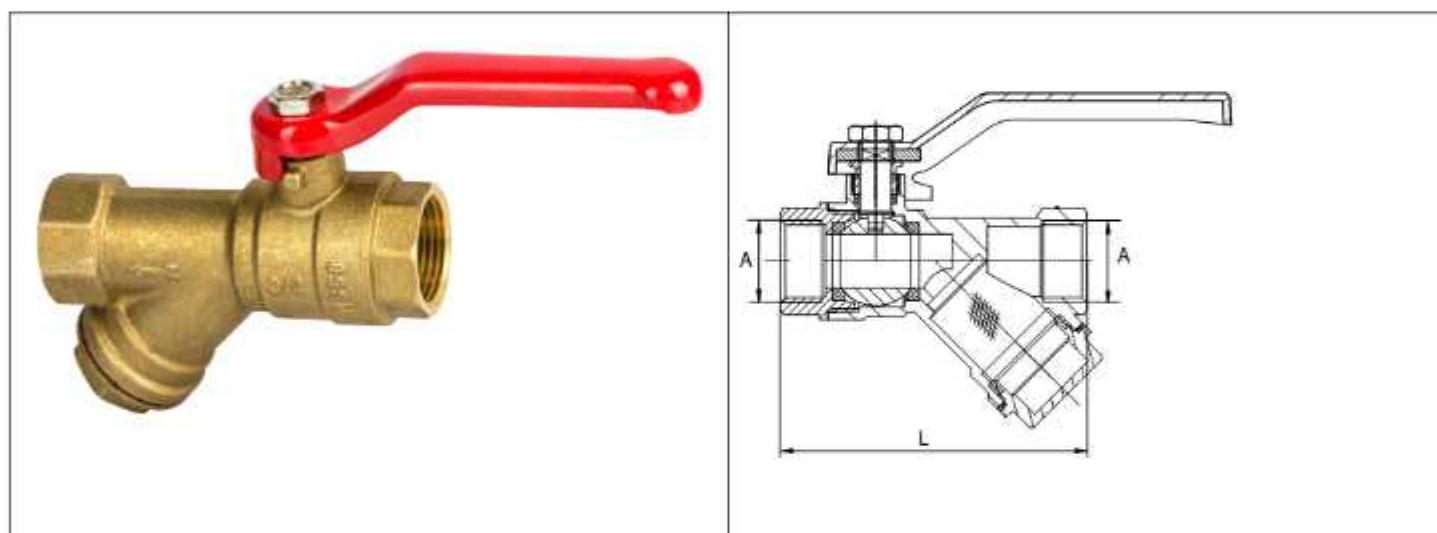

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.17-15	5907547614262	96	12
ART.17-20	5907547614279	64	8
ART.17-25	5907547614255	40	5

PARAMETRY:

KOD	MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A			
ART.17-15	PEŁNY PRZELOT	76,5	G 1/2			
ART.17-20	PEŁNY PRZELOT	94,5	G 3/4			
ART.17-25	PEŁNY PRZELOT	111,5	G 1			

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar Klasa temperaturowa ≤ 120°C Medium: woda; woda/glikol (50/50%) System 3 System 4 Znak: B																	
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, KOREK</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>KULA</td><td>MOSIĄDZ CHROMOWANY</td></tr><tr><td>USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA</td><td>PTFE</td></tr><tr><td>RĄCZKA</td><td>STOP ALUMINIUM</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>STAL</td></tr><tr><td>SIATKA</td><td>STAL NIERDZEWNA</td></tr><tr><td>USZCZELKA POD KORKIEM</td><td>FIBRA</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, KOREK	MOSIĄDZ	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE	RĄCZKA	STOP ALUMINIUM	NAKRĘTKA	STAL	SIATKA	STAL NIERDZEWNA	USZCZELKA POD KORKIEM	FIBRA	
ELEMENT	MATERIAŁ																	
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, KOREK	MOSIĄDZ																	
KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY																	
USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE																	
RĄCZKA	STOP ALUMINIUM																	
NAKRĘTKA	STAL																	
SIATKA	STAL NIERDZEWNA																	
USZCZELKA POD KORKIEM	FIBRA																	
NORMY:	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r																	
ATEST:	B-BK-60210-1583/19																	
DEKLARACJA:	13																	
TYP PRODUKTU:	17																	
GWARANCJA:	5 lat																	