
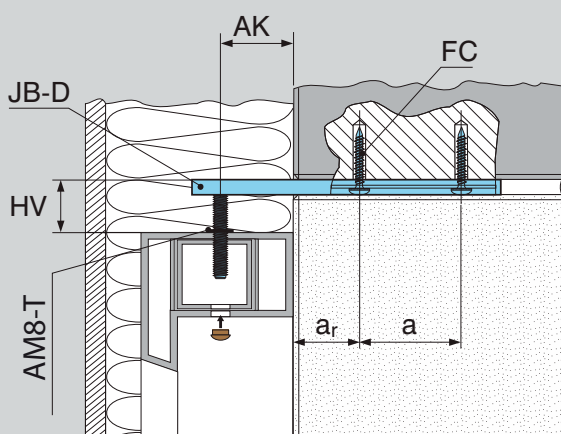


Regulowany system montażu okien

Raport z badań:

Nośność wsporników bocznych JB-D100/10 $\Rightarrow H_1 / H_2$


JB-D



Zestaw danych

Źródło	Raport SFS intec (LA 2011 0020)
Łącznik mocujący	2 x FC-7,2x45mm
Odległość od krawędzi a_r	min. 30 mm
Rozstaw między łącznikami a	min. 25 mm
Wysunięcie AK	max. 100 mm
Materiał ściany, muru	Cegła silikatowa pełna 3DF-12-1,8 / wytrzymałość na ściskanie 12 N/mm ² / gęstość objętościowa 1,8 kg/dm ³ .
Uwagi	Udokumentowane wartości nośności dla wysunięcia AK = 30, 80 i 100 mm sprawdzone w badaniach.

Nośność wspornika bocznego JB-D 100/10

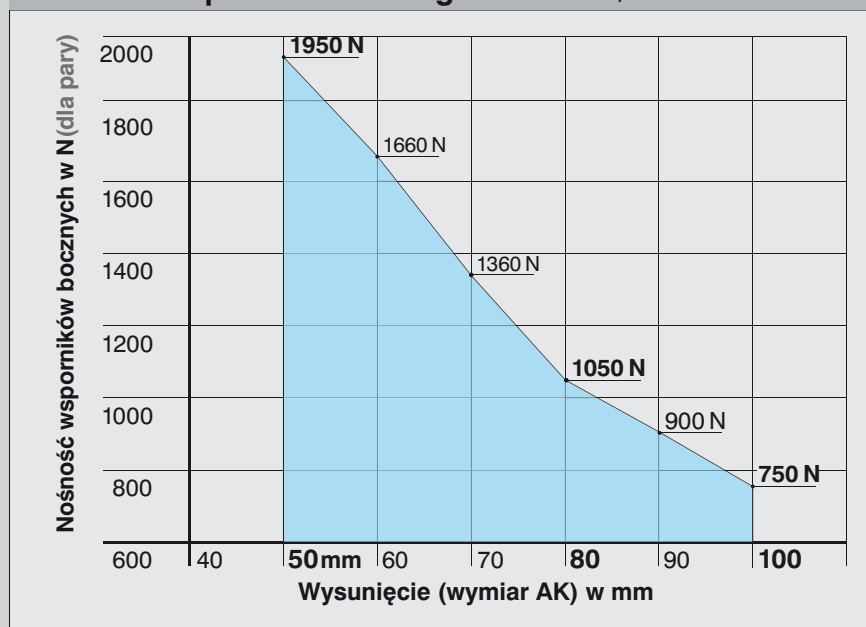

Podane wartości należy traktować jako wyniki testów w warunkach laboratoryjnych. W praktyce nie można wykluczyć występowania rozbieżności.

Parametry dla mocowania łączników w odpowiednim materiale ściany podano w odrębnych Arkuszach danych.

Przedstawiony wykres pokazuje maksymalne, sumaryczne obciążenie dla przebiegu $H_1 + (H_1)$ względnie $H_2 + (H_2)$.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych.

Stan aktualny z maja 2011.