
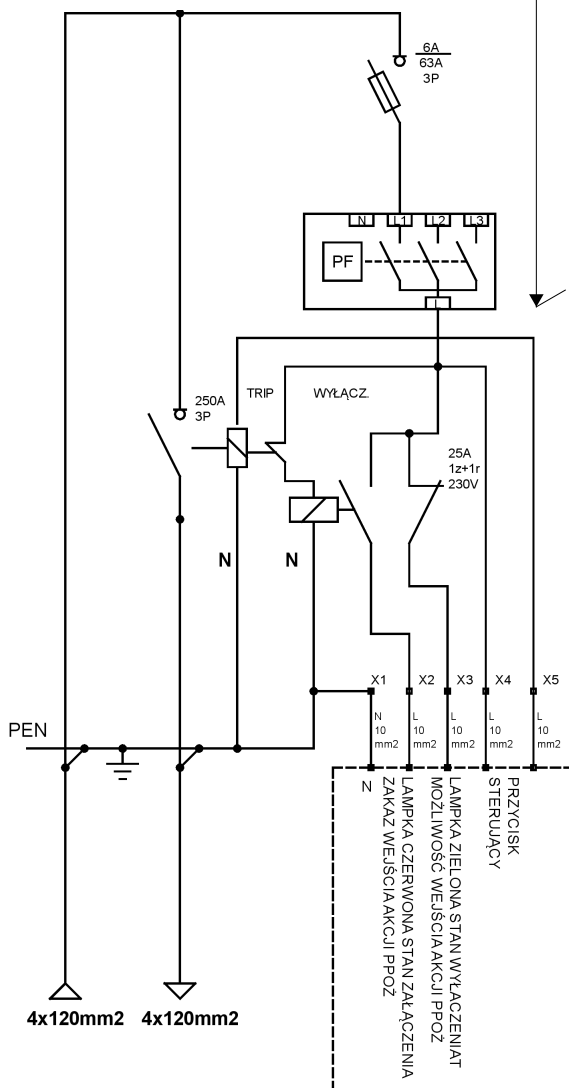


**DO ZASTOSOWANIA  
JAKO PRZECIWPOŻAROWY  
WYŁACZNIK PRĄDU TYLKO  
W PROCEDURZE  
DOPUSZCZENIA  
JEDNOSTKOWEGO -  
INFORMACJE NA DRUGIEJ  
STRONIE DOKUMENTU.**

1704

398 250

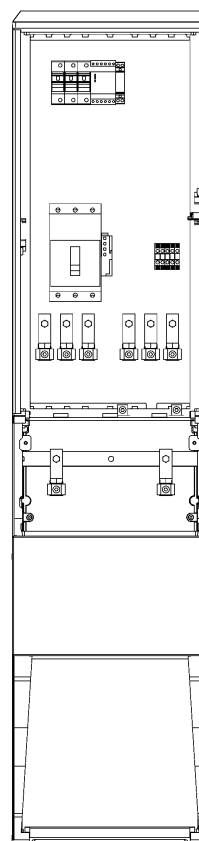

**UWAGA!**  
W przypadku braku sygnalizacji optycznej konieczne jest ręczne wyłączenie napięcia rozłącznikiem kompaktowym

**PRZYCISK PPOŻ  
Z SYGNALIZACJĄ  
MONTOWANY W OBIEKCIE**

**SPANEL**

**PWP1-W01-B-11-2LED7**

Krajowa Ocena Techniczna  
CNBOP-PIB-nr  
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości  
Użytkowych nr 063-UWB-0181

#### Podstawowe dane techniczne:

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Prąd znamionowy                                      | In=250A    |
| Prąd znamionowy załączalny zwarciov                  | Icm=5,5kA  |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzyma wany Icw(0.3s) | Icw=3,5kA  |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzyma wany Icw(1s)   | Icw=3,5kA  |
| Prąd znamionowy zwarciov z bezpiecznikiem 250Ag/gL   | 100kA      |
| Napięcie znamionowe                                  | Un=400V    |
| Napięcie znamionowe izolacji                         | Ui=690VAC  |
| Znamionowe napięcie sterujące                        | Usn=230VAC |
| Zakres dopuszczalny napięcia sterującego             | 208-250VAC |
| Wyzwalanie                                           | Wzrostowe  |
| Stopień ochrony                                      | IK10,IP44  |
| Klasa ochronności                                    | II         |
| Kategoria palności                                   | V0         |
| Częstotliwość znamionowa:                            | 50~60Hz    |
| Temperatura pracy:                                   | -25-55C    |

EL-BIG Jarosław Wręczycki  
ul. Nakielska 42/44  
42-600 Tarnowskie Góry



tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40  
[www.elbig.com.pl](http://www.elbig.com.pl) e-mail: [biuro@elbig.com.pl](mailto:biuro@elbig.com.pl)

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

**WYŁACZNIK GŁÓWNY  
PPWP 250A**

**167-Z066**

Zgodnie z art. 10 w zw. z art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2021 roku poz. 1213], wyrób budowlany, który nie posiada normy zharmonizowanej z Rozporządzeniem CPR lub Europejskiej Oceny Technicznej, może zostać wprowadzony na podstawie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania po spełnieniu wymagań określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane [ Dz. U. z 2020 roku poz. 133 z późniejszymi zmianami].

Pojektant obiektu budowlanego w którym zastosowany jest wyrób dopuszczony do jednostkowego zastosowania sporządza lub uzgadnia dokumentację techniczno-projektową w której zawra wszystkie istotne parametry projektowanych urządzeń (tzn.: prądy znamionowe, odporność zwarciovą projektowanych urządzeń, nastawy zabezpieczeń, wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, sposób sterowania PWP itd.). Opracowaną dokumentację projektową PPWP należy również uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz funkcjonariuszem PSP.

Na podstawie tak sporządzonej dokumentacji projektowej można wystawić dokument na tzw. „dopuszczenie jednostkowe”, co po spełnieniu wymogów określonych w art. 10, w związku z art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (DzU nr 92 z 2004 roku, poz. 881 z późn. zmianami) sprowadza się do wypełnienia dokumentów przez projektanta obiektu budowlanego oraz dołączenia opracowanego projektu wraz z oświadczeniem prefabrykatora o zgodności produktu z dokumentacją i przepisami.

Prezentowane w niniejszym dokumencie rozwiązanie techniczne jest jedynie propozycją które w może zostać zastosowane po uzgodnieniach w dokumentacji projektowej o której mowa w powyżym tekście.

Poniżej załączono zestawienie materiałowe aparatów proponowanych przez nas do zastosowania w projektowanym PPWP oraz dane adresowe wytwórcy.

Nazwa i adres wytwórcy:

EL-BIG JAROSŁAW WRECZYCKI  
42-600 TARNOWSKIE GÓRY  
uL. NAKIELSKA 42/44  
tel.: +48 32 384-70-14

Nazwa elementu wykonawczego wchodzącego w skład PPWP:

OTU2 40/80-S-FN4 - Obudowa poliestrowa produkcji JAKMET  
MC225035 - Rozłącznik 250A, 3-biegunowy produkcji SCHRACK  
MC299763 - Wyzwalacz wzrostowy do MC2 i MC3, 208-250V AC/DC produkcji SCHRACK  
MM216378 - Element stykowy 1r,zaciski śrubowe montaż czołowy produkcji SCHRACK  
PF-431 -Automatyczny przełącznik faz PF-431 produkcji F&F  
109843 - Rozłącznik bezpiecznikowy 3x6A 10x38 produkcji NOARK  
107322 - Stycznik 1Z 1R 230V AC produkcji NOARK

Dokumentacja techniczna nr 167-Z066 PPWP 250A