



Jak dbać o wodę w basenie

Jak dbać o wodę w basenie

Chemia basenowa jest niezbędna w utrzymaniu krystalicznie czystej wody. W wodzie stojącej panują korzystne warunki do rozwoju przeróżnych mikroorganizmów, takich jak grzyby, bakterie czy glony, które w większości są zarazkami chorobotwórczymi wywołującymi liczne infekcje u osób kąpiących się. Szybkie namnażanie drobnoustrojów doprowadza do powstania osadów i zmętnień wody, z którymi nie poradzi sobie sama pompa filtrująca. W większości przypadków z utrzymaniem czystej wody w basenie poradzą sobie GAMIX CHLOR SZOK oraz GAMIX CHLOR TABLETKI, które są najchętniej wybierane przez klientów i które szczerze polecamy. GAMIX CHLOR SZOK oraz GAMIX CHLOR TABLETKI to preparaty o wielu właściwościach - dezynfekują, zapobiegają rozwojowi glonów i dodatkowo są bardzo proste w dozowaniu. Jednak mimo stosowania tych preparatów utrzymanie idealnie czystej wody jest dość problematyczne, dlatego polecamy zapoznać się z naszym poradnikiem, który rozwiąże wszystkie problemy oraz niejasności w utrzymaniu idealnie czystej i klarownej wody w basenach kąpielowych.



PIELĘGNACJA CHEMICZNA + MECHANICZNA

PLAN UZDATNIANIA WODY

	1	2	3	4	5
CO ZROBIĆ?	Określenie parametrów wody.	Korekta pH wody.	Szokowa dezynfekcja wody.	Ciągła dezynfekcja wody.	Eliminacja glonów.
DLACZEGO?	Aby ustalić pH wody oraz zawartość chloru.	Aby uzyskać idealne warunki do kąpieli.	Aby w sposób natychmiastowy zdezynfekować wodę (zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów).	Aby w sposób ciągły utrzymać właściwy poziom chloru w wodzie (zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów).	Aby zapobiec rozwojowi glonów w wodzie.
CO ZASTOSOWAĆ?	GAMIX TESTER pH/Cl	GAMIX pH MINUS GAMIX pH PLUS	GAMIX CHLOR SZOK	GAMIX CHLOR TABLETKI GAMIX CHLOR MULTI TABS	GAMIX ALGA OFF
KIEDY?	Stosuj raz w tygodniu.	Stosuj gdy wartość pH wody jest poza przedziałem 7,0-7,6.	Stosuj zaraz po napełnieniu basenu wodą lub gdy zawartość chloru w wodzie spada poniżej 0,3 mg/l. Stosuj doraźnie gdy woda zaczyna mętnieć.	Stosuj przez cały okres użytkowania basenu.	Stosuj zaraz po napełnieniu basenu wodą oraz profilaktycznie raz na 2 tygodnie.

PLAN UZDATNIANIA CHLOREM

Regulacja pH wody

Aby dezynfekcja była skuteczna a komfort kąpiących się maksymalny, niezbędna jest stała kontrola pH wody. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej to zakres 7,0 - 7,6.

Utrzymanie takich parametrów zwiększa komfort kąpieli, zmniejsza korozję elementów metalowych w basenie a przede wszystkim zapewnia optymalny efekt działania środków uzdatniających wodę.

Aby uniknąć nieporządanych efektów należy sprawdzać wartość pH wody przynajmniej co tydzień i w miarę potrzeby odpowiednio korygować.



PLAN UZDATNIANIA CHLOREM

KROK 1 Określenie parametrów wody

Badanie właściwości wody przy pomocy TESTER pH/Cl

Dwukomorowy profesjonalny tester ręczny do określania wartości pH i chloru w wodzie. W komplecie znajduje się 20 tabletek do pomiaru pH oraz 20 tabletek do pomiaru chloru.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą komory testera.
2. Komory przepłukać badaną wodą.
3. Komory napełnić próbką wody.
4. Aby przeprowadzić pomiar pH: wprowadzić do lewej komory jedną tabletkę PHENOL RED, nie dotykając jej przy tym bezpośrednio palcami.
5. Aby przeprowadzić pomiar chloru: wprowadzić do prawej komory jedną tabletkę DPD No.1, nie dotykając jej przy tym bezpośrednio palcami.
6. Założyć pokrywę zabezpieczającą komory testera.
7. Wstrząsając testerem, wymieszać próbkę wody tak, aby tabletki rozpuściły się całkowicie.
8. Aby odczytać wyniki pomiarów, tester należy trzymać „pod światło” dla prawidłowego określenia barwy próbki. Odpowiednie wartości pomiarów odczytać porównując całkowitą lub maksymalnie możliwą zbieżność roztworów barwnych ze skalami barwnymi.
9. Odczytana wartość po lewej stronie testera pokazuje faktyczną wartość pH w wodzie. Zaleca się zakres pH od 7,0 - 7,6.
10. Odczytana wartość po prawej stronie testera pokazuje faktyczną zawartość chloru w wodzie. Aby dezynfekcja była skuteczna - minimalna zawartość chloru w wodzie to 0,3 mg/l.



W opakowaniu:
20 testów pH,
20 testów na
zawartość chloru

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Bezpośrednie dotknięcie tabletek pomiarowych palcami może doprowadzić do powstania błędów pomiarowych.
- Odczytu wyników pomiaru należy wykonywać bezpośrednio po rozpuszczeniu się tabletek wskaźnikowych w próbce wody.
- Po każdym pomiarze, w celu uniknięcia błędów spowodowanych resztkami próbek należy dokładnie przepłukać komory testera oraz pokrywę zamykającą czystą wodą.
- Wartości powyżej 10 mg/l chloru mogą prowadzić do wyblaknięcia wskaźnika barwnego testera.
- Wartości pH poniżej 6,8 zawsze wywołują zabarwienie próbki na żółto. Wartości pH powyżej 8,2 zawsze wywołują zabarwienie próbki na czerwono.
- Tabletki wskaźnikowe przeznaczone są wyłącznie do analiz chemicznych, nie wolno ich stosować do innych celów.
- Chronić przed dziećmi.

PLAN UZDATNIANIA CHLOREM

KROK 2 Korekta pH wody

GAMIX pH PLUS

Szybko rozpuszczający się granulat do podwyższania wartości pH w wodzie basenowej.

DOZOWANIE PH PLUS:

Preparat należy rozproszyc równomiernie na powierzchni wody, najlepiej małymi porcjami. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej to zakres 7,0 - 7,6. Aby podwyższyć wartość odczynu pH o 0,1 należy zastosować 100g środka na 10 m³ wody. Przykładowo aby w basenie o pojemności 50 m³ podwyższyć pH o 0,1 należy zastosować 500 g środka GAMIX pH PLUS.



Dostępny w opakowaniach: 1kg, 4kg, 6,5kg

GAMIX pH MINUS

Szybko rozpuszczający się granulat do obniżania wartości pH w wodzie basenowej.

DOZOWANIE PH MINUS:

Preparat należy rozproszyc równomiernie na powierzchni wody, najlepiej małymi porcjami. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej to zakres 7,0 - 7,6. Aby obniżyć wartość odczynu pH o 0,1 należy zastosować 100g środka na 10 m³ wody. Przykładowo aby w basenie o pojemności 50 m³ obniżyć pH o 0,1 należy zastosować 500 g środka GAMIX pH MINUS.



Dostępny w opakowaniach: 1kg, 1,5kg, 4,5kg, 7,5kg

PLAN UZDATNIANIA CHLOREM

KROK 3 Szokowa dezynfekcja wody

GAMIX CHLOR SZOK

Rozmnażające się mikroorganizmy są powodem mętności wody oraz odkładających się śliskich osadów na dnie basenu. Nawet najmniejsza ilość bakterii czy grzybów może wywołać zagrożenie dla skóry kąpielących się osób, dlatego środki dezynfekcyjne należy stosować już od momentu pierwszego napełnienia zbiornika.

GAMIX CHLOR SZOK jest szybko rozpuszczalnym, chlorowym środkiem o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, służącym do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Zastosowanie środka gwarantuje uzyskanie efektu biobójczego po 5 minutach od zadozowania. Produkt zapewnia szybkie uzyskanie wysokiego stężenia aktywnego chloru w wodzie, na poziomie umożliwiającym skuteczne zniszczenie mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Dzięki temu korzystanie z basenu staje się bezpieczniejsze, jednocześnie woda staje się świeższa i sprawia przyjemniejsze wrażenie.

DOZOWANIE:

- Przed zastosowaniem środka należy wyregulować odczyn pH wody (krok 2).
- Jeżeli woda jest czysta należy zastosować dawkę 100 g na 10m³ wody.
- Jeżeli woda jest mętna należy zwiększyć dawkę do 200 g na 10m³ wody.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
- Bardzo ważne aby raz w tygodniu przy pomocy testera kontrolować zawartość chloru w wodzie, którego minimalna wartość dla prawidłowej dezynfekcji wynosi 0,3 mg/l.



Dostępny w opakowaniach: 1kg, 3kg, 5kg

PLAN UZDATNIANIA CHLOREM

KROK 4 Ciągła dezynfekcja wody

GAMIX CHLOR TABLETKI

Rozmnażające się mikroorganizmy są powodem mętności wody oraz odkładających się śliskich osadów na dnie basenu. Nawet najmniejsza ilość bakterii czy grzybów może wywołać zagrożenie dla skóry kąpielących się osób, dlatego środki dezynfekcyjne należy stosować już od momentu pierwszego napełnienia zbiornika.

GAMIX CHLOR TABLETKI jest wolno rozpuszczalnym, chlorowym środkiem o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, służącym do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Zastosowanie środka gwarantuje uzyskanie efektu biobójczego po 15 minutach od zadozowania. Produkt ze względu na formę tabletek jest wyjątkowo łatwy, wygodny w użyciu. Tabletki rozpuszczają się wolno, zapewniają utrzymanie właściwego stężenia chloru w wodzie w sposób ciągły. Dzięki temu korzystanie z basenu staje się bezpieczniejsze, jednocześnie woda staje się świeższa i sprawia przyjemniejsze wrażenie.

DOZOWANIE:

- Przed zastosowaniem środka należy wyregulować odczyn pH wody (krok 2).
- Przy ciągłej pracy filtra stosować jedną tabletkę na 10 m³ wody tygodniowo.
- Środek może powodować przebarwienia powierzchni wrażliwych na chlor, tabletki najlepiej umieścić w bojce dozującej lub w skimmerze.
- Nigdy nie należy wyjmować tabletek z wody, nawet w czasie kąpieli.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
- Bardzo ważne aby raz w tygodniu przy pomocy testera kontrolować zawartość chloru w wodzie, którego minimalna wartość dla prawidłowej dezynfekcji wynosi 0,3 mg/l.



Dostępny w opakowaniach: 1kg, 3kg, 5kg

GAMIX ALGA OFF

Algi (glony) to organizmy wielokomórkowe, którym do rozmnożenia się wystarczy kilka godzin. Z nieorganicznych związków zawartych w wodzie budują związki organiczne, które są źródłem zanieczyszczeń. To one są odpowiedzialne za śliską warstwę osadu na dnie i ścianach basenu. Chlorowanie w tym wypadku nie wystarcza, choć na początku możemy zaobserwować pozytywne działanie chloru toż czasem algi uodparniają się na chlor i wtedy należy użyć preparatu GAMIX ALGA OFF.

GAMIX ALGA OFF jest środkiem o działaniu glonostatycznym, przeznaczonym do zapobiegania rozwojowi glonów w basenach kąpielowych.

DOZOWANIE:

- Dozować bezpośrednio do basenu, wieczorem po zakończeniu kąpieli za pomocą automatycznych układów dozujących lub ręcznie.
- Układ obiegu wody powinien być czynny przez co najmniej 12 godz.
- Stosować dawkę 800 g na każde 10 m³ wody w basenie.



Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L



PLAN UZDATNIANIA CHLOREM

Dezynfekcja kompleksowa



Aby wyeliminować problemy związane ze zbyt niską zawartością chloru w wodzie oraz słabą ochroną wody przed glonami najlepszym rozwiązaniem jest stosować równolegle środki GAMIX CHLOR SZOK, GAMIX CHLOR TABLETKI, GAMIX ALGA OFF.

- **GAMIX CHLOR SZOK natychmiastowo dezynfekuje wodę.**
- **GAMIX CHLOR TABLETKI dezynfekuje wodę w sposób ciągły.**
- **GAMIX ALGA OFF dodatkowo zabezpiecza przed rozwojem glonów w wodzie.**

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU


Flokulacja wody

GAMIX FLOCK SUPER


Podczas przygotowywania wody do kąpiei ważne jest usunięcie także tych cząstek, które są dokładnie rozpuszczone w wodzie, czyli soli, kwasów, zasad, aminokwasów i mocznika. Do tego celu dobrze sprawdza się GAMIX FLOCK SUPER – środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Jego działanie polega na minimalizowaniu zmętnień w wodzie. Preparat ułatwia łączenie się zanieczyszczeń w większe skupiska, które mogą być wyłapywane przez filtr w pompie. Większe zanieczyszczenia, osadzające się na dnie zbiornika należy usunąć odkurzaczem, który podłączamy do pompy.

DOZOWANIE:

Preparat stosować w ilości 1-3 ml/m³ wody, przez kilka dni aż do uzyskania efektu czystej wody. Właściwą dawkę należy wlać bezpośrednio do basenu. Większe płatki brudu opadną na dno (można je odessać odkurzaczem), natomiast mniejsze zostaną wyłapane przez filtr.

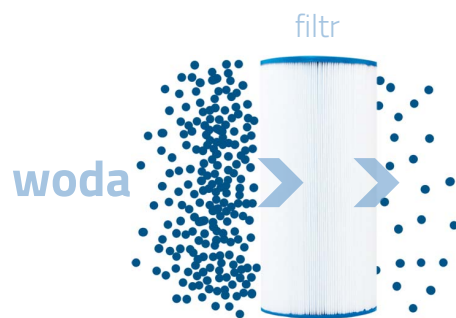

bez koagulacji

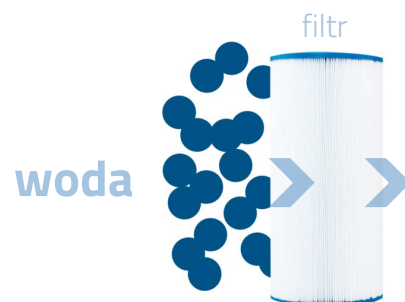

z koagulacją

duże cząsteczki są łatwiej
wyłapywane przez filtr



Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU

Poprawa przejrzystości wody

GAMIX METAL OFF

- usuwa nieorganiczne osady w tym:
- związki żelaza, miedzi i wapnia
- zmiękcza wodę

ZASTOSOWANIE: Środek do usuwania związków metali i wapnia oraz zmięszczania wody w basenie. Dzięki zastosowaniu środka w prosty sposób pozbędziesz się nieorganicznych osadów bez konieczności wymiany wody. Osady się skryształizują, następnie przy użyciu filtracji zostaną usunięte z wody. Dodatkowo dzięki miękkiej wodzie poprawi się komfort kąpieli.


SPOSÓB UŻYCIA: Przed zastosowaniem preparatu przy pomocy środków GAMIX PH MINUS lub GAMIX PH PLUS wyreguluj pH wody do wartości 7,5. Przy włączonej filtracji wlej preparat bezpośrednio do basenu. Zostaw włączoną filtrację przez 48 godzin. Jeżeli woda nadal nie będzie klarowna, wyłącz filtrację na 24 godziny, przy pomocy odkurzacza zbierz osad z dna basenu. Wypłucz złożo filtra. Sprawdź pH wody, prawidłowa wartość to zakres 7,0-7,6. W przypadku innej wartości, skoryguj pH przy pomocy środków GAMIX PH MINUS lub GAMIX PH PLUS.

DOZOWANIE: 300-600 ml środka na 10 m³ wody.

UWAGA: Środek nie działa biobójczo oraz nie oczyszcza wody z organicznych zanieczyszczeń.



Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

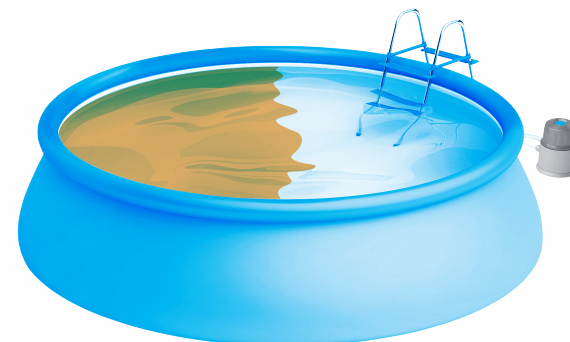

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU

Poprawa przejrzystości wody

GAMIX CRYSTAL KWAS L-ASKORBINOWY

- klarowanie brunatnej, żelazowanej wody
- obniżanie pH wody

ZASTOSOWANIE:

Środek do klarowania żelazowanej, brunatnej wody w basenach kąpielowych. Preparat należy dozować w przypadku wystąpienia problemu z pojawieniem się brunatnego koloru wody. Stosuj gdy woda zaraz po nalanu do basenu ma kolor brunatny lub gdy po zastosowaniu dezynfekcji chlorowej woda zmieni kolor na brunatny. Dodatkowo preparat obniża pH wody.


SPOSÓB UŻYCIA:

Przy włączonej filtracji wlej bezpośrednio do basenu 50 ml środka/m³ wody, odczekaj cykl filtracyjny (pojemność basenu dzielona przez wydajność pompy), w przypadku słabego efektu powtarzaj czynność do uzyskania krystalicznie czystej wody. Dozowanie środka uzależnione jest od zawartości związków żelaza w wodzie. Po uzyskaniu zadowalającego efektu należy wyregulować odczyn pH wody do wartości 7,0-7,6. Następnie należy sprawdzić zawartość chloru w wodzie, którego wartość musi być utrzymywana na poziomie minimum 0,3 mg/l.

UWAGA: Zastosowanie środka daje pozytywne efekty w przypadku mocno żelazowanej wody, preparat nie działa biobójczo oraz nie oczyszcza wody z organicznych zanieczyszczeń.



Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

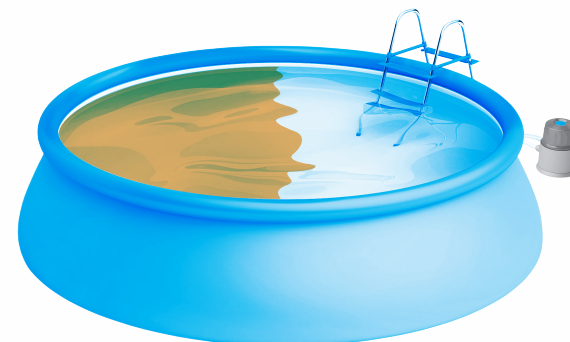

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NIECKI BASENU

ZESTAW MYJĄCY 3w1



Gamix Clear Pool 1

Żel przeznaczony do odkamieniania i usuwania osadów wapiennych ze ścian niecek basenów, skimmerów, schodów, poręczy wykonanych z tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej.

PRZED UŻYCIEM: Sprawdź działanie środka w niewidocznym miejscu czy nie wyrządza szkody.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieś niewielką ilość żelu na mytą powierzchnię, pozostaw na 15 minut. Umyj ją przy pomocy zawartej w zestawie gąbki. Spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz czynność.

Nie stosować na powierzchniach wykonanych z kamienia naturalnego oraz aluminium. Nie stosować w pełnym słońcu. W przypadku mycia ścian niecek basenu, przed użyciem środka należy spuścić wodę poniżej poziomu mycia.

Gamix Clear Pool 2

Żel przeznaczony do usuwania tłustych osadów powstałych na linii wody ścian niecek basenów.

PRZED UŻYCIEM: Sprawdź działanie środka w niewidocznym miejscu czy nie wyrządza szkody.

SPOSÓB UŻYCIA: Spuść wodę z basenu poniżej poziomu mycia. Nanieś niewielką ilość żelu na mytą powierzchnię, pozostaw na 5 minut. Umyj ją przy pomocy zawartej w zestawie gąbki. Spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz czynność.

Nie stosować w pełnym słońcu. W przypadku mycia ścian niecek basenu, przed użyciem środka należy spuścić wodę poniżej poziomu mycia.

W CO WARTO ZAOPATRZYĆ SIĘ NA DOBRY POCZĄTEK



ZESTAW STARTOWY 5w1

Zawiera niezbędne preparaty
do utrzymania czystości wody
w basenie kąpielowym.



BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA CHEMII BASENOWEJ

- 1.** Preparaty chemiczne przechowuj w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu.
- 2.** Nie mieszaj dwóch różnych środków, chyba że w instrukcji będzie wyraźne polecenie lub zezwolenie.
- 3.** Upewnij się, czy chemia basenowa może trafić bezpośrednio do zbiornika. Wiele preparatów musi najpierw zostać rozcieńczonych lub umieszczonych w specjalnym dozowniku, np. pływaku.
- 4.** Chronь środki chemiczne przed dziećmi.



DOPŁYW ŚWIEŻEJ WODY

Nie zapomnij o regularnym dolewaniu świeżej wody do Twojego basenu.

min. 3%
objętości/tydzień

Nasycenie solami można zmniejszyć poprzez regularną wymianę części wody. Dla basenu prywatnego całotygodniowe dodanie świeżej wody powinno wynieść przynajmniej 3% objętości basenu. Ponadto, wymianę całej wody należy przeprowadzać raz w roku dla basenu zewnętrznego oraz co 2-3 lata dla basenu wewnętrznego, a najlepszą porą roku dla tych zabiegów jest wiosna, ponieważ przez zimę powstają dodatkowe zabrudzenia.

Stosując chemię basenową nie można wykluczyć, że z rozpuszczających się cząstek w wodzie powstaną sole, takie jak azotany czy chlorydy, które są wynikiem reakcji z chlorem. Związki te działają na metale, szczególnie na aluminium oraz stal szlachetną. Należy zwrócić uwagę, że podczas ciepłych dni dochodzi do odparowania części wody z basenu, co również przyczynia się do zwiększenia stężenia niechcianych soli w zbiorniku.

Nawet jeśli świeża woda zawiera dużo metali, takich jak żelazo, mangan czy miedź to nie należy się tym martwić. Związki te są do odfiltrowania i poprzez flokowanie mogą być usunięte. Aby usunąć niepożądane metale całkowicie należy wykonać:

- Chlorowanie szokowe.
- Oznaczenie wartości pH.
- Flokowanie wytworzonego żelaza i związków manganu przy włączonym filtrze.

Krystalicznie czysta i klarowna woda jest możliwa w każdym basenie. Nawet jeśli na początku nie czuliście się Państwo ekspertami w tej dziedzinie, to po przeczytaniu powyższych wskazówek i rad, jesteście na najlepszej drodze do celu, jakim jest radość ze zdrowej kąpieli w basenie.



PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

WODA MLECZNA LUB MĘTNA

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu **GAMIX pH MINUS** lub **GAMIX pH PLUS** wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT NISKA ZAWARTOŚĆ LUB BRAK CHLORU W WODZIE: Przy użyciu **GAMIX TESTER pH/Cl** sprawdź zawartość chloru w wodzie, przy użyciu **GAMIX CHLOR SZOK** przeprowadź dezynfekcję szokową oraz flokulację przy użyciu **GAMIX FLOCK SUPER**, włącz filtrację na 24 godziny.

NIETYSTARZĄCA FILTRACJA: Zwiększ czas filtracji. W wysokich temperaturach minimum 12 godzin na dobę.

OSAD WAPIENNY

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu **GAMIX pH MINUS** lub **GAMIX pH PLUS** wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

OBECNOŚĆ WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat **GAMIX METAL OFF**.

BRUNATNA WODA

OBECNOŚĆ ŻELAZA W WODZIE: Zastosuj preparat **GAMIX CRYSTAL** lub **GAMIX METAL OFF**.

BRUNATNO ZIELONA WODA

OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW METALI I WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat **GAMIX METAL OFF**, przy użyciu **GAMIX pH MINUS** lub **GAMIX pH PLUS** wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

ZIELONA WODA

POJAWIENIE SIĘ GLONÓW: Przy użyciu **GAMIX CHLOR SZOK** wykonaj chlorowanie szokowe, zastosuj preparat antyglonowy **GAMIX ALGA OFF**, preparat flokujący **GAMIX FLOCK SUPER**. Wyłącz filtrację na 12 godzin, następnie przy użyciu odkurzacza basenowego zbierz osady z dna.

INTENSYWNY ZAPACH CHLORU, PODRAŻNIENIE OCZU I SKÓRY

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu **GAMIX TESTER pH/Cl** sprawdź poziom pH w wodzie, przy użyciu **GAMIX pH MINUS** lub **GAMIX pH PLUS** wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT WYSOKA ZAWARTOŚĆ CHLORU W WODZIE: Przy użyciu **GAMIX TESTER pH/Cl** sprawdź zawartość chloru w wodzie, której wartość nie powinna przekraczać 1,5 mg/l. Wyjmij z basenu tabletki chlorowe, pozostaw odkryty basen na 48 godzin, ponownie sprawdź zawartość chloru w wodzie.

ZBYT WYSOKIE pH

ZBYT WYSOKA ZASADOWOŚĆ WODY: Przy użyciu **GAMIX pH MINUS** obniż pH wody do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT NISKIE pH

ZBYT WYSOKA KWASOWOŚĆ WODY: Przy użyciu **GAMIX pH PLUS** podnieś pH wody do poziomu 7,0-7,6.

PRZYGOTOWANIE BASENU DO SEZONU LETNIEGO

1. URUCHOMIENIE BASENU:

Zainstaluj pompę oraz wszystkie elementy zdemonstrowane na okres zimowy. Sprawdź poprawne działanie instalacji (filtra, pompy itp.) Wyczyść linię wody stosując: **GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 3W1**. Usuń z basenu wszystkie zanieczyszczenia (siatką na liście, szczotką, odkurzaczem basenowym, itp.)

2. CZYSZCZENIE FILTRA:

Napełnij basen odpowiednią ilością wody. Wypłucz złożę piaskowe za pomocą funkcji **BACK-WASH**. Po zakończeniu płukania piasku przepłucz zawór główny używając pozycji **RINSE**.

3. ANALIZA I UZDATNIANIE WODY:

Zmierz pH przy pomocy **GAMIX TESTER pH/Cl** i jeśli to potrzebne dokonaj korekty pH do poziomu 7,0-7,6 używając **GAMIX pH PLUS** aby podwyższyć lub **GAMIX pH MINUS** aby obniżyć pH. Przeprowadź chlorowanie szokowe stosując **GAMIX CHLOR SZOK** w ilości 200 g na 10 m³, następnie włącz filtrację na minimum 24 godziny.

4. REGULARNA KONSERWACJA:

Minimum raz w tygodniu przeprowadź uzdatnianie konserwacyjne: sprawdź pH za pomocą **GAMIX TESTER pH/Cl** i jeśli to potrzebne dokonaj korekty pH do poziomu 7,0-7,6. Regularnie chloruj wodę co 7-10 dni przy pomocy **GAMIX CHLOR SZOK** oraz **GAMIX CHLOR TABLETKI/GAMIX CHLOR MULTI TABS**. Pamiętaj o regularnej kontroli poziomu chloru w wodzie przy pomocy **GAMIX TESTER pH/Cl**. Poziom chloru utrzymuj w zakresie 1-2 mg/l. Aby zapobiec rozwojowi glonów w wodzie stosuj co 2 tygodnie **GAMIX ALGA OFF** w ilości 200 g na 10 m³ wody.

PRZYGOTOWANIE BASENU DO SEZONU ZIMOWEGO

1. CZYSZCZENIE BASENU:

Przeprowadź chlorowanie preparatem **GAMIX CHLOR SZOK**, filtruj wodę i włącz filtrację na 24 godziny. Wyczyść nieckę basenu przy użyciu odkurzacza lub szczotki. Spuść wodę z rur basenowych i obniż poziom wody min. 25 cm poniżej skimmera. Wyczyść ściany basenu stosując **GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 3W1**. Wyczyść złożę piaskowe płuczając je na pozycji **BACK-WASH**, następnie przepłucz zawór główny za pomocą **RINSE**. Wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

2. PRZYGOTOWANIE FILTRA DO ZIMY:

Jeśli system filtracyjny znajduje się w miejscu, w którym temperatura spada poniżej 0°C, zdemonstrowaj filtr i spuść z niego wodę.

3. INSTALACJA PRZYKRYCIA ZIMOWEGO:

Przykrycie chroni przed opadającymi liśćmi i różnymi zanieczyszczeniami, a także wzmacnia ochronę przed glonami poprzez zaciemnienie basenu.

Zimowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy temperatura wody spadnie poniżej 15°C.



Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna

Barbara Grajek, Wojciech Grajek

Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno

NIP: 784-248-91-52

office@gamix-chemicals.com

INFOLINIA GAMIX: czynna w godzinach 8-16

tel. +48 61 425 98 89 wew. 12

Wszelkie prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania tekstu należą do
Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna Barbara Grajek, Wojciech Grajek
i podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie powyższego artykułu w całości lub części
oraz wykorzystanie grafik naszego autorstwa bez pisemnej zgody
Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna Barbara Grajek, Wojciech Grajek
jest zabronione.