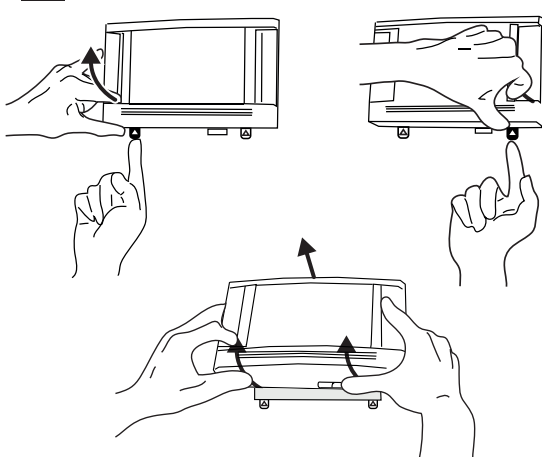
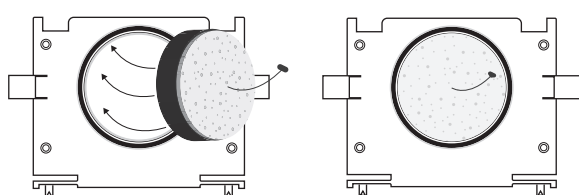
**MONTAŻ**


Filtr SIO.95 przeznaczony jest do montażu w podstawie nawiewnika EHT

1

Zdjąć nawiewnik EHT z podstawy zamontowanej w ścianie, postępując zgodnie z rysunkiem.

2

Filtr należy umieścić w otworze podstawy nawiewnika EHT.
Filtr montować stroną białą do wnętrza mieszkania.

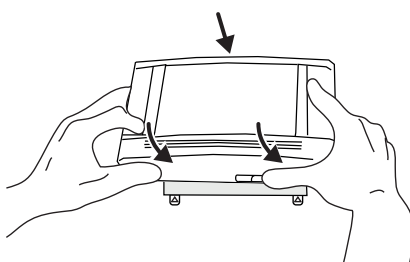3

Złożyć nawiewnik EHT na podstawę, postępując zgodnie z rysunkiem.

www.filtrynawiewnik.pl

AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
ul. Dobra 13 · Łomna Las · 05-152 Czosnów
tel. 22 380 30 00 · fax 22 380 30 01
e-mail: biuro@aereco.com.pl · www.aereco.com.pl

Biura regionalne:

Bydgoszcz · Gdańsk · Katowice · Kraków · Lublin · Poznań · Warszawa · Wrocław