
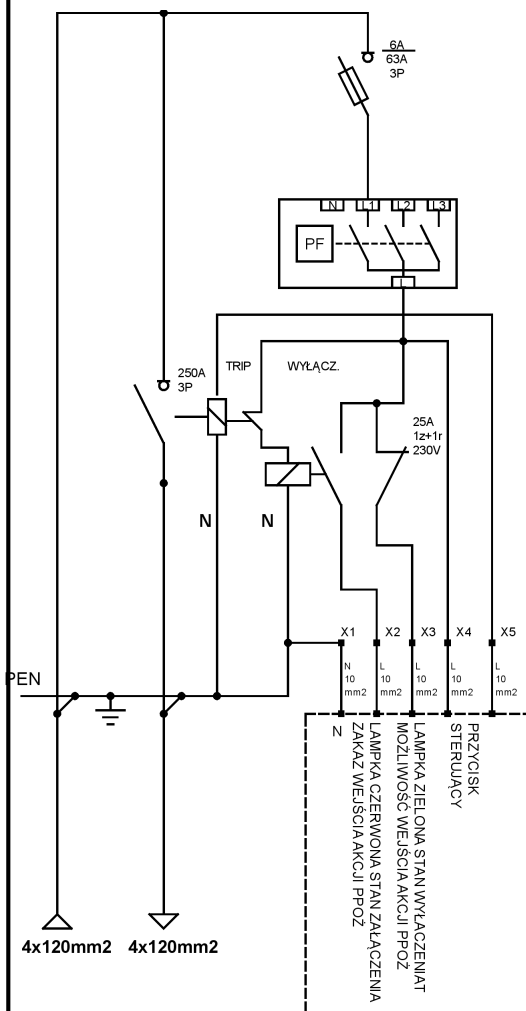
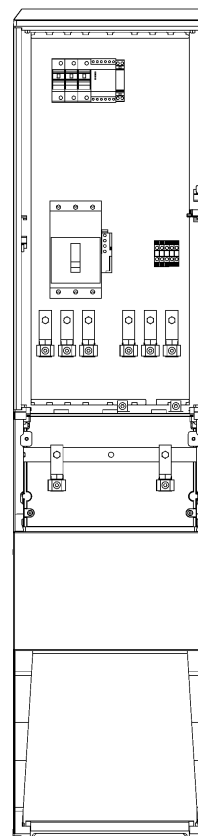


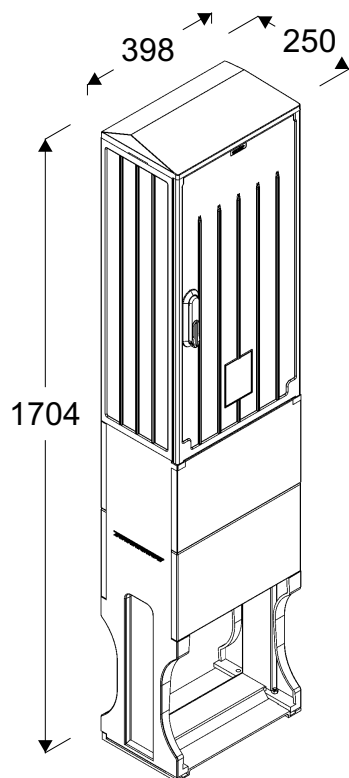

UWAGA!
W przypadku braku sygnalizacji optycznej konieczne jest ręczne wyłączenie napięcia rozłącznikiem kompaktowym

PRZYCIŚK PPOŻ
Z SYGNALIZACJĄ
MONTOWANY W OBIEKCIE

SPAMEL

PWP1-W01-B-11-2LED7

Krajowa Ocena Techniczna
CNBOP-PIB-nr
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości
Użytkowych nr 063-UWB-0181



Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	
In max część złączowa:	250A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25-55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU DPX-GWP 250A

224-Z066

