


Ex9LB63



RCCB  
 Proudový chránič  
 Prúdový chránič  
 Wyłącznik różnicowoprądowy  
 Intrerupator diferential  
 FI-Schalter  
 Interrupteur differential  
 УЗО  
 Diferencijalna zaštitna sklopka




1

NOARK

Ex9LB63

1P+N

3P+N



4


Ex9LB63

Mounting instructions  
 Montážní návod  
 Montážne inštrukcie  
 Instrukcja montazu  
 Istrucțiuni de asamblare  
 Montageanweisung  
 Instructions de montage  
 Инструкция по монтажу  
 Monteringsanvisning  
 Istruzioni di montaggio  
 Instrucciones de montaje  
 Összeszerelési útmutató  
 Uputstvo za montažu



Asennusohjeita  
 Montage-instructies  
 Instruções de montagem  
 Navodila za montažo  
 Οδηγίες Εγκατάστασης  
 Инструкции за инсталиране  
 Monteringsvejledningen  
 Montažu upute  
 Surinkimo instrukcijos  
 Instalēšanas instrukcijas  
 Скупштина упутство  
 Paigaldusjuhendid

2

Ex9LB63



TH35-7.5 DIN rail





5

Ex9LB63

Caution: Installation by electricians only  
 Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací  
 Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou  
 Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów  
 Atenție: Instalare numai de catre electricieni  
 Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte  
 Attention: Montage uniquement par un électricien  
 Осторожно: Монтаж только электрика  
 Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice



3

Ex9LB63



6

Ex9LB63

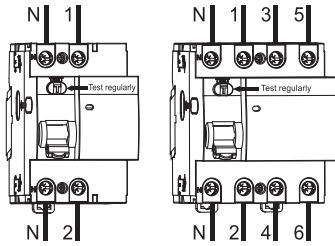

7


Ex9LB63



Рекомендуемый период тестирования	Тяжелые условия Нормальные условия	1 месяц 6 месяцев
Препоръчителен период на тестване	Тежка среда Нормална среда	1 месец 6 месеца
Preporučena učestalost testiranja	Teški radni uslovi Normalni radni uslovi	1 mesec 6 meseci
Preporučena učestalost isplivanja	Teški radni uvjeti Normalni radni uvjeti	1 mjesec 6 mjeseci
Javasolt tesztelési időszak	Szélsőséges környezet Normál környezet	1 hónap 6 hónap
Rekomenduojamas patikrinimo periodas	Sunkios sąlygos Normalios sąlygos	1 mėnuo 6 mėnesiai
Рекомендована періодичність тестування	Важкі умови використання Нормальні умови використання	1 місяць 6 місяців

10


Ex9LB63




Test regularly  
Testovat pravidelně  
Testovať pravidelne  
Testuj regularnie  
Testați în mod regulat  
Regelmäßig testen  
Teste le régulièrement  
Тестировать регулярно  
Тествай редовно  
Redovno testirati  
Rendszeresen tesztelni  
Tikrinti reguliariai  
Тестувати регулярно

8

Ex9LB63



Red  
Červená  
Czerwony  
Roșu  
Rot  
Rouge  
Красный  
Crvena



White  
Bílá  
Biała  
Bialo  
Albă  
Weiss  
Blanc  
Белая  
Bela

11

Ex9LB63



Recommended testing period	Heavy condition Normal condition	1 month 6 months
Doporučená testovací perioda	Náročné prostředí Normální prostředí	1 měsíc 6 měsíců
Doporučená testovacia perióda	Náročné prostredie Normálne prostredie	1 mesiac 6 mesiacov
Zalecany okres testowania	Warunki ciężkie Warunki normalne	1 miesiąc 6 miesięcy
Perioada recomandată de testare	Condiție grea Condiție normală	1 lună 6 luni
Empfohlener Testzeitraum	Schwierig Umgebung Regulär Umgebung	6 Monate 1 Monat
Période d'essai recommandé	Environnement difficile Environnement normal	1 mois 6 mois

9

NOARK



Printed with environment-friendly paper  
Copyright Noark. All Rights Reserved  
Manufacturer: NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.  
3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai  
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o. Sezemická  
2757/2 | 193 00 Praha 9 | Czech Republic  
www.noark-electric.eu  
Z9L201710EU