

Wichtiger Hinweis!

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den ausgebildeten Elektro-Fachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Vor oder während der Installation sind die nachstehend aufgeführten Installationsvorschriften zu beachten bzw. einzuhalten.

Achtung, unbedingt lesen! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Kunststoff-Rettungszeichenleuchte

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Wand- oder Deckenmontage mit ein- oder zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) bei Rettungszeichenleuchten standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Für die volle Funktionstüchtigkeit der Leuchte muss der Akku mindestens 24 Std. geladen werden. Danach kann die Leuchte durch Druck auf den Prüftaster bzw. durch Netzunterbrechung geprüft werden.



Bereitschaftsschaltung:

Es werden nur die Klemmen L, und N belegt. **Achtung! Diese Phase muss 24 Std. am Tag anliegen und darf nicht geschaltet werden!**

Dauerschaltung:

Alle Klemmen gemäß Anschlussplan belegen. L' kann geschaltet werden. (Zum Belegen der Klemmen nur Schraubendreher Größe 1 verwenden!)

Technische Daten

Netzspannung: 230V 50/60Hz
Temperaturbereich: -5° C bis +35° C
Leuchtmittel: 8W LL, 11W PL, LED (4W) oder ERT-LED (5W)
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 54
Montagearten: Wand, Decke, Ausleger
(optional: Pendel, Seil, Kette)
Erkennungsweite: 16 m
3 Piktogramme (unten, rechts, links) im Lieferumfang enthalten.

Wichtig:

Das Leuchtmittel muss am Ende der vom Leuchtmittel-Hersteller angegebenen Nennbetriebsdauer gewechselt werden, sonst erlischt die Garantie.

Die konstruktive Lebensdauer des Akkus von 4 Jahren (gem. EUROBAT) wird nur bei 20°C Umgebungstemperatur erreicht. Bitte achten Sie darauf, den Akku nach Vorschrift zu wechseln, da ansonsten keine Funktion gewährleistet ist. **Bei Batteriewechsel alten Akku nicht im Hausmüll entsorgen!**



Zubehör:

Artikel
Glasklare Wandhaube
Pendelpaar verchromt / weiß
Design-Seilaufhängung
Wandausleger
Ballschutzkorb

Artikelnummer
KWC
2PV / 2PW
DSA
AWS
BKW

Zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!

Important information

These instructions are intended solely for trained electricians or the installation company responsible. The installation requirements listed below must be noted and observed before and during installation.

Caution! Claims for warranty cannot be lodged in the event of damage caused by non-observance of these instructions. We do not accept any liability for follow-on damage resulting from this. These operating instructions must be read very thoroughly before commissioning the product.

Polycarbonate emergency luminary

Emergency luminaire for marking or lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838 for wall or ceiling mounting with one- or two-sided labeling. Pictographs (left, right, down) are included for rescue sign luminaires.

For full function of the lamp the accumulator (battery) must be charged for at least 24 hours. After this period the lamp can be checked by pressing the check button or by a mains failure.



Non-maintained mode:

Connect terminals L and N only. **Caution: L must supply mains voltage for 24 hours per day and must not be switched.**

Maintained mode:

Connect all terminals according to the connection diagram. L' may be switched. (For connection of terminals use screwdriver size 1 only!)

Technical specifications

Voltage: 230V 50/60Hz
Permissible temp.: -5° C bis +35° C
Illuminant: 8W FL, 11W PL, LED (4W) or ERT-LED (5W)
Insulation class: II
Protection category: IP 54
Type of mounting: Wall, ceiling, wall bracket
(optional: pendulum, catenary suspension, chain)
Viewing Distance: 16 m
3 pictographs (left, right, down) included.

Important:

Ensure to replace the illuminant at the end of the lifetime stated by the manufacturer. Otherwise the warranty is void.

Important:

Make sure the battery is replaced as stated in regulations, otherwise the function of the lamp is not guaranteed. **When replacing battery don't throw old accu into domestic waste!**



Options:

Product:
Crystal-clear wall cover
Pendulum chromium plated / white
Design catenary suspension
Wall bracket
Ball protection

Don't clean with acid cleaners!

Product no.
KWC
2PV / 2PW
DSA
AWS
BKW

Anschluss des optionalen Prüftasters. Connection of the optional check switch.

STANDARD



Achtung!

Bei Anschluss des Verbindungskabels darauf achten, dass die Kontaktseite des Kabels vom Akku weg zeigt.

Notice:

Connect check-switch cable with contacts facing away from the battery.

SELFCONTROL



Achtung!

Bei Anschluss des Verbindungskabels darauf achten, dass die Kontaktseite des Kabels nach unten zeigt.

Notice:

Connect check-switch cable with contacts facing down.

Anzeigen im Normalbetrieb:

Grüne LED: Leuchtet wenn Akku geladen wird

Indications in normal mode:

Green LED: Lights up while battery is charged




Aufkleben loser Piktogramme How to affix a loose pictogram







Nehmen Sie eine Schüssel mit Wasser und einigen Tropfen Geschirrspülmittel. Benetzen Sie die Scheibe mit dem Spülwasser und kleben Sie das Pikto auf die Leuchte. Vor Inbetriebnahme der Leuchte das feuchte Piktogramm trocknen lassen.

Take a bowl with water and a few drops of dishwashing detergent. Moisten the plastic cover with the soapy water and stick on the pictogram. Allow the pictogram to dry before installing and switching on the luminaire.

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical changes.
KW-Anleitung, 02/2013, DS, Vorlagen/Anleitungen/KW-Anleitung.pdf


KW

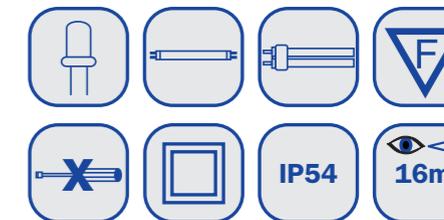

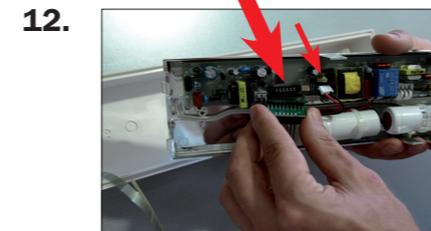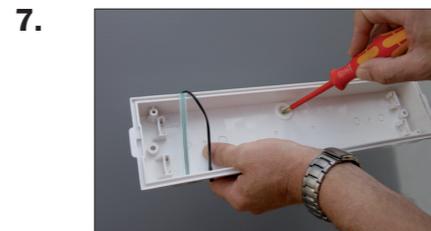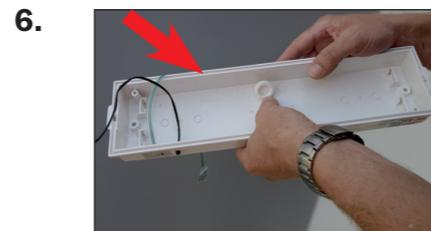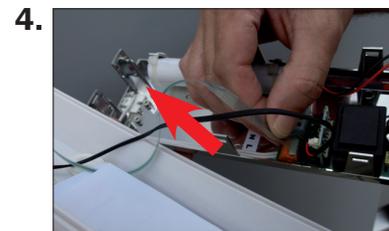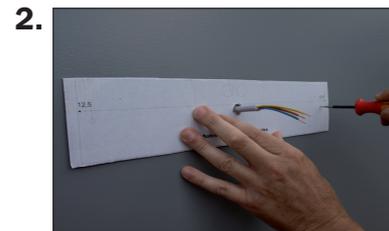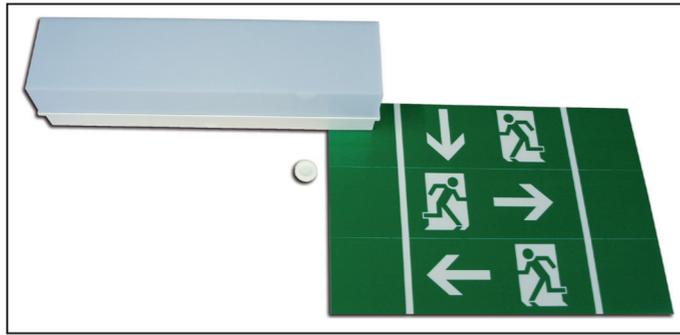


Akku und Prüftaster /
SelfControl Modul an-
schließen.


Connect battery and
Check switch or Self-
Control module.

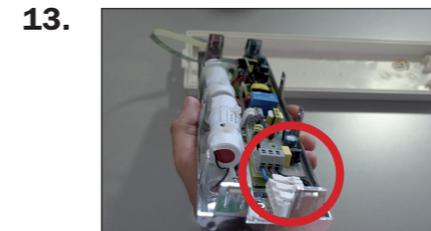


Geschaltetes Dauerlicht



Bereitschaftsschaltung




Dauerschaltung




Blinken des Leuchtmittels nach Anschluss:
fehlerhafter Anschluss des Moduls an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage
(Endstromkreis) = L/+, N/- vertauscht.

Flashing of the luminaire after connecting:
faulty connection of the module to the emergency lighting system (ground
circuit). L/+, N/- inverted.

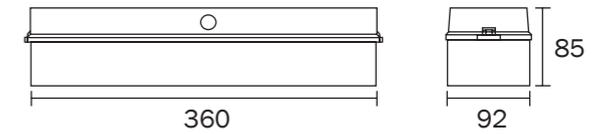

KW Wand / wall

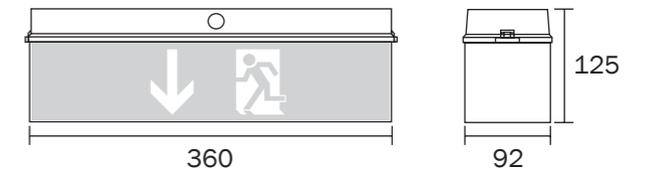

KW Decke / ceiling

Bohrabstände KW Decke / Wand
Drill holes KW ceiling / wall

