Celsion Brandschutzgehäuse
1 x Typ FWE 30 Sonder – Minicontrol
Wandaufstellung gem. Bedienungsanleitung

außen: 1388 x 861 x 365 mm
innen: 1210 x 680 x 270 mm
Gewicht: ca. 115 kg

Befestigungsmittel gem.
Verwendbarkeitsnachweis
4 Stk. 10 x 135 mm

Verwendbarkeitsnachweise:
basierend auf abZ-Nr. Z-86.1-5 und Z-86.1-10
MPA 901 8992 000 La/Pk

Brandschutzgehäuse mit einer
Feuerwiderstandsdauer 30 min.

Gewicht einer Minicontrol inkl. elektronischer
Einbauten ohne Batterien: ca. 36 kg
Gewicht der Batterie für Minicontrol 18x 12 V / 17 Ah
inkl. Verbinder: ca. 101 kg

Ansicht von vorn

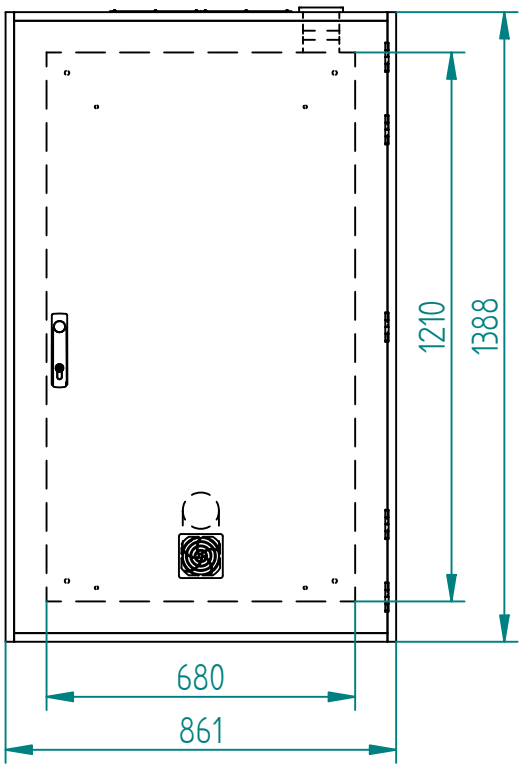

Ansicht von oben

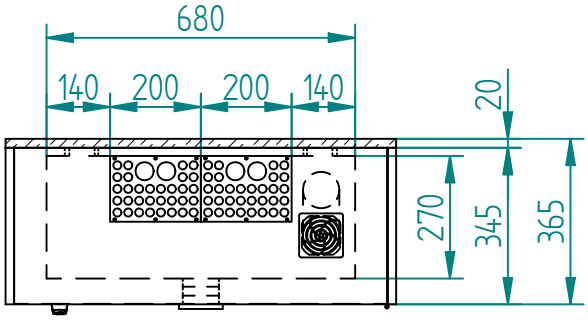

2 x CKE-B Lüftungssystem
KLS ⌀ 80 mm

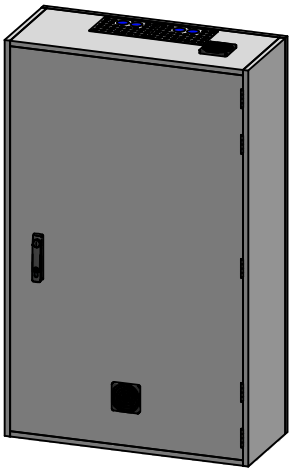

doppelt
beplankte
Rückwand

Wir bitten Sie die Ausführung mit dem zuständigen
Brandschutzsachverständigen abzustimmen.

Schutzvermerk:
nach ISO 16016

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
Datei: Z:\Vertrieb\FWE 30 TARIFF-Technik\Minicontrol mit Lüfter\FWE 30 Minicontrol Fa. Schrack 2012 07 11\FWE 30 Minicontrol Fa. Schrack 2012 07 11.dft

CELSION
Brandschutzsysteme GmbH
Caminaer Straße 10
02627 Radibor
Tel.: 03591/27078-0
Fax.: 03591/27078-19

Datum: 17.07.2012
erstellt: U.Fröde
geprüft: J.Dolling

Kunde: Schrack Technik GmbH

Projektbezeichnung:
Technische Dokumentation
Artikelnummer: NLMN E30

AG -

Vertikalschnitt

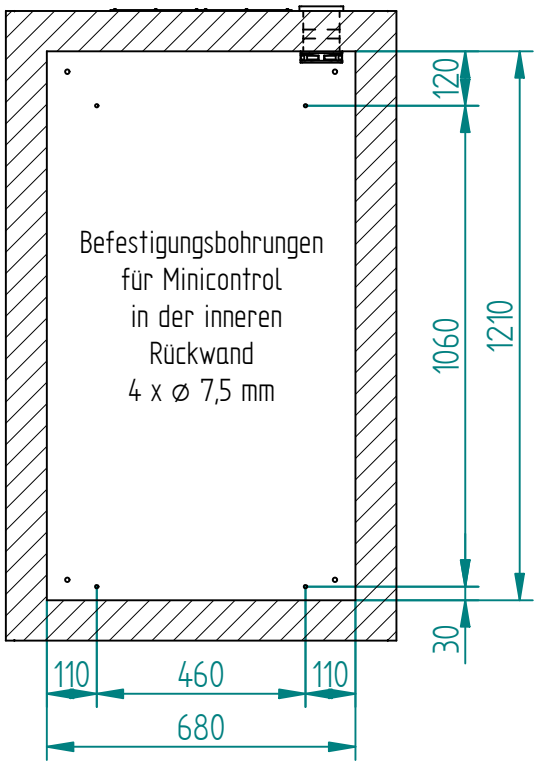

Vertikalschnitt

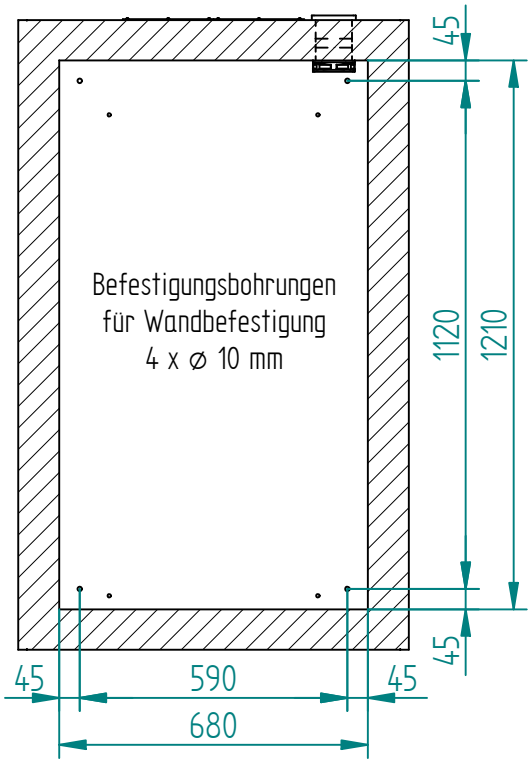

Vertikalschnitt mit Minicontrol

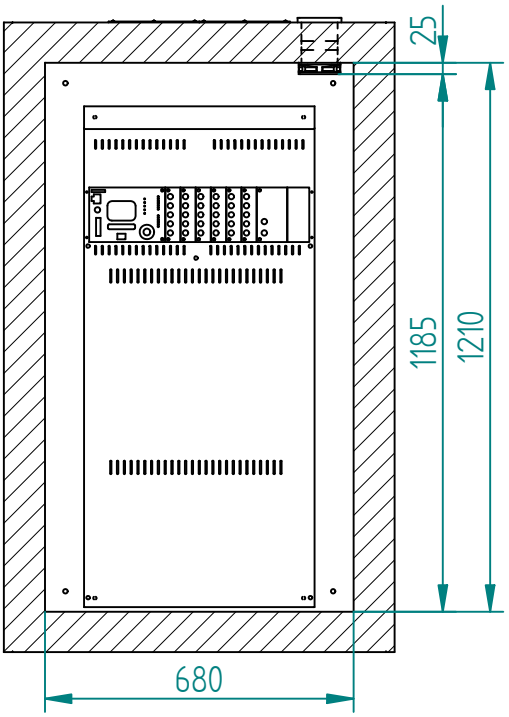

Detail Rückwand Befestigung der Elektronik

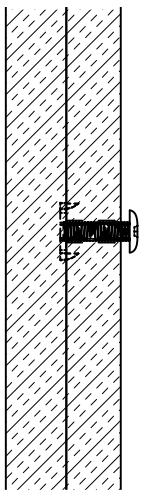

Aufnahme für Minicontrol
bestehend aus:

4 x Einschlagmutter Typ TSZ 19x18 M6
4 x Schraube ISO 4017 M6x20

Schutzvermerk:
nach ISO 16016

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
Datei: Z:\Vertrieb\FWE 30 TAR\RP-Technik\Minicontrol mit Lüfter\FWE 30 Minicontrol Fa. Schrack 2012 07 11\FWE 30 Minicontrol Fa. Schrack 2012 07 11.dft

CELSION
Brandschutzsysteme GmbH
Caminaer Straße 10
02627 Radibor
Tel.: 03591/27078-0
Fax.: 03591/27078-19

Datum: 17.07.2012
erstellt: U.Fröde
geprüft: J.Dolling

Kunde: Schrack Technik GmbH

Projektbezeichnung:
Technische Dokumentation
Artikelnummer: NLMN E30

AG -

Celsion Brandschutzgehäuse

DC-Axiallüfter 24 V
Abmessungen: 92 x 92 x 25 mm
Volumenstrom Lüfter: 81 m³/h
Geräusch: 37,5 dB (A)
Betriebsstunden:
25°C = 70.000
Leistung: 2,88 W

Dimensionierung nach EN 50272-2 der
Zu- und Abluftmengen für Batterieanlagen:
Q = v * q * s * n * lgas * Cn * 0,001
Q = 0,05 * n * lgas * Cn * 0,001

errechneter für eingebaute Batterien
notwendiger Luftvolumenstrom: 0,8 m³/h

Ansicht von oben

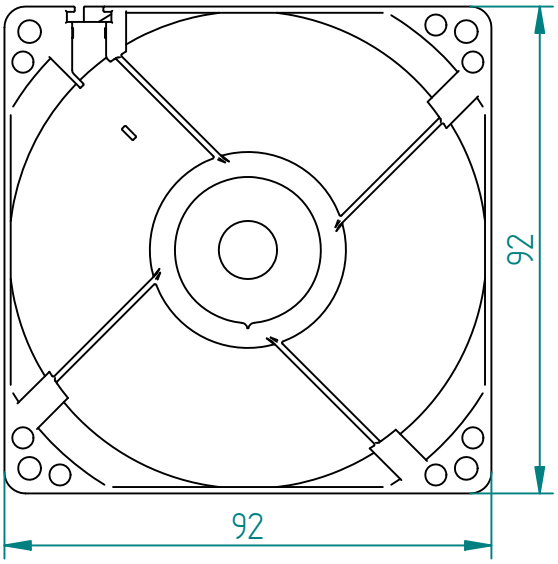

Ansicht von vorn

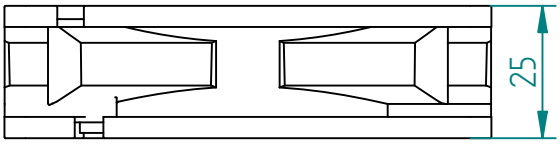

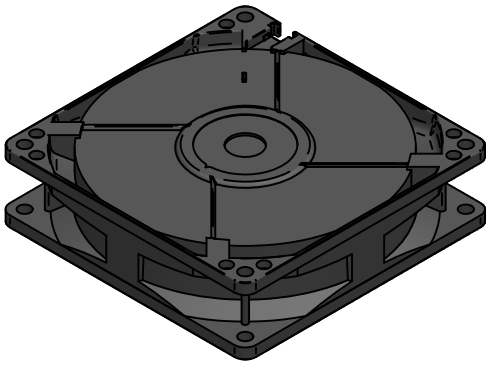

Schutzvermerk:
nach ISO 16016

Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
Datei: Z:\Vertrieb\FWE 30 TAR\RP-Technik\Minicontrol mit Lüfter\FWE 30 Minicontrol Fa. Schrack 2012 07 11\FWE 30 Minicontrol Fa. Schrack 2012 07 11.dft

CELSION
Brandschutzsysteme GmbH
Caminaer Straße 10
02627 Radibor
Tel.: 03591/27078-0
Fax.: 03591/27078-19

Datum: 17.07.2012
erstellt: U.Fröde
geprüft: J.Dolling

Kunde: Schrack Technik GmbH

Projektbezeichnung:
Technische Dokumentation
Artikelnummer: NLMN E30

AG -