

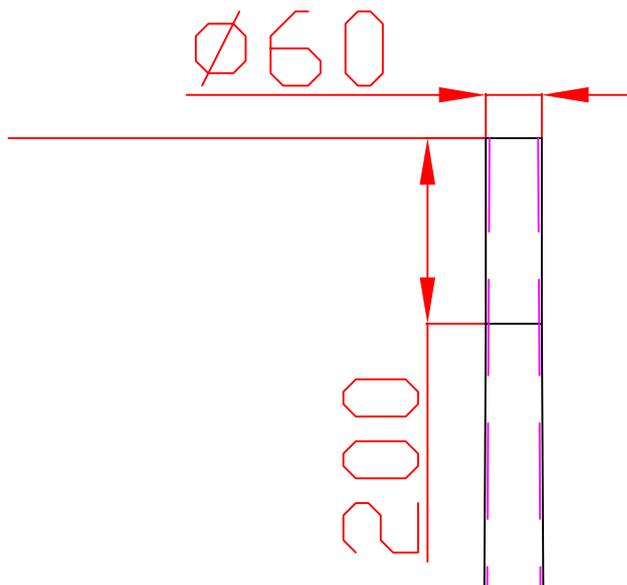
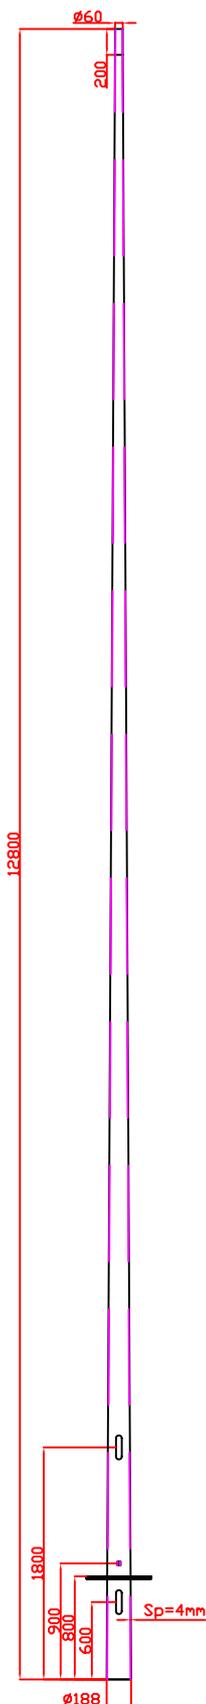


Particolare rastrematura cima palo.

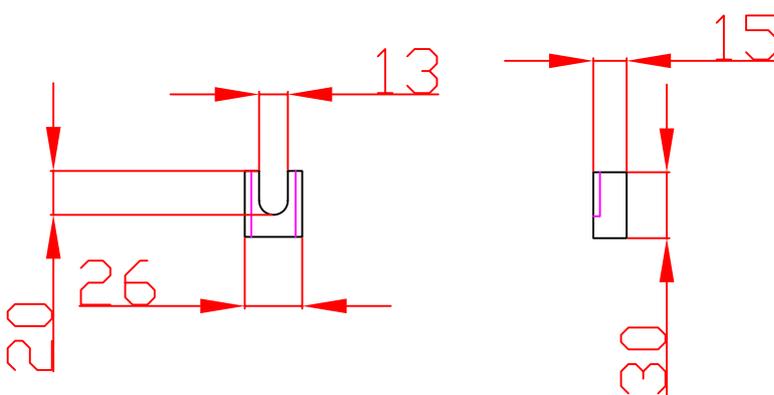

Particolare delle asole per l'entrata dei cavi e per la portella/morsettiera.

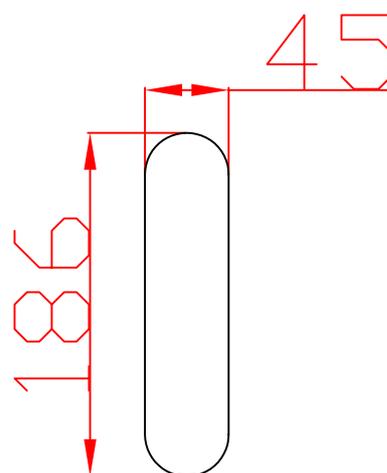

Quantità	Descrizione	Articolo 41280/4	
	Palo conico diritto in acciaio di qualità S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.	Approvato da - data TOSONI.G.12/12/2013	Peso kg. ZINCATO 161.50



Costruzione Materiale Elettrico
C.da Fontanelle, 28
62010 Morrovalle Scalo (MC)
Azienda Certificata ISO 9001:2008

sviluppo trapezio 578x176x12800x4

AREA.VERNICIABILE:4,98.MQ

Progettato da
UFFICIO.TECNICO