


Fișă tehnică | Număr articol: 285-435

Adjacent jumper; insulated; Nominal current 85 A; gray

www.wago.com/285-435



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated current	85 A
---------------	------

Geometrical Data

Width	16 mm / 0.63 inch
Height	40,4 mm / 1.591 inch
Depth	13,6 mm / 0.535 inch

Material Data

Color	gray
Fire load	0,058 MJ
Weight	7,8 g

Commercial data



Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918396400
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate


Ex-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat


Supus modificărilor.

	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 sec. 4
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079	BVS 15 ATEX E 049 U

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1151144

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 285-435	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 285-435	URL	Descărcare
---------------------------	-----	------------


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Installation Notes

Jumpered

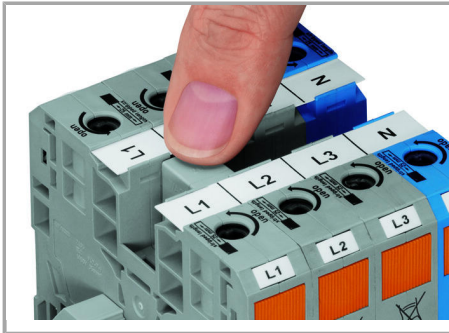


Commoning adjacent terminal blocks using a centrally positioned push-in jumper.



Slide the marking strip laterally to remove the jumper.

Jumpered

Supus modificărilor.

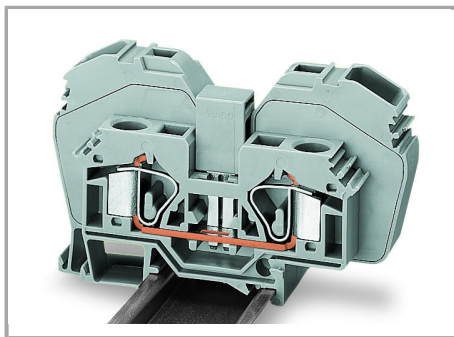

The following 285 Series Through Terminal Blocks can be commoned with 283 Series Through Terminal Blocks:

285-635 or 285-634 with 283-601 or 283-604 (terminal blocks with side marking,

visit www.wagocatalog.com)

Adjacent jumper required: 285-435

Please note that the nominal current of the adjacent jumper shall not exceed 63 A.

Familie de produse

POWER CAGE CLAMP

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.