

## DESCRIÇÃO DA DEMANDA


Demanda de manutenção preventiva em 8 (oito) unidades de equipamentos de ar-condicionado, de marcas e capacidades diversas, instalados na Prefeitura do Campus da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro. Os serviços deverão contemplar a limpeza dos filtros, higienização da serpentina, verificação da pressão do gás refrigerante, com complementação quando necessário, inspeção do sistema elétrico, limpeza da bandeja de condensado, limpeza do ventilador e da turbina, verificação e aperto de parafusos e fixações, conferência do isolamento térmico, bem como a realização de teste geral de funcionamento dos equipamentos.

## RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


| ITEM | MARCA   | LOCAL               | CAPACIDADE (BTU) | PATRIMONIO |
|------|---------|---------------------|------------------|------------|
| 1    | Komeco  | Acessória 01 - PRC  | 18.000           | 380874     |
| 2    | Elgin   | Acessória 02 - PRC  | 9.000            | 460040     |
| 3    | Komeco  | Sala prefeita - PRC | 18.000           | 53525      |
| 4    | Komeco  | Recepção            | 12.000           | 454725     |
| 5    | Ecoplus | Diserv              | 24.000           | 438008     |
| 6    | Elgins  | Cops                | 12.000           | 460032     |
| 7    | Carrier | Cocl                | 18.000           | 454699     |
| 8    | Carrier | Clic                | 24.000           | 454703     |

REGISTRO FOTOGRAFICO


- ITEM 1

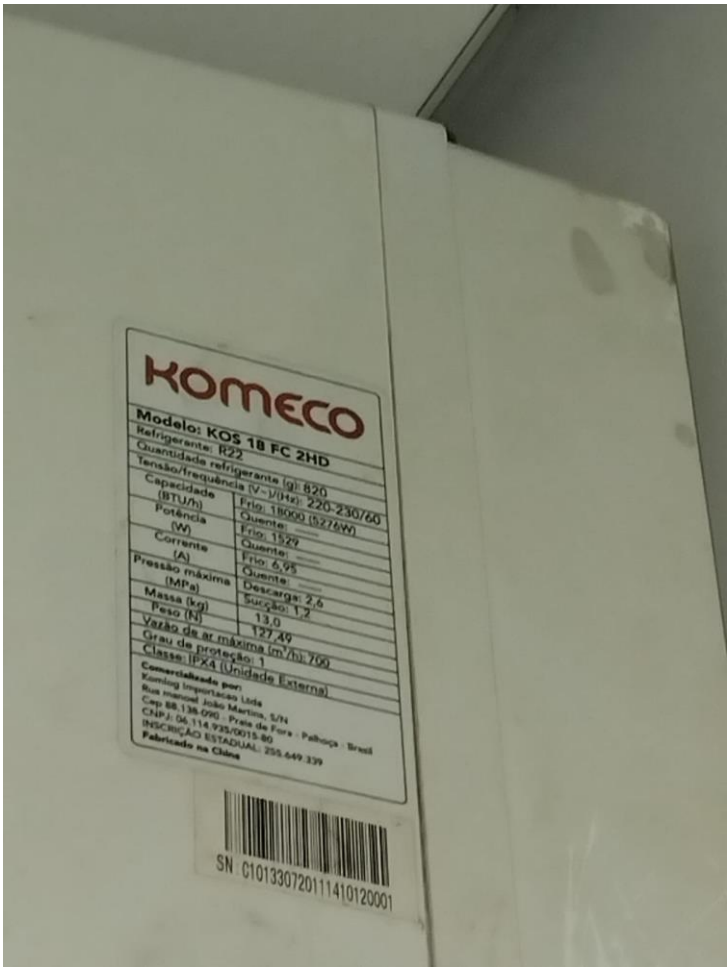


- ITEM 2

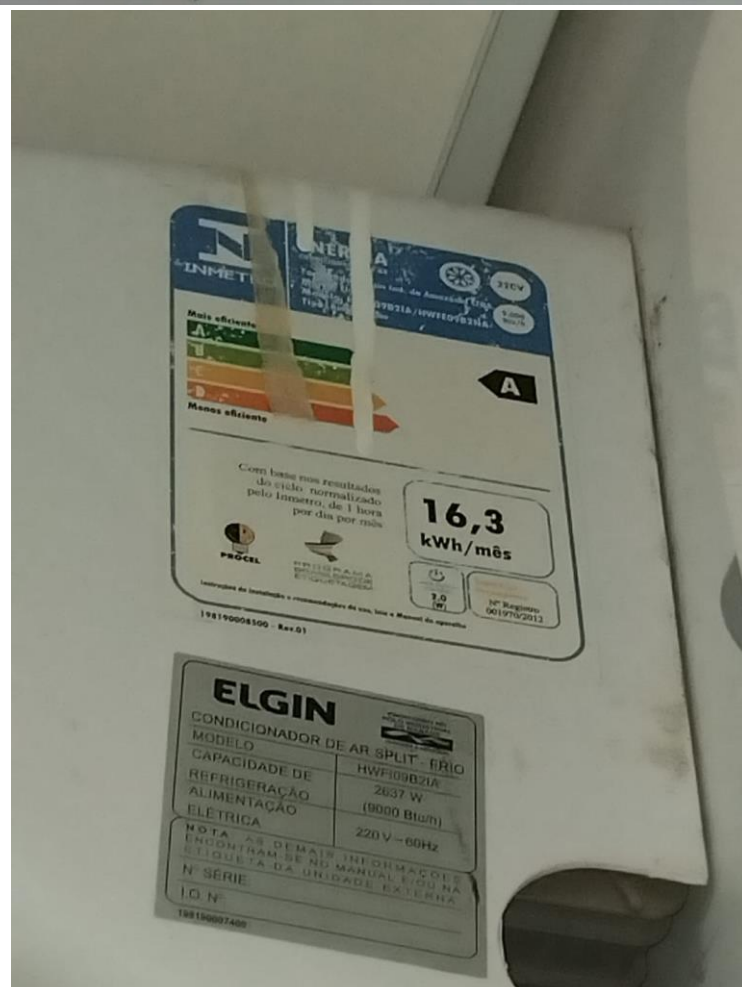

• ITEM 3

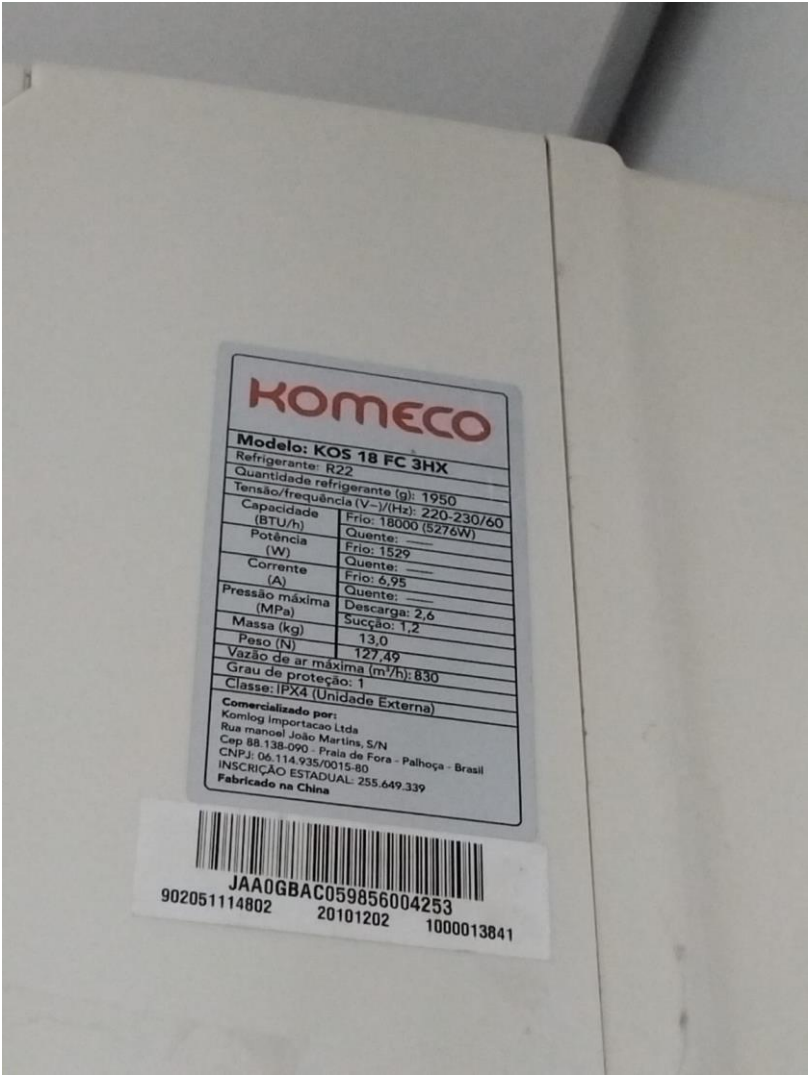


• ITEM 4

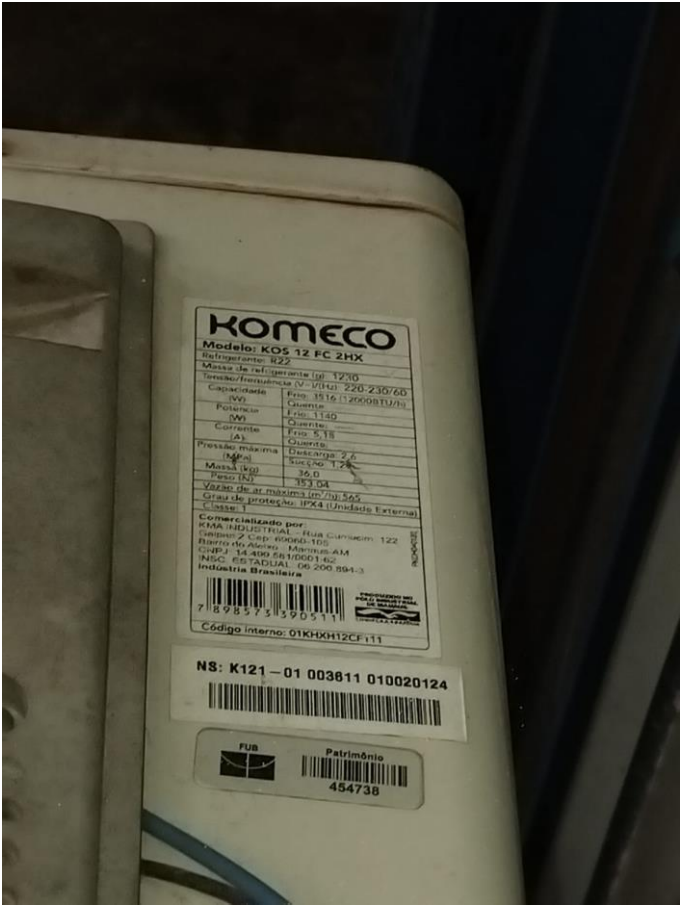

• ITEM 5



- ITEM 6

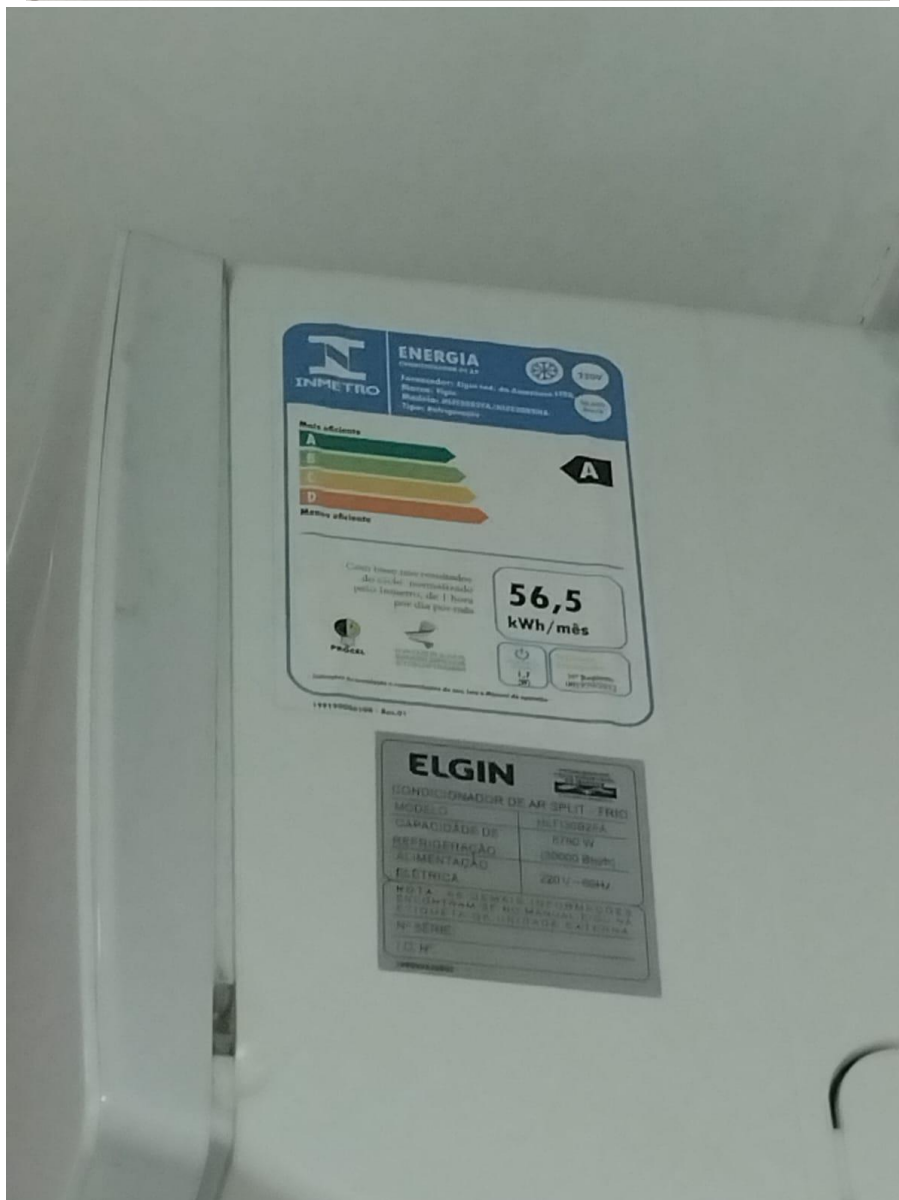

- ITEM 7



- ITEM 8

