



Brandveiligheidsattest

Na afloop van de controle van een PTI categorie 3 ontvangt de exploitant een brandveiligheidsattest van de burgemeester.

Er zijn drie 3 soorten brandveiligheidsattesten:



A-attest:

de inrichting voldoet en mag exploiteren.



B-attest:

de inrichting voldoet niet volledig en mag exploiteren mits de aanpassingen binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden.



C-attest:

de inrichting voldoet niet en mag niet exploiteren.

Kosten

Een controle brandveiligheid en adviesverlening zijn niet gratis. Elke prestatie geleverd door de hulpverleningszone wordt, overeenkomstig het retributiereglement, verhaald op de exploitant.

Bijkomende info

Interesse in het volledige reglement, het retributiereglement of wens je als exploitant een infosessie te volgen, raadpleeg dan de website van de hulpverleningszone:

<https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/publiek-toegankelijke-inrichtingen>



Contactgegevens

Hulpverleningszone Zuid-Oost

✉ brandpreventie@zonezuidoost.be

☎ 053 60 77 20

Is mijn publiek toegankelijke inrichting brandveilig?

Brandveiligheidsvoorschriften in publiek toegankelijke inrichtingen vanaf 1 januari 2022.



Voor welke inrichtingen geldt dit reglement?

Elke inrichting waar publiek toegang kan verkrijgen in de gemeentes Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen moet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Enkele voorbeelden:

- winkels
- horecazaken en dancings
- openbare gebouwen
- sportzalen
- bioscopen, theaters, culturele centra en polyvalente zalen
- groepspraktijken
- jeugthuizen en ontmoetingscentra
- handelsbeurzen en tentoonstellingszalen


Welke inrichtingen vallen niet onder het reglement?

- scholen
- kantoren
- gebouwen enkel voor erediensten
- parkeergebouwen
- jeugdverblijfscentra
- inrichtingen waarvoor een specifieke brandpreventiereglementering voorhanden is (bv. kinderdagverblijven, ouderenvoorzieningen, toeristische logies, voetbalstadia)
- inrichtingen in open lucht
- tenten, kermisinrichtingen en marktkramen voor maximaal 3 maanden op éénzelfde plaats
- gebouwen die niet ontworpen werden als publiek toegankelijke inrichting die maximaal 2 maal per jaar, telkens voor maximaal 5 dagen opengesteld worden voor het publiek.



Aan welke brandveiligheidsnormen moet mijn zaak voldoen?

De publiek toegankelijke inrichtingen worden ingedeeld in drie categorieën volgens het aantal toegelaten personen, inclusief personeel:

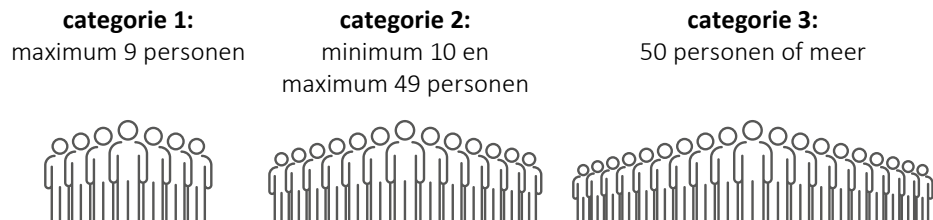

Per categorie zijn er brandveiligheidsnormen opgenomen in het reglement. Hoe hoger de categorie, hoe strenger de brandveiligheidsnormen.

Hoe wordt het aantal toegelaten personen bepaald?

De exploitant bepaalt het aantal toegelaten personen inclusief personeel, binnen een vastgelegd minimum en maximum.

Het minimum aantal personen dat kan aanwezig zijn wordt als volgt vastgelegd:

- op basis van het aantal verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen voor het gedeelte waarin deze zijn opgesteld
- voor het gedeelte zonder verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen:
 - eet- of drankgelegheid: de publiek toegankelijke oppervlakte/3
 - nieuwe publiek toegankelijke inrichting: de publiek toegankelijke oppervlakte/3
 - overige inrichtingen: de publiek toegankelijke oppervlakte/10.


Het maximum aantal personen wordt vastgelegd op basis van volgende criteria waarbij het meest ongunstigste criterium geldt:

- het aantal verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen
- de publiek toegankelijk oppervlakte
- het aantal uitgangen
- de breedte van de uitgangen en
- de aanwezige risico's.

De uitbater is er verantwoordelijk voor dat het aantal personen in zijn zaak het toegelaten aantal niet overschrijdt.



Moet je een controle aanvragen?

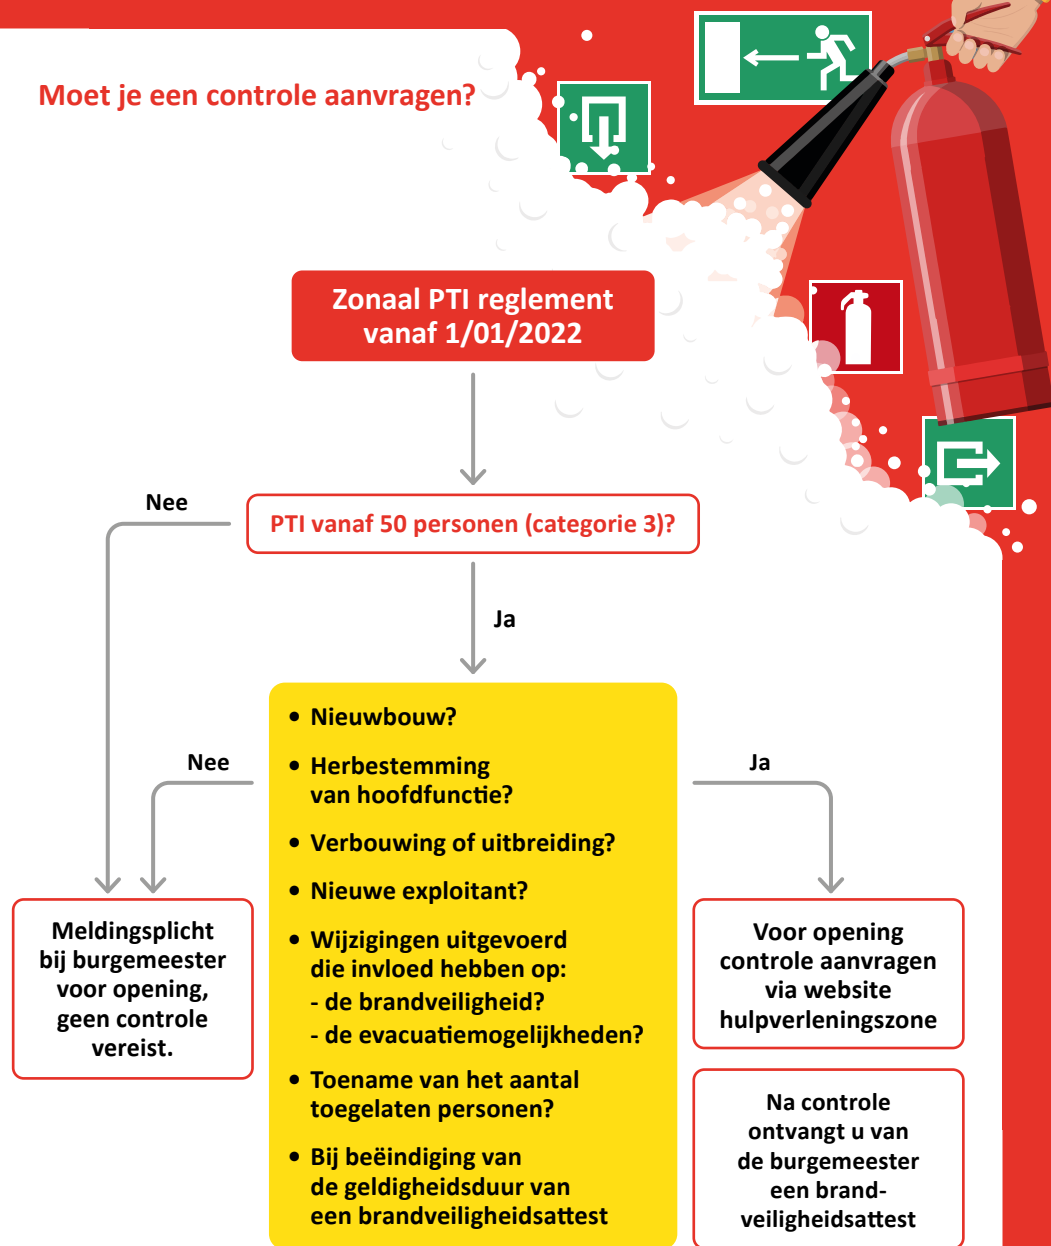

De controle brandveiligheid wordt minstens 30 dagen voor opening of voor de wijziging aangevraagd via <https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/controleaanvraag-brandpreventie>.

Daarnaast kan de burgemeester altijd een controle brandveiligheid opleggen ongeacht het aantal toegelaten personen.

