



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 302 044 95

CN **10614**

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Wallonië tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|--|
| Verantwoordelijke voor de werken: | | Installatie: | | Eigenaar of beheerder: | |
| Naam, voornaam: <u>Ally Electriciteit</u> | | Naam, voornaam: <u>Vergenij Bekeant</u> | | Adres: <u>Mijnstraat 9</u> | |
| Ident. Kaart nr.: <u>Juwant</u> | | Post nr. + Stad: <u>9810 Nazareth</u> | | Tel.: <u>9810 Nazareth</u> | |
| BTW nr.: BE <u>428 862 140</u> | | Tel.: <u>1</u> | | Tel.: <u>1</u> | |

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270 | <input type="radio"/> ingebruikname | <input type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid |
| <input type="radio"/> Art 271 | <input type="radio"/> mobiel | <input type="radio"/> tijdelijk | | <input type="radio"/> Art 87 | <input type="radio"/> Art 278 | <input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden |
| <input type="radio"/> Art 276 | <input type="radio"/> periodiek | <input type="radio"/> controle | | <input type="radio"/> Art 88 | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen |
| <input type="radio"/> Art 276 | <input type="radio"/> verzwaring | <input type="radio"/> Art 276bis | <input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid | <input type="radio"/> Art ... | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> Werkeenheden |

Algemene gegevens elektrische installatie:

| | | | |
|---|---|---|--|
| Gegevens verdelers | EAN <u>541448860009993659</u> | <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
| | kWh meter nr.: <u>998726</u> | meterstand dag: <u>503992</u> | nacht: <u>1</u> |
| | Bescherming aansluiting (A): <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input checked="" type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | nr.: <u>1</u> | meterstand: <u>1</u> |
| Gegevens installatie | Ontworpen voor U _N : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V | Type aardelektrode: <input checked="" type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar | |
| | Maximale nominale stroom (A): <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 | | |
| | Voedingsleiding hoofdbord: <u>4 x 10</u> mm ² - Type: <u>V0B</u> | | |
| Beschrijving installatie | Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA | Aantal borden: <u>1</u> | Aantal eindstroombanen: <u>1</u> |
| <input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n) | | | |

Metingen - testen - controles - verzegeling:

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking | <input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="radio"/> Montage | <input type="radio"/> Toestellen | <input checked="" type="radio"/> Materieel | <input checked="" type="radio"/> >/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand: <u>4</u> Ω | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau: <u>0,8</u> MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="radio"/> Test diff. | | |
| Differentieelstroominrichting: <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | <u>geen</u> | Visum DNB of aangestelde: |
| <input type="radio"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>geen</u> | |
| <input type="radio"/> Nihil | | |
| Opmerkingen | <u>geen</u> | |
| <input type="radio"/> Nihil | | |

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 02/03/2037 (*)

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: M. Saman Sam Agent nr.: 3679 Datum: 02/03/2012

Bijlage(n): Situatieschema(s): 4 Eéndraadsschema(s): 0

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :

CN 10614

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

2

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

| Verantwoordelijke voor de werken : | Installatie : | Eigenaar of beheerder : |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Naam, voornaam : | Naam, voornaam : | |
| | Adres : | |
| Ident. Kaart nr. : | Post nr. + Stad : | |
| BTW nr.: BE | Tel. : | |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Art 270 | <input type="radio"/> ingebruikname | <input type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | ① Wooneenheid |
| | <input type="radio"/> mobiel | <input type="radio"/> tijdelijk | | <input type="radio"/> Art 87 | <input type="radio"/> Art 278 | ② Huishoudelijke werkeenheden |
| <input type="radio"/> Art 271 | <input type="radio"/> periodiek | <input type="radio"/> controle | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Art 88 | <input type="radio"/> Art | ③ Gemeenschappelijke delen |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaring | <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid | | | <input type="radio"/> Art ... | <input type="radio"/> Art | ④ Werkeenheden |

Algemene gegevens elektrische installatie :

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Gegevens verdelers | EAN | <input type="radio"/> EAN niet meegegeeld | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
| | kWh meter nr. : | meterstand dag : | nacht : |
| Gegevens installatie | Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> | nr. : | |
| | Ontworpen voor U _N : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> | Type aardelektrode : | |
| | Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> | <input type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar | |
| Beschrijving installatie | Voedingsleiding hoofdbord : X mm ² - Type : | <input type="radio"/> | |
| | Algemene differentieelstroominrichting : A / mA | Aantal borden : | Aantal eindstroombanen : |
| <input type="radio"/> zie bijlage(n) | | | |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rechtstreekse aanraking | <input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking | <input type="radio"/> Montage | <input type="radio"/> Toestellen | <input type="radio"/> Materieel | <input type="radio"/> I>/doorsnede | <input type="radio"/> Schema's |
| <input type="radio"/> Aardingsweerstand : Ω | <input type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus | <input type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input type="radio"/> Test diff. | | |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | |
| <input type="radio"/> Nihil | |
| Inbreuken Bestaande installatie | |
| <input type="radio"/> Nihil | |
| Opmerkingen | |
| <input type="radio"/> Nihil | |
| | Visum DNB of aangestelde : |

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

.....(*)

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :


Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Agent nr. : 3679 Datum : 13.1.2014


Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 11 Eéndraadsschema(s) :

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

ALG. ELEKTRICITEIT
Andre GEVAERT
 G. Gezelestraat 18
 8840 OOSTMIEUWERKE
 Tel. (051) 20 38 32
 Fax (051) 24 25 16
 BTW BE 428 883 148

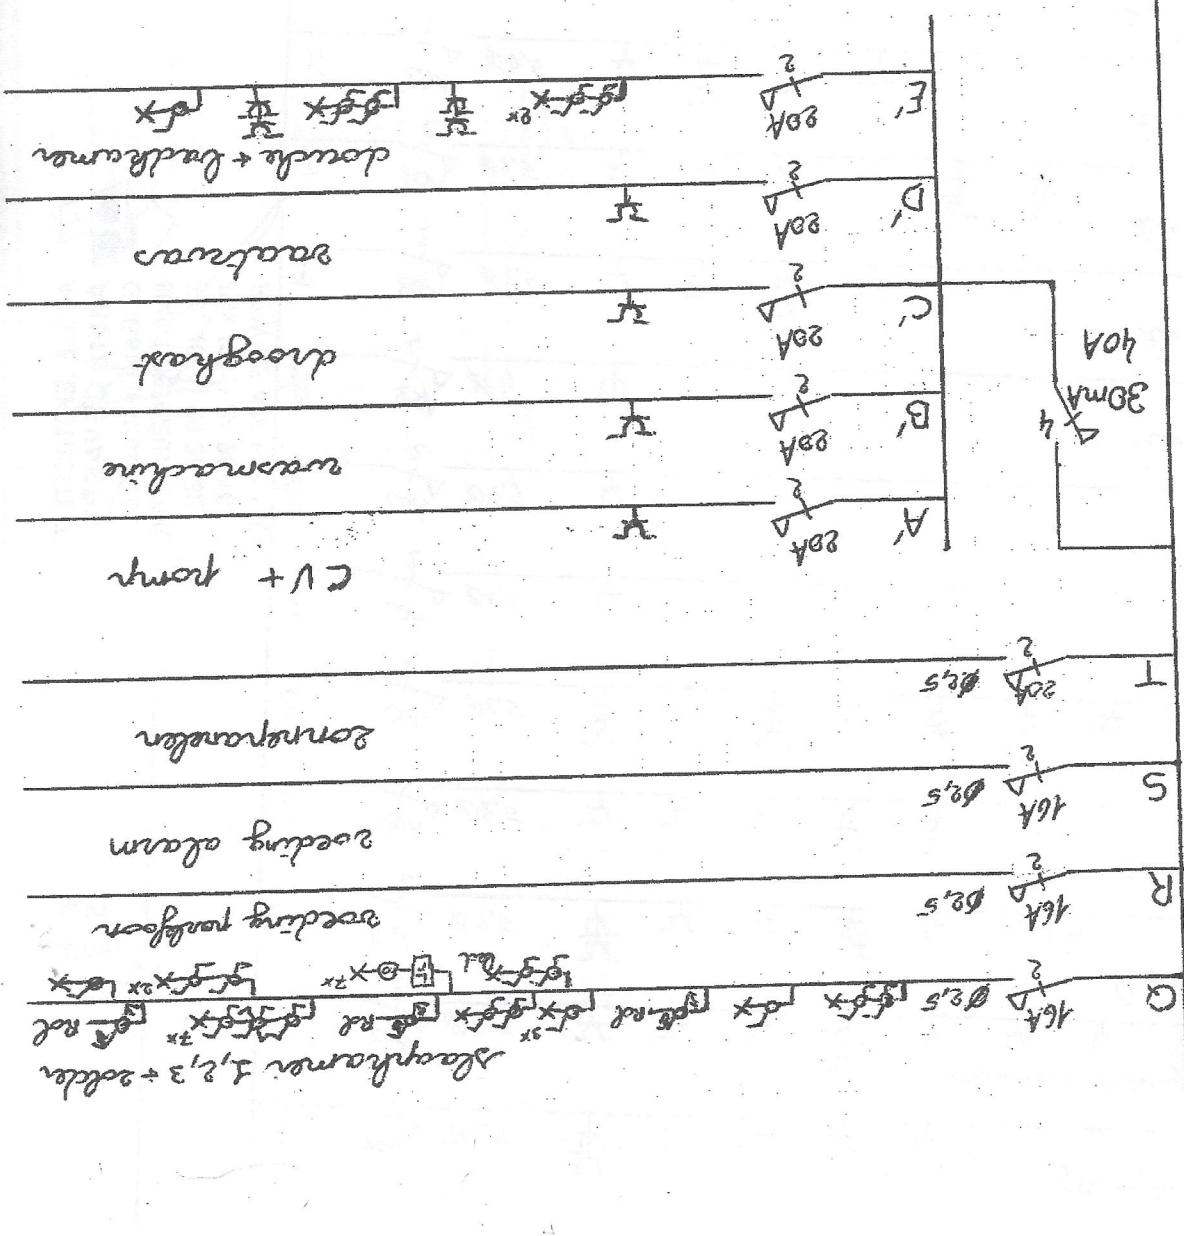

ALG. ELEKTRICITEIT
André GEVAERT
 G. Gezelstraat 18
 8840 OOSTNIEUWERKE
 Tel. (051) 20 38 32
 Fax (051) 24 25 16
 BTW BE 428 862 140

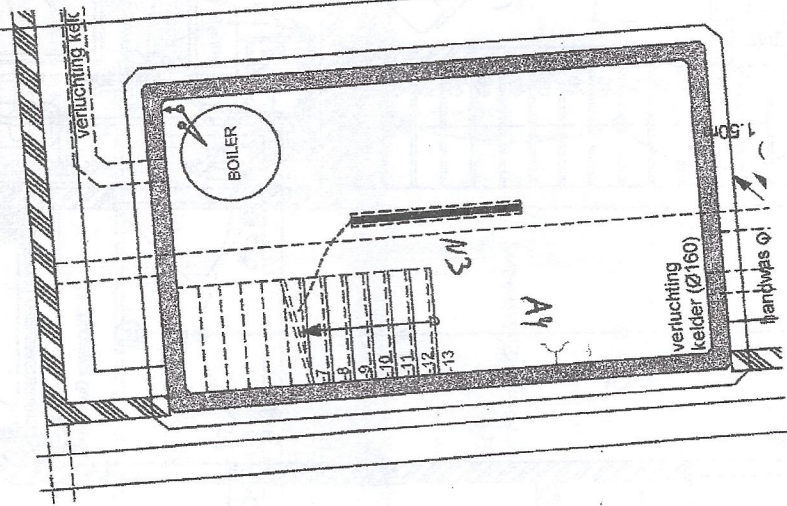

KELDER

| | |
|----------------------|---------------------------|
| LEGENDE ALARM | |
| | opmerkingen |
| | PIR-RADAR detector |
| | bevestigen op 2m40 hoogte |

| | |
|------------------------------|---|
| LEGENDE ELEKTRICITEIT | |
| | drukknop of schakelaar |
| | drukknop of schakelaar met vertikkerlicht |