



سندھ حکومت

سربراہان و سربراہان: قادیان سٹیٹ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹری بیوٹن کمیشن، سندھ، قادیان

سربراہان و سربراہان: GS63-2026-VS-02

سربراہان و سربراہان: (IUL)GS-63-AD/GS-63/2026/02

23 جے 2026

قادیان سٹیٹ

سربراہان و سربراہان، قادیان



المادة 2-

مؤثرات العمل في المملكة العربية السعودية

1. (أ) مؤثرات العمل في المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الزراعي، الصناعي، التجاري، والخدمي، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
2. (أ) مؤثرات العمل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المؤثرات الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية، والاجتماعية، والنفسية، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
3. (أ) مؤثرات العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
4. (أ) مؤثرات العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
5. (أ) مؤثرات العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.











המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ס) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

30. (א) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ב) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ג) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ד) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ה) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ו) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

31. (א) המשרד ימשיך לסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה, ויסייע לממשלה בהגשמת מטרותיה.

(ס) וועלכע איז דאָס צווייטע זעלבסטע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע (פּאָרטיע) פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע.

פּראָפּאָגאַנדע און פּראָפּאָגאַנדע  
פּראָפּאָגאַנדע און פּראָפּאָגאַנדע  
פּראָפּאָגאַנדע און פּראָפּאָגאַנדע

32.

(ר)

וועלכע איז דאָס צווייטע זעלבסטע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע (פּאָרטיע) פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע, דאָס איז דער צווייטע פּאָרטיע פון אונדזערע פּראָפּאָגאַנדע.

(ס)

3 - ضمیمہ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

14 - دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ (28 آئی)

17 - دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

دوسری سہ ماہی لائسنسنگ اور سرٹیفیکیشن ورکس ڈیپارٹمنٹ

Split AC Installation Guidelines

Split systems require separate indoor and outdoor units connected by refrigerant and electrical lines.

Indoor Unit Placement:

- Maintain a minimum clearance of **6-8 inches (15-20 cm)** from the ceiling to allow for proper airflow.
- Maintain a minimum clearance of **4.75 inches (12 cm)** from the side walls to allow for proper airflow.
- Ensure the mounting bracket is **slightly tilted (about 2-3 degrees)** toward the drainpipe side to prevent indoor water leakage.
- It is not recommended to drill any structural elements (columns or beams) to install bracket. However, if drilling is unavoidable, drilling depth shall **not exceed 25mm**.

Outdoor Unit Placement:

- Place the unit on a flat, stable surface (like a concrete pad or manufacturer recommended bracket) to **minimize vibrations** that can damage the compressor.

- Ensure a clearance of at least **12 inches (30 cm)** from the back wall and **6.5 feet (2 meters)** of open space in front of the air outlet.
- Maintain a minimum clearance of **24 inches (60cm)** from the side walls to allow for proper airflow.
- Keep the unit in a **shaded area** away from direct sunlight to prevent overheating and maintain efficiency.

#### Connection & Sealing:

- Drill the wall hole for lines at a **downward angle** toward the outside to facilitate water drainage.
- **Vacuum the system for 15–40 minutes** before operation to remove air and moisture from the copper tubes, which is critical for performance.


#### Power connection:

- All sockets shall be of **15Amp** and MCBs shall be upgraded accordingly.
- Separate energy meter to be provided to cater for additional electrical loads.
- All electrical wires and piping from indoor to outdoor units shall be routed through **4"x4" casing**.
- For all AC installations, a new cable must be laid separately for AC works instead of upgrading the existing electrical network.
- 16mm cable should be used for New meter connection from outer box to meter.
- 10mm Cable should be used from the meter to the D-board.
- 4mm cable should be used to from Meter to Classroom sockets.

#### Plumbing::

- All drains for ACs shall be connected to PVC down pipe routing all the way to ground or connected to rainwater down pipe to soak pits.

-----

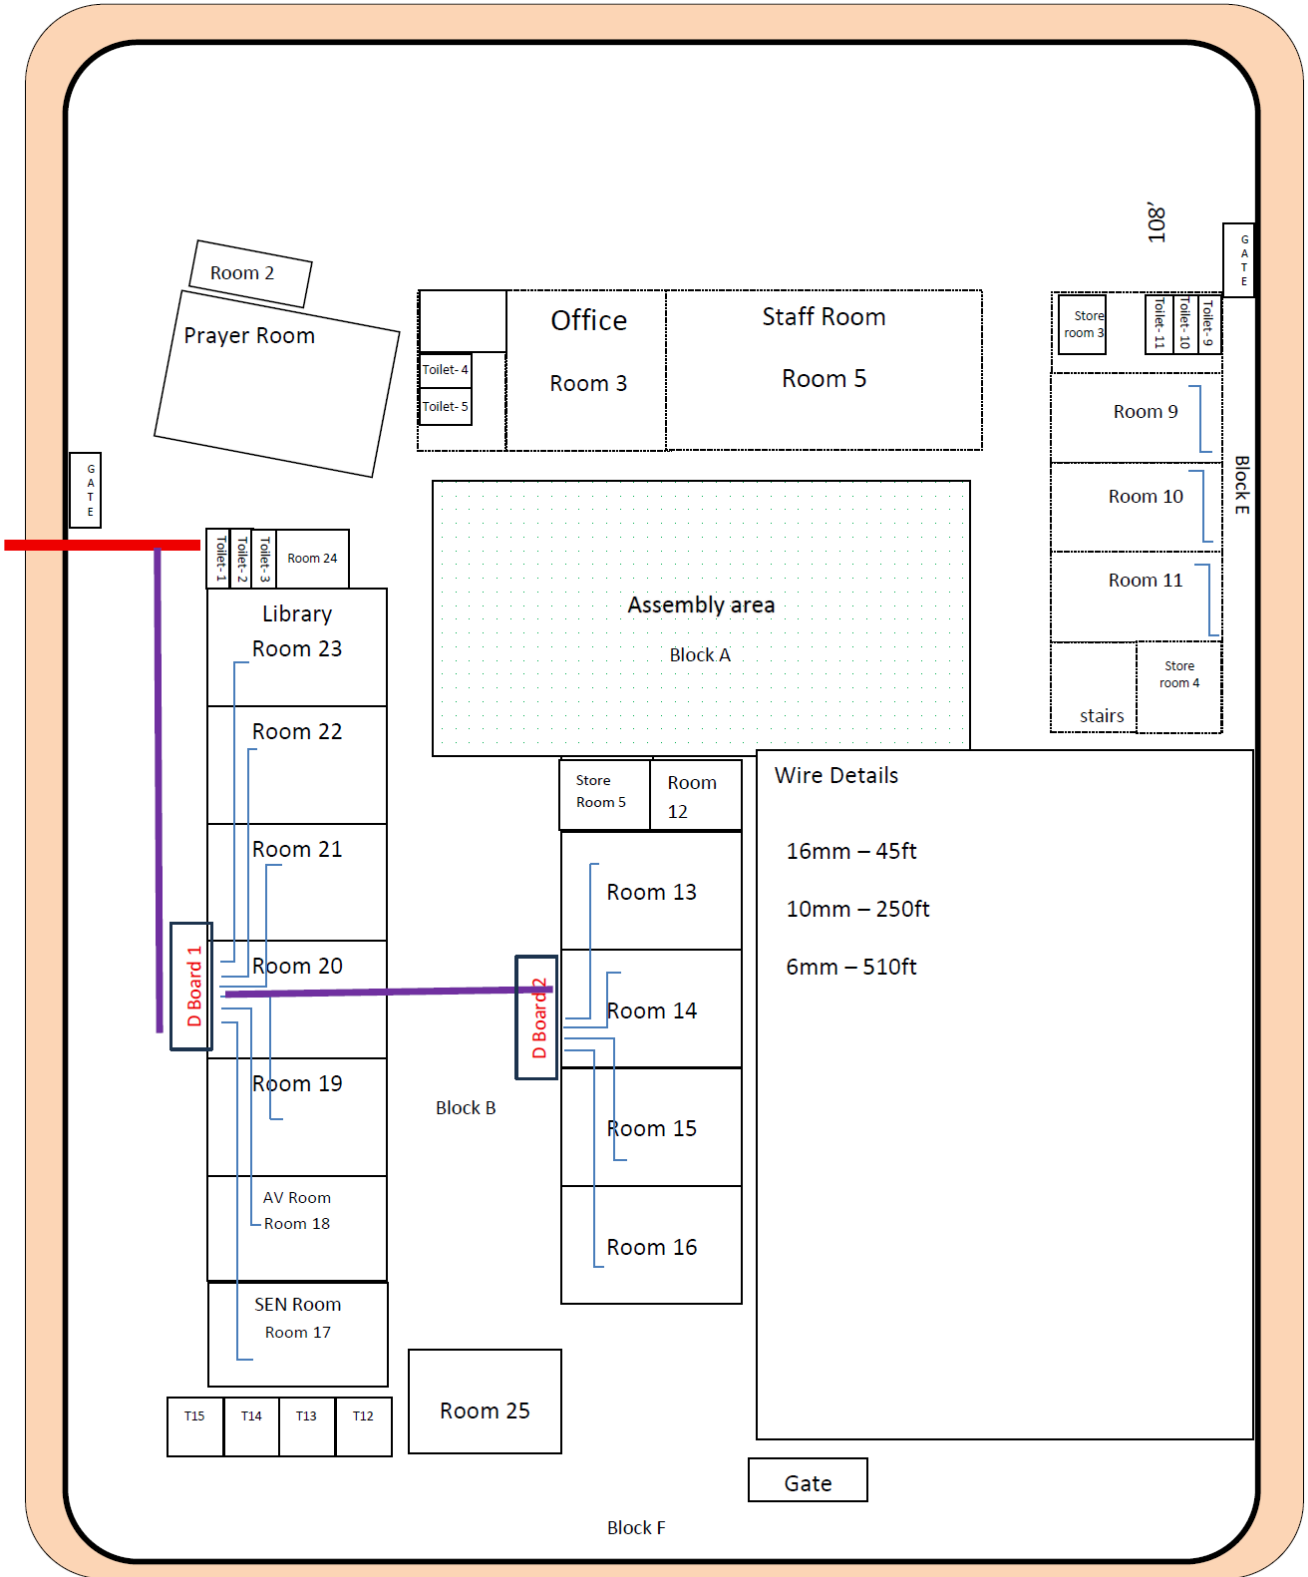





3 - قىسىم						
36 (مەبلەغى ۱۰۰ مىليون) ۋە ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش						
36 (مەبلەغى ۱۰۰ مىليون) ۋە ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش (2022 يىلىدىن باشلاپ)						
#	قۇرۇلۇش ئىسمى	قۇرۇلۇش ئورنى	قۇرۇلۇش تۈرى	قۇرۇلۇش مەبلەغى	قۇرۇلۇش تېزىمى	قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ئورنى

ئىزاھات:

1. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش.
2. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش، مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش.
3. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش.
  - مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش
  - مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش
  - مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش
  - مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش
  - مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش
  - مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش (قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش)
4. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش 20 مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش.
5. مەبلەغى ۱۰۰ مىليوندىن ئاشۇرغان قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش ۋە يېڭى قۇرۇلۇش ئىشلىرىنى تېزەندۈرۈش.





6 - ބޭނުންކުރާ ފޯމް

އަދި ކަނޑައަޅުވާ ފޯމް ގަވާއިދުގެ ދަށުން

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: .....  
[name & address of Purchaser]  
.....  
.....

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, .....[name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with ..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of .....[amount of Guarantee] .....[amount in words].

We, the ..... [Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to ..... [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding \*..... [amount of Guarantee]..... [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between .....[name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

\* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until .....[name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL: .....

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION .....