



පිටුව 7 -

පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගය

රැකුම්, නිවැරදි, පුනර්ජනනා, අලුත්කිරීම, අලුත්කිරීම (අලුත් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය) අලුත් කිරීම

පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගය

දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි. පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි. පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.

අලුත් කිරීම

- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- 1000VA පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගය.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.

රැකුම්

- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.
- පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රධාන අංශය වන්නේ පුනර්ජනනා ක්‍රියාමාර්ගයයි.

අනුමැතිය


- උපරි දැක්වූ විස්තරවලට අනුකූලව පවතින බවට තීරණය කිරීමට (විද්‍යා, සෞඛ්‍ය, අනුරක්ෂණ සේවා සහ සංරක්ෂණ) පිළිගැනීමට සූදානම් වීම.
- සියලුම විස්තරවලට අනුකූලව පවතින බවට තීරණය කිරීමට (විද්‍යා, සෞඛ්‍ය, අනුරක්ෂණ සේවා සහ සංරක්ෂණ) පිළිගැනීමට සූදානම් වීම.
- උපරි දැක්වූ විස්තරවලට අනුකූලව පවතින බවට තීරණය කිරීමට (විද්‍යා, සෞඛ්‍ය, අනුරක්ෂණ සේවා සහ සංරක්ෂණ) පිළිගැනීමට සූදානම් වීම.

Technical Specifications

Item	Details
Camera Resolution	2 - 5 Mega pixels
UPS Backup	1400VA / 700W
NVR Storage Capacity	Minimum 2TB (Compatible with 5MP Camera)


1
DVR
UPS

1
DVR
UPS

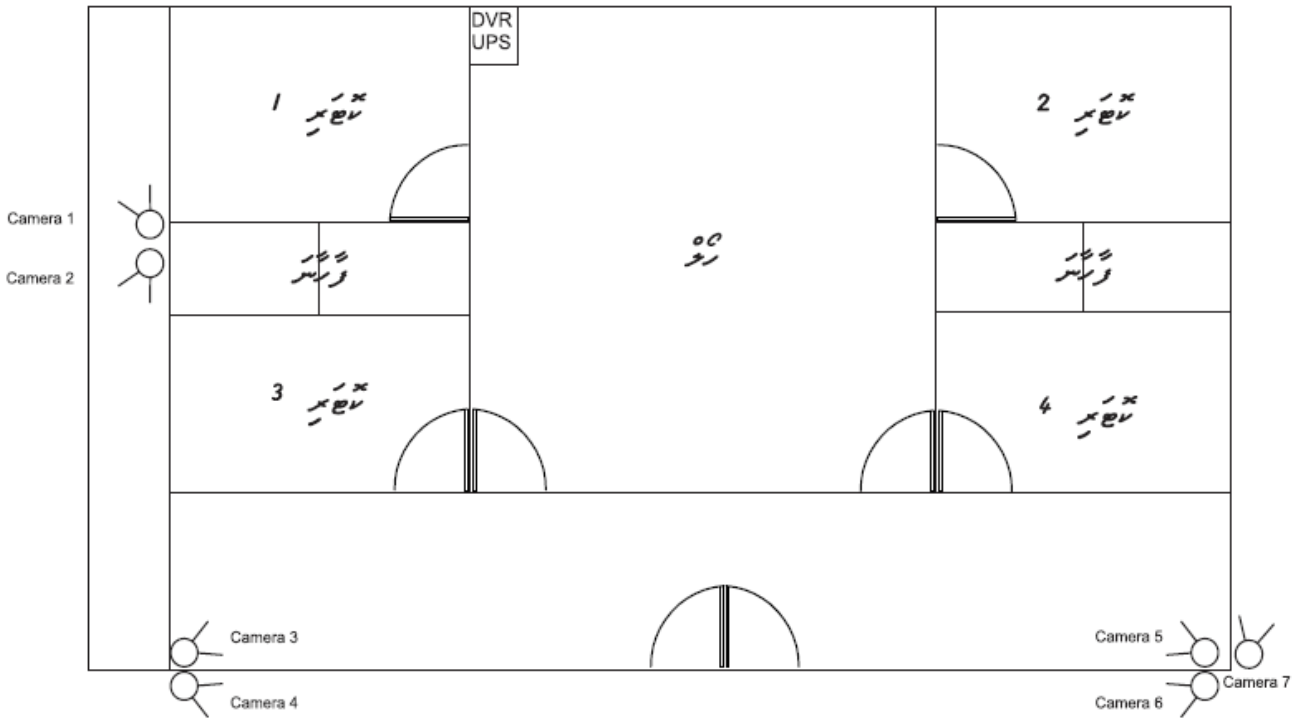


2
DVR
UPS

2
DVR
UPS

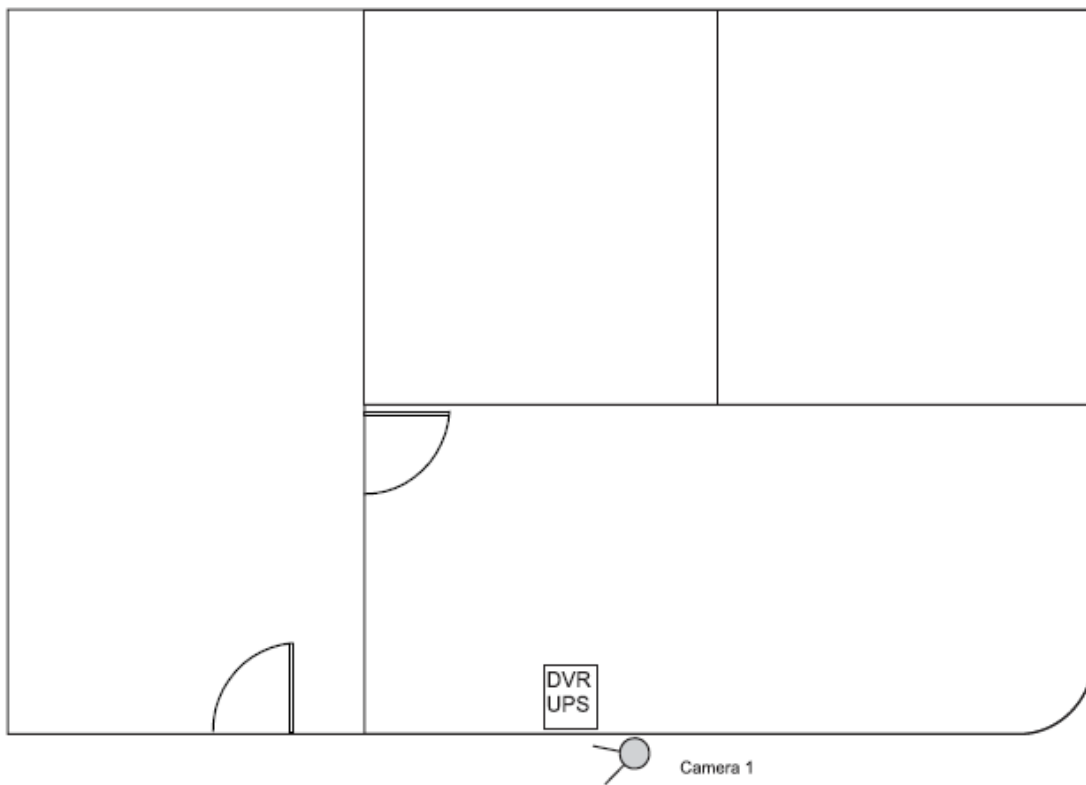

011 100
1000 1000

3 000
1000

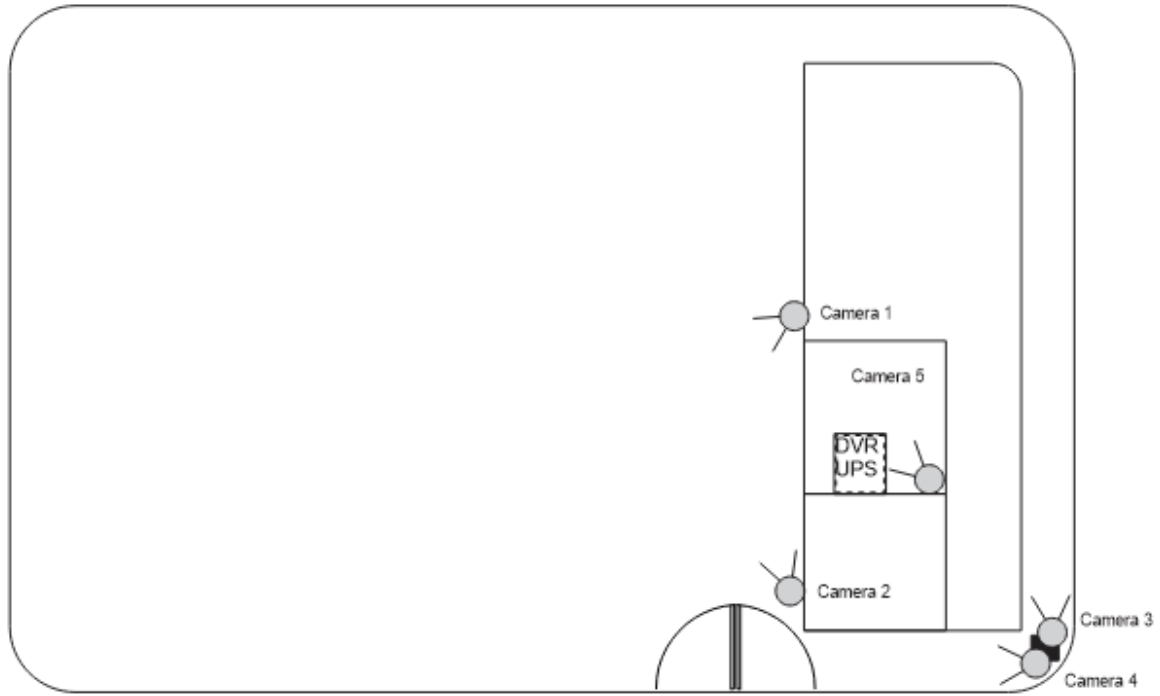

1000 1000
1000

4 000
1000

