



6321

Speicher-Anschluß-Garnituren 1/2"
in verchromter Ausführung
für druckfeste Warmwasserbereiter
bis 200 l Nenninhalt

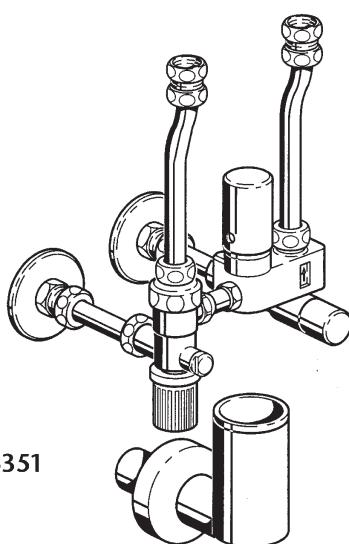


6351

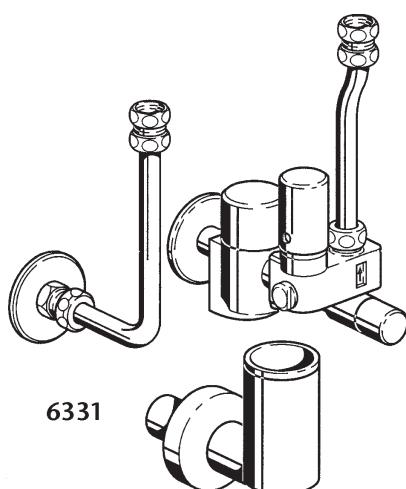

6331


Hansa-Temperatur-Vormischer:

- Weniger Wärmeabstrahlungsverluste
- Energieeinsparung
- Längere Zapfungen am Speicher
- Keine Verbrühungsgefahr
- Ausnutzung des billigen Nachtstroms



Lieferprogramm:

- 6321 Sicherheitsgruppe 1/2" ohne Druckminderer (P-IX 8989/I)
6331 Sicherheitsgruppe 1/2" mit Druckminderer (P-IX 8989/I)
6351 Sicherheitsgruppe 1/2" ohne Druckminderer
mit Temperaturvormischer
6361 Sicherheitsgruppe 1/2" mit Druckminderer
mit Temperaturvormischer
6340 Temperaturvormischer (M 003 436)
59 902 545 Manometer 1/4", Anschlußzapfen hinten

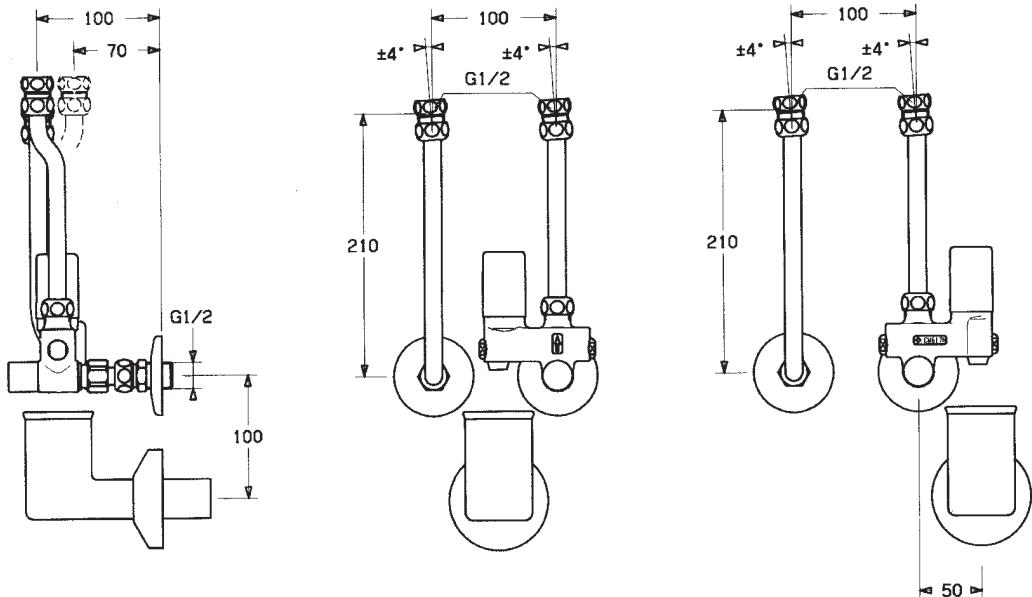

Technische Änderungen vorbehalten


Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques

Derechos reservados para efectuar


modificaciones técnicas

Montage



Merkmale:

Die Sicherheitsgruppe faßt diejenigen Armaturen zusammen, die nach ÖNORM B 2531 + B 3811 bzw. DIN 1988 und nach TRD 721 zum wasserseitigen Anschluß von geschlossenen, elektrisch beheizten Warmwasserbereitern von 10-200 l Inhalt vorgeschrieben sind.
Absperrventil mit Prüfschraube, Rückflußverhinderer, Sicherheitsventil (werkseitige Einstellung 6 bar).
Trichtergeruchverschluß, Druckmindererventil (für Leitungsdrücke über 5 bar).
Prüfschraube , Manometeranschluß G1/4, siehe Abb.

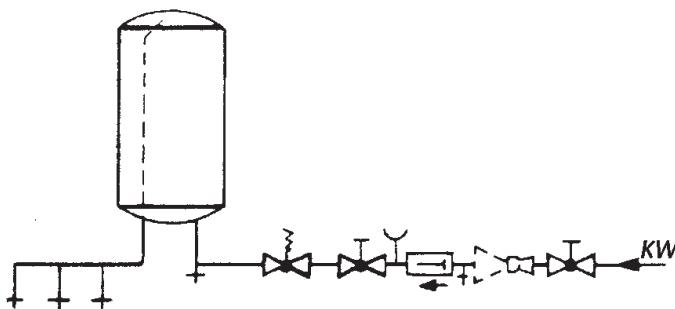


Bei mehr als 5 bar Zuleitungsdruck ist unbedingt eine Sicherheitsgruppe mit Druckminderer zu verwenden.

Trichter-Linksmontage:

Armaturen so verwenden wie angeliefert.

Trichter-Rechtsmontage:

1. Ventilblock 15 von Anschlußstück bzw. Druckminderer abschrauben.
- 1.1 Abdeckkappe 8.7 am Absperrventil 8 abziehen.
- 1.2 Absperrventil 8 herausschrauben.
- 1.3 Rückseitigen Ventilsitz 9 mit Sechskantschlüssel SW 11 herausschrauben und in die Seite des Absperrventiles 8 einschrauben.
- 1.4 Absperrventil in Seite des Ventilsitzes einschrauben.
- 1.5 Ventilblock wieder mit Anschlußstück bzw. Druckminderer verschrauben.

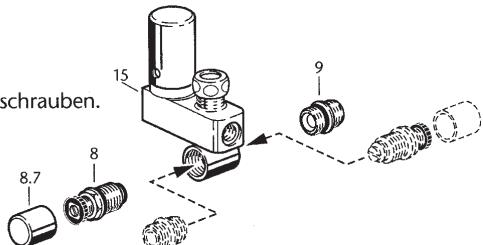

Für den Installateur

For the Plumber

Pour l'installateur

Para el instalador

Zur Wahrung der Gewährleistungsrechte sind HANSA Produkte zwingend und ausschließlich durch einen sanitären Fachhandwerker zu montieren. Bei Reklamationen bzw. unerwartet auftretenden Mängeln wenden Sie sich an Ihren Installateur.

To maintain warranty entitlements, HANSA Products must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.

In case of complaints or unexpected defects, contact your fitter.

Afin de préserver les droits de garantie, les produits HANSA doivent être montés exclusivement par un spécialiste sanitaire.

Veuillez vous adresser à votre installateur en cas de réclamations ou de défauts imprévus.

Para salvaguardar los derechos de garantía, los productos HANSA debe montarlos obligatoriamente un artesano profesional en equipos sanitarios. Consulte a su instalador en caso de reclamaciones o de presentarse defectos inesperados.

**Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 sind bei höheren Drücken als 6 bar Druckminderer in die Hauptleitung einzubauen.
Hohe Druckdifferenzen über ca. 1 bar zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden.**

To comply with the noise emission figures required by DIN 4109, pressure reducers must be installed in the main pipe at higher pressures than 6 bar. High pressure differences of more than approx. 1 bar between the cold and hot water connection should be avoided.

Afin de respecter les valeurs de bruit prescrites par la norme DIN 4109, il convient de monter des réducteurs de pression dans la conduite principale lorsque les pressions sont supérieures à 6 bar.

Les différences de pression importantes supérieures à environ 1 bar entre les raccords eau froide et eau chaude doivent être évitées.

Para el cumplimiento de los valores de ruido conforme a la norma DIN 4109 en caso de presiones superiores a 6 bares, debe montarse un reductor de presión en el conducto principal.

Deben evitarse elevadas diferencias de presión, superiores a aprox. 1 bar, entre la conexión de agua fría y la conexión de agua caliente.

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unserer Gewährleistung ausgeschlossen

Damage resulting from improper handling, natural wear and tear or excessive use are excluded from our warranty.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un traitement non conforme, d'une usure naturelle ou d'une sollicitation trop importante

Los daños causados por un tratamiento inapropiado, el desgaste natural o una utilización excesiva, están excluidos de nuestra garantía

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten. (insbesondere Beachtung von EN 1717 empfohlen)

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with EN 1717 is recommended)

Les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectées. (Il est notamment recommandé de respecter la norme EN 1717)

Deben observarse las reglas técnicas reconocidas. (se recomienda observar especialmente la norma EN 1717)

Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spülen

Flush pipes well before installing mixer

Purger l'installation avant la pose de la robinetterie

Antes de colocar el monobloc purgar la instalación

Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.

Drain system completely if danger of frost.

En cas de risque de gel, vidanger l'installation d'immeuble.

En caso de peligro de hielo, purg la instalaciòn de agua, o bien vaciar las tuberías.

HANSA ARMATUREN-VERTRIEBS GmbH

Postfach 9 • A-5013 Salzburg

Telefon: +43 (662) 43 31 00 - 0

Telefax: +43 (662) 43 31 00 - 20

E-Mail: office@hansa.at

