


Kaapeleiden sijoitusetäisyyks samansuuntaisesta vesihuollosta

Kaapeleiden sijoitus lähtökohteisesti siten, että vesihuoltoputket ovat kaivettavissa 2: 1 luiskalla (tuentaelementillä) esiin mm. vuotokorjausten yhteydessä nopeasti esiin.

Tyyppiirustuksessa esitetty etäisyydet, kun vesihuollon putkikoko on alle 500 mm, suurempien putkien kohdalla etäisyys on 0,2 m suurempi.

Huom. vesihuollon syvyys vaikuttaa sijoitusetäisyyteen, tyyppiirustuksessa esitetty etäisyys on määritetty keskimääräisen oletuspeitesyvyyden pohjalta.

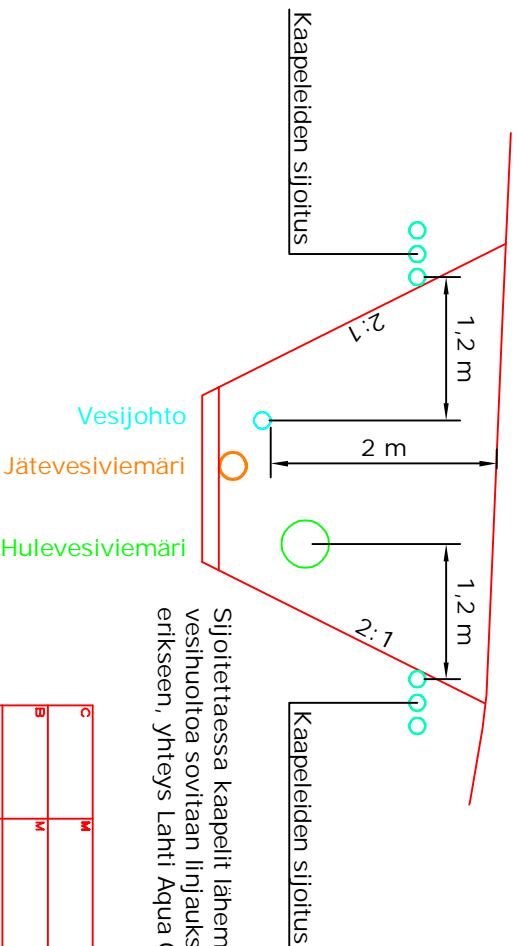

Sijoitettaessa kaapelit lähemmäs vesihuottoa sovitaan linjauksesta erikseen, yhteys Lahti Aqua Oy:n suunnitteluun.

| C | M | S | T/H |
|---|---|---|-----|
| B | M | S | T/H |
| A | M | S | T/H |



KAAVA

KAUP.OSA

HTV.

KLEHTI

HNRO

LITTYV

IMKAAVA

ALUE
NIMI
AIHE

Kaapeleiden sijoitus vesihuollon suuntaisesti
Tyyppiirustus

HNRO