

ΕΡΓΟ :	OASIS 13 RESIDENCES BUILDING, TSAKILERO, LARNAKA
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :	ΛΑΡΝΑΚΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :	L.LOUVIAS PROPERTIES LTD

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ			
A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ			
ΑΠ-01	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	1:100	A 2
ΑΠ-02	ΚΑΤΟΨΗ 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΑΠ-03	ΚΑΤΟΨΗ 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΑΠ-04	ΚΑΤΟΨΗ 3 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΑΠ-05	ΚΑΤΟΨΗ ROOF GARDEN	1:100	A 3
ΑΠ-06	ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ	1:100	A 3
ΥΔΡΕΥΣΗ			
ΥΔ-01	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	1:100	A 2
ΥΔ-02	ΚΑΤΟΨΗ 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΥΔ-03	ΚΑΤΟΨΗ 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΥΔ-04	ΚΑΤΟΨΗ 3 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΥΔ-05	ΚΑΤΟΨΗ ROOF GARDEN	1:100	A 3
ΥΔ-06	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	---	A 3
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ			
ΚΛ-01	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	1:100	A 2
ΚΛ-02	ΚΑΤΟΨΗ 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΚΛ-03	ΚΑΤΟΨΗ 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΚΛ-04	ΚΑΤΟΨΗ 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΚΛ-05	ΚΑΤΟΨΗ ROOF GARDEN	1:100	A 3
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ			
ΕΞ-01	ΚΑΤΟΨΗ 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΕΞ-02	ΚΑΤΟΨΗ 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΕΞ-03	ΚΑΤΟΨΗ 3 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ	1:100	A 3
ΕΞ-04	ΚΑΤΟΨΗ ROOF GARDEN	1:100	A 3

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNAKA




M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS
1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers


02 , LEOFOROS AYSTALIAS str. , 7102 ,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ


ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ ---	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ---

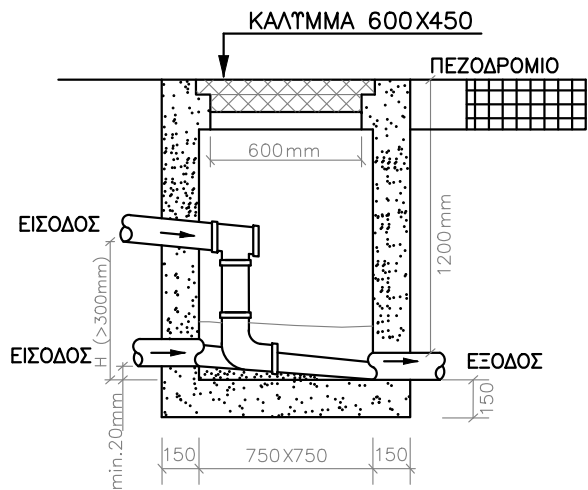


ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝΔΕΣΗΣ
(750mm X 750mm)

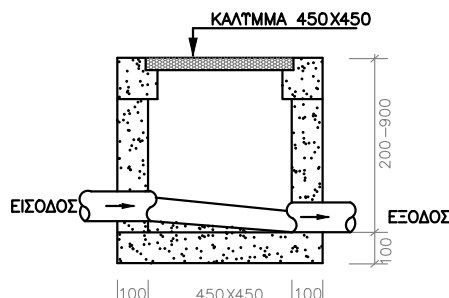


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

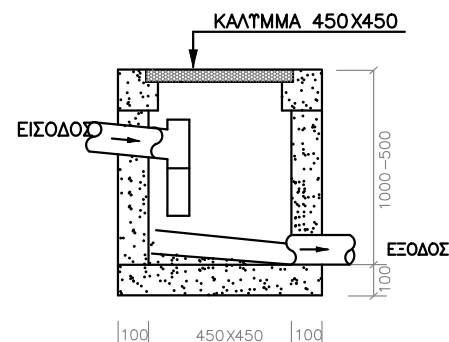

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

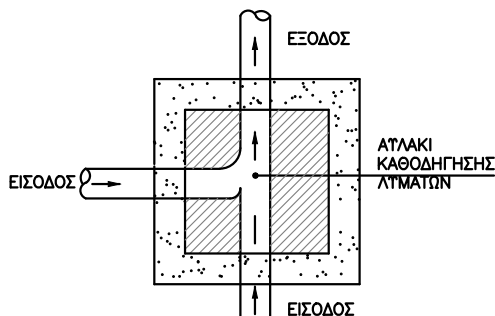

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ)

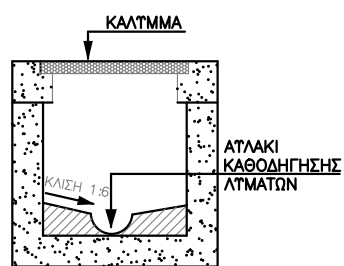

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Ø110mm ΟΔΕΤΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ (ΤΥΠΙΚΟ)


ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΗΣ. ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ. Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΤΟΠΩ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

RWP RAIN WATER PIPE
RWO RAIN WATER OUTLET
→ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΚΑΘΙΣΤΟ Η ΚΡΕΜΜΑΣΤΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.



+0.00 : EXISTING LEVELS
+0.00 : PROPOSED LEVELS

- EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
- THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
- ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
- FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
- DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
- THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
- ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΟΔΕΤΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ
- ΜΑΤΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
- ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
- Τ.Κ. : ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- Μ.Α. : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
- Α : ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΦΑ : ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΟΥΡΕΛΙΑ.
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 1% ΕΩΣ 1,5% ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ.
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑ ΠΑΧΟΥΣ 25mm ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
- Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΤ ΣΗΜΕΙΩΤ ΣΤΗΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ.

Έργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNACA




1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy



02, LEOFOROS AYSTALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΕΡΓ.
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔ.
ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	1:100	ΑΠ-01



⊕+0.00 : EXISTING LEVELS

⊙+0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
- - - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- - - ΟΔΕΤΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ
- - - ΜΑΤΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- ↘ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ↗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- ↗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- ↘↗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
- ↗↘ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
- Τ.Κ : ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- Μ.Α : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
- Α : ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΦΑ : ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) ΟΠΟΥΤ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΟΥΤΕΛΙΑ.
- 2) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 1% ΕΩΣ 1,5% ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ.
- 3) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑ ΠΑΧΟΥΣ 25mm ΚΑΛΥΤΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- 4) Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ.

Έργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNACA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers


02, LEOFOROS AYSTALIAS ST., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ		
ΚΑΤΟΨΗ 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ		
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΑΠ-02

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- RWP RAIN WATER PIPE
- RWO RAIN WATER OUTLET
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
(ΚΑΘΙΣΤΟ Η ΚΡΕΜΜΑΣΤΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.



+0.00 : EXISTING LEVELS

+0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
- - - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- - - ΟΔΕΤΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ
- - - ΜΑΤΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- ↘ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ↗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- ↗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- ↘↗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
- ↗↘ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
- Τ.Κ : ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- Μ.Α : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
- Α : ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΦΑ : ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) ΟΠΟΥΤ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΟΥΤΕΛΙΑ.
- 2) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 1% ΕΩΣ 1,5% ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ.
- 3) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑ ΠΑΧΥΣ 25mm ΚΑΛΥΤΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- 4) Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΤ ΣΗΜΕΙΩΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ.

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNACA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers


02, LEOFOROS AYSTALIAS STR., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ		
ΚΑΤΟΨΗ 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ		
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΑΠ-03

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- RWP RAIN WATER PIPE
- RWO RAIN WATER OUTLET
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
(ΚΑΘΙΣΤΟ Η ΚΡΕΜΜΑΣΤΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.



+0.00 : EXISTING LEVELS

+0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
- - - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- - - ΟΔΕΤΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ
- - - ΜΑΤΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- ↗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ↖ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- ↙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- ↗↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
- ↖↙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
- Τ.Κ : ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- Μ.Α : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
- Α : ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΦΑ : ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) ΟΠΟΥΤ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΤΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΟΤΡΕΛΙΑ.
- 2) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 1% ΕΩΣ 1,5% ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ.
- 3) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΣ ΚΑΘΕΤΟΤΣ ΑΓΩΓΟΤΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑ ΠΑΧΟΤΣ 25mm ΚΑΛΥΨΜΕΝΟ ΜΕ ΦΤΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΤ
- 4) Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΤ ΣΗΜΕΙΟΤ ΣΤΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥΤ.

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNACA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers


02, LEOFOROS AYSTALIAS STR., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ		
ΚΑΤΟΨΗ 3 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ		
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΑΠ-04


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- RWP RAIN WATER PIPE
- RWO RAIN WATER OUTLET
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
(ΚΑΘΙΣΤΟ Η ΚΡΕΜΜΑΣΤΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.



⊕+0.00 : EXISTING LEVELS
⊙+0.00 : PROPOSED LEVELS

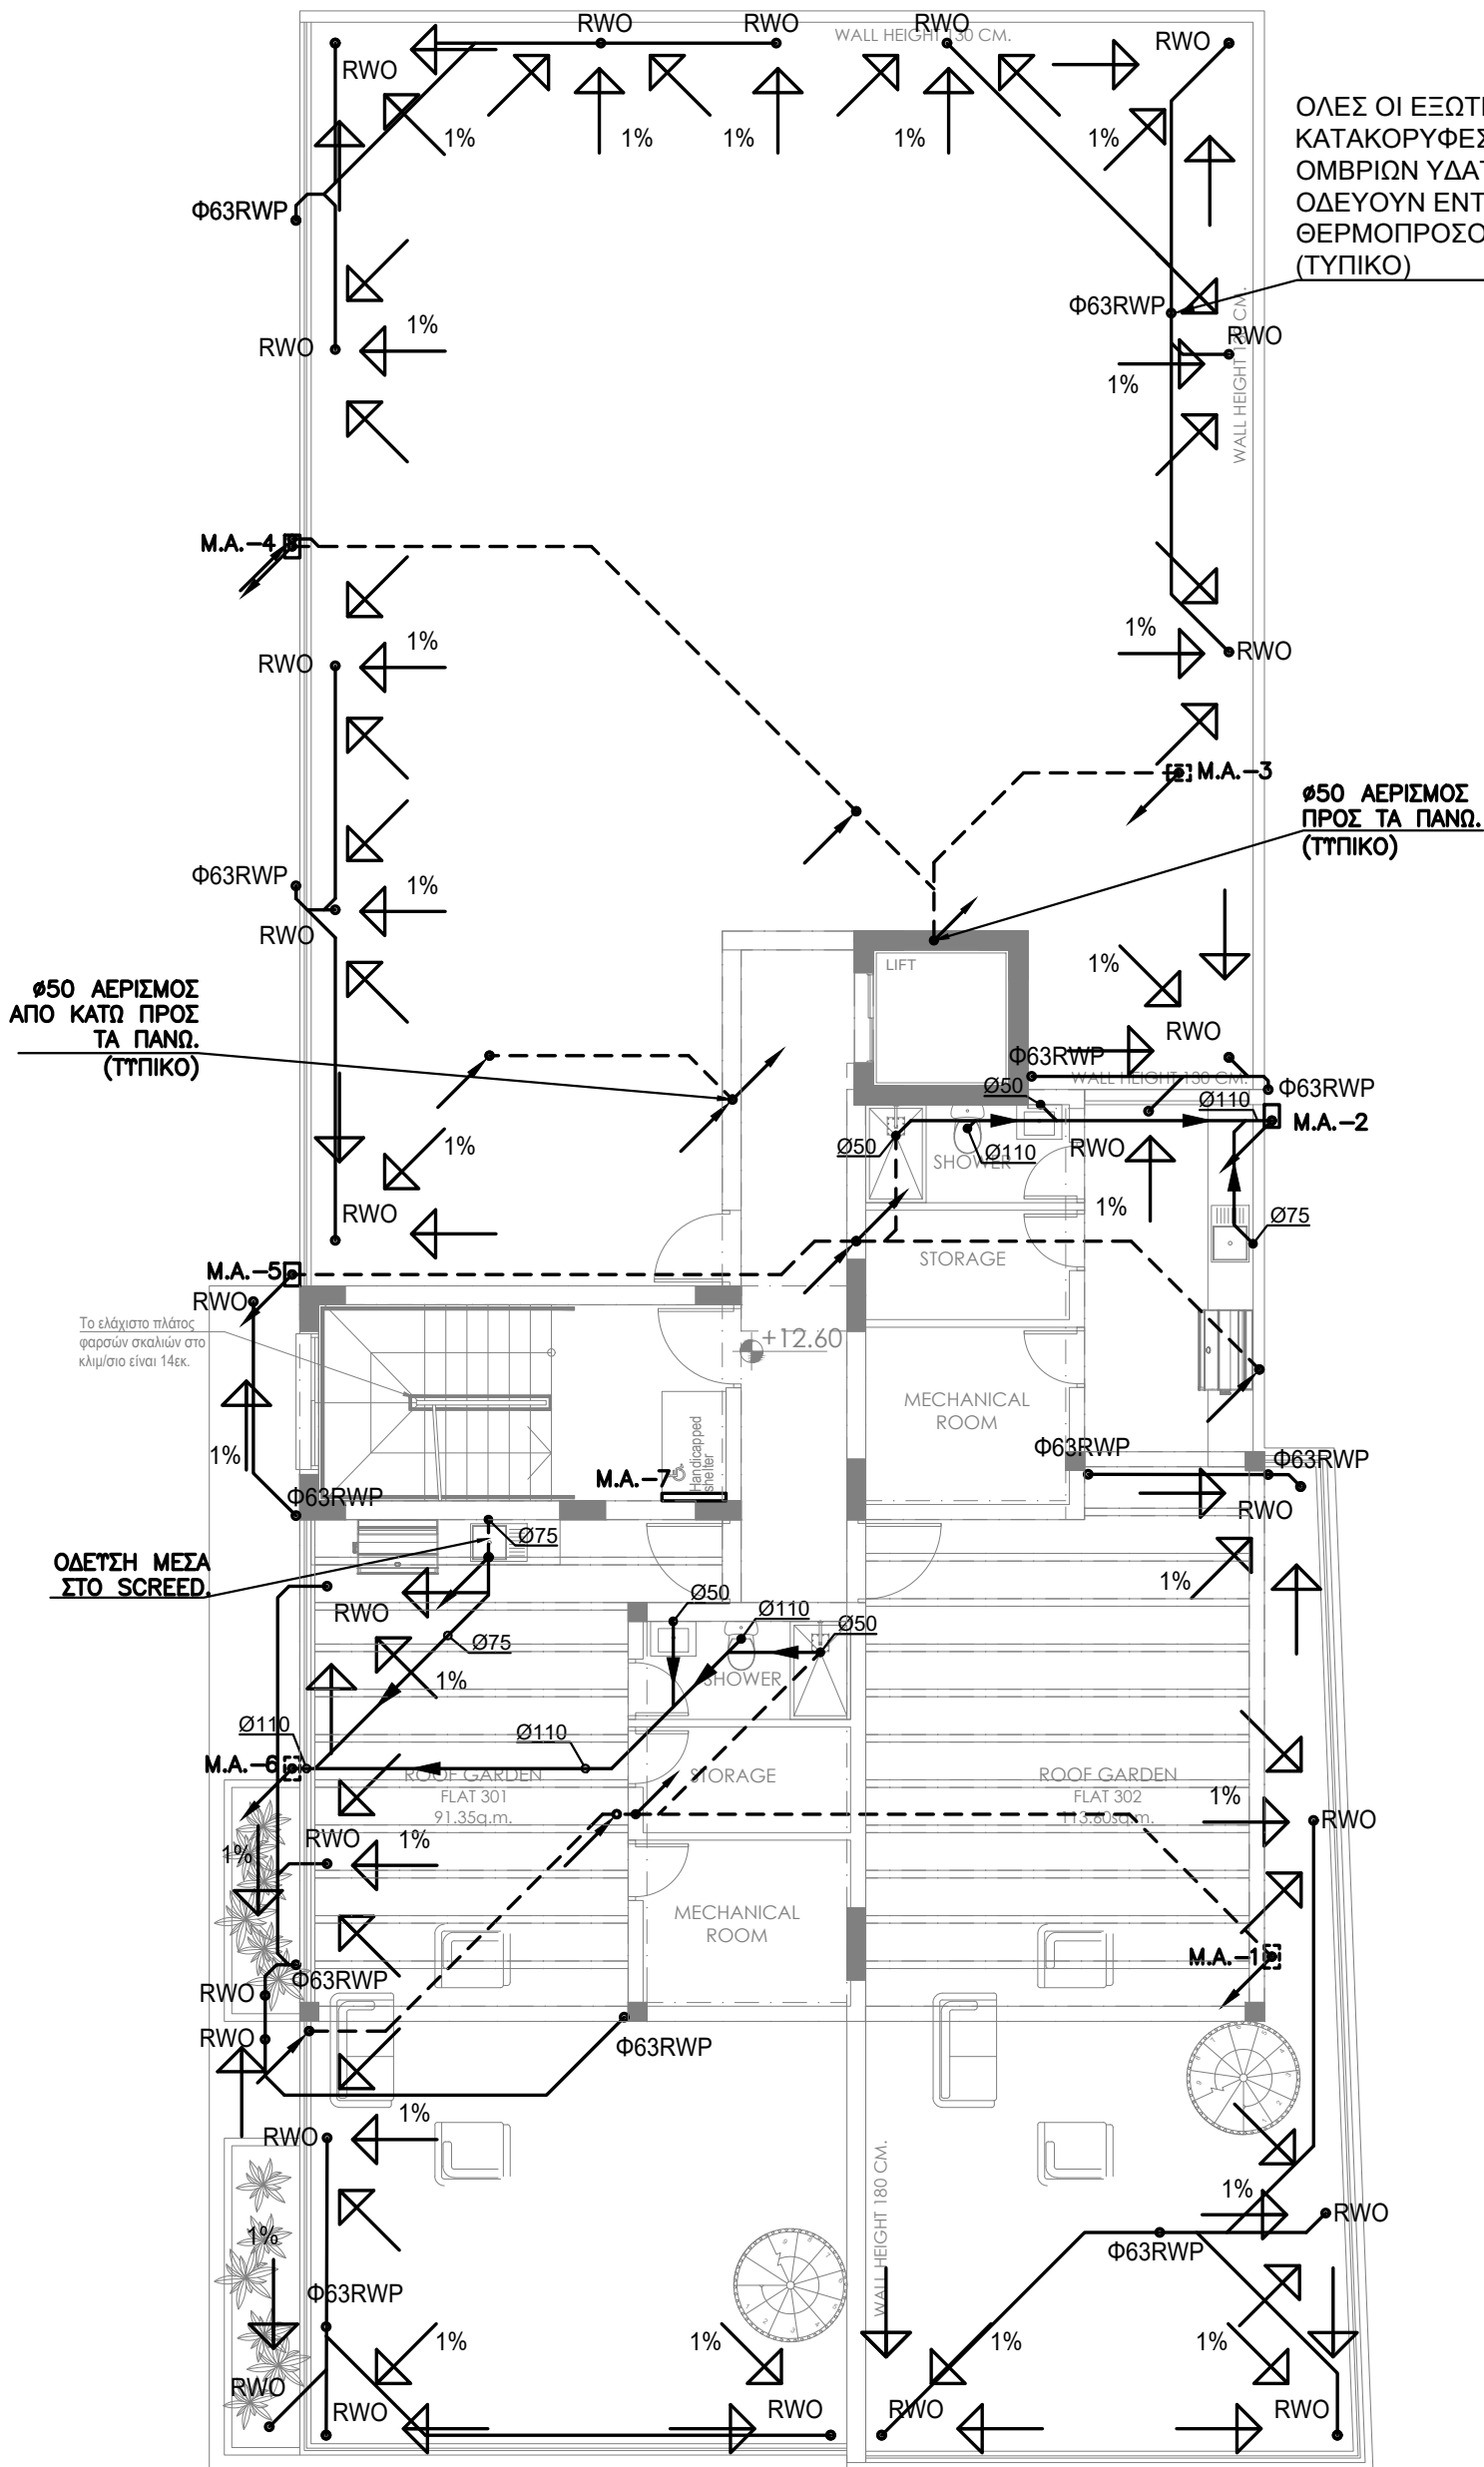

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ (ΤΥΠΙΚΟ)

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- — — — — ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
— — — — — ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΤ
— — — — — ΟΔΕΤΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ
— — — — — ΜΑΤΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΣΩΣ
- ↗ ↘ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
↗ ↘ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
↗ ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
↗ ↘ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
↗ ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
↗ ↘ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
- Τ.Κ : ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΤ
Μ.Α : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
Α : ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΤ
ΦΑ : ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) ΟΠΟΤ' ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΤΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΟΤΡΕΛΙΑ.
- 2) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 1% ΕΩΣ 1,5% ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΤΟΤΗΣΗ ΡΟΗΣ.
- 3) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΤΣ ΚΑΘΕΤΟΤΣ ΑΓΩΓΟΤΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑ ΠΑΧΟΤΣ 25mm ΚΑΛΥΤΜΕΝΟ ΜΕ ΦΤΛΛΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ
- 4) Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΤ ΣΗΜΕΙΟΤ ΣΤΗΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΤ.

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNAKA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: michea.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTALIAS ST., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy


ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ ROOF GARDEN
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΤ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΤ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΑΠ-05

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ


- RWP RAIN WATER PIPE
RWO RAIN WATER OUTLET
→ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
(ΚΑΘΙΣΤΟ Η ΚΡΕΜΜΑΣΤΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.

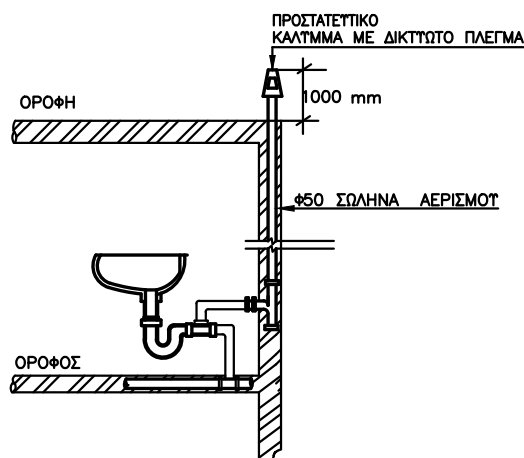[illegible]

RWP RAIN WATER PIPE
RWO RAIN WATER OUTLET
→ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC
(ΚΑΘΙΣΤΟ Η ΚΡΕΜΜΑΣΤΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.

 +0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

————— ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
 - - - - - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
 — · — · — ΟΔΕΥΣΗ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΔΟΚΟ
 — — — — — ΜΑΤΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

↗ ↘ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
 ↗ ↘ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
 ↗ ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
 ↗ ↘ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
 ↗ ↘ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
 ↗ ↘ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
 ↗ ↘ Τ.Κ : ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ↗ ↘ Μ.Α : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
 ↗ ↘ Α : ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
 ↗ ↘ ΦΑ : ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

- 1) ΟΠΟΤ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΟΚΟΤΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΦΟΤΡΕΛΙΑ.
- 2) ΧΩΣΤ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΤΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 1% ΕΩΣ 1,5% ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΤΘΤΝΣΗ ΡΟΗΣ.
- 3) ΧΩΣΤ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΤΣΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΤΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑ ΠΑΧΟΥΣ 25mm ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΦΤΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- 4) Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΤ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΤΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ.

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNAKA



M. PHOTIOU


ARCHITECTS-ENGINEERS
1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy



02, LEOFOROS AYSTRALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ ΑΠ-06



 +0.00 : EXISTING LEVELS
 +0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- — ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- - - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

-  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
-  ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
-  ΑΠΟ ΚΑΤΩ
-  ΑΠΟ ΠΑΝΩ
-  ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
-  ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ

 ΦΛΟΤΕΡ (FLOAT SWITCH) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ PN-20 ΓΙΑ ΚΡΥΤΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΑΝΕΝΙΟ η ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (PIPE IN PIPE).
2. Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Έργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNAKA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS


1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cvtanet.com.cy



BS Building Services
Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 24636890
E-mail: bsdesign@cvtanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΤΔ-01

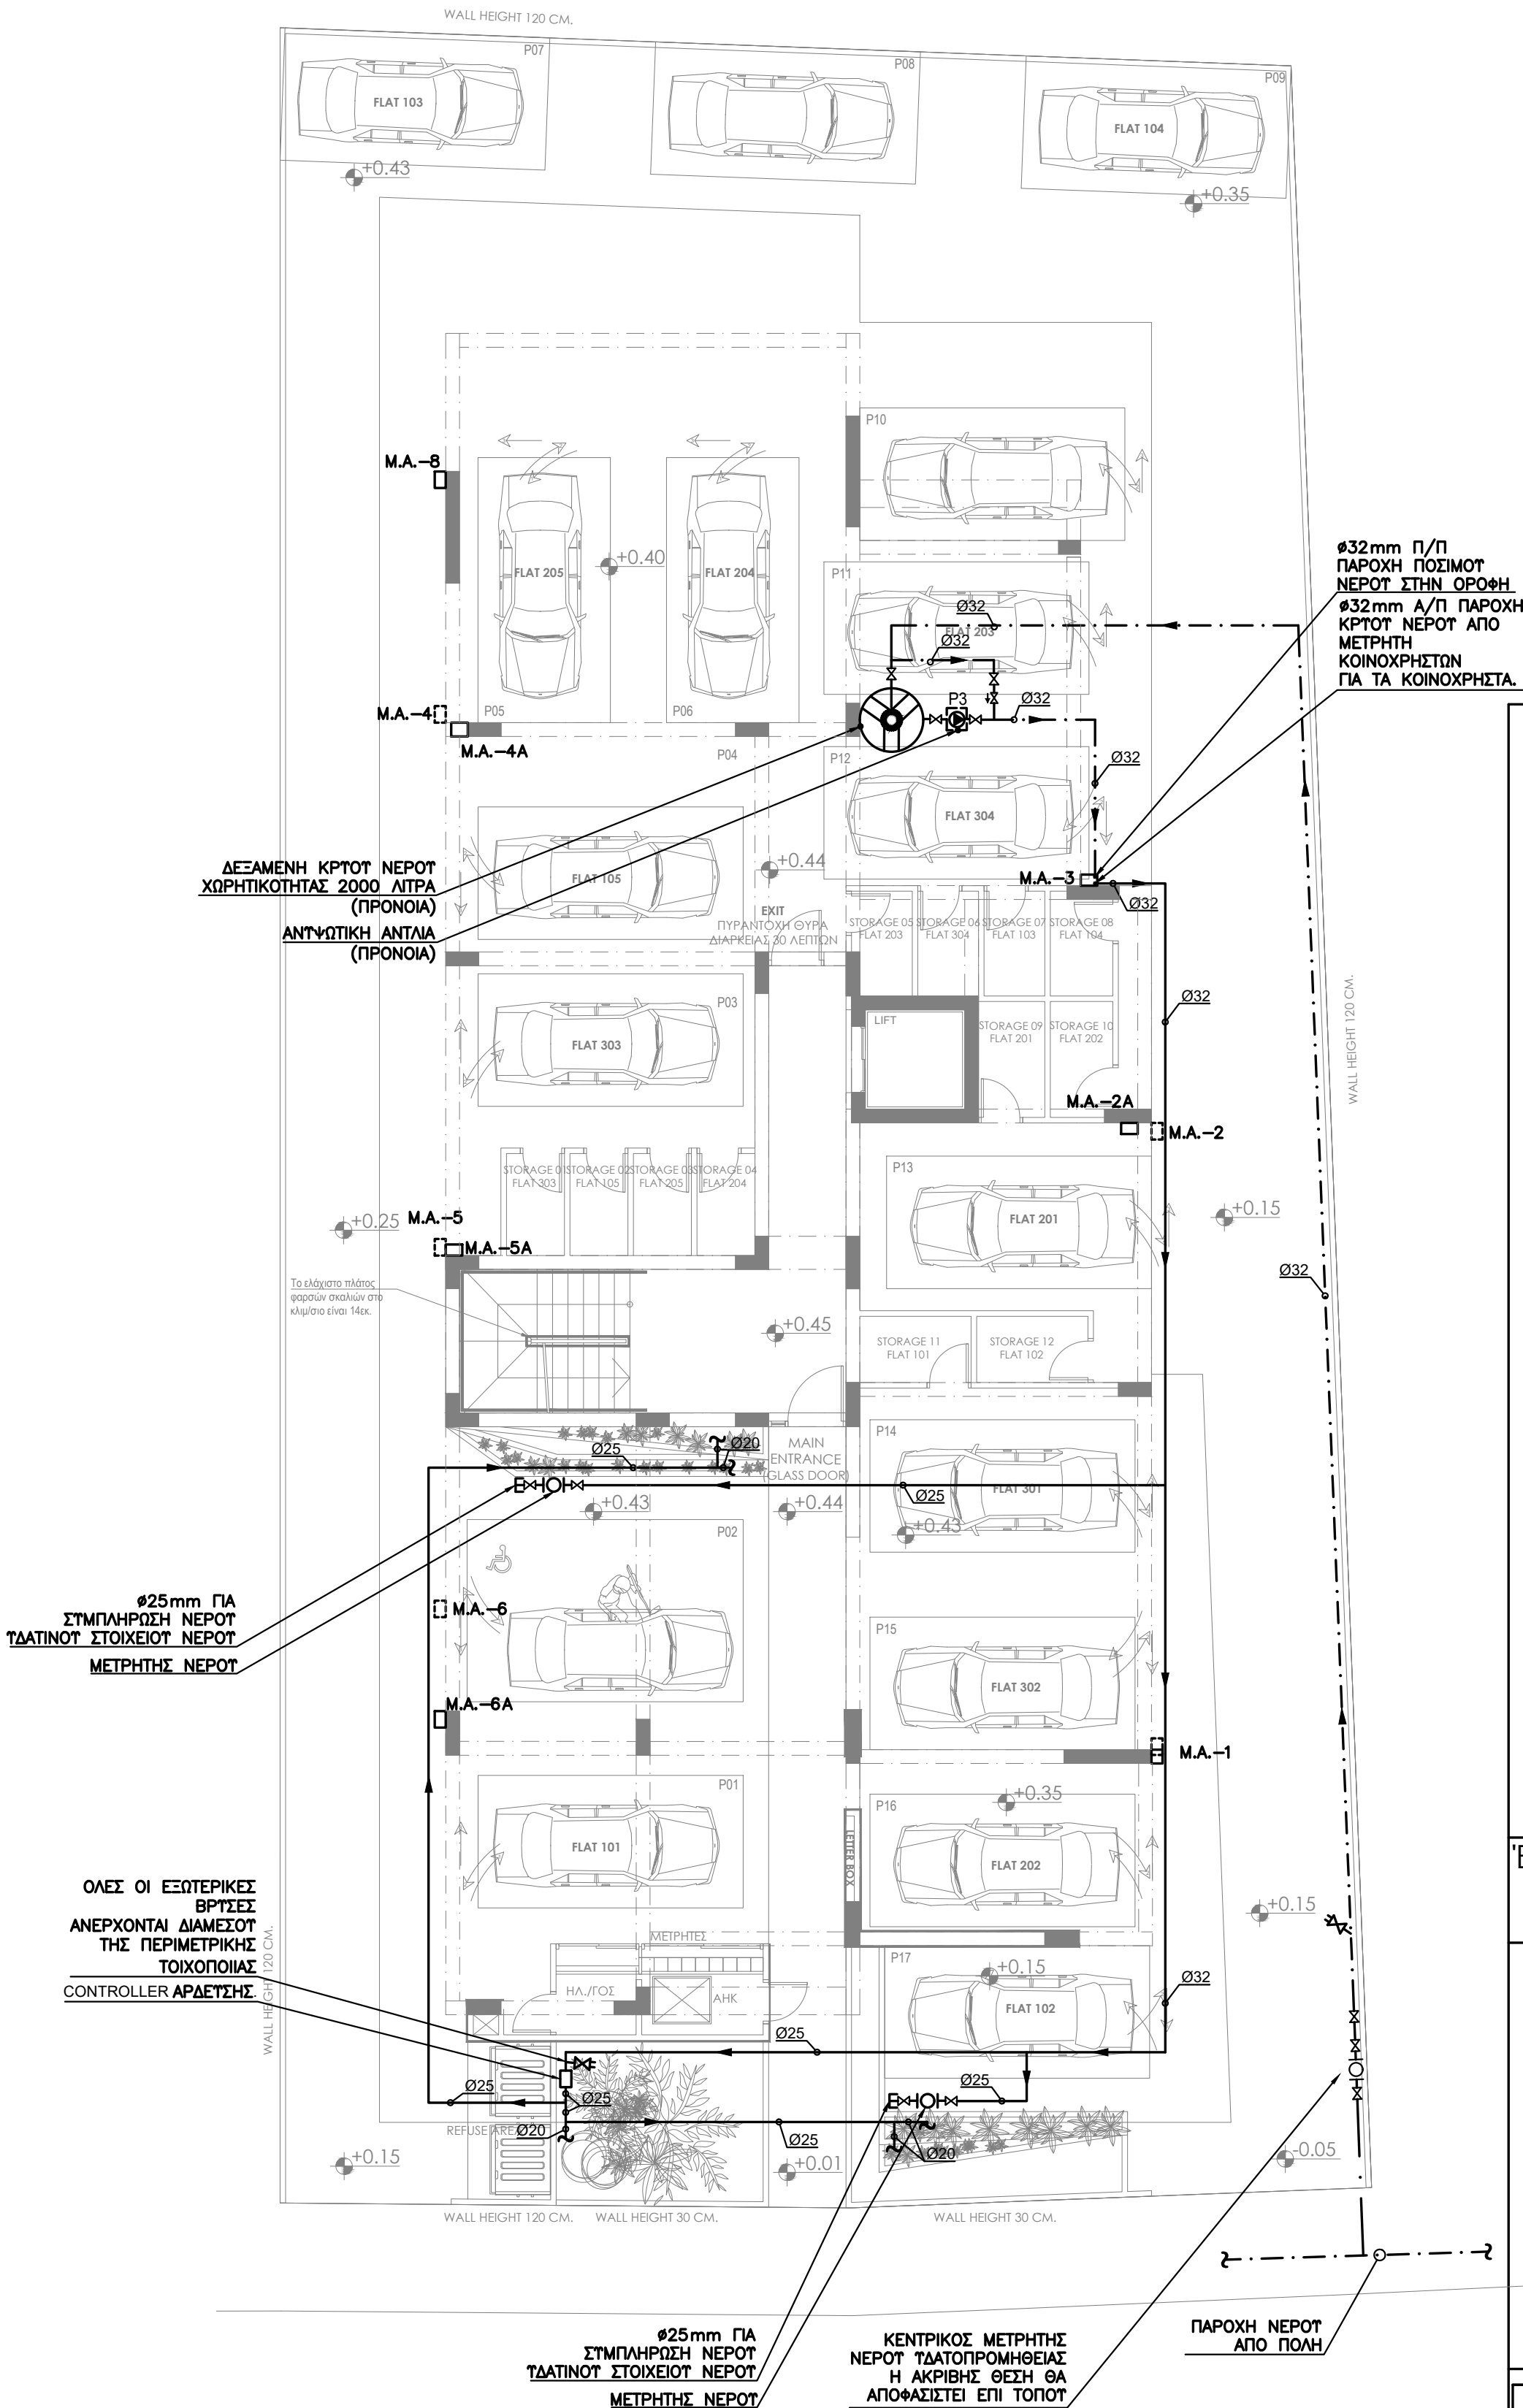

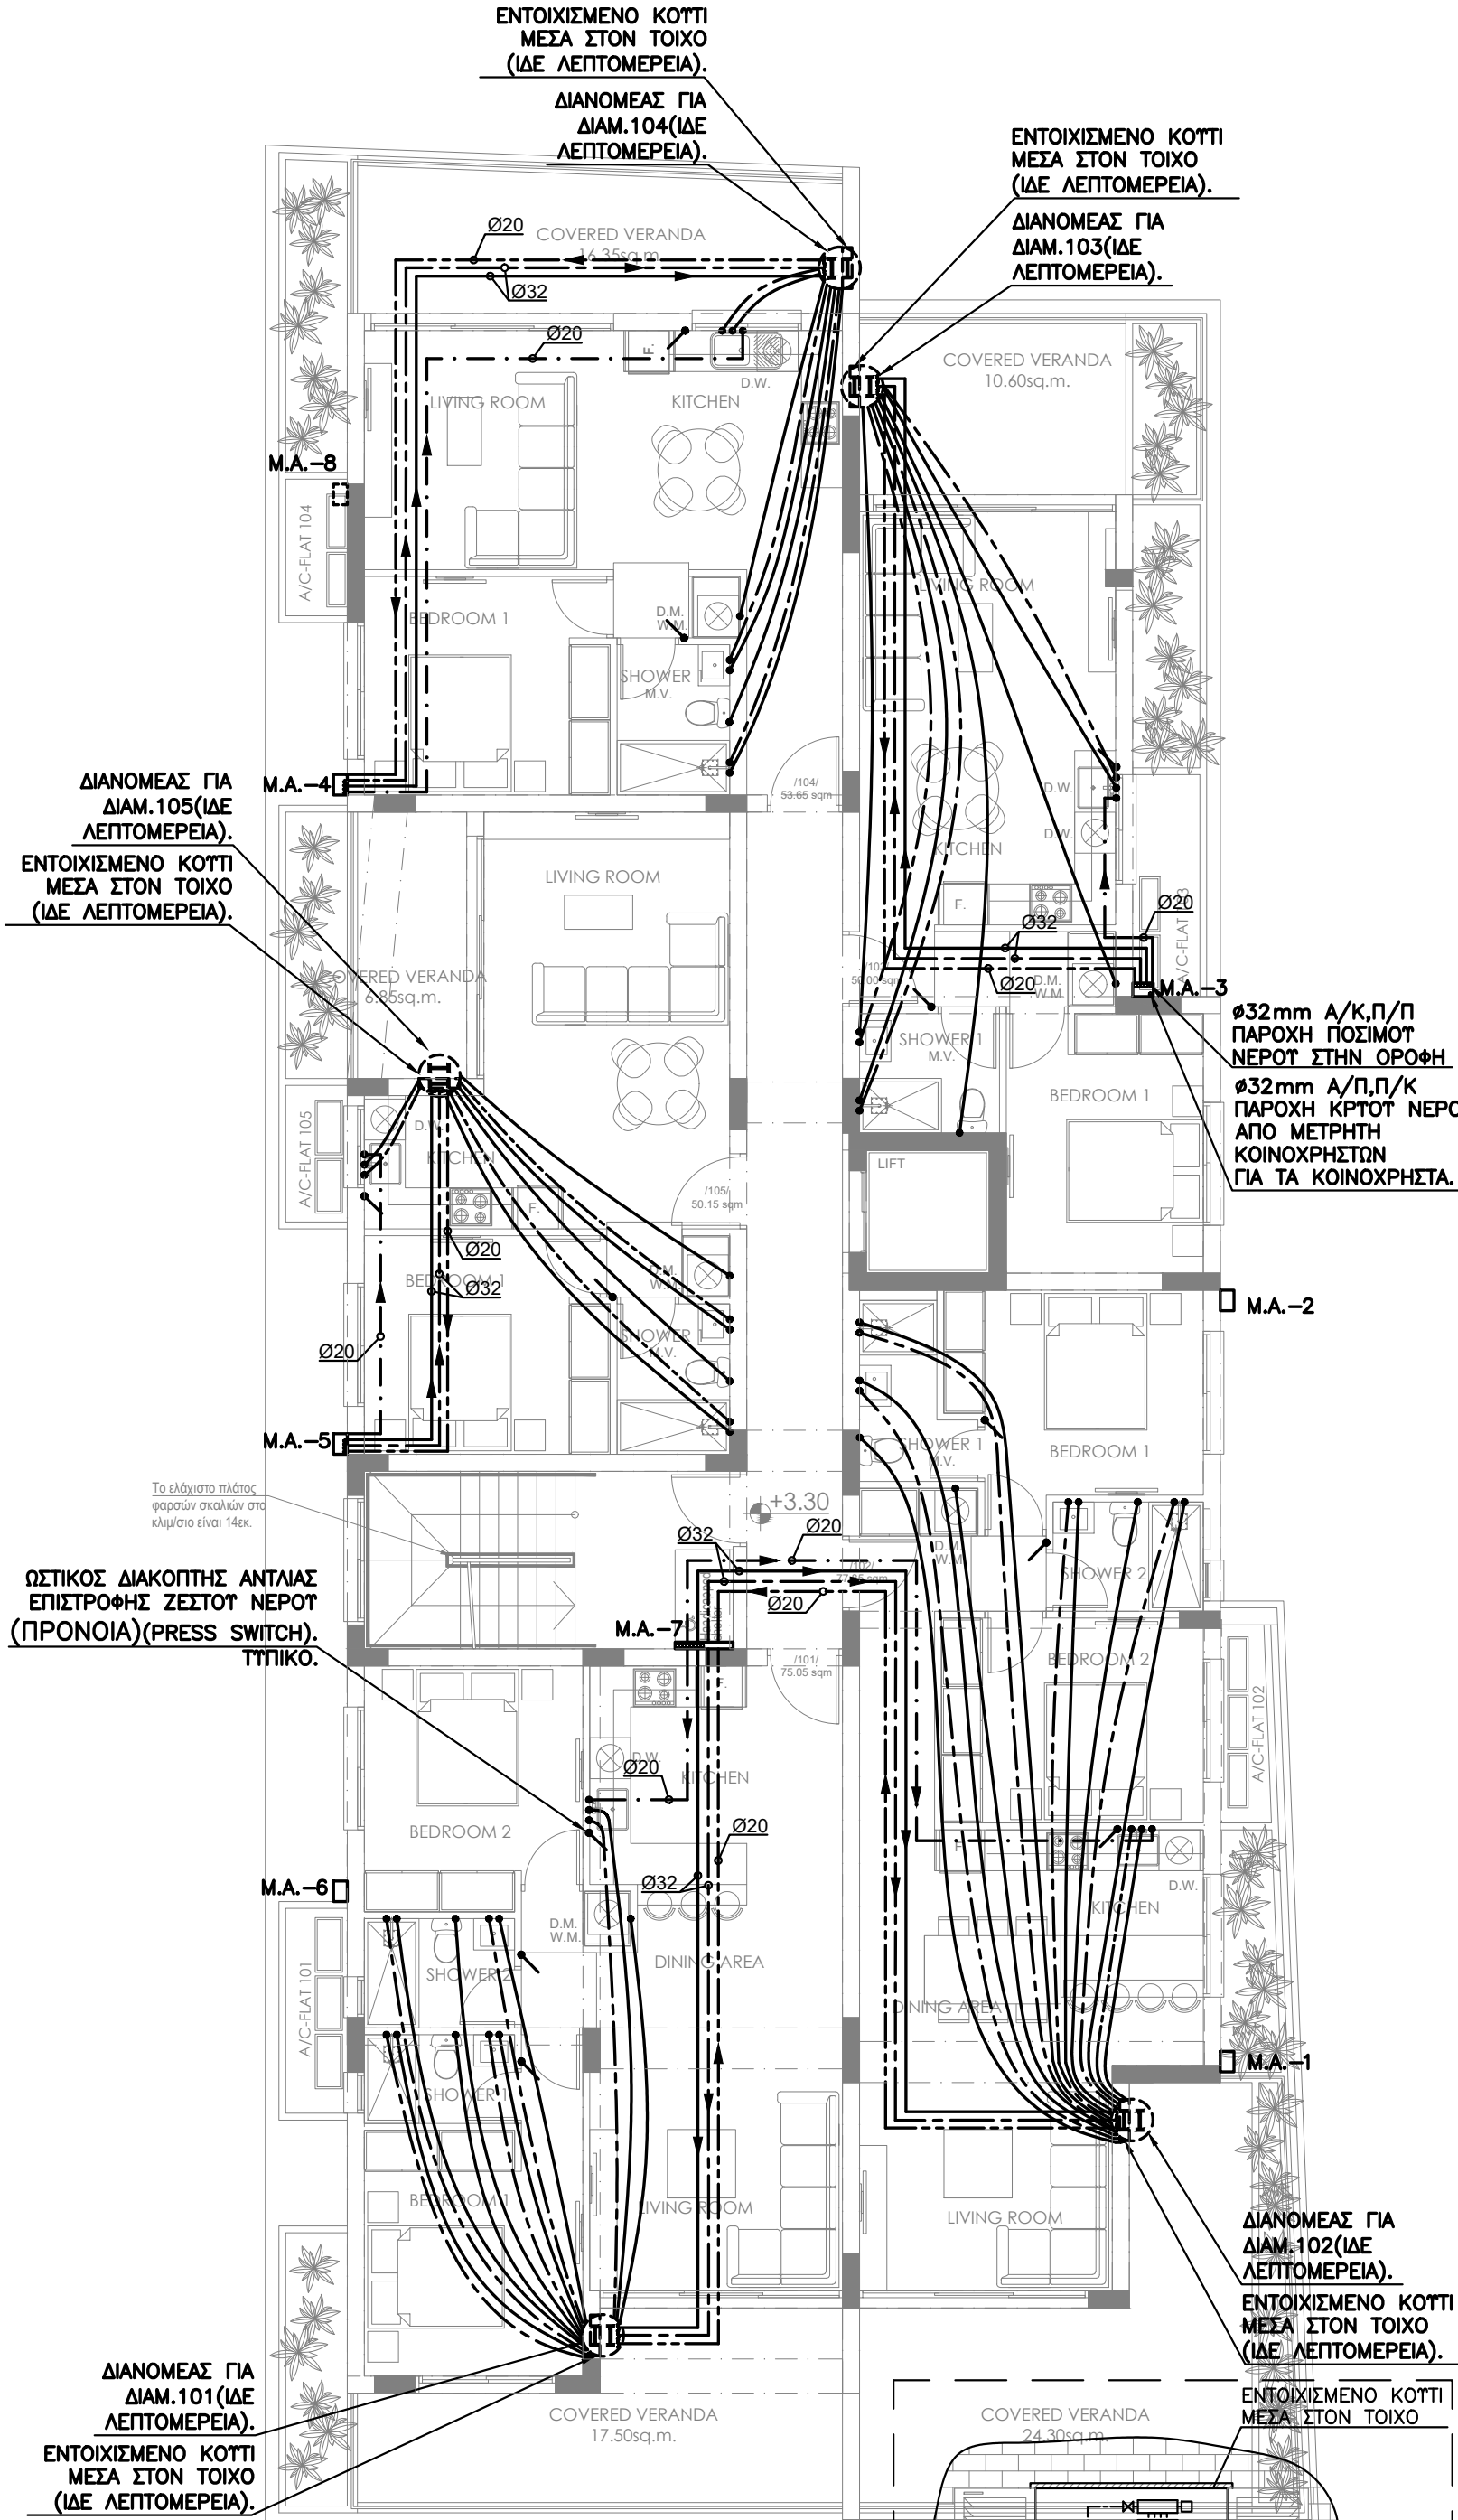

+0.00 : EXISTING LEVELS
+0.00 : PROPOSED LEVELS

- EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
- THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
- ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
- FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
- DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
- THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΤΥΠΟΜΗΜΑ

- ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΤΟΤ ΝΕΡΟΤ
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΤ ΝΕΡΟΤ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΕΣΤΟΤ ΝΕΡΟΤ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΤΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ

ΦΛΟΤΕΡ (FLOAT SWITCH)
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΣ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΤ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΖΕΣΤΟΤ ΚΡΤΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕΤΑ ΤΟΤΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΡΝ-20 ΓΙΑ ΚΡΤΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΟΤΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΤΟΤ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΤ ΝΕΡΟΤ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ η ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ(PIPE IN PIPE).
- Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΤ ΚΡΤΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΤΟΤΣ ΧΩΡΟΤΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙΤΟΠΟΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNACA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS




1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΦΗ 1^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΤ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΤ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΤΔ-02

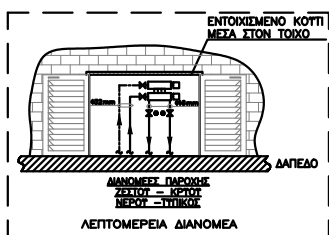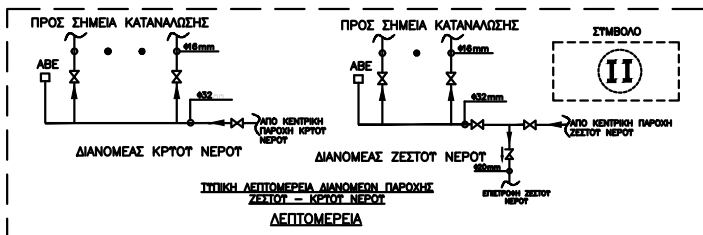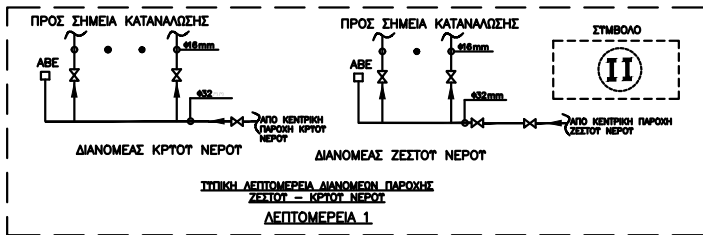

Nominal width acc.	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) acc. To DIN 8067			ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ acc. To DIN 17548,1786	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PVC acc. To DIN 8079	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE-X acc. To DIN 16893	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΝΙΟ PB acc. To DIN 16969
To DIN 2402	PN10 / SDR11 COLD WATER	PN16 / SDR7,4	PN20 / SDR6 HOT/COLD WATER		PN25	PN20	PN16
10	—	—	16X2,7 (10,6)	12X1,0 (10,0)	—	—	—
12	—	16X2,2 (11,6)	20X3,4 (13,2)	15X1,0 (13,0)	16X2,0 (12,0)	16X2,2 (11,6)	16X2,2 (11,6)
15	—	20X2,8 (14,4)	—	—	20X2,3 (15,4)	20X2,8 (14,4)	20X2,8 (14,4)
16	20X1,9 (16,2)	25X3,5 (18,0)	25X4,2 (16,6)	18X1,0 (16,0)	—	25X3,5 (18,0)	—
20	25X2,3 (20,4)	32X4,4 (23,2)	32X5,4 (21,2)	22X1,0 (20,0)	25X2,8 (19,4)	32X4,4 (23,2)	25X3,5 (20,4)
25	32X2,9 (26,2)	32X4,4 (23,2)	40X6,7 (26,6)	28X1,2 (25,6)	32X3,6 (24,8)	32X4,4 (23,2)	32X3,0 (26,0)
30	—	40X5,5 (29,0)	—	—	—	40X5,5 (29,0)	—
32	40X3,7 (32,6)	50X6,9 (36,2)	50X8,3 (33,4)	35X1,5 (32,0)	40X4,5 (31,0)	50X6,9 (36,2)	40X3,7 (32,6)
40	50X4,6 (40,8)	63X8,6 (45,8)	63X10,5 (42,0)	42X1,5 (39,0)	50X5,6 (38,8)	63X8,7 (45,6)	50X4,6 (40,8)
50	63X5,8 (51,4)	75X10,3 (54,4)	75X12,5 (50,0)	54X2,0 (50,0)	63X7,0 (49,0)	—	63X5,8 (51,4)
60	75X6,8 (61,4)	—	90X15,0 (60,0)	64X2,0 (60,0)	75X8,4 (58,2)	—	75X6,8 (61,4)
65	—	90X12,3 (65,4)	—	—	—	—	—
70	90X8,2 (73,6)	—	110X15,3 (73,4)	76,1X2 (72,1)	—	—	90X8,2 (73,6)
80	—	110X15,1 (79,8)	—	88,9X2 (84,9)	—	—	—
90	110X10 (90,0)	—	—	—	—	—	110X10 (90,0)

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΑΡΕΤΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ PN-20 HOT WATER-COLD WATER, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΤΥΛΙΟ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.





ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΩΝ					
No	ΕΞΗΓΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
P1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝ	15	0,30	250	ΙΔΕ ΕΠΙΣΤΗΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
P2	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝ (ΠΡΟΝΟΙΑ)	14	0,30	40	ΙΔΕ ΕΠΙΣΤΗΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
P3	ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΥΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝ (ΠΡΟΝΟΙΑ)	1	0,80	400	ΙΔΕ ΕΠΙΣΤΗΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΡΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ					
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Litres	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΤΙΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΗΚΟΣ (m)	ΠΑΛΑΤΟΣ (m)	ΨΑΦΟΣ (m)	
1000	2 ΜΕΡΕΣ	ΕΞΑΡΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	15	ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΙΝΙΟΥ	
2000	2 ΜΕΡΕΣ	ΕΞΑΡΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	1	ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΙΝΙΟΥ (ΠΡΟΝΟΙΑ)	

ΚΤΙΝΑΡΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ					
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Litres	ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΠΙΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ kPa	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ kW	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
90	ΑΜΕΣΗ	500	3	7	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
150	ΑΜΕΣΗ	500	3	7	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΜΟΝΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ (m)	ΠΑΛΑΤΟΣ (m)		
—	—	50mm ΤΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	7
—	—	50mm ΤΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	7

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ					
No	ΕΞΗΓΗΣΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Litres	ΠΙΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ kPa	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ °C	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΔ-1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΝΟΙΑ)	24	800	400	60

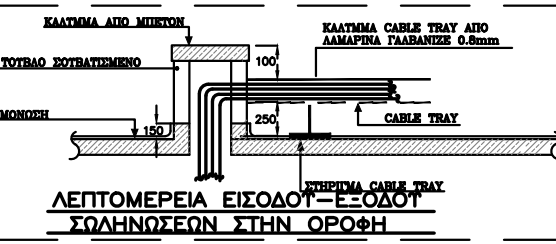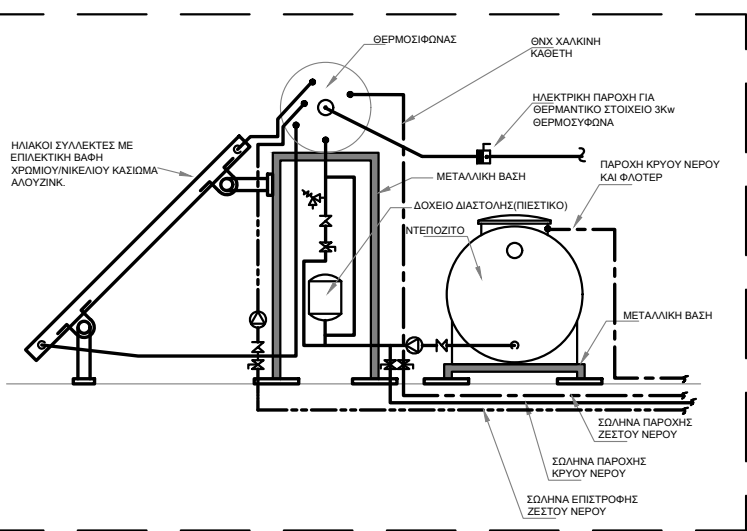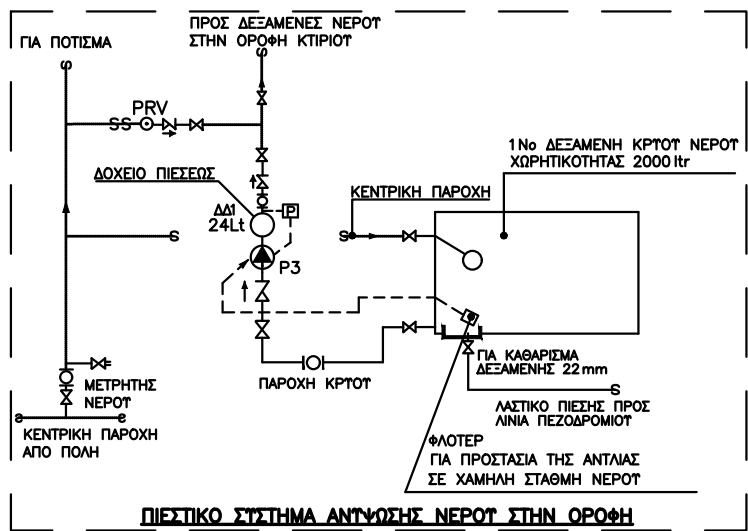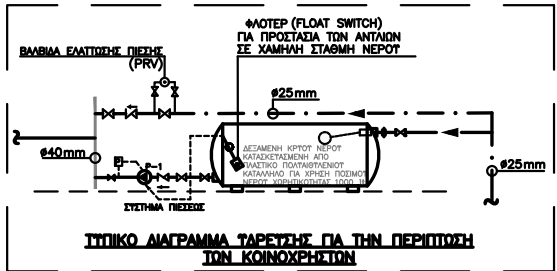

ΣΥΜΒΟΛΑ

- ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΤ' ΤΥΠΟΥ
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΦΙΛΤΡΟ (ΚΟΣΚΙΝΟ)
- ΑΒΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
- PRV ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΡΟΛΟΪ'
- M.A.: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ




Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNACA


M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS
1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 2481 7777 - 9946503
FAX.: 2481 7778
EMAIL: mcho.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services Consulting Engineers
02, LEOFOROS AUSTRALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΕΡΓ.
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔ.
ΒΑΣΙΟΥ Ν.	---	ΤΔ-06

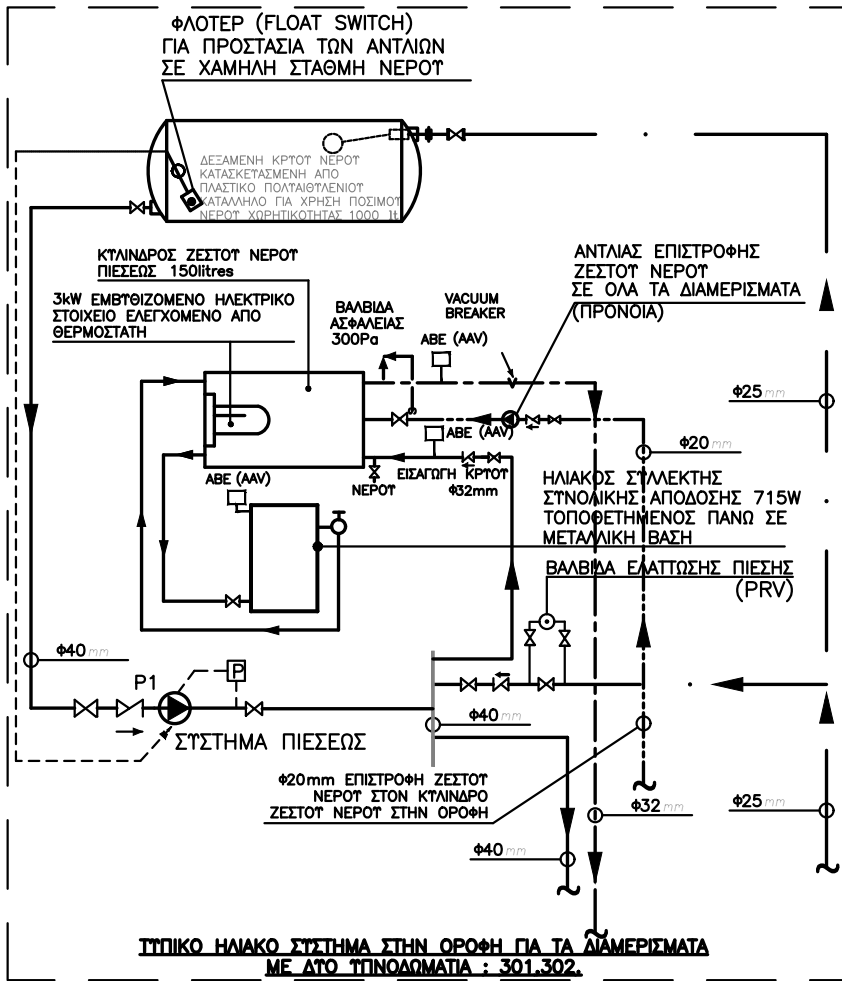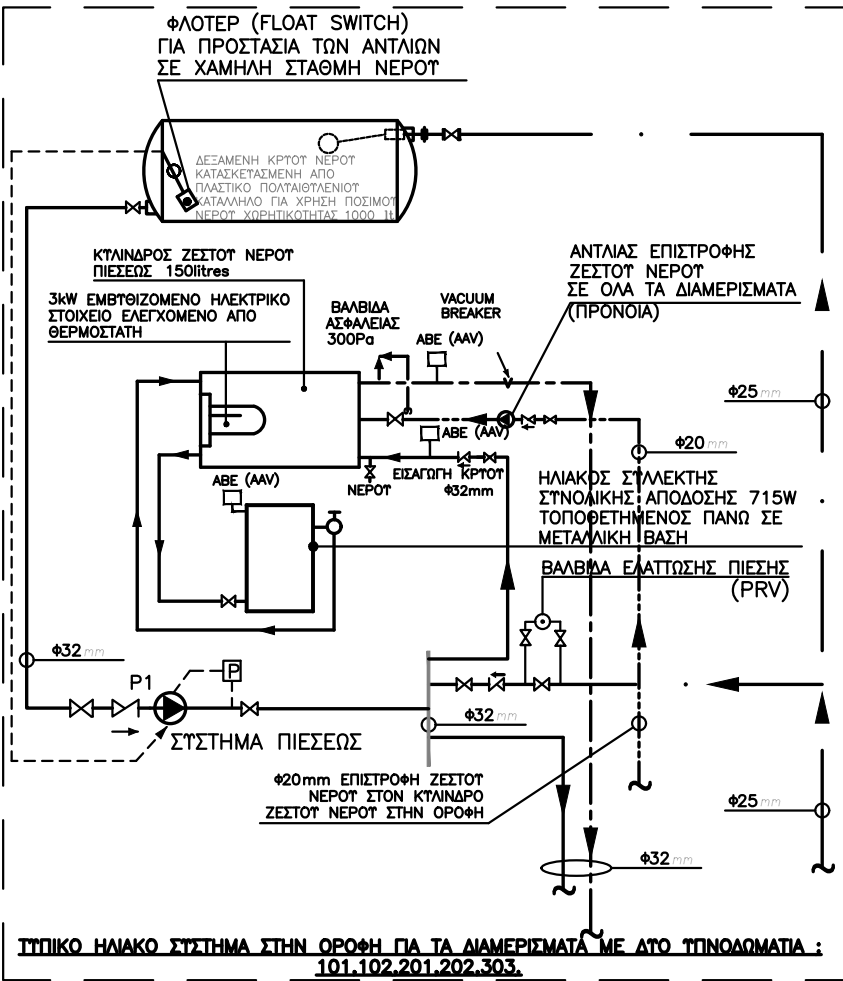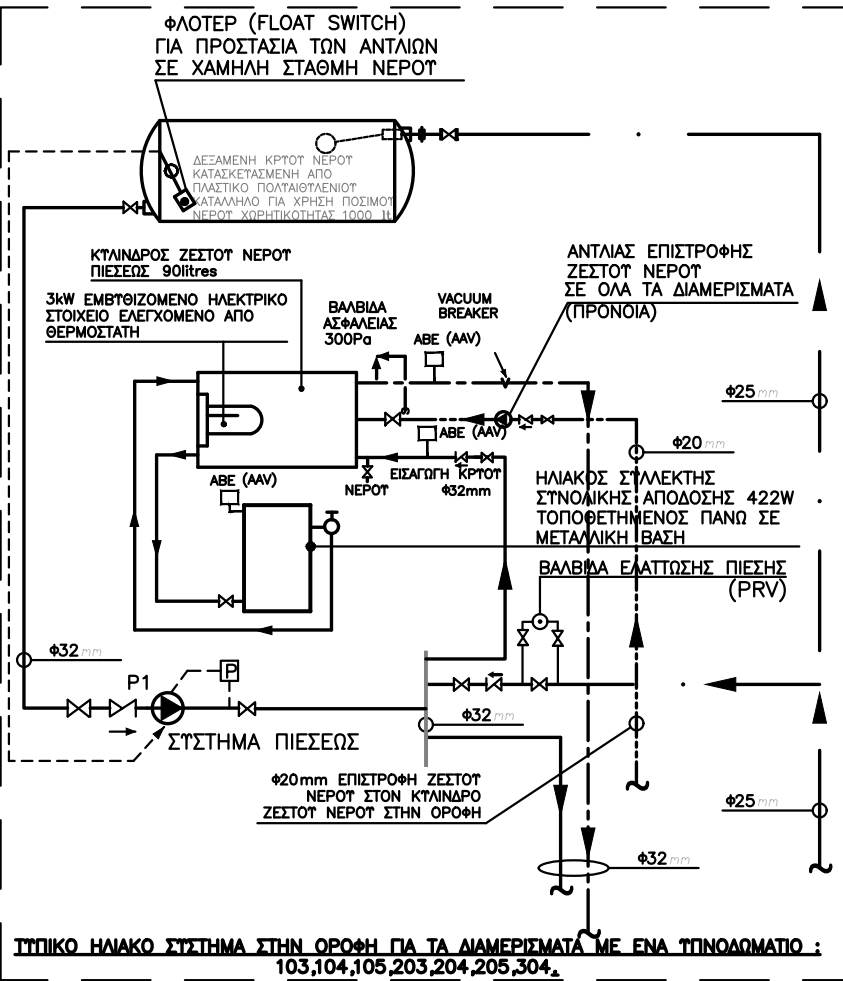



⬆️ +0.00 : EXISTING LEVELS
⬆️ +0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΤΥΠΟΜΝΗΜΑ

- — — ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ
ΣΚ ΣΣ ΣΥΣΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΤ
ΣΥΣΚΕΤΗ ΣΤΥΠΙΕΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ
ΣΥΣΚΕΤΗ ΣΤΥΠΙΕΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΤ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.
M.A.: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- 1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΡVΣ ΠΙΕΣΕΩΣ #20, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ #32mm, ΜΕΣΑ ΣΕ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ "ARMAFLEX" ΠΑΧΟΥΣ 9mm.

ΨΕΤΔΟΤΑΒΑΝΟ

Έργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO, LARNAKA




M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ		
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ		
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΚΛ-01

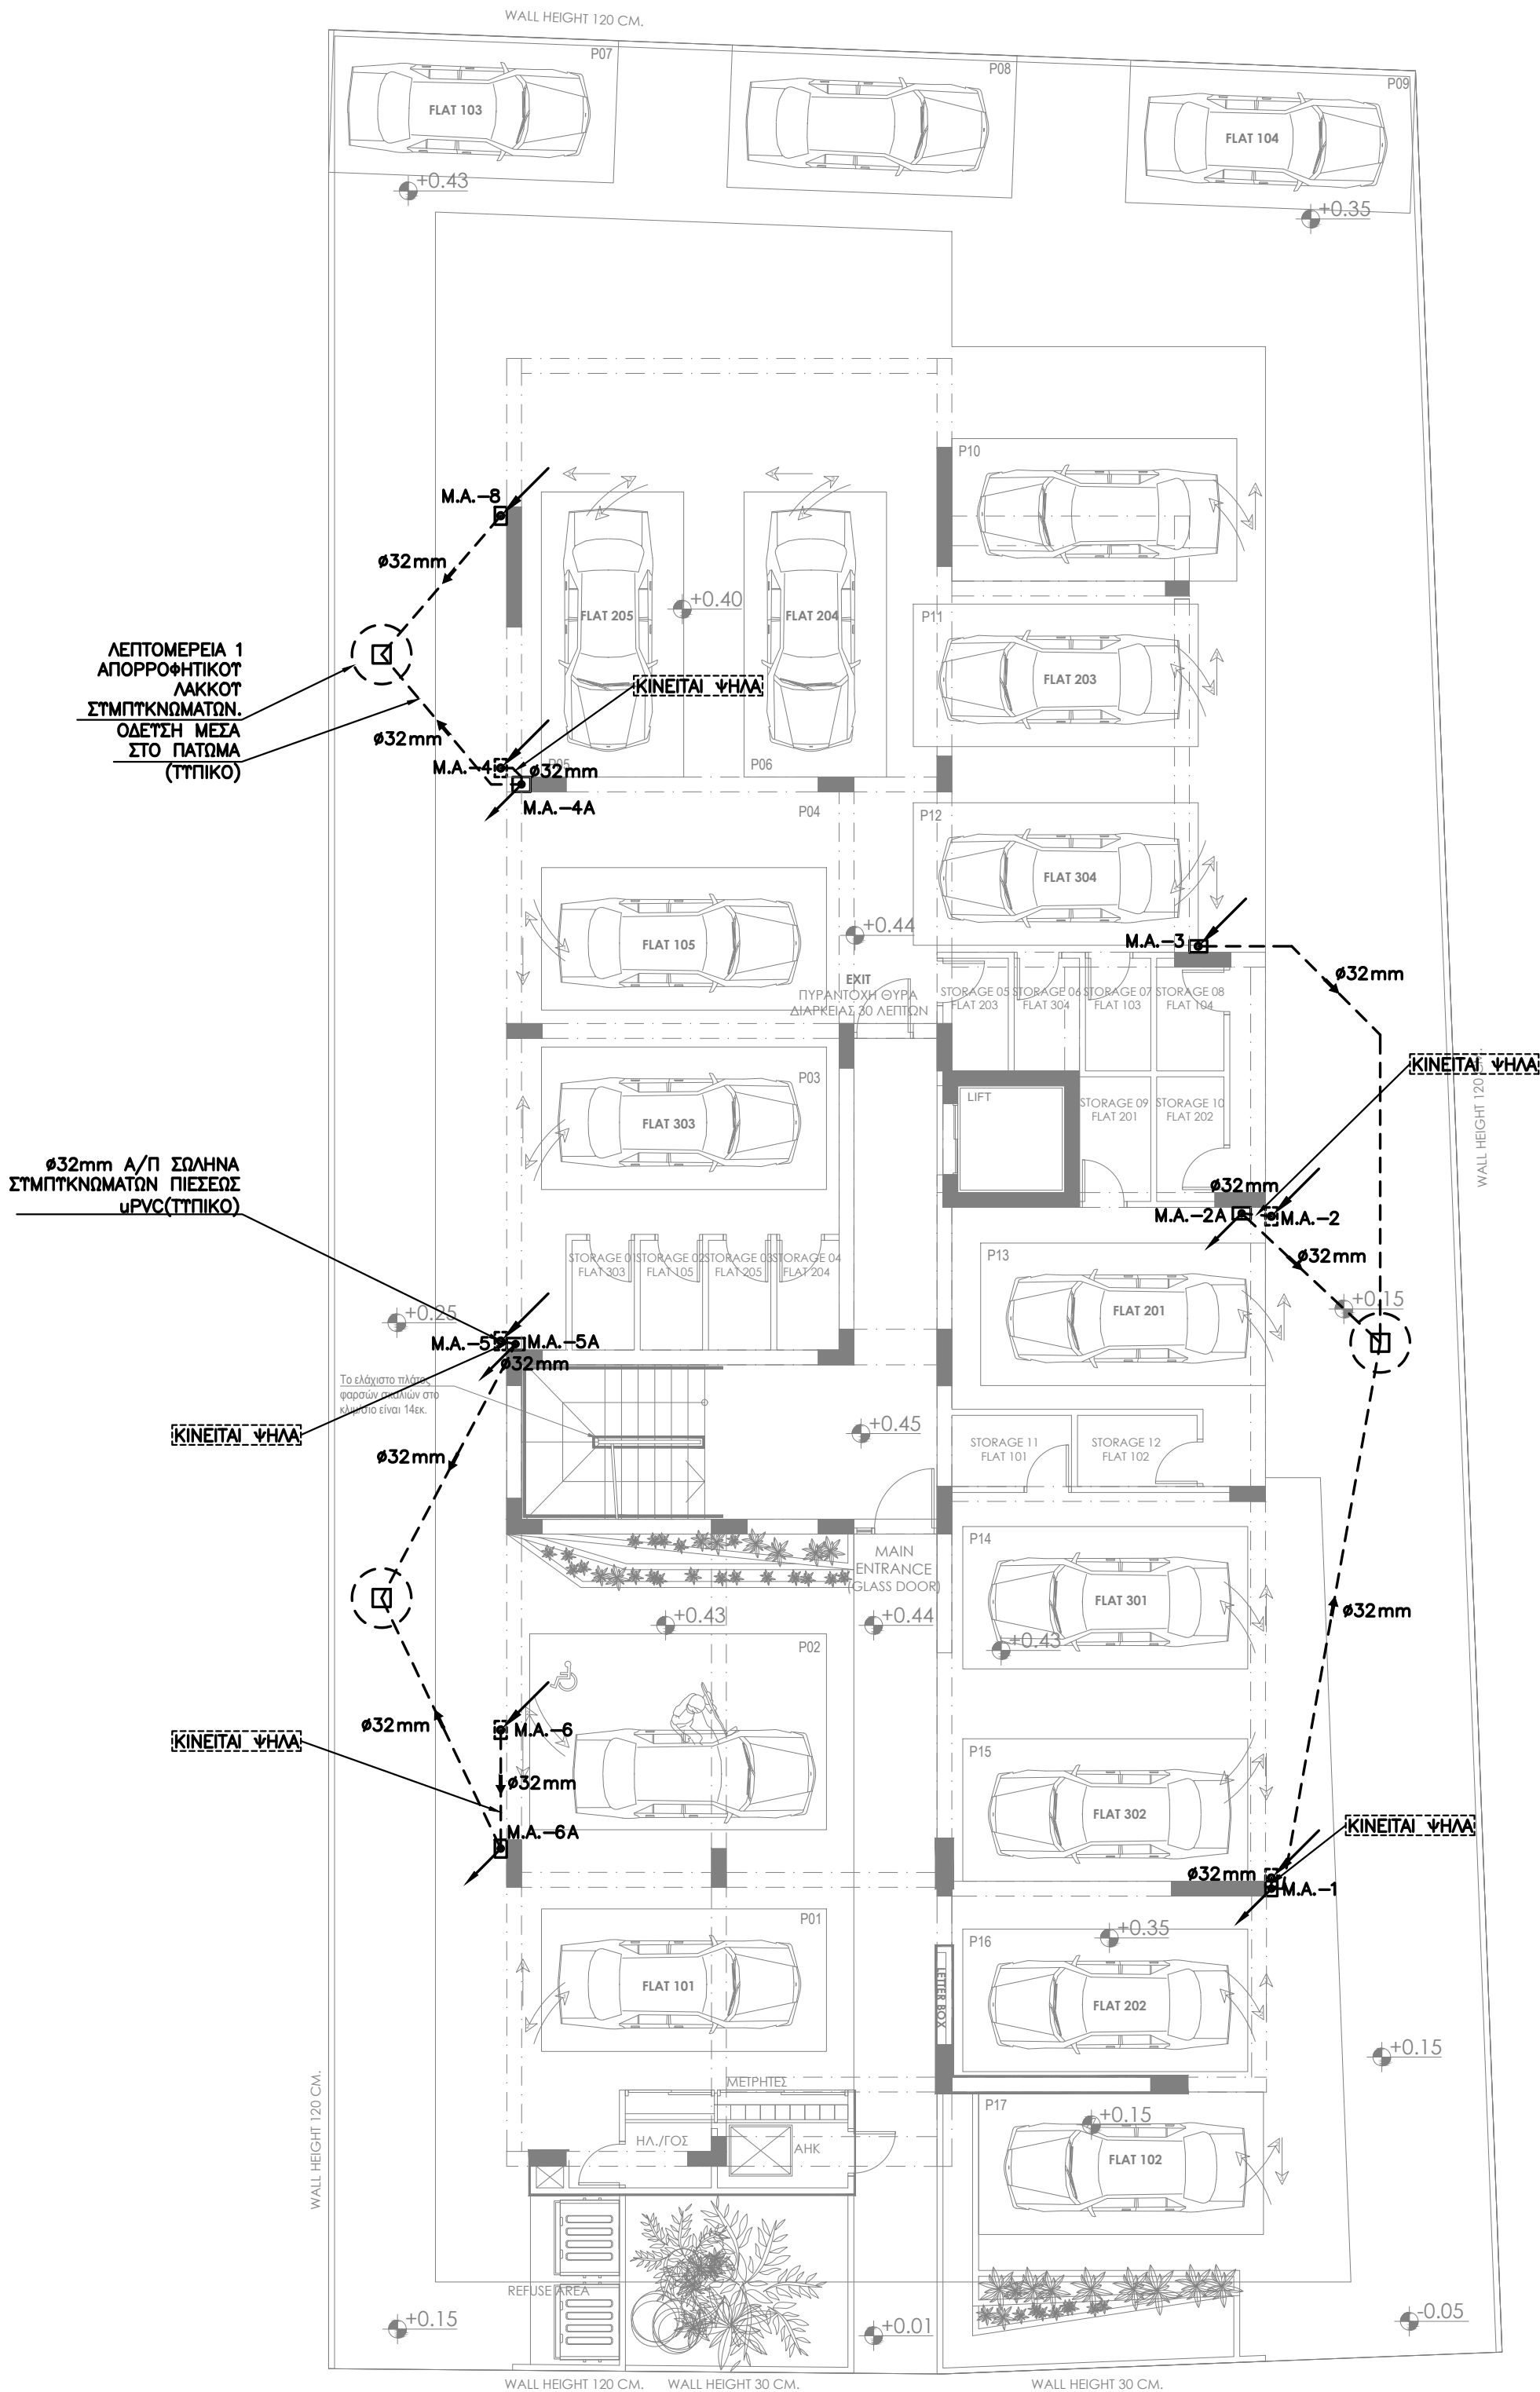


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤ ΛΑΚΚΟΤ
ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ.
ΟΔΕΤΣΗ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ
(ΤΥΠΙΚΟ)

#32mm Α/Π ΣΩΛΗΝΑ
ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΥΡVΣ(ΤΥΠΙΚΟ)


ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΨΗΛΑ

ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΨΗΛΑ

Το κλόγιστο μέγεθος
φορητού αεραγωγού στο
υπόγειο είναι 14cm.

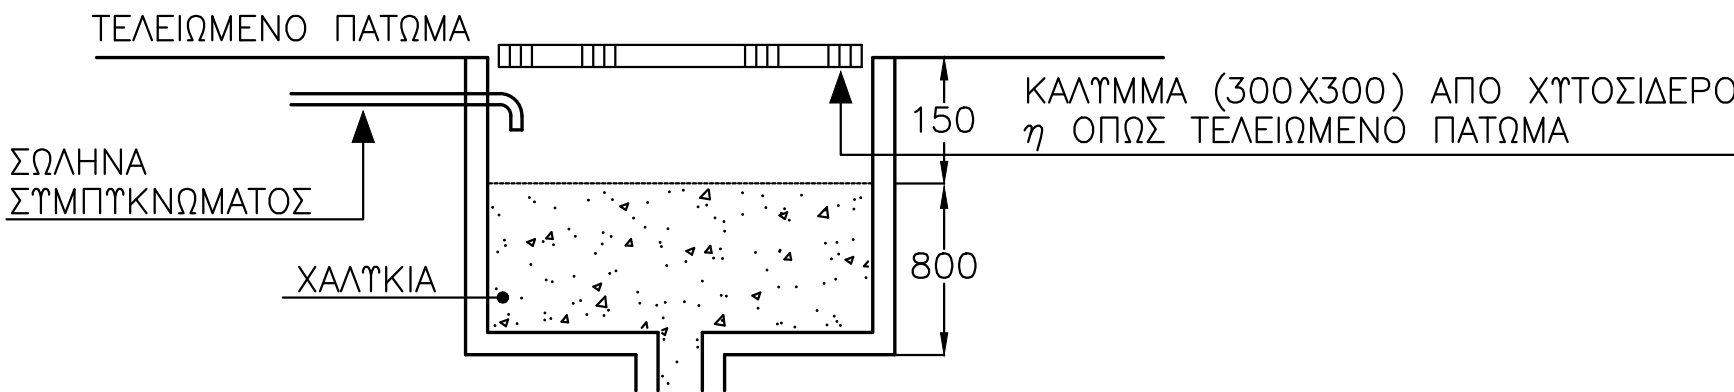

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤ ΛΑΚΚΟΤ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ



+0.00 : EXISTING LEVELS

+0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΤΥΠΟΜΝΗΜΑ

- — — ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΥ
- — — ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΣΚ ΣΤΥΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΣΣ ΣΤΥΚΕΤΗ ΣΤΥΠΙΕΣΗΣ
- ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ

- ΣΤΥΚΕΤΗ ΣΤΥΠΙΕΣΗΣ
- ΣΤΥΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.
- M.A.: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- 1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΟΙΧΟΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΡΥC ΠΙΕΣΕΩΣ Ø20, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤΕ ΑΓΩΓΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ø32mm, ΜΕΣΑ ΣΕ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ "ARMAFLEX" ΠΑΧΟΥΣ 9mm.

ΨΕΤΔΟΤΑΒΑΝΟ

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNAKA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cylanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΥΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cylanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡ. ΕΡΓ.
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔ.
ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	1:100	ΚΛ-03


Ø32mm Α/Π,Π/Κ
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΣΕΩΣ υΡΥC(ΤΥΠΙΚΟ)


A/C FLAT 201

A/C FLAT 203

A/C FLAT 202

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ
ΔΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 1 mm
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

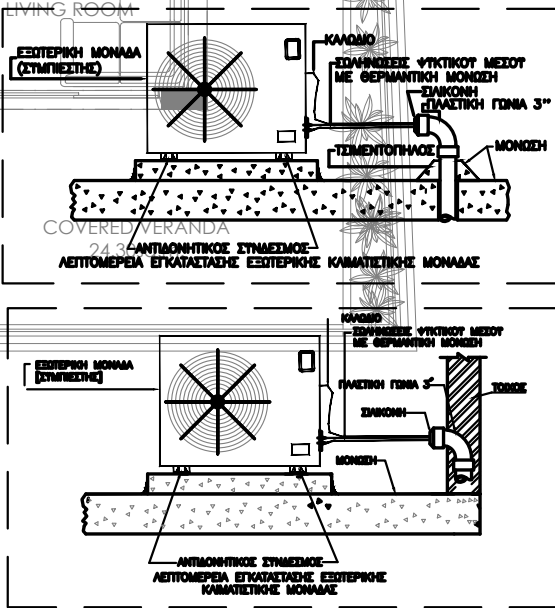



+0.00 : EXISTING LEVELS

+0.00 : PROPOSED LEVELS

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΤΥΠΟΜΝΗΜΑ

- — — ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΥ
- — — ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΣΚ ΣΤΥΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΣΣ ΣΤΥΚΕΤΗ ΣΤΥΠΙΕΣΗΣ
- ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- ΑΠΟ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ
- ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ

- ΣΤΥΚΕΤΗ ΣΤΥΠΙΕΣΗΣ
- ΣΤΥΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.
- M.A.: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- 1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΥΠΤΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΟΙΧΟΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΡΥC ΠΙΕΣΕΩΣ Ø20, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤΕ ΑΓΩΓΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ø32mm, ΜΕΣΑ ΣΕ ΨΕΤΔΟΡΟΦΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ "ARMAFLEX" ΠΑΧΟΥΣ 9mm.

ΨΕΤΔΟΤΑΒΑΝΟ

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNAKA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS


1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy


BS Building Services Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΚΛ-04

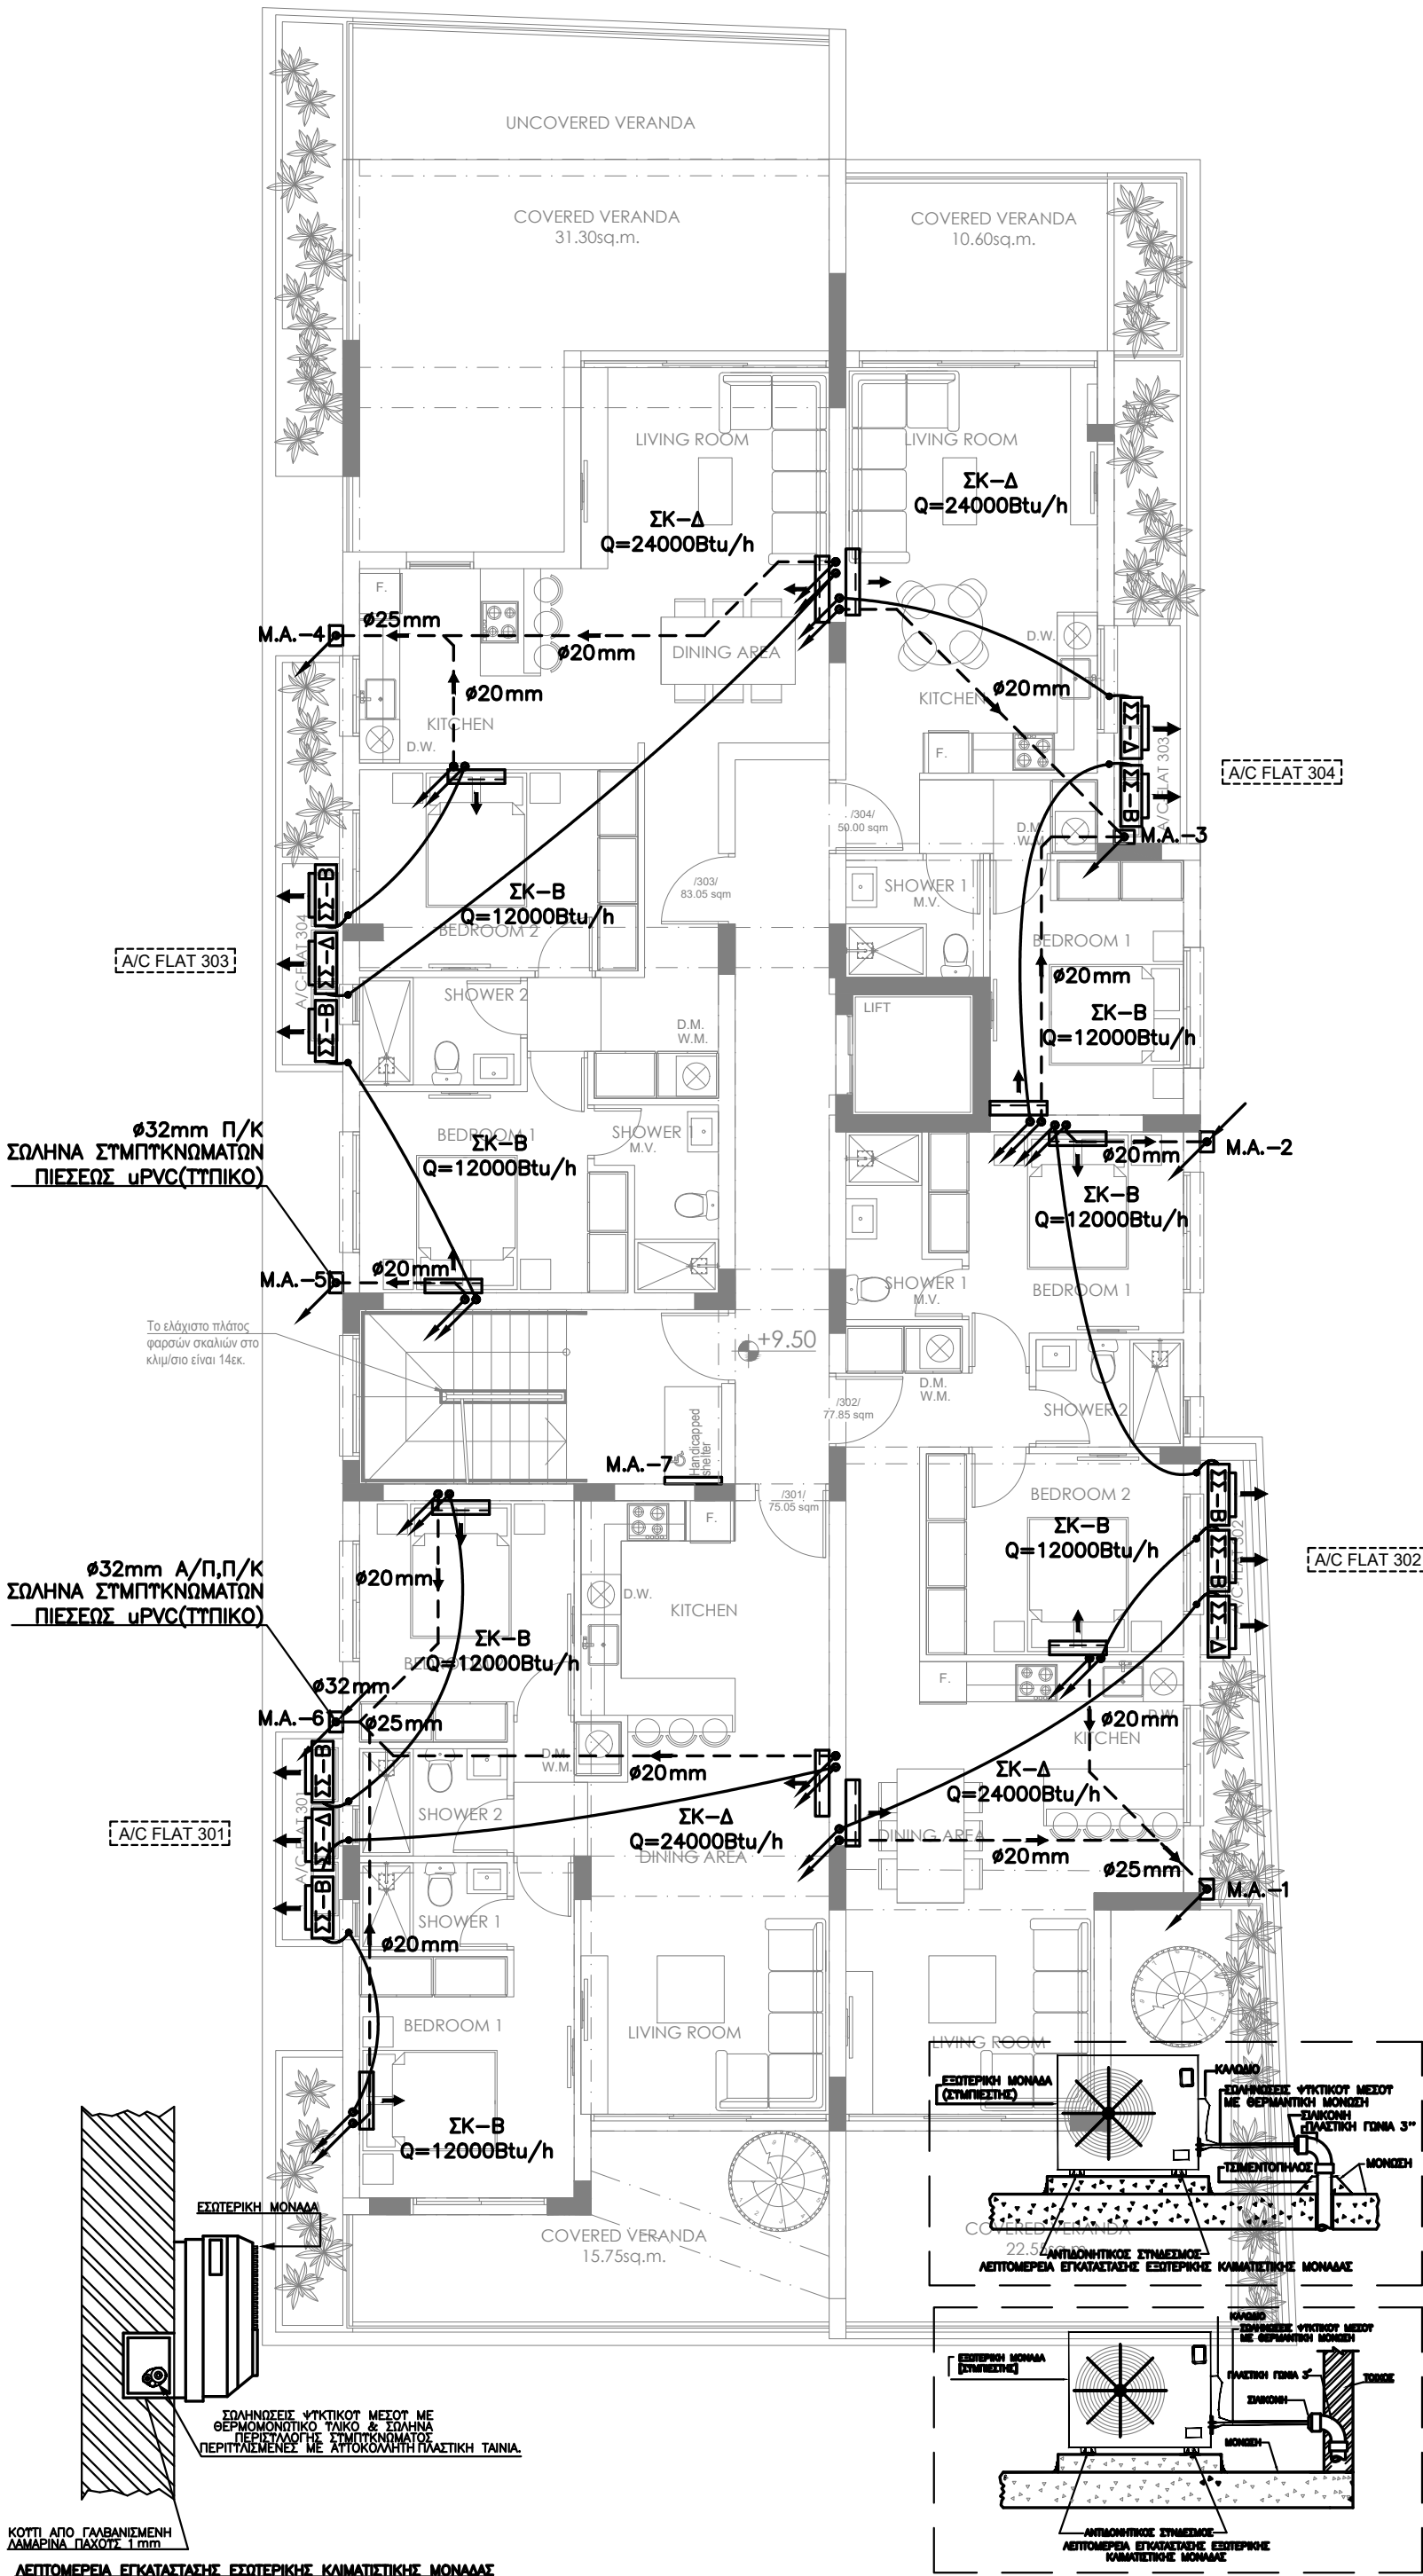

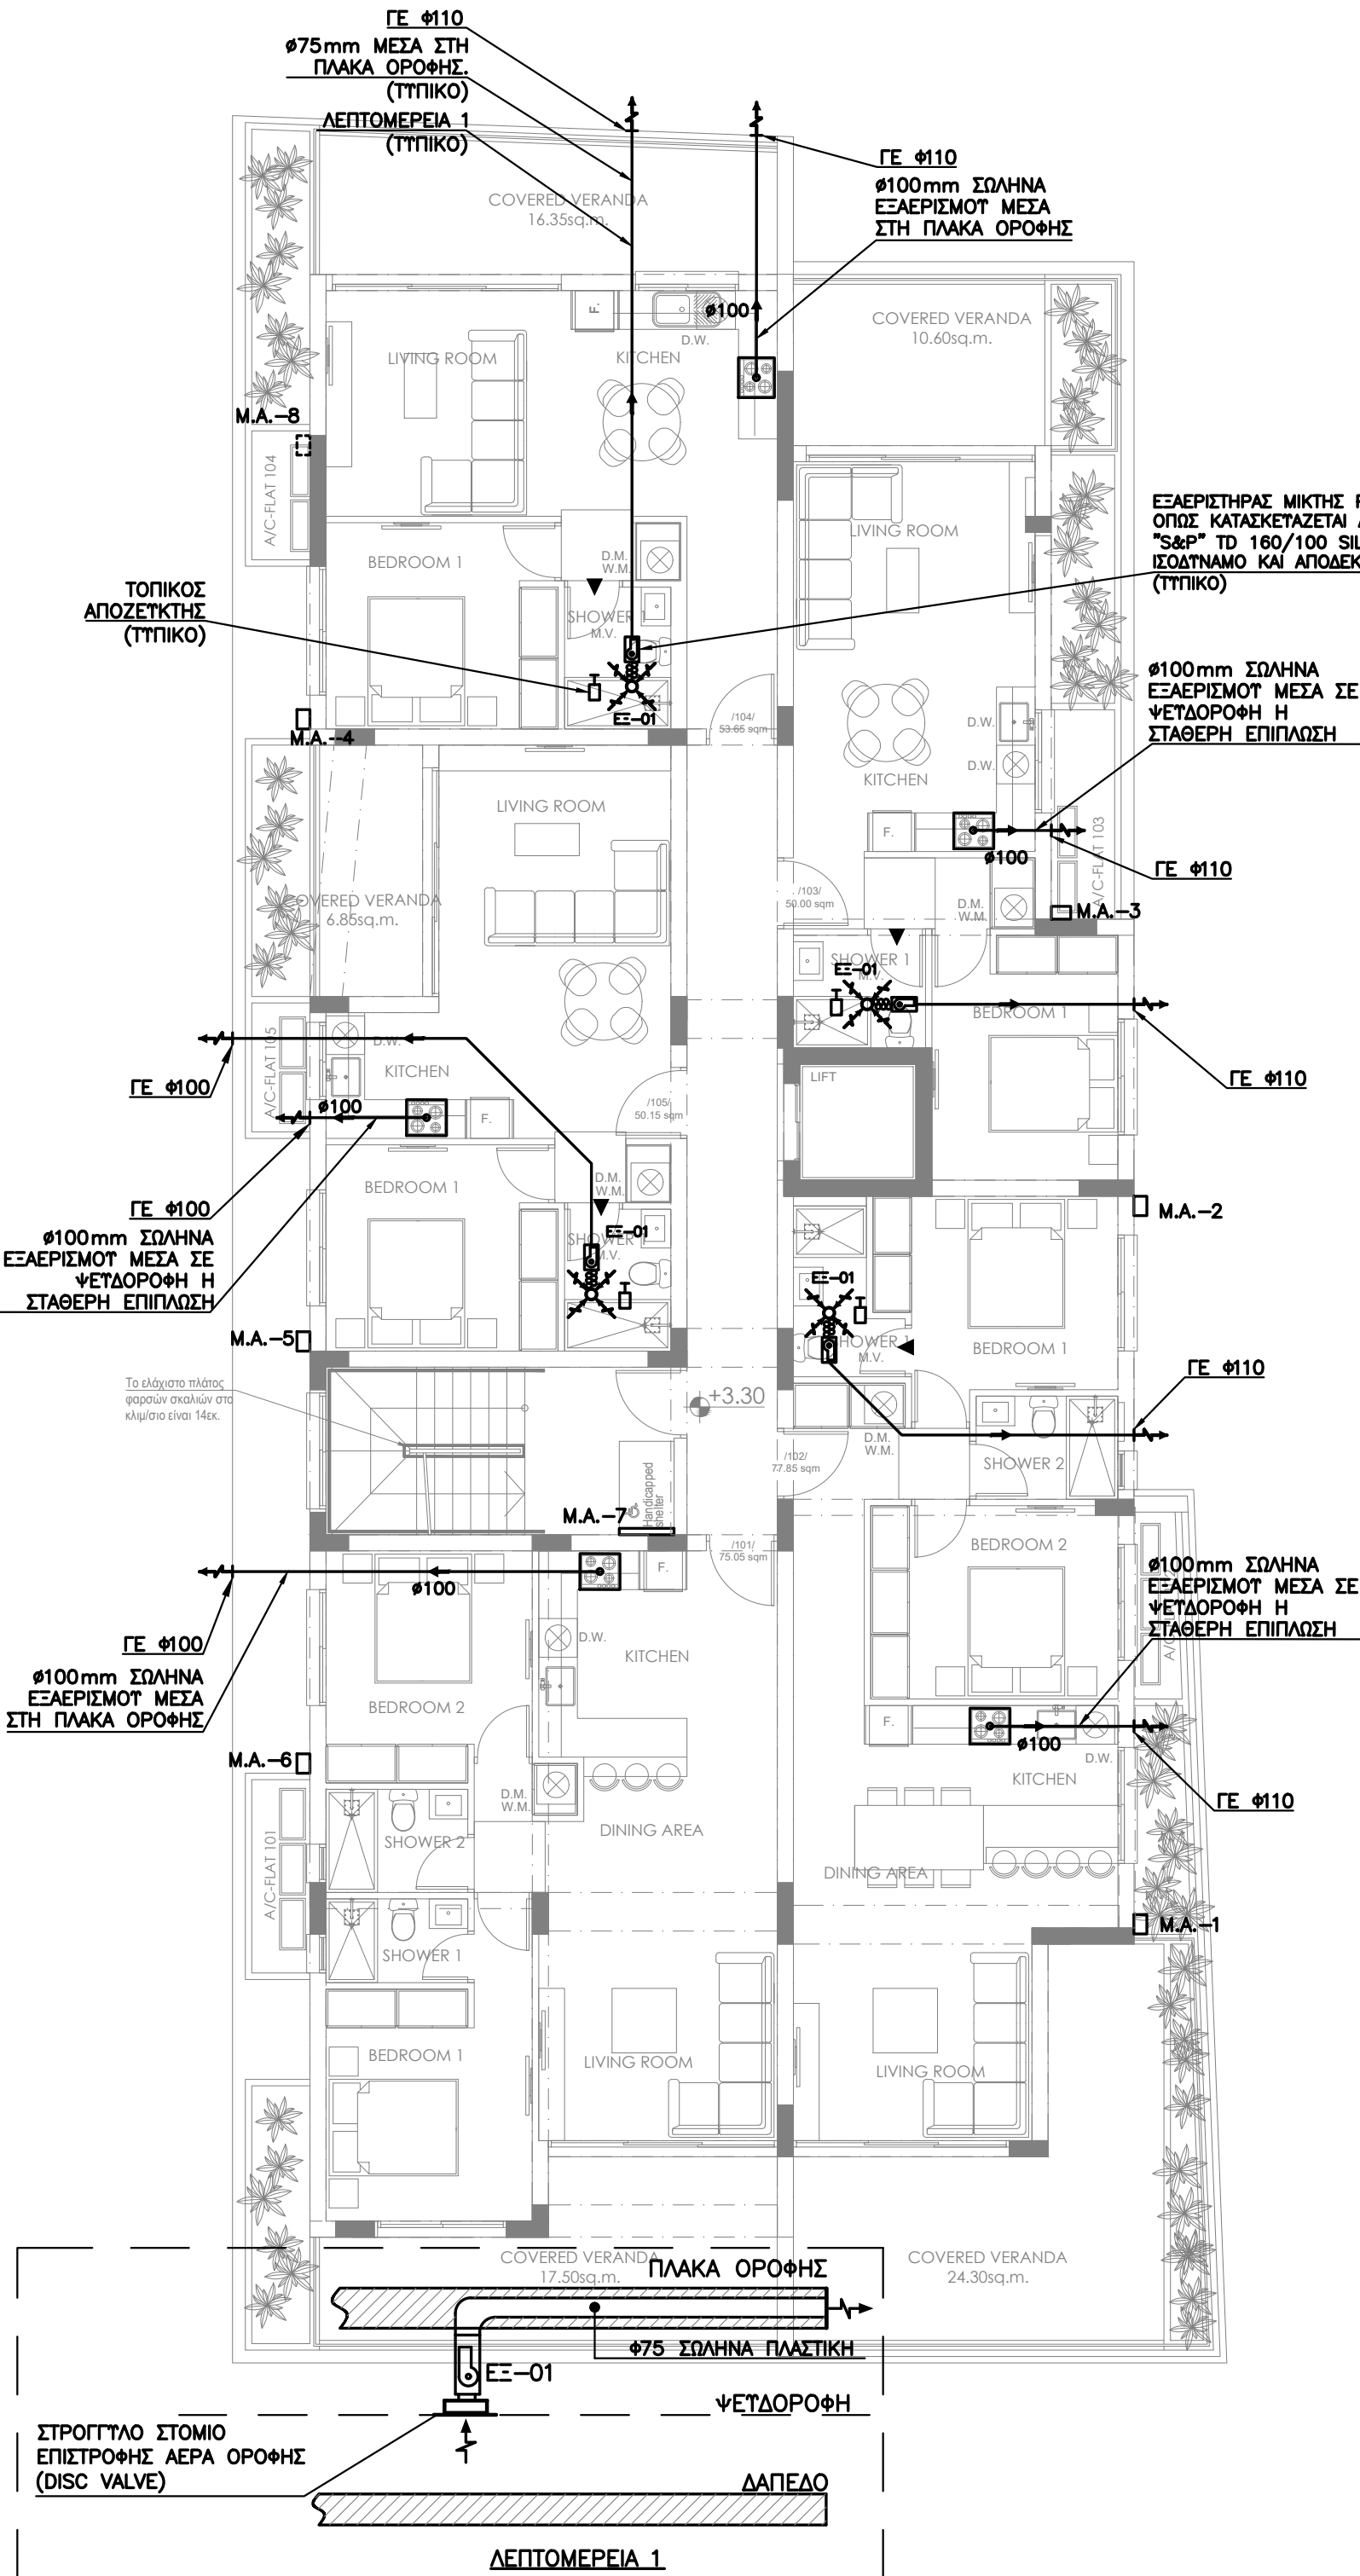

1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΤΥΠΟΜΝΗΜΑ

— ΟΔΕΤΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

- - - ΟΔΕΤΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (DISC VALVE)

ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ ΘΤΡΑΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΖΕΤΚΤΗΣ

ΚΟΨΙΜΟ 15mm ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΘΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

ΑΠΟ ΚΑΤΩ

ΑΠΟ ΠΑΝΩ

ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ

ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ


Έργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNAKA

M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS
1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers
02, LEOFOROS AYSTALIAS STR., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ 1^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΕΞ-01



+0.00 : EXISTING LEVELS

+0.00 : PROPOSED LEVELS

- EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
- THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
- ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
- FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
- DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
- THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


— ΟΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
- - - ΟΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΦΤΗΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (DISC VALVE)



ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ ΘΤΡΑΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ



ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΖΕΤΚΤΗΣ



ΚΟΨΙΜΟ 15mm ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΘΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ.



ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ



ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ



ΑΠΟ ΚΑΤΩ



ΑΠΟ ΠΑΝΩ



ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ



ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ

Έργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNACA



M. PHOTIOU
ARCHITECTS-ENGINEERS


1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTRALIAS STR., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΕΞ-02

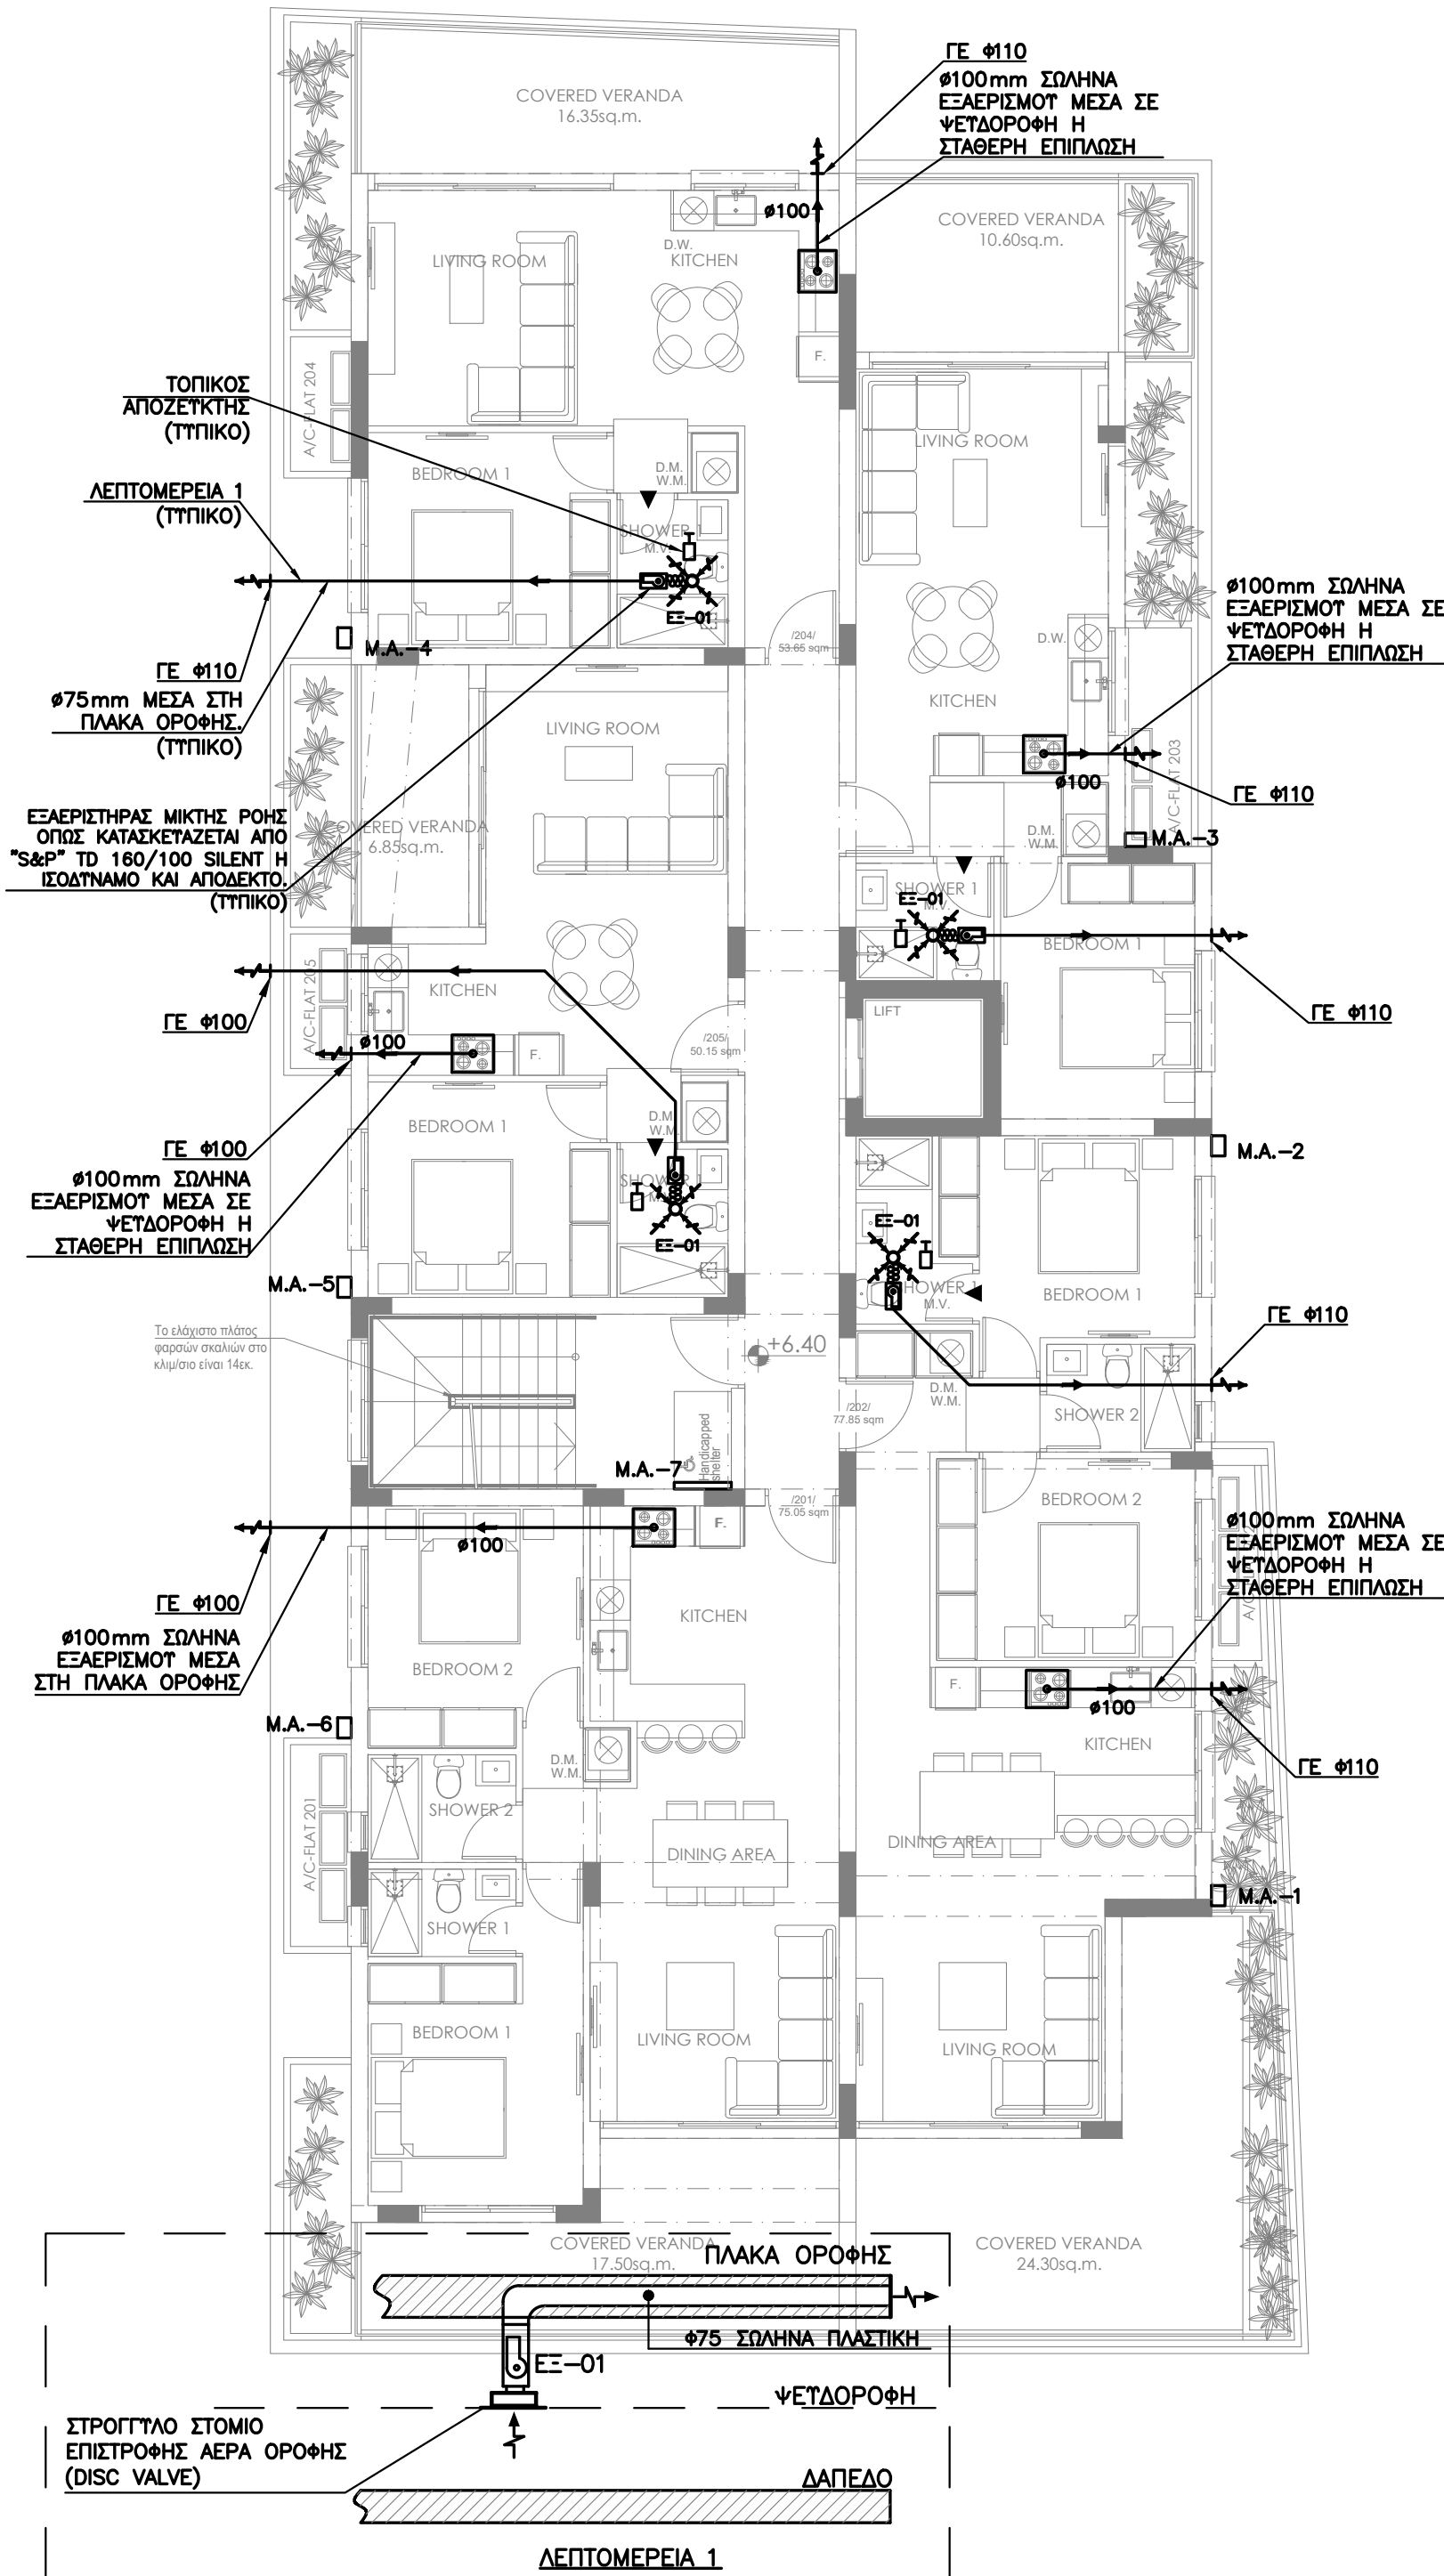




1. EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
2. THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
3. ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
4. FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
5. DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
6. THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

————— ΟΔΕΤΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
— — — ΟΔΕΤΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ




ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ.

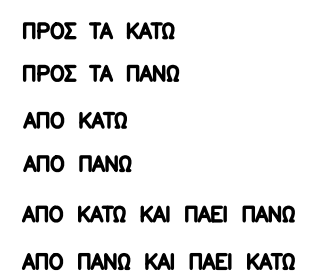


ARCHITECTS-ENGINEERS

**BS Building Services
Consulting Engineers**

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΟΨΗ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ		
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΑΡ. ΕΡΓ. 0002489
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΑΡ. ΣΧΕΔ. ΕΞ-03

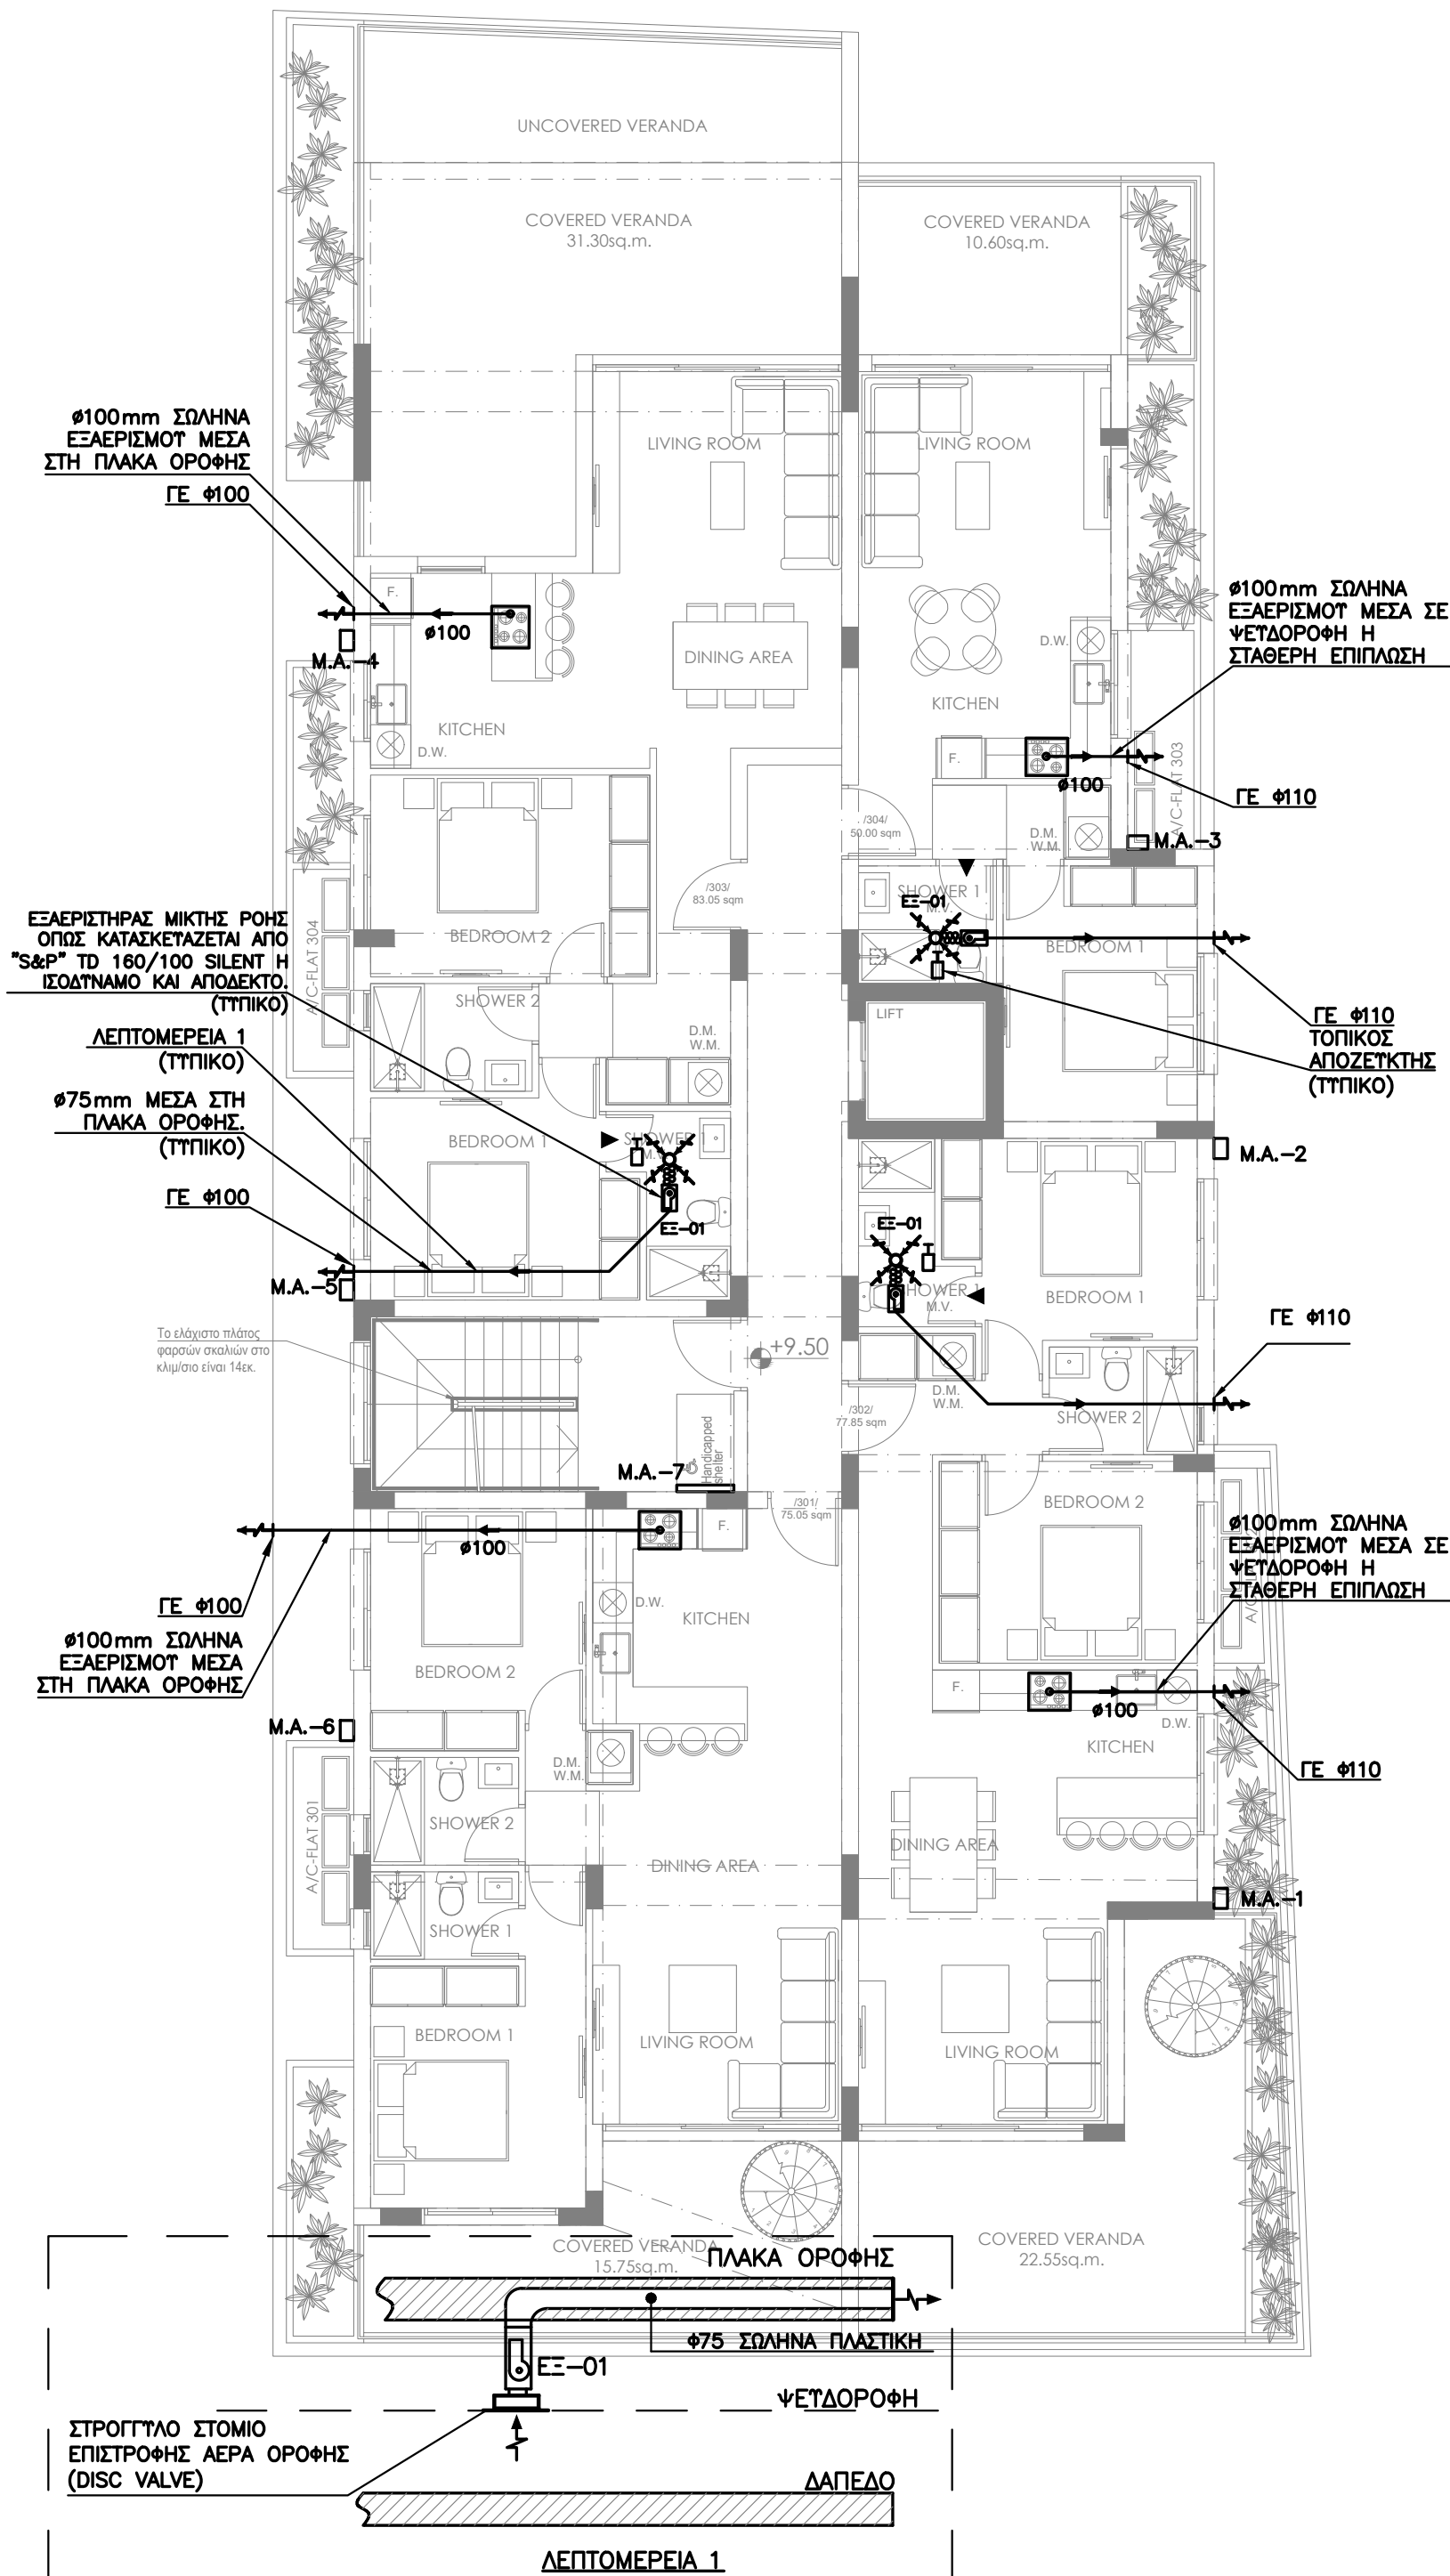



+0.00 : EXISTING LEVELS

+0.00 : PROPOSED LEVELS

- EXTERIOR WALLS WITH THERMAL INSULATION BRICKS THICKNESS 25cm
- THE BUILDING WILL BE PAINTED OUTSIDE AND INSIDE
- ON THE EXTERNAL OPENINGS ALUMINIUM WITH DOUBLE GLAZED GLASS WILL BE PLACED
- FOR ALL THE EXTERNAL STONE AND HPL COATING SEE ELEVATIONS
- DOORS OF BATHROOM FACILITIES INTENDED TO USE BY DISABLE PEOPLE WILL HAVE AN OPENING 100cm BEFORE THE DOOR FRAME INSTALLATION.
- THE MINIMUM WIDTH OF THE STAIR NOSINGS IS 14cm.

ΤΠΟΜΝΗΜΑ


- ΟΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
- ΟΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (DISC VALVE)



ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ ΘΤΡΑΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ



ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΖΕΤΚΤΗΣ



ΚΟΨΙΜΟ 15mm ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΘΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ.



ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ



ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ



ΑΠΟ ΚΑΤΩ



ΑΠΟ ΠΑΝΩ



ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ



ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΤΩ

Εργο
OASIS 13 RESIDENCES BUILDING,
TSAKILERO,LARNACA



ARCHITECTS-ENGINEERS

1st APRIL AVENUE 18, MAVROS COURT, FLAT 22, 6035, LAR
TEL.: 24817777 - 99648303
FAX.: 24817778
EMAIL: micha.photiou@cytanet.com.cy

BS Building Services
Consulting Engineers

02, LEOFOROS AYSTRALIAS str., 7102,
ARADIPPOU - LARNACA - CYPRUS
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24636855, 99350580
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 24636890
E-mail: bsdesign@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ ROOF GARDEN
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2025
ΑΡ. ΕΡΓ.
0002489

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΥ Ν.
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:100
ΑΡ. ΣΧΕΔ.
ΑΠ-04

WALL HEIGHT 130 CM.

WALL HEIGHT 130 CM.

M.A.-3

M.A.-2

M.A.-4

M.A.-5

M.A.-7

M.A.-6

M.A.-1

Το ελάχιστο πλάτος
φασών σκαλιών στο
κλίψισο είναι 14εκ.

ΤΟΠΙΚΟΣ
ΑΠΟΖΕΤΚΤΗΣ
(ΤΥΠΙΚΟ)

A/A	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΡΟΗ ΑΕΡΑ m3/h	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Pa	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ WATT	ΤΑΣΗ V/Ph/Hz	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞ-01	11	100	60	50	240/1/50	ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ TIME DELAY. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ "S&P" TD 160/100 SILENT ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ.
ΕΞ-02	2	100	25	35	240/1/50	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ(ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΙΣΗ)