
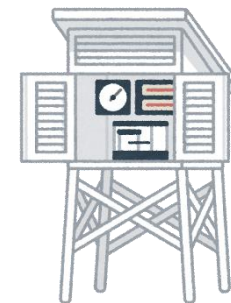


Environmental Control Report (Week26)

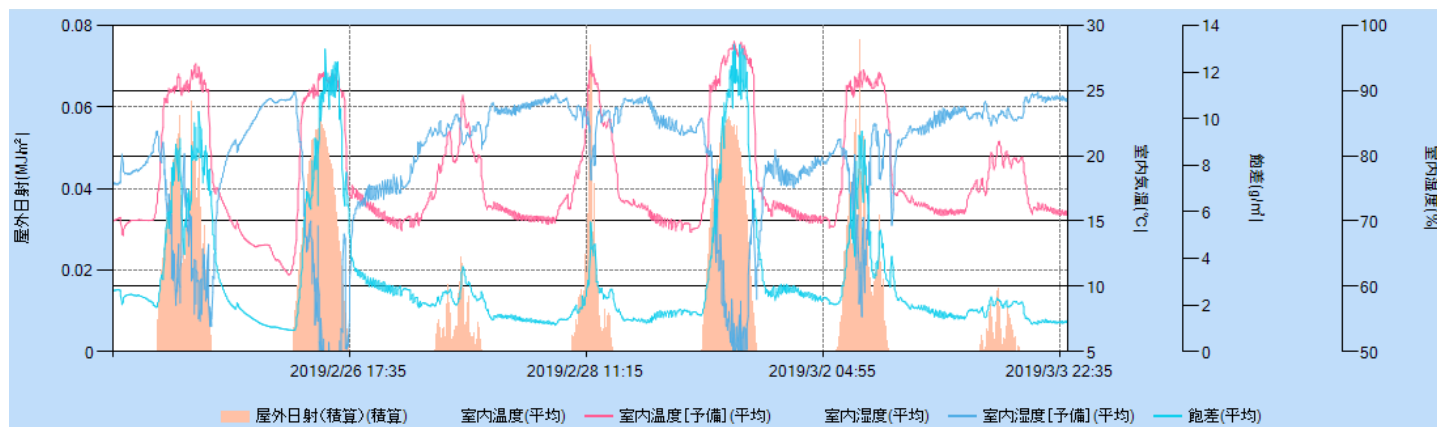

Week26の室内温度・湿度・飽差および屋外日射量の推移 (施設園芸SaaSより)

Measurement		Week25	Week26	
積算日射量 (屋外)	MJ/m2	19.3	16.4	-2.97
屋外日中平均気温	℃	11.7	11.4	-0.25
屋外夜間平均気温	℃	8.4	8.1	-0.32
屋外24時間平均気温	℃	10.0	10.0	0.09
日中平均気温	℃	21.5	20.5	-1.06
夜間平均気温	℃	15.4	15.3	-0.05
24時間平均気温	℃	18.3	18.3	0.00
日中平均相対湿度	%	73.1	77.0	3.90
夜間平均相対湿度	%	82.7	82.7	0.05
24時間平均相対湿度	%	78.2	79.4	1.20
日中平均飽差	g/m3	4.92	4.06	-0.86

温度目標 : 昼20.0℃ 夜15.0℃

制御状況(03/04現在)

天窓

D1 : 24.0℃
D2 : 25.0℃
N1 : 17.0℃
N2 : 18.0℃

暖房

温風暖房調整中
(夜間 : 14℃)

保温カーテン

18:00~8:00
タイマー制御

細霧冷房


9:00~15:00
気温24℃以上
湿度70%以下
→30s噴霧(20s休止)

D1 5:57 - 11:59
D2 12:00 - 16:47
N1 16:48 - 23:59
N2 0:00 - 5:56

Comment

夜間暖房が比較的安定。日射が少ない日は日中温度が上がりきらない状態。

天窓制御設定(03/04現在)

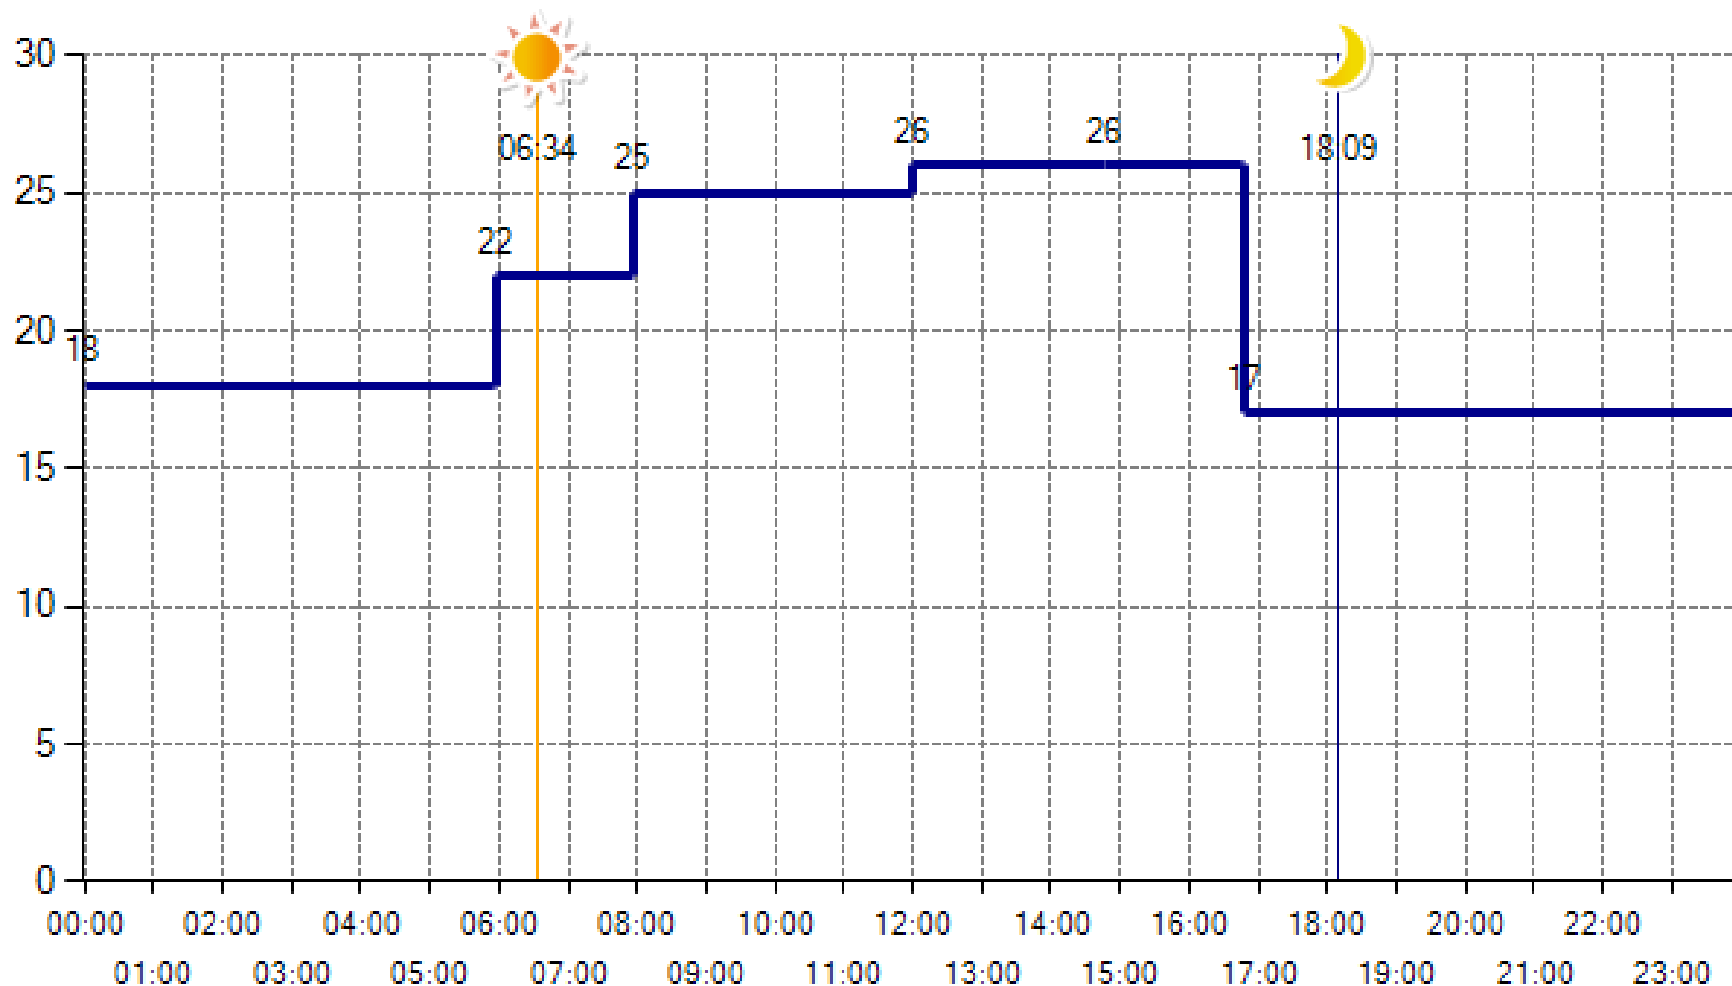

— 設定値