



Environmental Control Report (Week30)

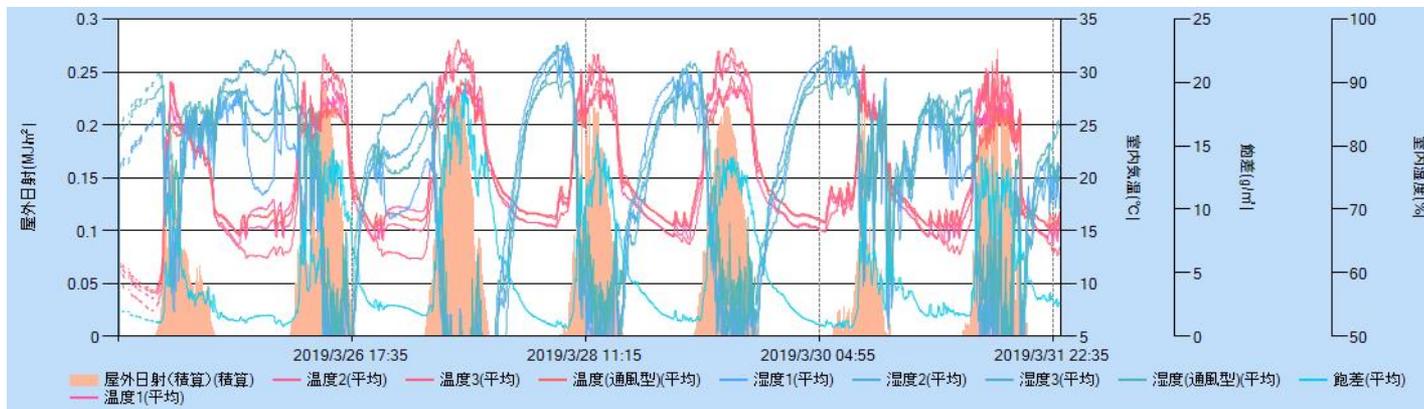

Week30の室内温度・湿度・飽差および屋外日射量の推移 (施設園芸SaaSより)

Measurement		Week29	Week30	
積算日射量 (屋外)	MJ/m2	75.4	92.2	16.76
屋外日中平均気温	°C	14.4	15.5	1.12
屋外夜間平均気温	°C	10.5	10.9	0.37
屋外24時間平均気温	°C	12.5	13.6	1.10
日中平均気温	°C	21.7	22.3	0.57
夜間平均気温	°C	14.7	15.9	1.23
24時間平均気温	°C	18.3	19.6	1.30
日中平均相対湿度	%	69.4	71.3	1.90
夜間平均相対湿度	%	75.6	78.9	3.31
24時間平均相対湿度	%	72.5	74.5	2.00
日中平均飽差	g/m3	6.53	6.94	0.41

温度目標 : 昼20.0°C 夜15.0°C

制御状況(04/03現在)

天窗

D1 : 25.0°C
D2 : 26.0°C
N1 : 17.0°C
N2 : 18.0°C

暖房

温風暖房機 : 15°C

D1 4:54 - 11:59
D2 12:00 - 17:31
N1 17:32 - 23:59
N2 0:00 - 4:53

保温カーテン

18:00~7:00
タイマー制御

細霧冷房


9:00~15:00
気温24°C以上
湿度70%以下
→30s噴霧(20s休止)

Comment

週のはじめに断続的な欠測が見られた。現在は回復，経過を観察する。

また，外気温を計測するセンサが3/29 16:00ごろよりダウンしていた。4/3 17:00ごろ復旧済。

天窓制御設定(04/03現在)

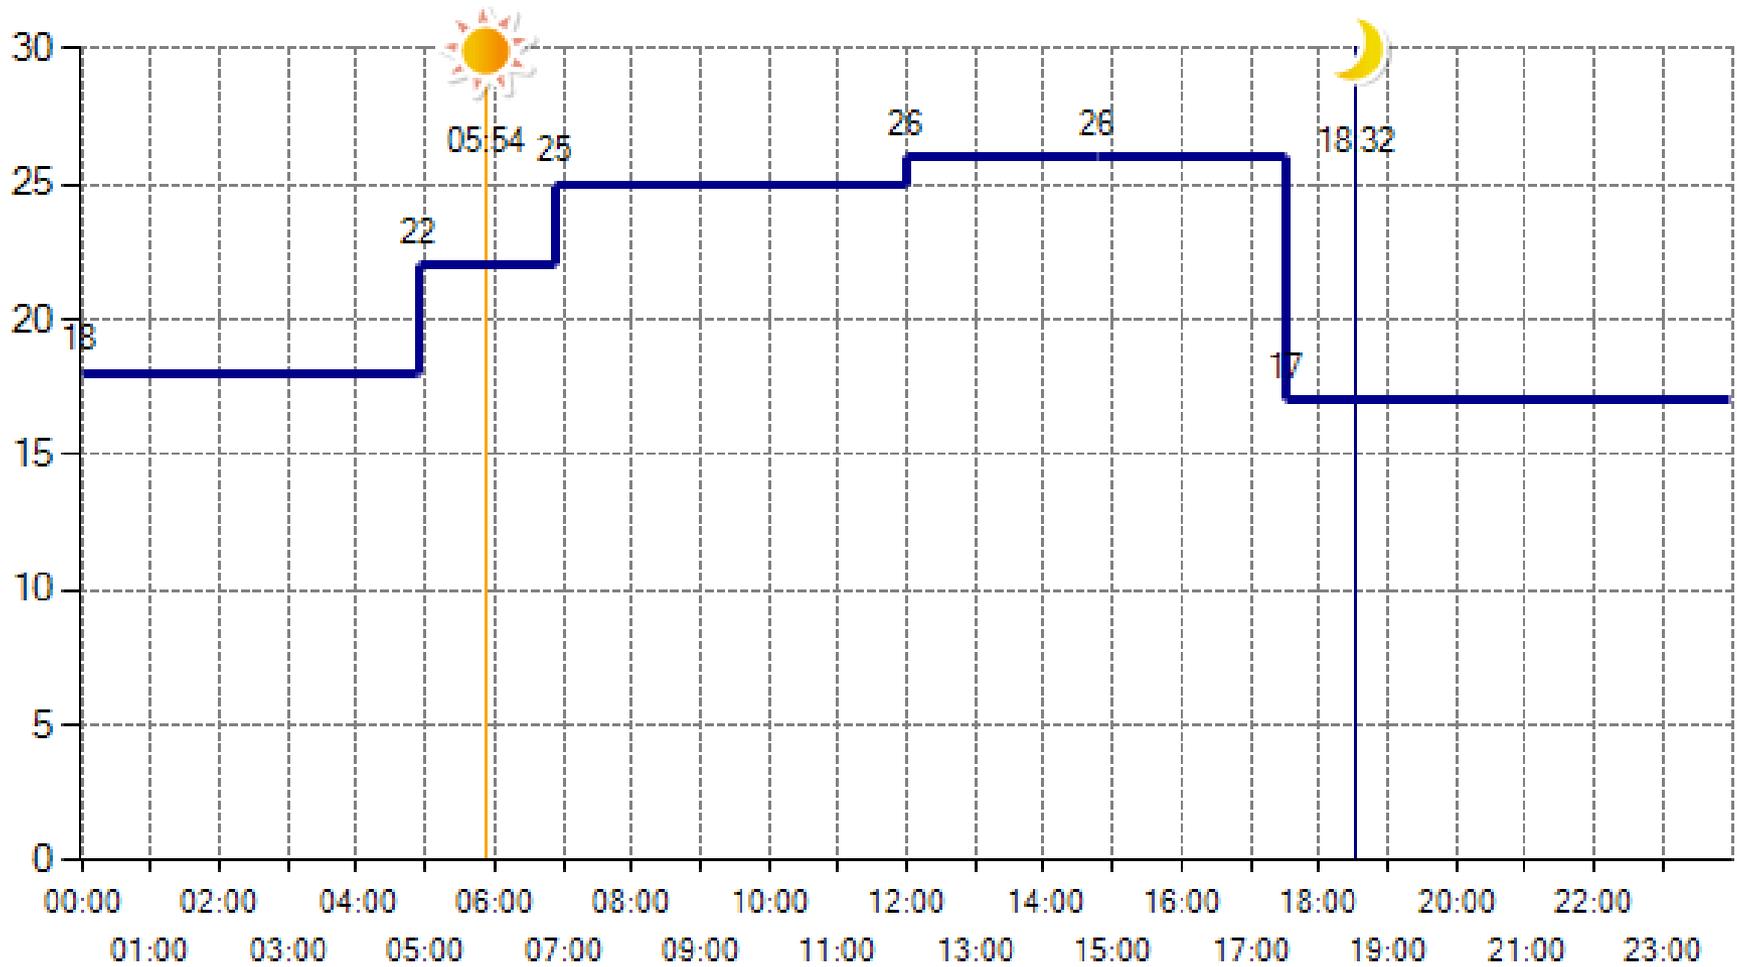

— 設定値