
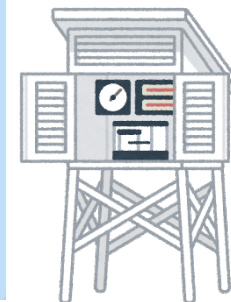


Environmental Control Report (Week36)

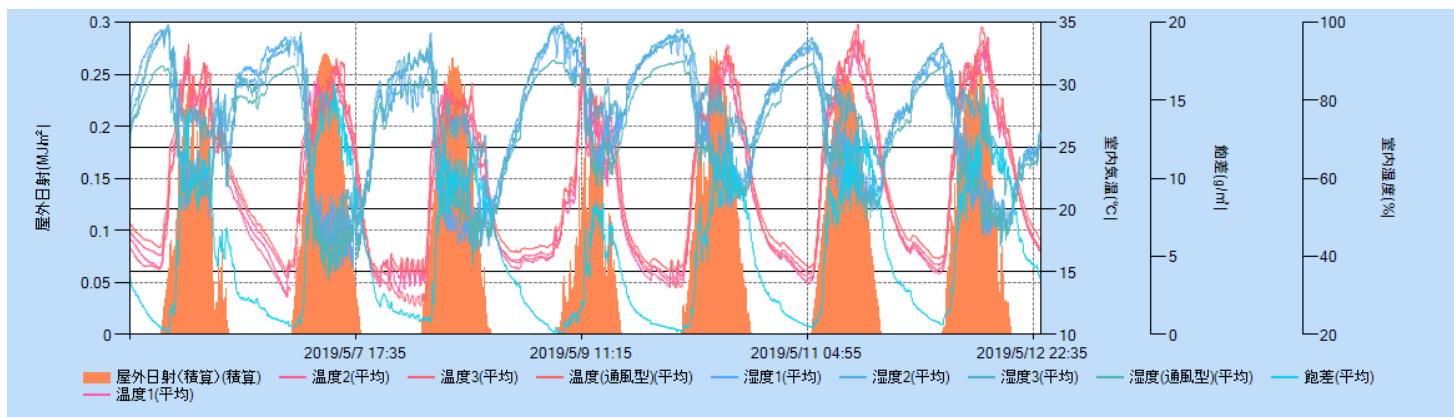

Week36の室内温度・湿度・飽差および屋外日射量の推移 (施設園芸SaaSより)

Measurement		Week35	Week36	
積算日射量 (屋外)	MJ/m2	97.3	140.0	42.68
屋外日中平均気温	℃	19.9	21.6	1.64
屋外夜間平均気温	℃	15.4	15.2	-0.13
屋外24時間平均気温	℃	18.0	18.9	0.93
日中平均気温	℃	25.5	26.3	0.79
夜間平均気温	℃	18.6	17.5	-1.01
24時間平均気温	℃	22.5	22.6	0.08
日中平均相対湿度	%	73.3	64.2	-9.05
夜間平均相対湿度	%	84.2	78.1	-6.19
24時間平均相対湿度	%	78.0	70.1	-7.92
日中平均飽差	g/m3	5.4	7.2	1.81

温度目標 : 昼25.0℃ 夜15.0℃

制御状況(05/16現在)

天窗

D1 : 23.5℃
D2 : 24.5℃
N1 : 17.0℃
N2 : 18.0℃

暖房

温風暖房機 : 15℃

保温カーテン

0:00~6:00
タイマー制御

細霧冷房

9:00~16:00
気温25℃以上
湿度80%以下
→45s噴霧(45s休止)

D1 4:54 - 11:59
D2 12:00 - 17:31
N1 17:32 - 23:59
N2 0:00 - 4:53

Comment

日中の天窗制御を変更。

細霧冷房の噴霧時間およびインターバル変更。

天窓制御設定(05/16現在)

