

## Quadri di campo




Sono ideali per impianti fotovoltaici nei quali si mettono in parallelo 1 o N numero di stringhe. Contenuti in apposito box con grado di protezione IP65 in policarbonato o termoplastico, presentano al loro interno prodotti per il sezionamento del lato in corrente continua (DC) degli inverter. Generalmente vengono composti da portafusibili sezionabili, scaricatore di sovrattensione e sezionatore generale sotto carico o interruttore magnetotermico e morsettiere per ingresso e uscita cavi, tutti dimensionati in funzione della corrente e della tensione massima delle stringhe fotovoltaiche. Proponiamo diverse soluzioni di cablaggio in base alle esigenze del cliente.



### Datasheet

#### ICR-QDC 4/2 1000V 32A Interruttore MT

Cod.	MM057 / GM057
N. Stringhe ingresso	4
N. Stringhe uscite	2
Tensione VDC Max	1000 V. + -
Protezione fusibile 2P	---
Interruttore magnetotermico (DC)	32A
Scaricatore (SPD) CL.II 15kA	3P 1000V
Cavi H1Z2Z2 sezione	6mmq
Tipologia protezione Box	IP 65 - 24M
Schema uni. Certificazione	SI

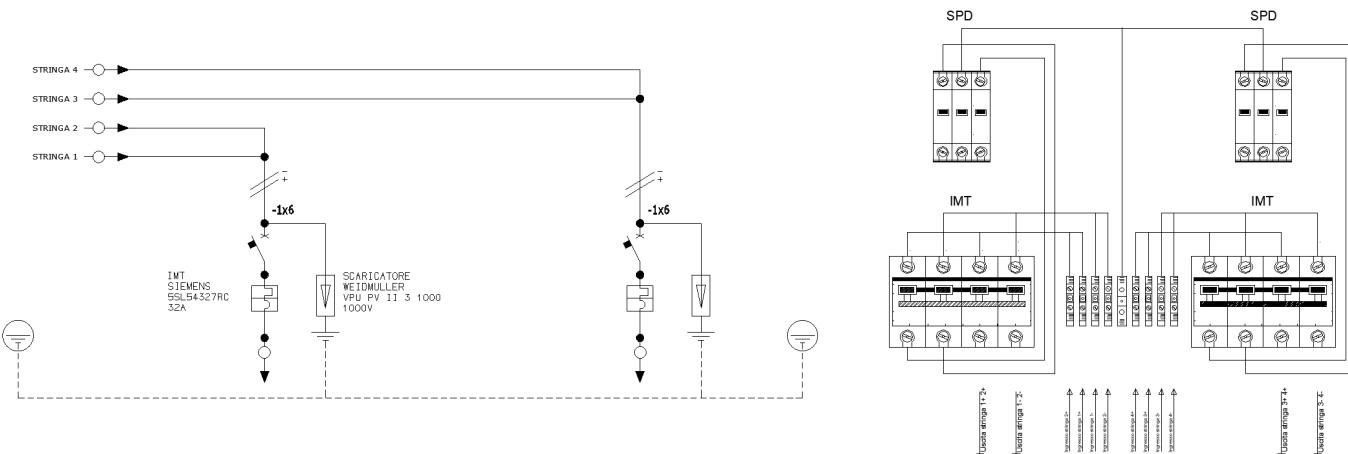

#### Our Headquartes

Uffici commerciali: Via Ulisse Bellora sn 24040 Cene (BG)  
 Office address: Via Luigi Einaudi 14 88046 Lamezia Terme (CZ)  
 Tel. Uffici: 0968355163 3381807750


#### Our Registered

Work Address: Viale Santuario di Dipodi Feroleto Antico (CZ)  
 Tel. Laboratorio: 3890586760  
 Tel. Ass.technica: 3381807750

#### Partita Iva

03670290794 Cap.Soc. 20.600  
 REA: CZ-207360 SDI 3ZJY534

# ICR-QDC 4/2 1000V 32A INTERRUTTORE MT

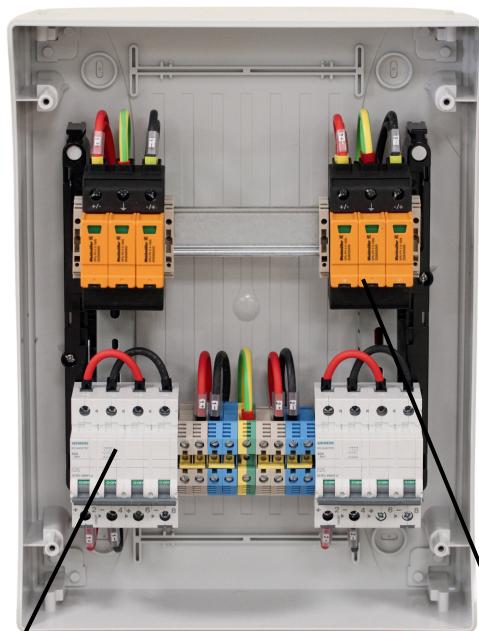

**SIEMENS**  
SIE5SL5432RC



**Weidmüller**



## Our Headquartes

Uffici commerciali: Via Ulysse Bellora sn 24040 Cene (BG)  
Office address: Via Luigi Einaudi 14 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Tel. Uffici: 0968355163 3381807750

## Our Registered

Work Address: Viale Santuario di Dipodi Feroleto Antico (CZ)  
Tel. Laboratorio: 3890586760  
Tel. Ass.tecnica: 3381807750

## Partita Iva

03670290794 Cap.Soc. 20.600  
REA: CZ-207360 SDI 3ZJY534