PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - CABLAGGIO
QUADRI ELETTRICI/FOTOVOLTAICI

Quadri di campo

Sono ideali per impianti fotovoltaici nei quali si mettono in parallelo 1 o N numero di stringhe. Contenuti in apposito box con grado di protezione IP65 in policarbonato o termoplastico, presentano al loro interno prodotti per il sezionamento del lato in corrente continua (DC) degli inverter. Generalmente vengono composti da portafusibili sezionabili, scaricatore di sovratensione e sezionatore generale sotto carico o interruttore magnetotermico e morsettiere per ingresso e uscita cavi, tutti dimensionati in funzione della corrente e della tensione massima delle stringhe fotovoltaiche. Proponiamo diverse soluzioni di cablaggio in base alle esigenze del cliente.

Datasheet

ICR-QDC 2/2 600V 20A INTERRUTTORE MT	
Cod.	**MM030 / GM030**
N. Stringhe ingresso	*2*
N. Stringhe uscite	*2*
Tensione VDC Max	*600 V. + -*
Protezione fusibile 2P	*---*
Interruttore magnetotermico (DC)	*20A*
Scaricatore (SPD) CL.II 15kA	*3P 600V*
Cavi H1Z2Z2 sezione	*6mmq*
Tipologia protezione Box	*IP 65 - 12M*
Schema uni. Certificazione	*SI*

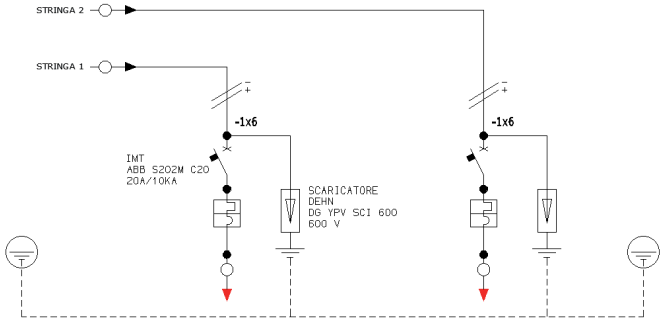

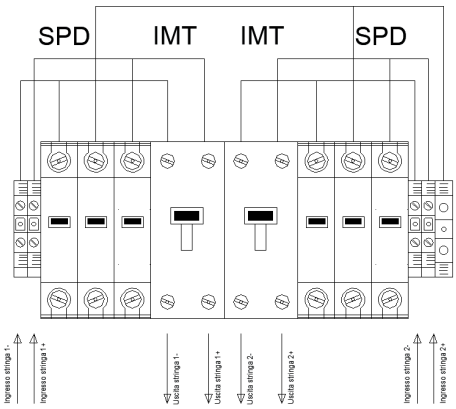

Our Headquartes
Uffici commerciali: Via Ulisse Bellora sn 24040 Cene (BG)
Office address: Via Luigi Einaudi 14 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. Uffici: 0968355163 3381807750

Our Registered
Work Address: Viale Santuario di Dipodi Feroleto Antico (CZ)
Tel. Laboratorio: 3890586760
Tel. Ass.tecnica: 3381807750

Partita Iva
03670290794 Cap.Soc. 20.600
REA: CZ-207360 SDI 3ZJY534

ICR-QDC 2/2 600V 20A INTERRUTTORE MT

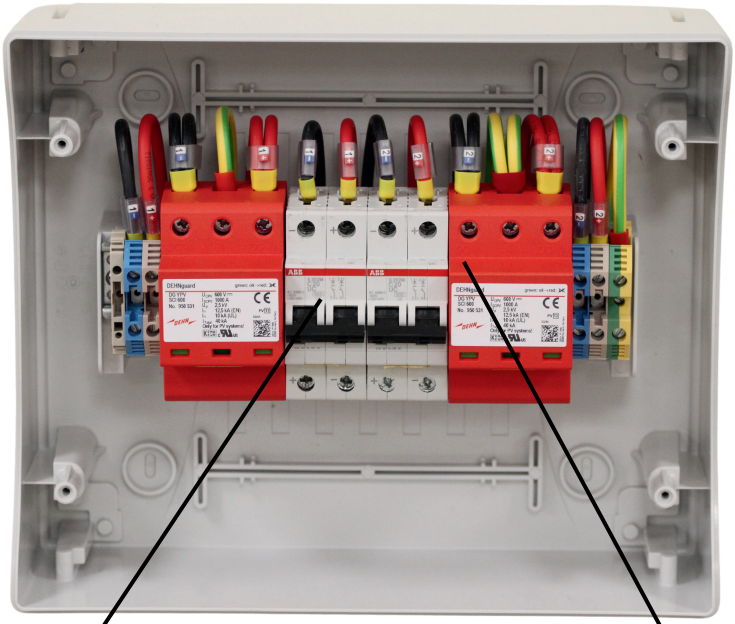

ABB

S202MC20UC

DEHN

DG YPV SCI 600

Our Headquartes

Uffici commerciali: Via Ulisse Bellora sn 24040 Cene (BG)
Office address: Via Luigi Einaudi 14 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. Uffici: 0968355163 3381807750

Our Registered

Work Address: Viale Santuario di Dipodi Feroleto Antico (CZ)
Tel. Laboratorio: 3890586760
Tel. Ass.tecnica: 3381807750

Partita Iva

03670290794 Cap.Soc. 20.600
REA: CZ-207360 SDI 3ZJY534