
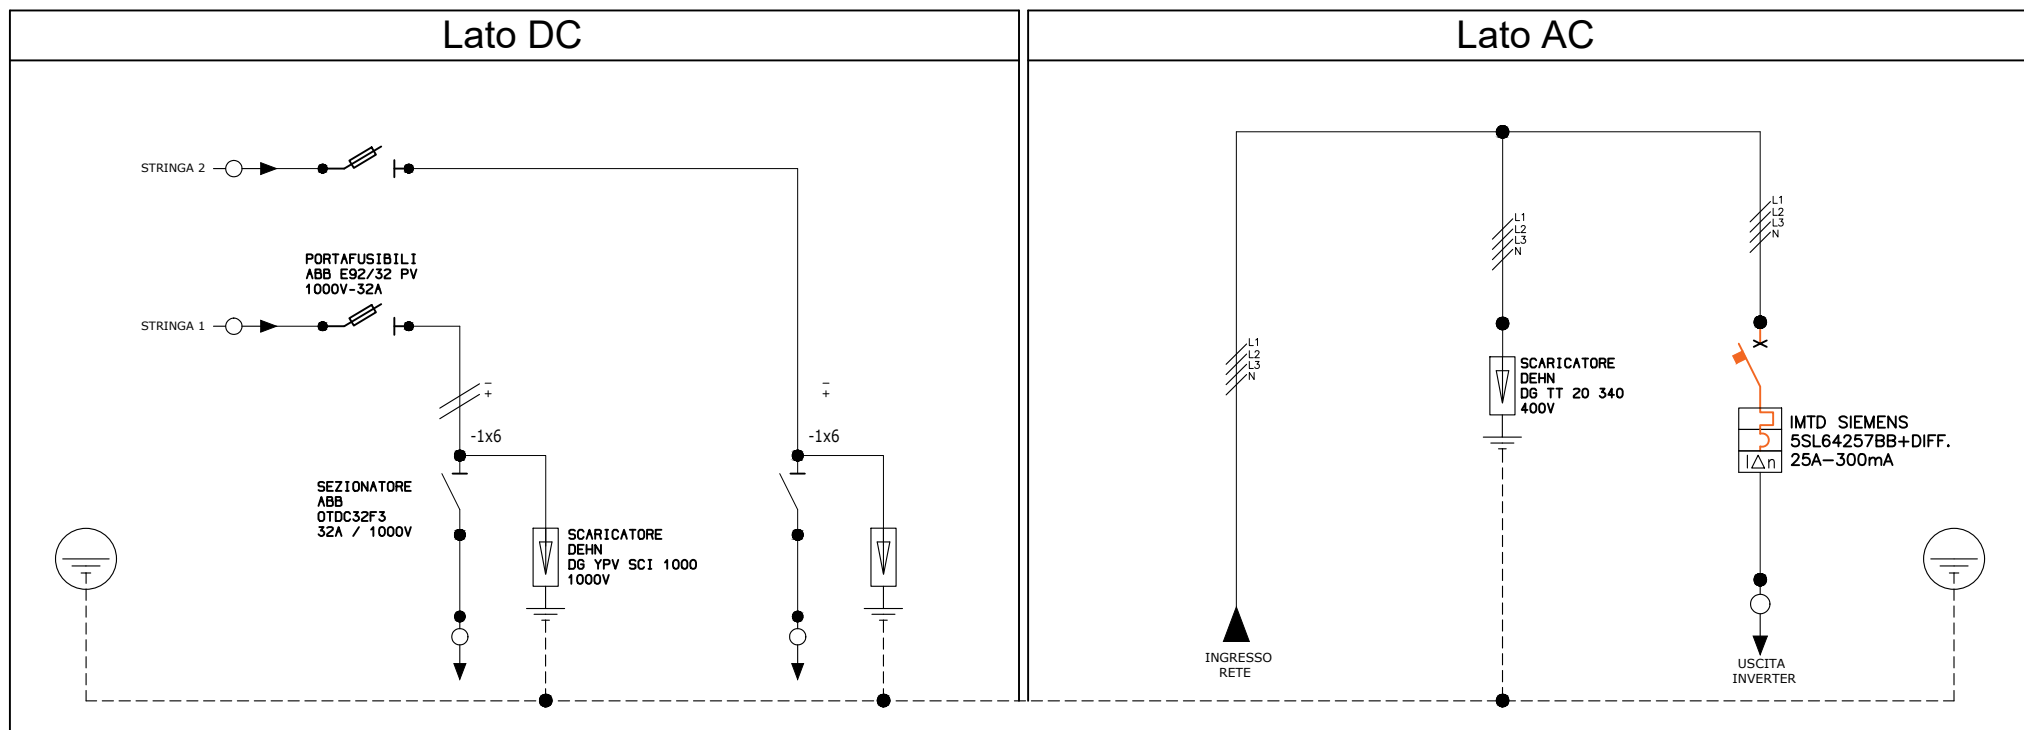


La Icierre Trading Srl

In qualità di costruttore del quadro elettrico raffigurato, dichiara che lo stesso risulta in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento "Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE" e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e tecniche nazionali ed internazionali - CEI 17-13/1, EN IEC 61439-1/2, CEI 82-25.

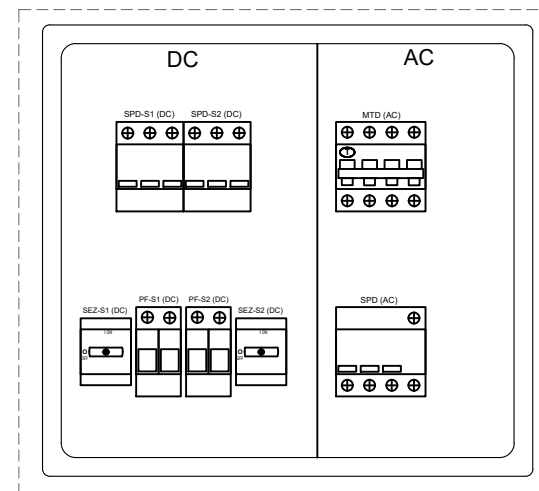

Icierre Trading Srl

Capitale Sociale 20.600 In. Versato
REA: BG-486221
Partita Iva 03670290794

Our Registered office

Via San Bernardino 104/A - 24126 Bergamo (BG)
Tel.: 3381807750

Our Headquarters

Viale Santuario di dipodi, snc
88040 Feroletto Antico (CZ)
Tel. Uffici :0968/355163
Tel. Ass. Tecnica: 338 1807750-3890586760

SCHEMA D'INSERZIONE

ICR-TBTF (LATO DC 2 STRINGHE IN 2 OUT
1000V -16A CON SEZIONATORE)(LATO AC 400V-25A)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


	SISTEMA ELETTRICO IN CORRENTE CONTINUA	DC
Uac	TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE CONTINUA) RATED OPERATING VOLTAGE (DC CIRCUIT)	1000 V
Iac	CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE CONTINUA) RATED OPERATING CURRENT (DC CIRCUIT)	32 A
	SISTEMA ELETTRICO IN CORRENTE ALTERNATA ELECTRICAL SYSTEM IN ALTERNATE CURRENT	AC
Uac	TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE ALTERNATA) RATED OPERATING VOLTAGE (AC CIRCUIT)	400 V
Iac	CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE ALTERNATA) RATED OPERATING CURRENT (AC CIRCUIT)	25 A
Fn	FREQUENZA NOMINALE RATED FREQUENCY	50 Hz
Icp	CORRENTE DI CORTO CIRCUITO PRESUNTA (CIRCUITO ALTERNATA) RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT FOR 1" (AC CIRCUIT)	6 kA
Icp	CORRENTE DI CORTO CIRCUITO PRESUNTA (CIRCUITO ALTERNATA) AI TERMINALI DELL'INTERRUTTORE DDG	6 kA

WIRING CHARACTERISTICS (CABLES) CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO (CAVI)

CIRCUITO CIRCUIT	TIPO DI CAVO KIND OF CABLES	COLORE COLOUR	SEZIONE MINIMA MINIMUM SECTION
PRINCIPALE AC (FASI) MAIN CIRC. (PHASE)	FS17	NERO BLACK	6 mmq
PRINCIPALE AC (NEUTRO) MAIN CIRC. (NEUTRAL)	FS17	AZZURRO BLUE	6 mmq
TERRA EARTH	FS17	GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN	6 mmq
AUSILIARI 230V AUX 230V	FS17	NERO / BLU BLACK / BLUE	1,5 mmq
AUSILIARI 24V / 12V AUX 24V / 12V	FS17	ROSSO/BIANCO RED / WHITE	1,5 mmq
PRINCIPALE POSITIVO (+) MAIN CIRC. (+)	HYZ2Z2-K HYZ2Z2-K	ROSSO RED	6 mmq
PRINCIPALE NEGATIVO (-) MAIN CIRC. (-)	HYZ2Z2-K HYZ2Z2-K	NERO BLACK	6 mmq

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

FORMA DI SEGREGAZIONE (CEI 17-13/1) FORM OF SEPARATION (IEC 439-1)	FORMA / FORM 1		
GRADO DI PROTEZIONE (SULL'INVOLUCRO) DEGREE OF PROTECTION (ENCLOSURE)	IP 65	/	XXD
GRADO DI PROTEZIONE ALL'INTERNO DEGREE OF PROTECTION (INTERNAL)	IP 65	/	XXB
VERNICIATURA PAINTING	BIANCO/WHITE RAL Quadro 36 Moduli - 2 File		
ACCESSIBILITA' ACCESS	ENTRATA E USCITA CAVI CABLES ENTRY AND EXIT	DATA	MATRICOLA
☒ DAL FRONTE FROM THE FRONT	☒ DAL BASSO THROUGH THE BOTTOM	07/05/2025	-

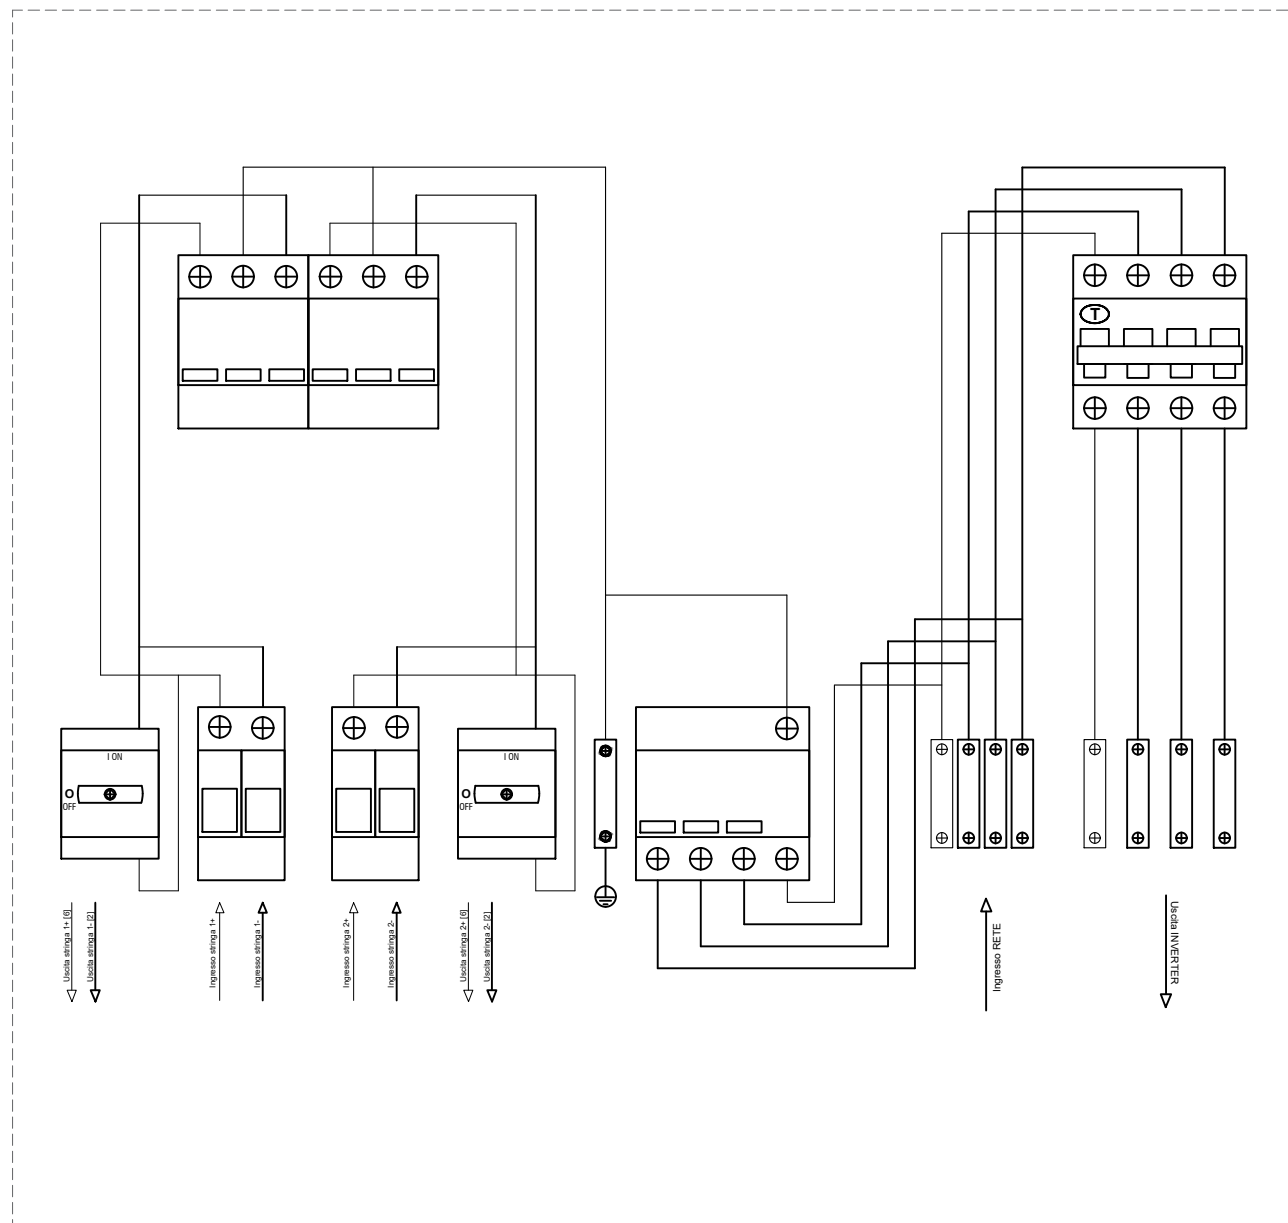

Icierre Trading Srl

Capitale Sociale 20.600 In. Versato
REA: BG-486221
Partita Iva 03670290794

Our Registered office

Via San Bernardino 104/A - 24126 Bergamo (BG)
Tel.: 3381807750

Our Headquartes

Viale Santuario di dipodi, snc
88040 Feroletto Antico (CZ)
Tel. Uffici :0968/355163
Tel. Ass. Tecnica: 338 1807750-3890586760

SCHEMA D'INSERZIONE

ICR-TBTF (LATO DC 2 STRINGHE IN 2 OUT
1000V -16A CON SEZIONATORE)(LATO AC 400V-25A)