
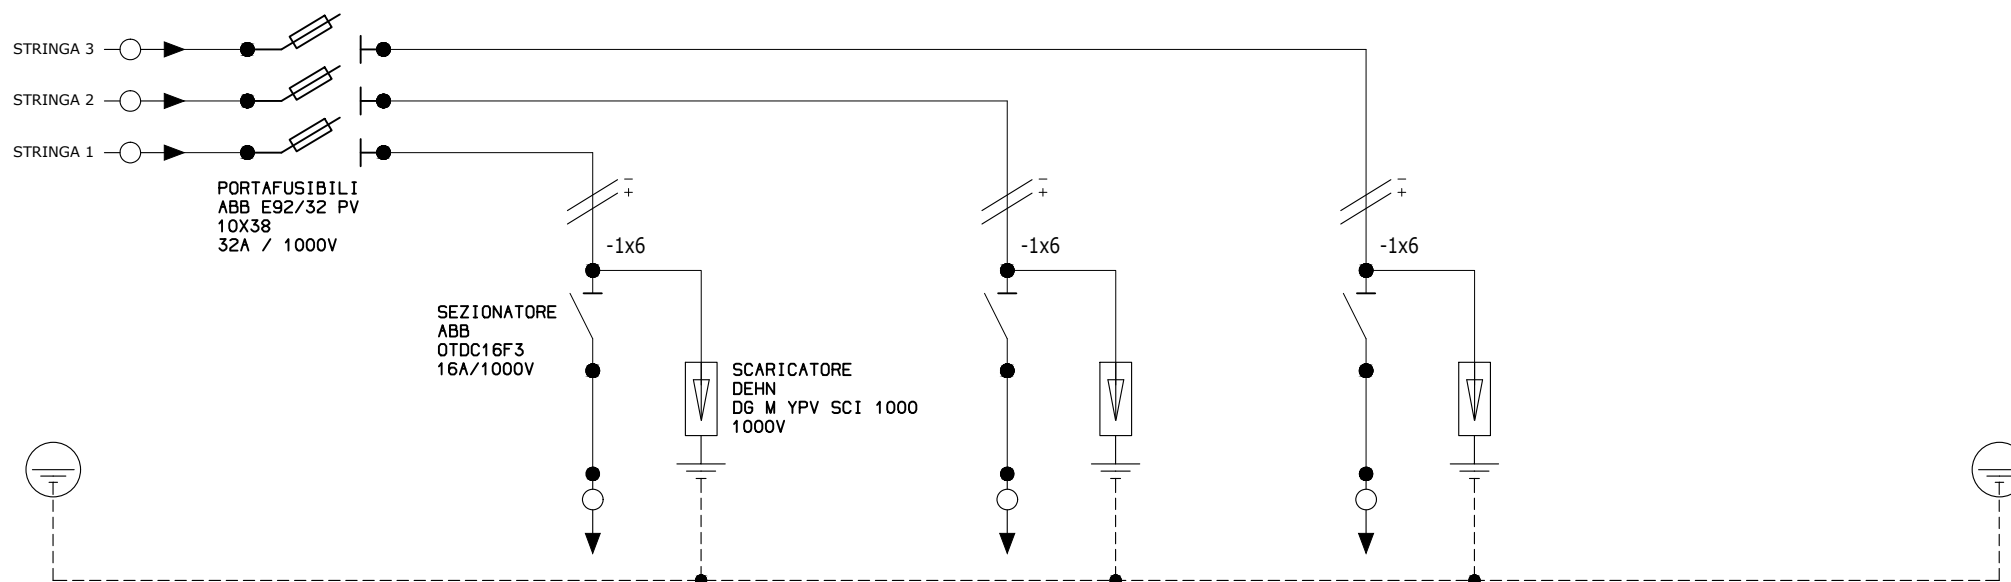


# La Icierre Trading Srl

In qualità di costruttore del quadro elettrico raffigurato, dichiara che lo stesso risulta in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento "Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE" e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e tecniche nazionali ed internazionali - CEI 17-13/1, EN IEC 61439-1/2, CEI 82-25.

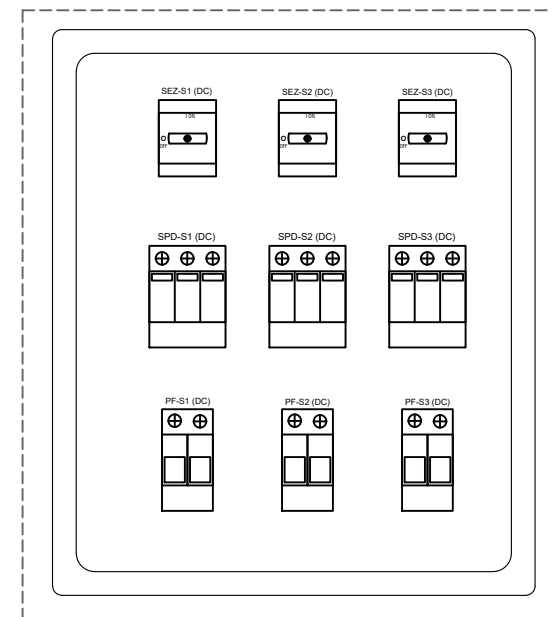

**Icierre Trading Srl**

Capitale Sociale 20.600 In.Versato  
REA: BG-486221  
Partita Iva 03670290794

*Our Registered office*

Via San Bernardino 104/A - 24126 Bergamo (BG)  
Tel.: 3381807750

*Our Headquartes*

Viale Santuario di dipodi, snc  
88040 Feroletto Antico (CZ)  
Tel.Uffici :0968/355163  
Tel. Ass. Tecnica: 338 1807750-3890586760

**SCHEMA D'INSERZIONE**

**QUADRO DI CAMPO  
SERIE ICR-QDC 3-3 1000V\_16A**

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                 | SISTEMA ELETTRICO IN CORRENTE CONTINUA                                                                             | DC     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| U <sub>ac</sub> | TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE CONTINUA)<br>RATED OPERATING VOLTAGE (DC CIRCUIT)                   | 1000 V |
| I <sub>ac</sub> | CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE CONTINUA)<br>RATED OPERATING CURRENT (DC CIRCUIT)                   | 16 A   |
|                 | SISTEMA ELETTRICO IN CORRENTE ALTERNATA                                                                            | AC     |
| U <sub>ac</sub> | TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE ALTERNATA)<br>RATED OPERATING VOLTAGE (AC CIRCUIT)                  | - V    |
| I <sub>ac</sub> | CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO (CIRCUITO CORRENTE ALTERNATA)<br>RATED OPERATING CURRENT (AC CIRCUIT)                  | - A    |
| F <sub>n</sub>  | FREQUENZA NOMINALE<br>RATED FREQUENCY                                                                              | 50 Hz  |
| I <sub>cp</sub> | CORRENTE DI CORTO CIRCUITO PRESUNTA (CIRCUITO ALTERNATA)<br>RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT FOR 1" (AC CIRCUIT) | 6 kA   |
| I <sub>cp</sub> | CORRENTE DI CORTO CIRCUITO PRESUNTA (CIRCUITO ALTERNATA)<br>AI TERMINALI DELL'INTERRUTTORE DDG                     | 6 kA   |


## WIRING CHARACTERISTICS (CABLES) CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO (CAVI)

| CIRCUITO<br>CIRCUIT                            | TIPO DI CAVO<br>KIND OF CABLES | COLORE<br>COLOUR             | SEZIONE MINIMA<br>MINIMUM SECTION |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| PRINCIPALE AC (FASI)<br>MAIN CIRC. (PHASE)     | FS17                           | NERO<br>BLACK                | 6 mmq                             |
| PRINCIPALE AC (NEUTRO)<br>MAIN CIRC. (NEUTRAL) | FS17                           | AZZURRO<br>BLUE              | 6 mmq                             |
| TERRA<br>EARTH                                 | FS17                           | GIALLO-VERDE<br>YELLOW-GREEN | 10 mmq                            |
| AUSILIARI 230V<br>AUX 230V                     | FS17                           | NERO / BLU<br>BLACK / BLUE   | 1.5 mmq                           |
| AUSILIARI 24V / 12V<br>AUX 24V / 12V           | FS17                           | ROSSO/BIANCO<br>RED / WHITE  | 1,5 mmq                           |
| PRINCIPALE POSITIVO (+)<br>MAIN CIRC. (+)      | HYZZ22-K<br>HYZZ22-K           | ROSSO<br>RED                 | 6 mmq                             |
| PRINCIPALE NEGATIVO (-)<br>MAIN CIRC. (-)      | HYZZ22-K<br>HYZZ22-K           | NERO<br>BLACK                | 6 mmq                             |

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

|                                                                          |                                                                     |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMA DI SEGREGAZIONE (CEI 17-13/1)<br>FORM OF SEPARATION (IEC 439-1)    | FORMA / FORM 1                                                      |            |           |
| GRADO DI PROTEZIONE (SULL'INVOLUCRO)<br>DEGREE OF PROTECTION (ENCLOSURE) | IP 65 / XXD                                                         |            |           |
| GRADO DI PROTEZIONE ALL'INTERNO<br>DEGREE OF PROTECTION (INTERNAL)       | IP 65 / XXB                                                         |            |           |
| VERNICIATURA<br>PAINTING                                                 | BIANCO/WHITE RAL Quadro 48 Moduli - 3 File                          |            |           |
| ACCESSIBILITA'<br>ACCESS                                                 | ENTRATA E USCITA CAVI<br>CABLES ENTRY AND EXIT                      | DATA       | MATRICOLA |
| <input checked="" type="checkbox"/> DAL FRONTE<br>FROM THE FRONT         | <input checked="" type="checkbox"/> DAL BASSO<br>THROUGH THE BOTTOM | 24/02/2025 | -         |

## DC

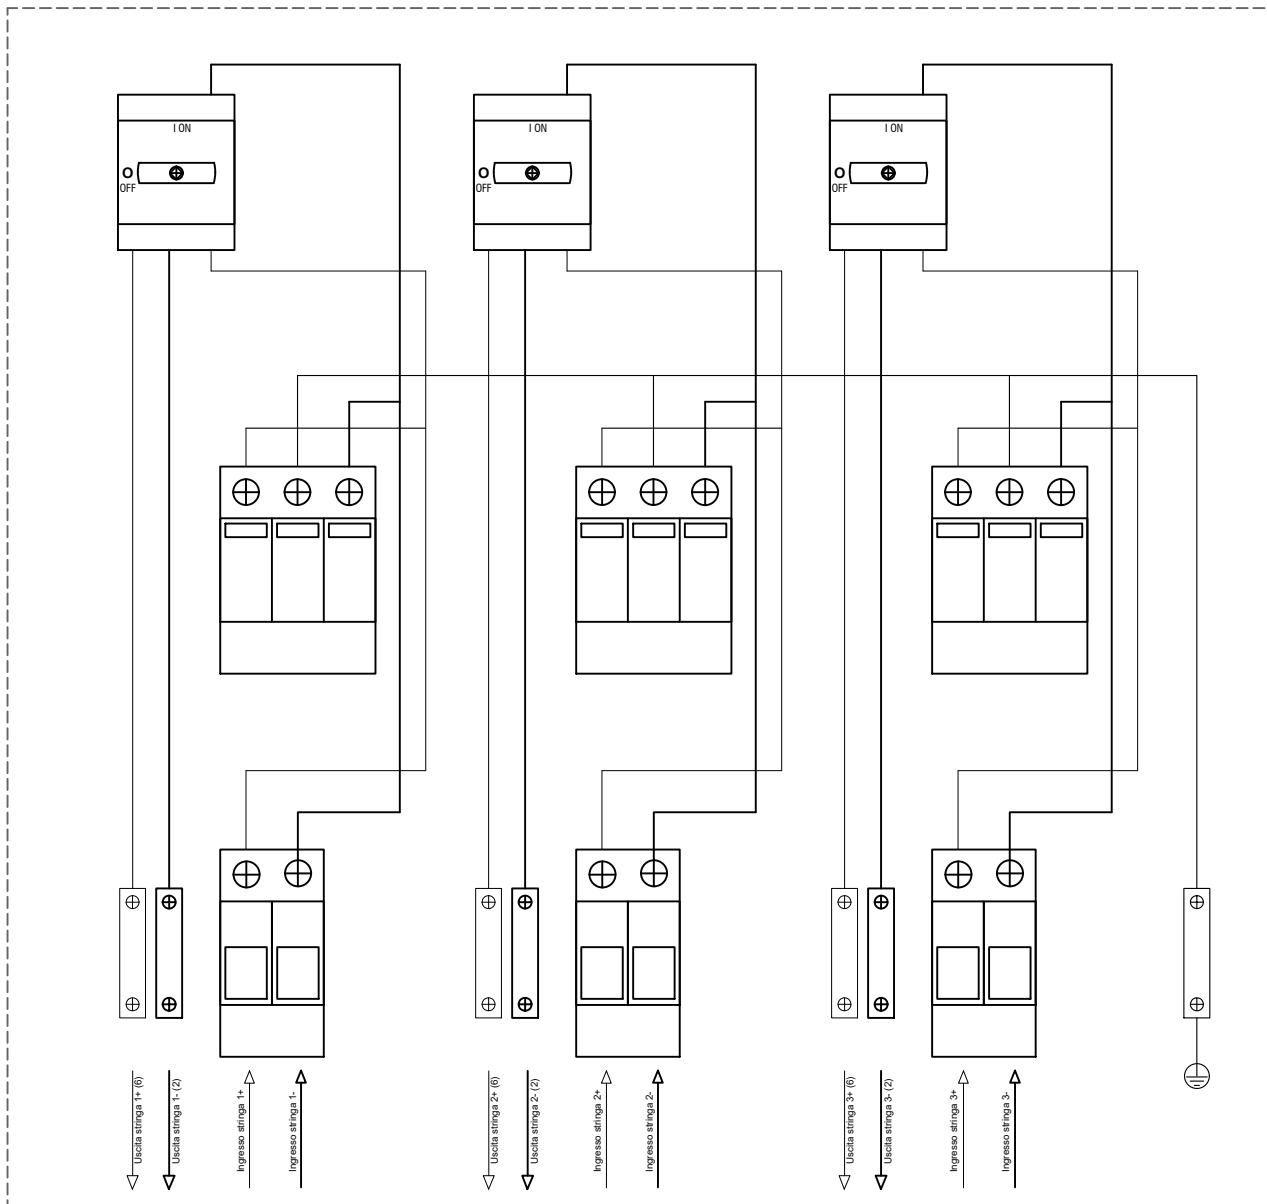

Icierre Trading Srl

Capitale Sociale 20.600 In.Versato  
REA: BG-486221  
Partita Iva 03670290794

Our Registered office

Via San Bernardino 104/A - 24126 Bergamo (BG)  
Tel.: 3381807750

Our Headquarters

Viale Santuario di dipodi, snc  
88040 Feroletto Antico (CZ)  
Tel.Uffici :0968/355163  
Tel. Ass. Tecnica: 338 1807750-3890586760

SCHEMA D'INSERZIONE

QUADRO DI CAMPO  
SERIE ICR-QDC 3-3 1000V\_16A