


=0012.S3D - P4 lato Sud futuro confine aziendale in direzione compressori Centr termica Torri evaporative NOTTURNO in Calcoli

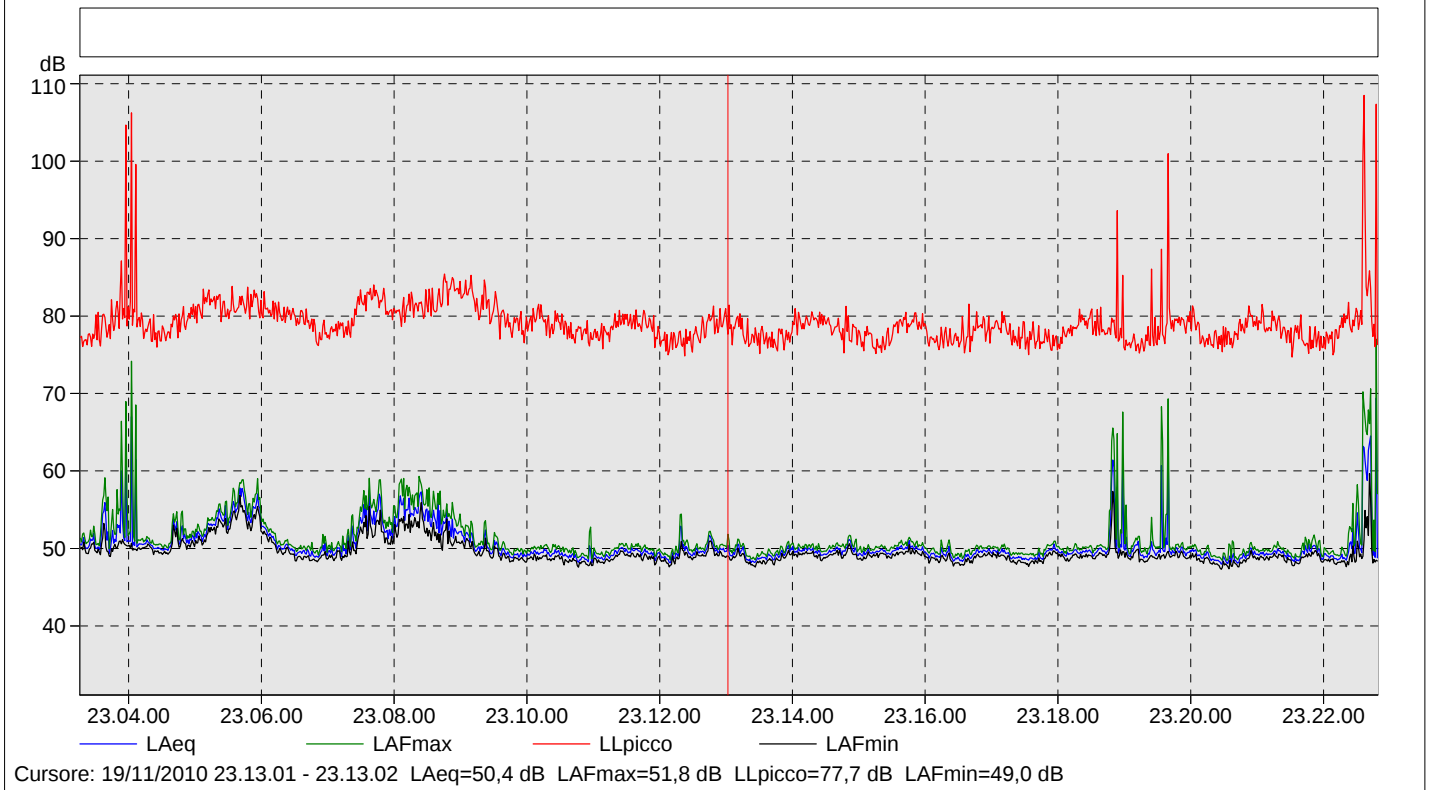

=0012.S3D - P4 lato Sud futuro confine aziendale in direzione compressori Centr termica Torri ev...

Nome	Ora inizio	Durata	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LA95 [dB]	Commenti
Totale	19/11/2010 23.03.16	0.19.33	77,0	47,3	51,8	48,3	
Senza marcatore	19/11/2010 23.03.16	0.19.33	77,0	47,3	51,8	48,3	