


=0005.S3D - P4 lato Sud futuro confine aziendale in direzione compressori Centr termica Torri evaporative DIURNO in Calcoli

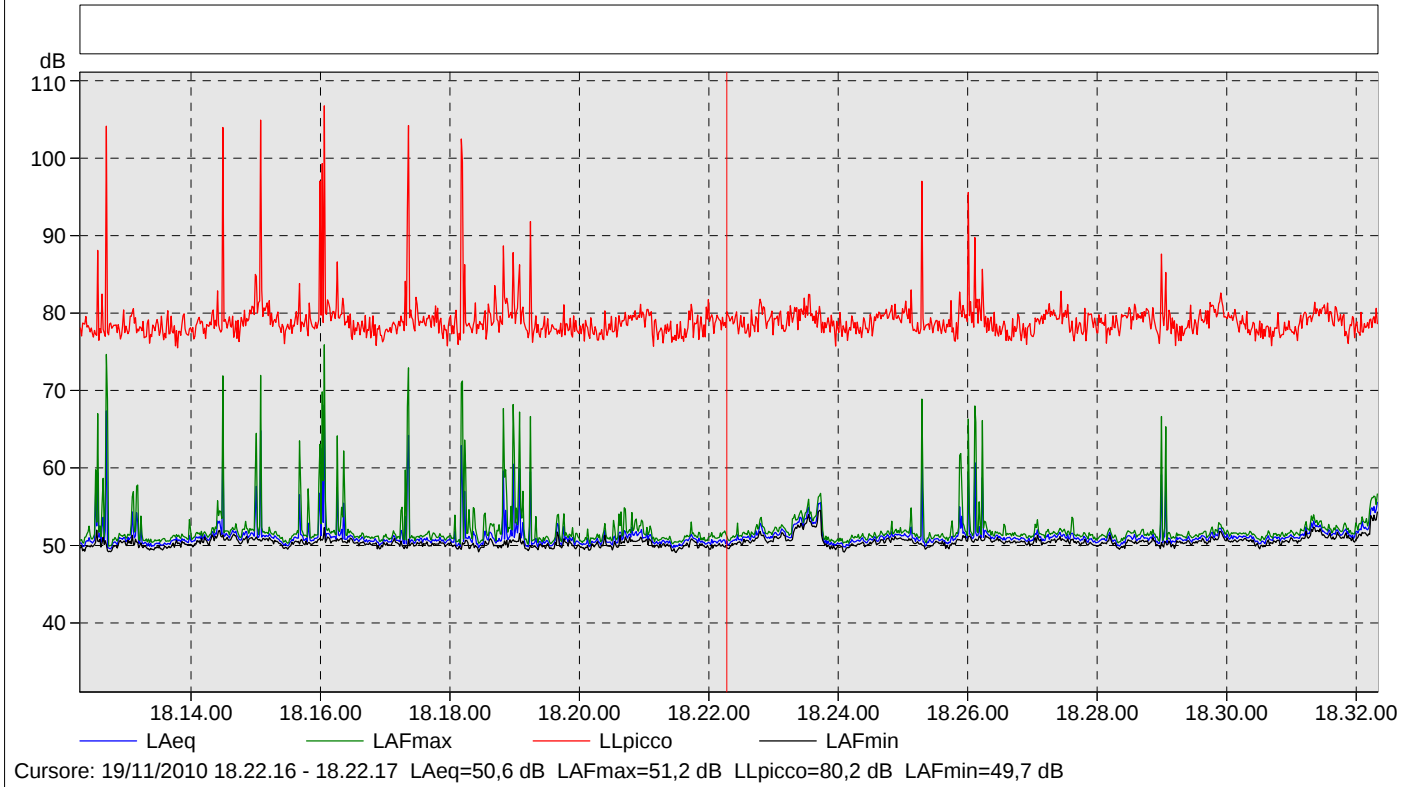

=0005.S3D - P4 lato Sud futuro confine aziendale in direzione compressori Centr termica Torri ev...

Nome	Ora inizio	Durata	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]	LAeq [dB]	LA95 [dB]	Commenti
Totale	19/11/2010 18.12.17	0.20.03	75,9	49,1	52,0	50,0	
Senza marcatore	19/11/2010 18.12.17	0.20.03	75,9	49,1	52,0	50,0	