


Principtegning – afværgepumpning. (se forklaring i grå boks)

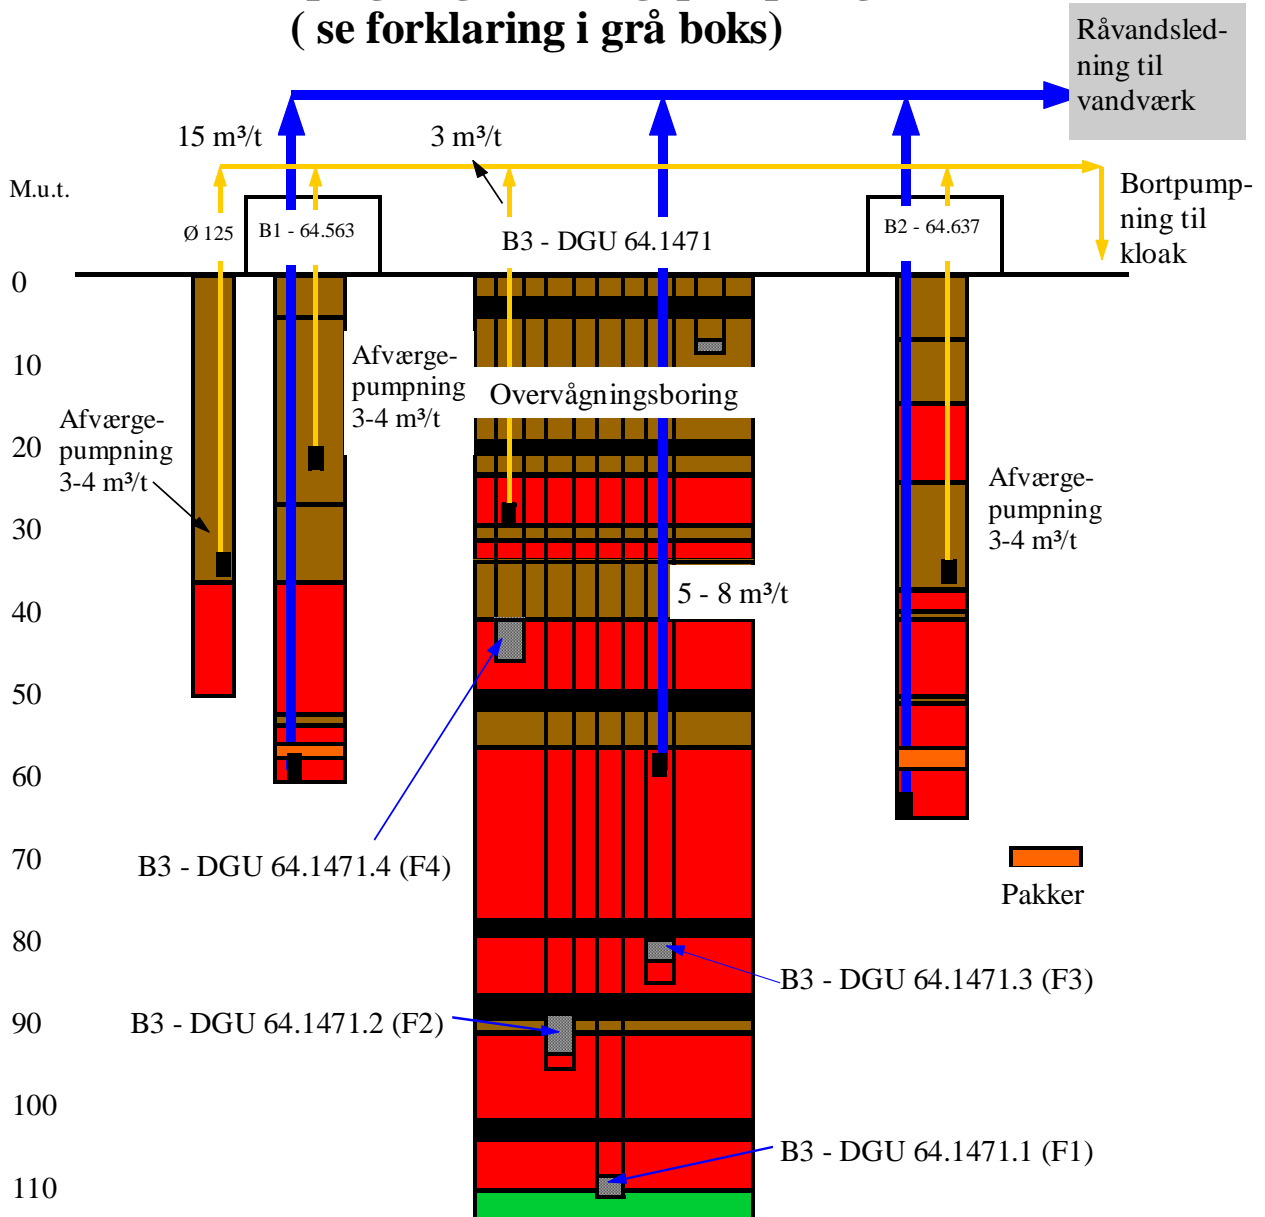

Signaturer:

- Sand – grus
- Ler
- Kalk
- Lerspærre
- Filtersætninger

Indvinding:

Der er monteret dykpumper til indvindingsformål i B1 (nedre pumpe), B2 (nedre pumpe) og B3 (filter 3). Der indvindes p.t. konstant fra boring 3 (F3) til vandværk. Vandet tjekkes 1 gang om året for BAM.

Afværgepumpning.

Der afværgepumpes fra 4 små SQ-pumper i B1 (øvre pumpe), B2 (øvre pumpe), ø125 og B3 (F4).

Det øvre grundvand, som dannes boringsnært, pumpes op til kloak.

Vandet tjekkes 2 gange om året for bl.a. BAM

B3 (F2) indeholder helt rent grundvand, som gemmes til evt. senere brug.

F1/K1 står i kalk og har højt klorid-indhold.

Der udføres hhv. måneds- og kvartalsovervågning (pejlinger og analyser).