



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM


Datum keuring: 22/03/2024 Inspecteur: Wim Decock Mentor: Installateur: Cliver Technics BV
ID-label: Privé B.T.W. nr.: BE 0780 885 731 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: MI 3102 Serienummer: 23162213
Datum verslag: 22/03/2024

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Ommegangstraat	Naam	Priels
Huisnummer	27	Straatnaam	Ommegangstraat
Busnummer		Huisnummer	27
Postcode	8540	Busnummer	
Gemeente	Deerlijk	Postcode	8540
Land	België	Gemeente	Deerlijk
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Cliver Technics BV
		BTW nr.	BE 0780 885 731
		Telefoonnummer	+32 497 04 08 69
		E-mail	bert@cliver.be

Type : woning EAN : 541448820065857890 Teller Nr.: : 1SAG3200062901
Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3-230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 3 Aantal kringen: 33
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders
Ri algemeen: 0.52 MΩ RE: 18.00 Ω
OK OK

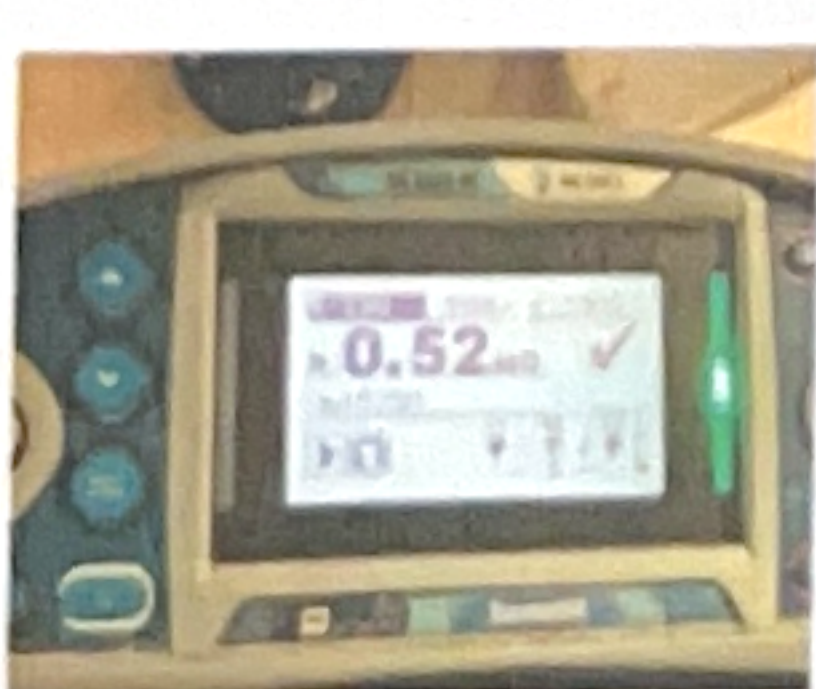

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	33	OK	OK



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/03/2024 Inspecteur: Wim Decock Mentor: Installateur: Cliver Technics BV
ID-label: Winkel B.T.W. nr.: BE 0780 885 731 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: MI 3102 Serienummer: 23162213
Datum verslag: 22/03/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Ommegangstraat
Huisnummer 25
Busnummer
Postcode 8540
Gemeente Deerlijk
Land België

Eigenaar
Naam Priels
Straatnaam Ommegangstraat
Huisnummer 25
Busnummer
Postcode 8540
Gemeente Deerlijk
Land België
Installateur
Naam Cliver Technics BV
BTW nr. BE 0780 885 731
Telefoonnummer +32 497 04 08 69
E-mail bert@cliver.be

Type : niet huishoudelijke installatie (winkel pand, kantoor, restaurant) ≤ 63A

EAN : 54
☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : Nog niet geplaatst

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 4.2.4.4.
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 16 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 25
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders
Ri algemeen: 1.28 MΩ RE: 7.09 Ω
OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Irt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
---------	--------	-----------------	-----	------	--------------------	------	-------