



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 03/08/2022 Uitgiftedatum verslag: 05/08/2022
Verslagnummer: 0290-220803-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0290

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: CRIEL ELEKTROTECHNIEK
Adres: LANGERBRUGSESTRAAT 82, 9940 EVERGEM
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: DM IMMO
Adres: WESTSTRAAT 138A bus 103, 9940 SLEIDINGE
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: CRIEL ELEKTROTECHNIEK
Adres: LANGERBRUGSESTRAAT 82,9940 EVERGEM
BTW-nummer: 0878153767

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: DM IMMO
Adres: WESTSTRAAT 138A BUS 103, 9940 SLEIDINGE, 103
EAN- code: 541448860021627242
Nummer teller: 1SAG1105112896
Index: 0
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen en/of de plaatsing van de CV-installatie.
 - 2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
 - 3 De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst.
 - 4 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
 - 5 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast



RE06_01-08_01 09/20

1 / 4



Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Bien vérifié Algemene Directie Energie



Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Verslagnummer 0290-220803-03

2 / 4

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XGB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT


Aantal stroombanen: 13 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

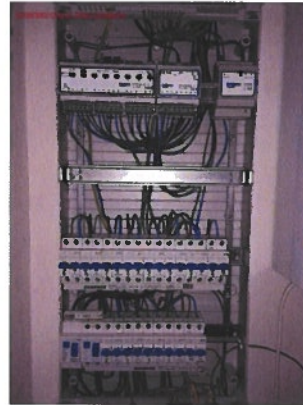

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 10,7 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 03/08/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De Ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0290 i.o. van de technisch directeur

05/08/22 10:27

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



Verslagnummer 0290-220803-03


4 / 4

Oriel Elektrotechniek BVBA
 Langenbergstraat 82
 9940 Evergem
 GSM: 049274 69 40
 e-mail: dan@oriel.be | pandora.be
 BTW: BE 078 153 767

Fried Sander
 24/07/2022

DM 2M110
 Wijkhuut 138A/103
 9940 Sleidinge

04 AUG. 2022
 Jonas Van Landeghem
 290

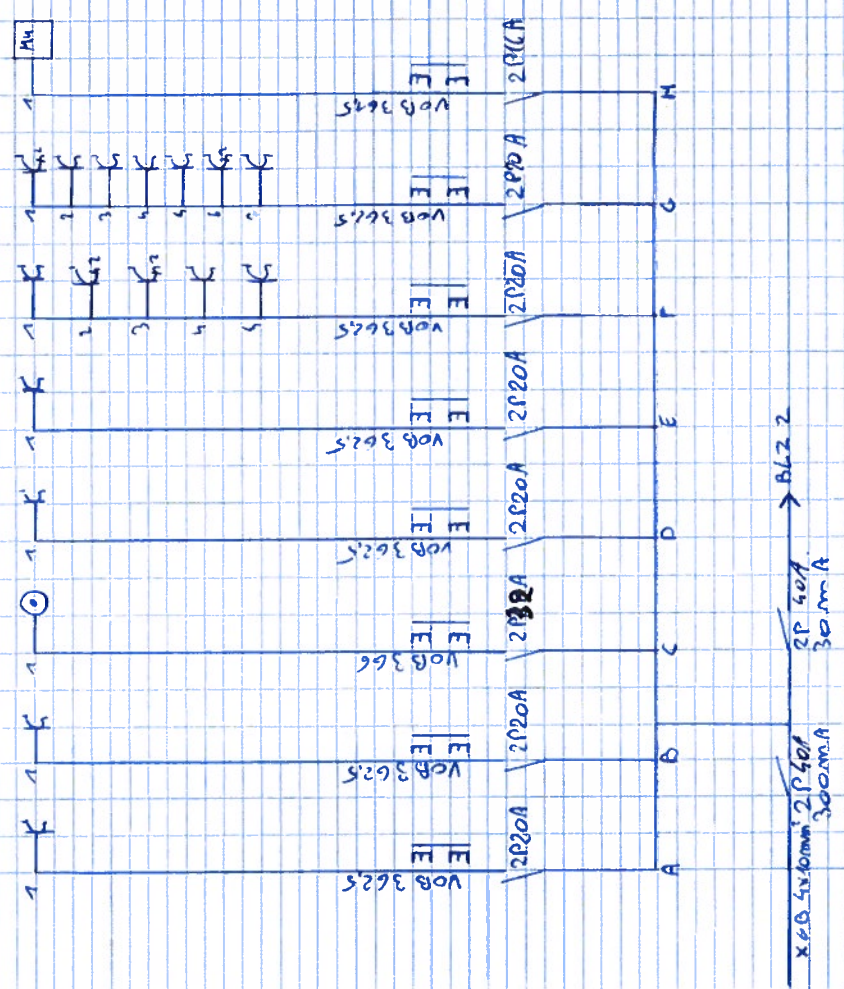



Oriel Elektrotechniek BVBA
 Langerbrugestraat 82
 8940 Evergem
 GSM: 0496748840
 e-mail: zanderoriel@pashdora.be
 BTW: BE 576 153767

Oriel Sander
 24/08/2022

Weststraat 138A/103
 9990 Slidinge

~~04 AUG 2022
 Jonas Van Landeghem
 280~~

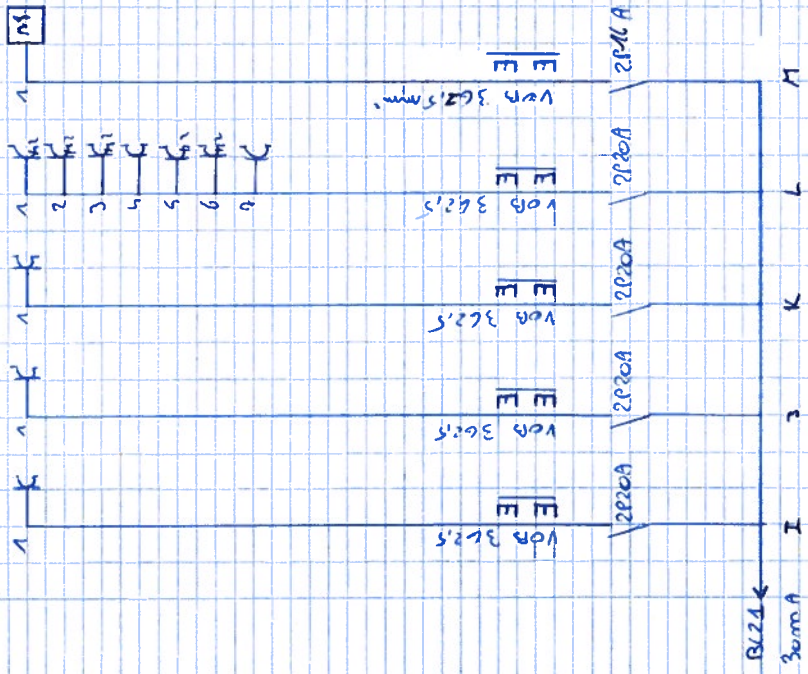

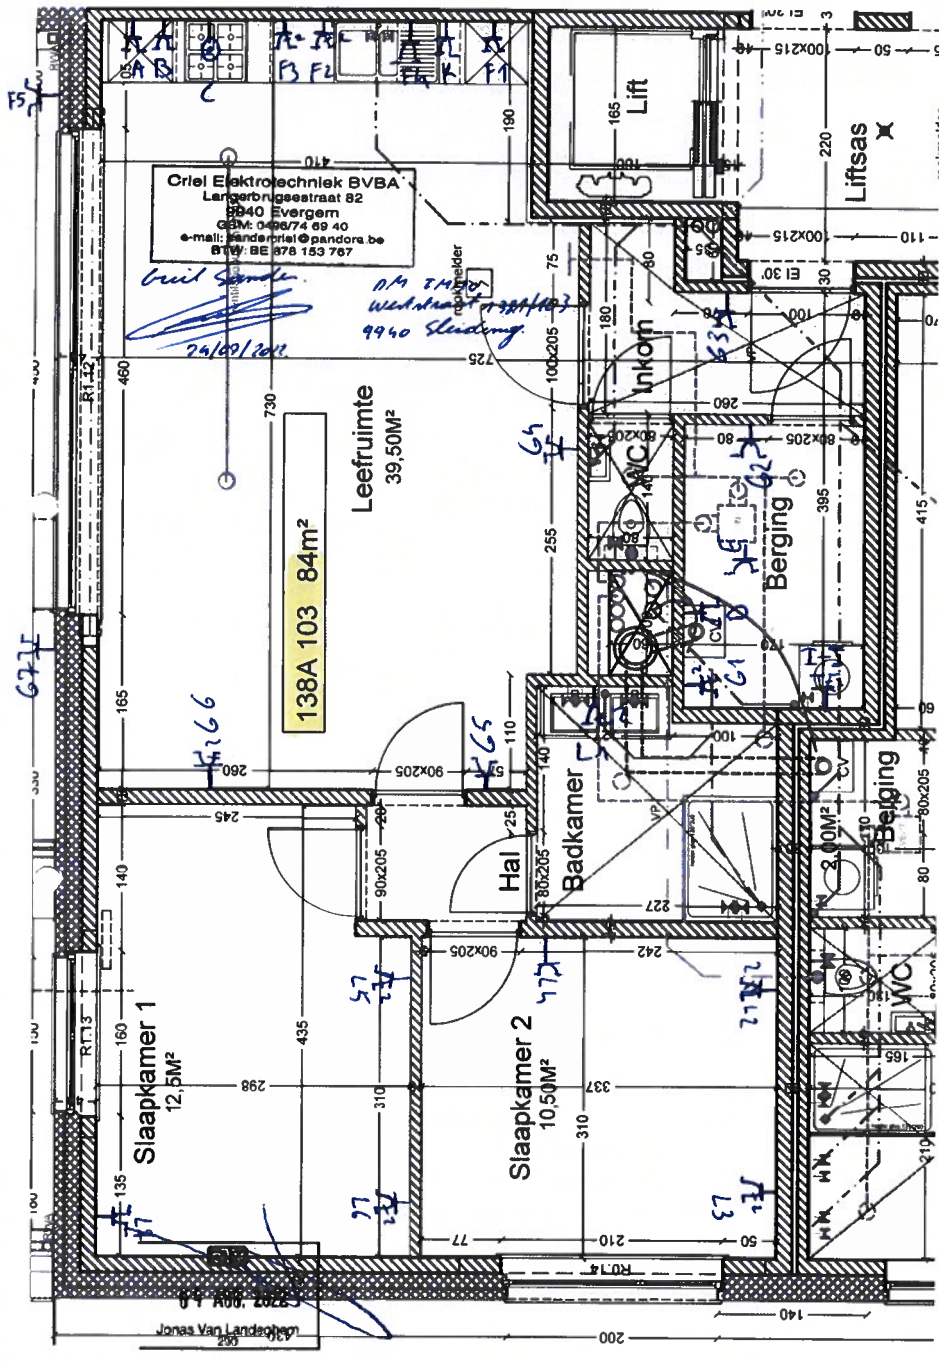

Oriel Elektrotechniek BVBA
 Langebruggestraat 82
 9940 Evergem
 GSM: 0496/74 69 40
 e-mail: vanderpriel@pandora.be
 BTW: BE 878 153 787

Handwritten notes:
 Oriel
 24/09/2012
 01/11/2012
 9940 Sluising

Jonas Van Landuyck
 286