



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

23

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő:

Szabó Gyula tű.alezredes,
tűzoltó-parancsnok

Az előterjesztést készítette:

Szabó Gyula tű.alezredes,
tűzoltó-parancsnok

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

-


Az előterjesztést megtárgyalja:

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi
Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2022. május 12.

Ellenjegyzők:


Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Jogi és Személyügyi Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

-

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján Szabó Gyula tű.alezredes, tűzoltó-parancsnok elkészítette a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet mellékelten a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszték.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, a beszámoló szíves elfogadását.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (V. 12.) határozata a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy


- I. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót **elfogadja**,
- II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére történő megküldéséről.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Bese Ferenc Polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2022. április 25.

Bese Ferenc
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DÉL-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató



**BESZÁMOLÓ A XX. KERÜLETI HIVATÁSOS
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2021. ÉVI
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

Felterjesztem:

Készítette:

.....
Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tanácsos
kirendeltség-vezető

.....
Szabó Gyula tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok

Bevezetés

A 2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti felépítése

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (DP KvK) a következő szervezeti megoszlásban működik:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 1191 Budapest, Üllői u. 235.
E-mail cím: fki.delpest@katved.gov.hu

Szervezeti elemek adatai:

- I.) FKI DP KvK XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Cím: 1191 Budapest, Üllői u. 235.
- II.) FKI DP KvK XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (XX. HTP)
Cím: 1201 Budapest Vörösmarty u. 13-15.
- III.) FKI DP KvK XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Cím: 1173 Budapest Bakancsos u. 1.
- IV.) FKI DP KvK Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Cím: 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

I. 2021. év legfontosabb célkitűzései, feladatai

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív szabályozói, az FKI Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendje alapján végezte.

A 2021. év fő célja a járvány elleni védekezés mellett, a személyi állomány egészségének megóvása, a folyamatos szolgálat biztosítása és a minőségi munkavégzés volt. Ez a tevékenység az állománytól kiemelt fegyelmet igényelt mind a szolgálat ellátása közben, mind a káreseti tevékenység során, mind pedig a szabad- és pihenő napokon. 2021. évben a XX. HTP állománya megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek.

Kiemelt és folyamatos feladataink további szegmensét képezi a prognosztizálható káresetek számának csökkentése, amely ebben az évben sikeres volt. A várható feladatokra való felkészülés megjelent a napi képzési tematikában, ami elősegítette az események felszámolásánál szükséges készségszintű feladat végrehajtást.

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

1. Tűzoltási és mentési szakterület

Fő szakmai célkitűzésünk, hogy elmélyítsük a beavatkozó állomány elméleti ismereteit és szerelési készségét annak érdekében, hogy a működési területünkön élő állampolgárok, intézmények és gazdálkodó szervezetek a lehető legjobban felkészült tűzoltóktól kapják meg a segítséget, növelve ezzel az itt élők, illetve dolgozók biztonságát, valamint a szervezetünkbe vetett bizalmat.

Céljaink elérése érdekében naponta elméleti foglalkozásokat, illetve váltakozva szerelési és tűzoltótechnika-kezelői gyakorlatokat tartottunk a laktanya területén, valamint külső helyszíneken is.

A tárgyévben a külső helyszínre tervezett gyakorlatok egy része a járványhelyzet következtében elmaradt, többnyire azok, ahol tömegtartózkodásra alkalmas helyen került volna végrehajtásra a felkészülés.

28 alkalommal került sor helyismereti foglalkozásra, 8 esetben tartottunk szituációs begyakorló gyakorlatot, valamint 3 alkalommal ellenőrző gyakorlatot.

Helyi szintű szervezésben háromszor került sor roncsvágási gyakorlatra, melyeket külső helyszínen valóságos roncsok segítségével végeztünk. Ez a gyakorlat típus többnyire a Doktor Szolgálattal közösen kerül végrehajtásra, ahol iránymutatásukkal a roncsba szorult sérült szakszerű kiemelését is gyakoroljuk.

6 alkalommal került sor kihelyezett kisépkezelői gyakorlatra (favágási gyakorlatra). A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata területén kidöntött fákat a beavatkozó állomány darabolási gyakorlat keretében motoros láncfűrészsel feldarabolta, segítséget nyújtva ezzel az Önkormányzatnak.


A XX. és XXIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság a kötelező üléseket elektronikus úton megtartotta. Az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli téli időjárás okozta nehézségek megoldására tartott gyakorlatokat jól teljesítette. Nem volt olyan eset, amikor a Helyi Védelmi Bizottságnak rendkívüli ülést kellett volna tartania.

A kerület tűzvédelmi helyzete a mentő tűzvédelem szemszögéből

2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig a XX. HTP készenléti szereinek összesen 806 riasztása volt. Működési területünkön 539 riasztási esemény, 155 tüzesethez és 384 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltóink.

A káresetek csoportosítása:

Tüzeset	305 db
Műszaki mentés	502 db
Beavatkozást igénylő	539 db
Téves jelzés	220 db
Szándékosan megtévesztő jelzés	0 db
Utólagosan jelentett	9 db
Kiérkezés előtt felszámolt	39 db
Riasztás száma működési területen belül	267 db
Riasztás száma működési területen belül és kívül	807 db

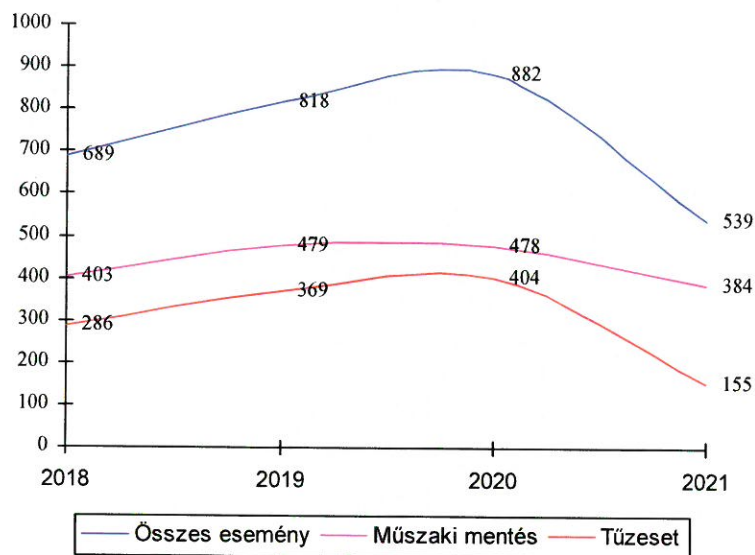


Beavatkozások számának és típusának összehasonlítása 2018-2021. év

A tűzesetek és a műszaki mentések száma csökkent a 2020. évhez képest. A tűzesetek többsége továbbra is az otthon jellegű létesítményekben, illetve a szabadtéri területeken keletkezett. A műszaki mentések számának az előző évekhez képest történő csökkenése a – működési területen eddig ritkábban tapasztalt – szélsőséges időjárási körülmények elmaradt lokális hatására vezethető vissza. A tűzeseti számok csökkenését egyrészt egy sorozatos gyújtogatás letartóztatása, másrészt a nyári vegetáció tüzek mérsékelt megjelenése okozta.


A téves jelzések száma kis mértékben csökkent 2020-hoz képest, 220 esetben vonult az állomány – mint utóbb kiderült – feleslegesen. A téves jelzések számát döntően valamilyen tüzet érzékelő berendezés meghibásodása okozta, illetve nem üzemszerű tevékenység miatt jelzett a készülék.

Utólagosan jelentett tűzeset 9 volt. Az állampolgárok közül sokan nem tudják, hogy állampolgári kötelesség a tüzet jelezni még akkor is, ha saját tulajdonban történt és önerőből el tudták oltani. A károsult akkor szembesül ezzel a ténnyel, amikor hatósági bizonyítványt kér tőle a biztosító, melyet a katasztrófavédelmi kirendeltség állít ki. Csak ilyenkor jelzik a tűzesetet és kerül nyilvántartásba az esemény.

Riasztások megoszlása azok típusa szerint

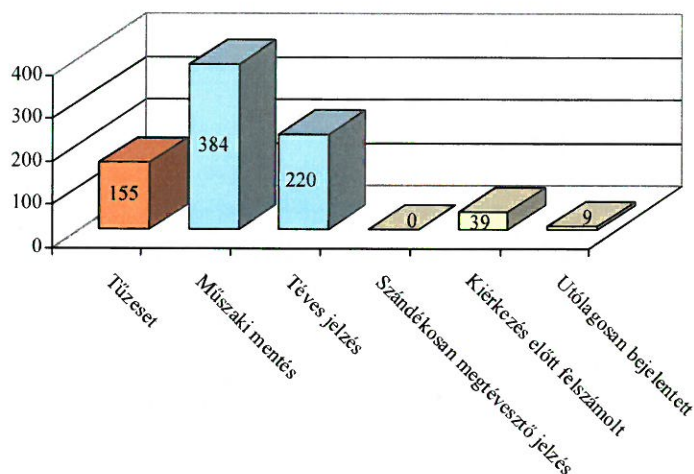

Események %-os megoszlása nemzetgazdasági szempontból

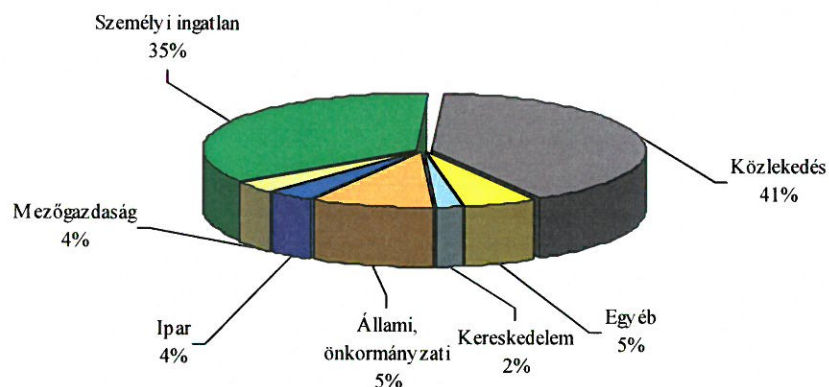

Tanulságos káresetek a XX. HTP működési körzetében

Szénmonoxid szivárgással kapcsolatos esetek

Egy idősebb férfi a lakása fürdőszobájában fürdés közben rosszul lett, párja a konyhában tartózkodott és könnyebben sérült. A mentőszolgálat munkatársai szén-monoxid jelenlétét mutatták ki, ezért értesítették a tűzoltókat. Zárt műanyag nyílászárók és működő gázkészülékek mellett mérések alapján a konyhában 200 ppm, majd a fürdőben 466 ppm szén-monoxid koncentráció volt. A gázművek szakemberei a lakást a gázszolgáltatásból kizárták. A mentőszolgálat a két sérültet kórházba szállította. Még három lakásban további méréseket végeztünk a gázművek szakembereivel, mert a kéményes készülékek gyűjtőkéménybe voltak kötve. Ezekben a lakásokban szén-monoxid jelenléte nem volt kimutatható.

Egy családi házban 3 személy rosszul létre panaszkodott. A raj az ingatlanban gázérzékelővel méréseket végzett. A PB palackkal működő tűzhelynél és a PB palackkal működő fűtőkészüléknél is szén-monoxid jelenlétét mutatta ki. A helyszínről a mentőszolgálat három személyt a toxikológiára szállított. 2 fő enyhe, 1 fő közepesen súlyos mérgezést szenvedett.

A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén összesen 8 db szén-monoxid szivárgással összefüggő káreset történt, melyeknél beavatkoztunk. Halálos kimenetelű baleset nem volt. A káresetek általában úgy végződtek, hogy a gázművek szakemberei a hibás eszközt kizárták a rendszerből. A személyi sérülés jellemzően fejfájás, hányinger, ami kórházi megfigyelést von maga után.

A Katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a szén-monoxiddal kapcsolatos káresetek visszaszorítására, illetve megelőzésére. Minden évben – a fűtési szezon előtt – különböző média felületeken tájékoztató felhívást teszünk közzé a szén-monoxid veszélyeivel, illetve a füstelvezetők, fűtőberendezések ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatban.

Jelentősebb káresetek a XX. HTP működési területén

Egy dokumentum raktár 300 m²-es részén 10 méter magas papírdokumentációk tárolására szolgáló polcrendszer összeomlott. Előzetes információk alapján az automata, önvezető targonca pillanatnyi jel kimaradás miatt a polcrendszernek ütközött. A területen egy kezelő targoncában tartózkodott és a több tonnányi anyag betemette. A személyt a targoncán kialakított, személyt védő merevítés védte meg, a rajok a helyzetét beazonosították, majd kézi erővel és feszítő vágó berendezés segítségével kiszabadították. A mentőszolgálat megvizsgálta, sérülést nem szenvedett. A raj az érintett raktárrészt a helyi szakemberek segítségével áramtalanította, illetve a gázt kiszakasztotta.

Gyártelepen található 300 m²-es asztalosüzem 15 m²-es, fatüzeléses kazánhelyiségében tűz keletkezett, ami áterjedt a mellette tárolt több köbméter faanyagra is. A tűz veszélyeztette az asztalos üzemszert. A rajok a tüzet 2 db "C" sugárral eloltották. Személyi sérülés nem történt, az érintett üzemszert elektromos szakaszolása megtörtént. A beavatkozást nehezítette, hogy a telephelyen nem volt tűzcsap. A helyszínt az utómunkálatokat követően a tulajdonosnak átadtuk.

Éjszakai látási viszonyok között egy személygépkocsi a Dunába hajtott a soroksári kompátkelő beton lehajtóján. Az autó egy rövid ideig úszott a vízben, amit a túlsáron tartózkodó komp személyzete észlelt. A komp az ekkor még lebegő személygépkocsi mellé irányították, és a benne utazókat a komp fedélzetére emelték. A gépkocsi ezután elsüllyedt. Személyi sérülés nem történt. A rajok a személygépkocsit speciálisan képzett tűzoltó búvárok, valamint a XX/mentőszolgálat és gépjármű-fecskendő segítségével a víz alól kihúzták és átvizsgálták. Az eset érdekessége, hogy a fiatal gépkocsivezető a GPS navigáció utasításait követte, azonban nem vette észre, hogy a folyót nem híd, hanem kompátkelő keresztezi. A komp üzemelését az illetékes hatóságok a drótkelének átvizsgálásáig felfüggesztették.

2. Polgári védelmi szakterület által végrehajtott feladatok

Az éves kockázatbecslés, a veszély-elhárítási terv felülvizsgálata, a felszíni vízelvezető rendszerek, a lakossági riasztóeszközök, a kockázati helyszínek, a befogadó és melegező helyek, technikai eszközök, a kerületi polgári védelmi szervezetek állománytáblájának technikai eszközeinek pontosítása, illetve a hatósági kéményes ügyek hárultak feladatként a katasztrófavédelmi megbízottakra.

Átadásra került a XX. kerületben egy 41 tagú MOLARI sziréna rendszer, mely a lakosság katasztrófavédelmi riasztását szolgálja.

A polgári védelmi szakterület aktívan részt vesz a tűzoltó szakma iskolai népszerűsítésében, illetve előkészíti a toborzó oktatás végrehajtását.

A XX. kerületi polgári védelmi szervezet és a külső védelmi terv törzsbe beosztott vezetők részére a felkészítés 2021-ben is megtörtént, valamint a XX. kerületben részleges külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra.

A kerület lakosságát rendszeresen, különböző médiafelületeken tájékoztattuk, valamint cikket jelentettünk meg több témában is: pl. mi a teendő a rendkívüli meleg időjárási viszonyok között; hogyan előzhetjük meg a szénmonoxid mérgezést, illetve a karácsonyi tüzeseteket és ilyen esetekben milyen magatartási szabályokat kell betartani.

A polgári védelmi szakterület a kerületi önkormányzatok segítségével, a rendvédelmi, továbbá társszervek közreműködésével minden évben megrendezi a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, ahol a diákok előzetes felkészítésüket követően számot adnak azokról az összetett tudnivalókról, amelyek a romok fogságában rekedt emberek kimentésével, a keletkezett tüzek oltásának szabályaival, az elsősegélyre szorulóknak részére segítség nyújtásával, a szennyezett területen maradt sérült személy kimenekítésével valamint a közlekedési, környezetvédelmi ismeretekkel kapcsolatosak. Sajnos ez a felkészítés és megmérettetés a 2021. évben a járványhelyzet miatt elmaradt.

Társszervekkel való kapcsolattartás

Az állampolgárok érdekében végzett eredményes munka szoros együttműködést igényel. A XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó kapcsolatot ápol az önkormányzatokkal, valamint a Helyi Védelmi Bizottság tagjaival.

Az önkormányzatok 2021-ben is támogatták az állományt és működésünket. A tűzoltók munkájának elismerésül Flórián Nap alkalmából Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 10-10 főt részesített jutalomban. 2021-ben a XX. kerületi Önkormányzat és a XXIII. kerületi Önkormányzat támogatásából a laktanya első emeleti parancsnoki mosdója és az épület egyetlen női mosdója újult meg.

III. 2022. év feladatai

Kiemelt célunk a szoros kapcsolattartás a helyi lakossággal, részükre folyamatosan széles körű tájékoztatás nyújtása a média és a lakossági fórumok útján. Fontos a katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos, preventív jellegű felvilágosítás nyújtása a felnövekvő nemzedék részére.

Szükséges néhány eszköz beszerzése, melyek jelentős mértékben megkönnyítenék a mentő tűzvédelemben résztvevő kollégák munkáját (magassági ágvágó, egykezes motoros láncfűrész, személyi hőkamera stb.).

Hosszú távú terveink szerint továbbra is a legmagasabb szintű feladatellátással kívánunk eleget tenni a közbiztonság területén jelentkező kihívásoknak. Ennek megvalósításához technikai fejlesztésekre, eszköz beszerzésekre és a munkakörnyezetünk komfort fokozatának emelésére van szükség. Ezért folytatni akarjuk a Parancsnokság épületének korszerűsítését. Terveink között szerepel a hivatali állomány második emeleti vizesblokkjának renoválása, valamint a fizikai állóképesség fenntartása érdekében további sporteszközök beszerzése.

Az elmúlt évek szabadtéri tüzeinek megelőzése kiemelt feladatot jelent a következő évben is, melyhez elengedhetetlen az Önkormányzatok hathatós közreműködése.

Nem kevésbé fontos az integrált katasztrófavédelmi szervezet részéről a belvíz elleni védekezés. E téren is jelentős lépések történtek a helyi önkormányzatok részéről. Ezt a tendenciát továbbra is folytatni kell a belvízelvezető árkok, csatornák, átereszek, védművek folyamatos tisztításával, karbantartásával, ami állandó ellenőrzést igényel.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

.....
**Szabó Gyula tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35140/857-999999/2022.ált.

